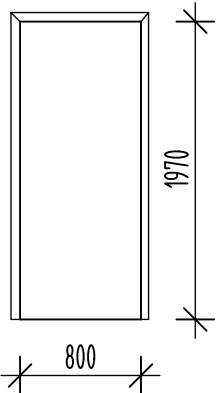
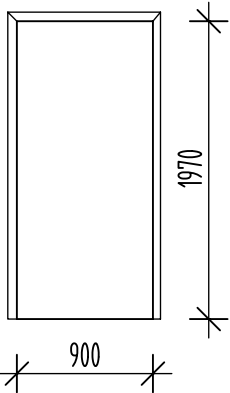
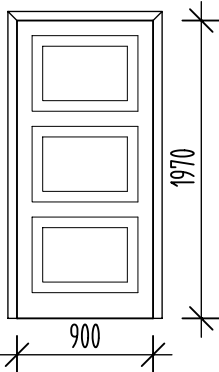


VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - VNITŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ - PROTIPOŽÁRNÍ			
ČÍSLO	SCHEMA	POPIS	CELKEM
TP1		<p>PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PLNÉ, KAZETOVÉ - 800/1970 Z DŘEVĚNÝCH RAMŮ DB, KOLMPLETIZOVANÉ FAB ZÁMKEM A KOVÁNÍM KŘÍDLEM 900/1970, HLADKÉ. OSAZENÉ DO OCELOVÝVH LISOVANÝCH ZÁRUBNÍ SE SAMOZAVÍRAČEM NATŘENÉ SILNOVRSTVÝM KRYCÍM NÁTĚREM OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ - PROFILOVANÉ OSAZENÉ DO NOVÉHO ZDIVA S SYSTÉMOVÝM PŘEKLADEM POŽÁRNÍ ODOLNOST 60 MIN</p> <p>1.PP - 1 KS - 0L, 1P - OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ 1.NP - 0 KS - 0L, 0P 2.NP - 0 KS - 0L, 0P 3.NP - 0 KS - 0L, 0P 4.NP - 0 KS - 0L, 0P 5.NP - 0 KS - 0L, 0P 6.NP - 0 KS - 0L, 0P</p>	6 KS - 3L, 3P
TP2	 <p>1.PP - 1 KS - 1P</p>	<p>PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PLNÉ, KAZETOVÉ - 900/1970 Z DŘEVĚNÝCH RAMŮ DB, KOLMPLETIZOVANÉ FAB ZÁMKEM A KOVÁNÍM KŘÍDLEM 900/1970, HLADKÉ. OSAZENÉ DO OCELOVÝVH LISOVANÝCH ZÁRUBNÍ SE SAMOZAVÍRAČEM NATŘENÉ SILNOVRSTVÝM KRYCÍM NÁTĚREM OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ - PROFILOVANÉ OSAZENÉ DO NOVÉHO ZDIVA S SYSTÉMOVÝM PŘEKLADEM POŽÁRNÍ ODOLNOST 60 MIN</p> <p>1.PP - 1 KS - 0L, 1P - OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ 1.NP - 0 KS - 0L, 0P 2.NP - 0 KS - 0L, 0P 3.NP - 0 KS - 0L, 0P 4.NP - 0 KS - 0L, 0P 5.NP - 0 KS - 0L, 0P 6.NP - 0 KS - 0L, 0P</p>	4 KS - 4L
TP3	 <p>1.NP - 3 KS - 2L, 1P</p>	<p>PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PLNÉ, KAZETOVÉ - 900/1970 Z DŘEVĚNÝCH RAMŮ DB, KOLMPLETIZOVANÉ FAB ZÁMKEM A KOVÁNÍM KŘÍDLEM 900/1970, KAZETOVÉ. OSAZENÉ DO DŘEVĚNÝCH PROFILOVANÝCH ZÁRUBNÍ NATŘENÉ SILNOVRSTVÝM KRYCÍM NÁTĚREM OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ - PROFILOVANÉ OSAZENÉ DO NOVÉHO ZDIVA S SYSTÉMOVÝM PŘEKLADEM POŽÁRNÍ ODOLNOST 45 MIN</p> <p>1.PP - 0 KS - 0L, 0P 1.NP - 3 KS - 2L, 1P - DŘEVĚNÁ ,PROF.OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ 2.NP - 2 KS - 1L, 1P - DŘEVĚNÁ ,PROF.OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ 3.NP - 1 KS - 0L, 1P - DŘEVĚNÁ ,PROF.OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ 4.NP - 0 KS - 0L, 0P- DŘEVĚNÁ ,PROF.OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ 5.NP - 0 KS - 0L, 0P 6.NP - 0 KS - 0L, 0P</p>	2 KS
STAVBA - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŘEDITELSTVÍ DPO - II. ETAPA			15