
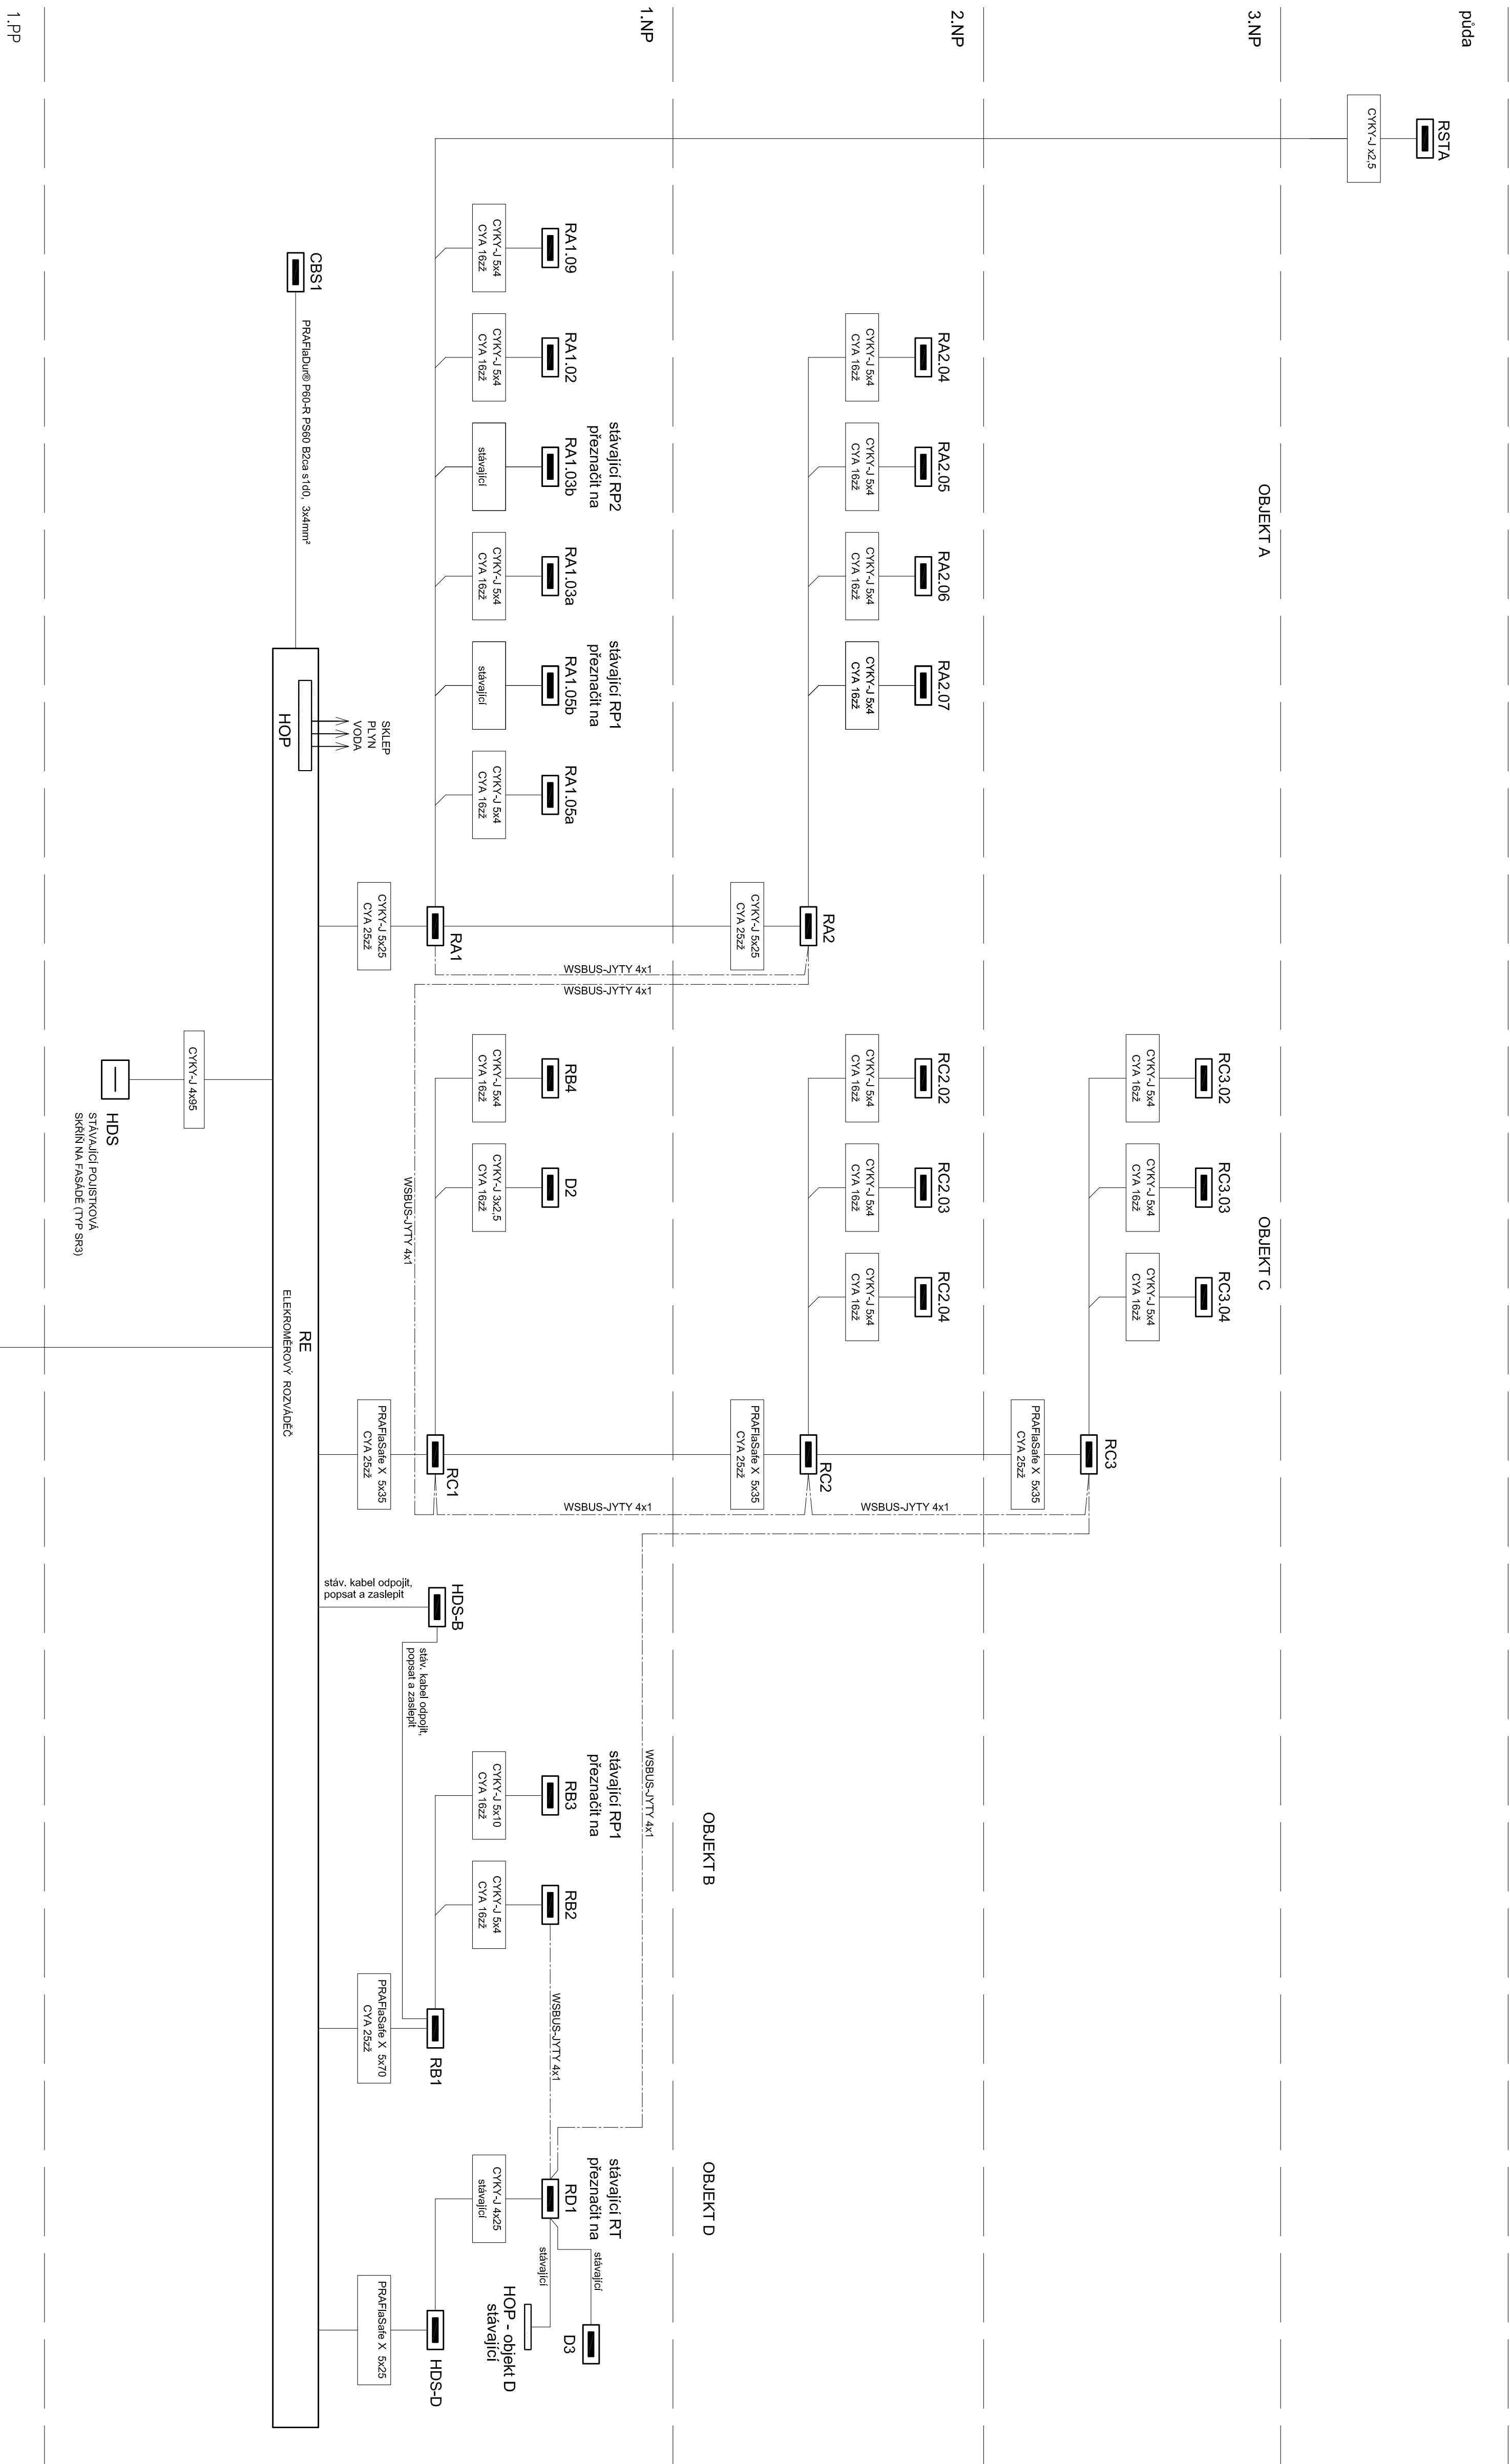


PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA NAPÁJENÍ



POZNÁMKY:
1. Z hlavní ochranné přípojnice umístěné v neověřené části elektroměrového rozváděče budou spolu s napájecími kabely vedeny do podružných rozváděčů kabely pospojování CYA.

Napájecí soustava:
Základní ochrana:
Ochrana při pouštění:
Doplňková ochrana:

 Amper design s.r.o. Rakáň 398/4 703 00 Ostava - Vítkovice	Výkresová:	Ing. J. Holub
	Zedp. projektant:	Ing. J. Holub
	Kód zakázky:	A16_001
	Datum:	04/2018
	Měřítko: -	Formát: A1
	Učtářství:	1/1
Investor: Název zakázky: Rakovnický územní plán Suprál:	Skladovní město Ostava, městský obvod Střední Ostava Rekonstrukce síťového podniku elektrifikace DPS - dokumentace provedení stavby	Pod. číslo: 33
Cosál : Názve výkresu:	Síťoproudá elektronika Přehledové schéma napájení!	