


ZAPOJENÍ MONITORU VÝPADKU NAPĚTÍ PRO CBS

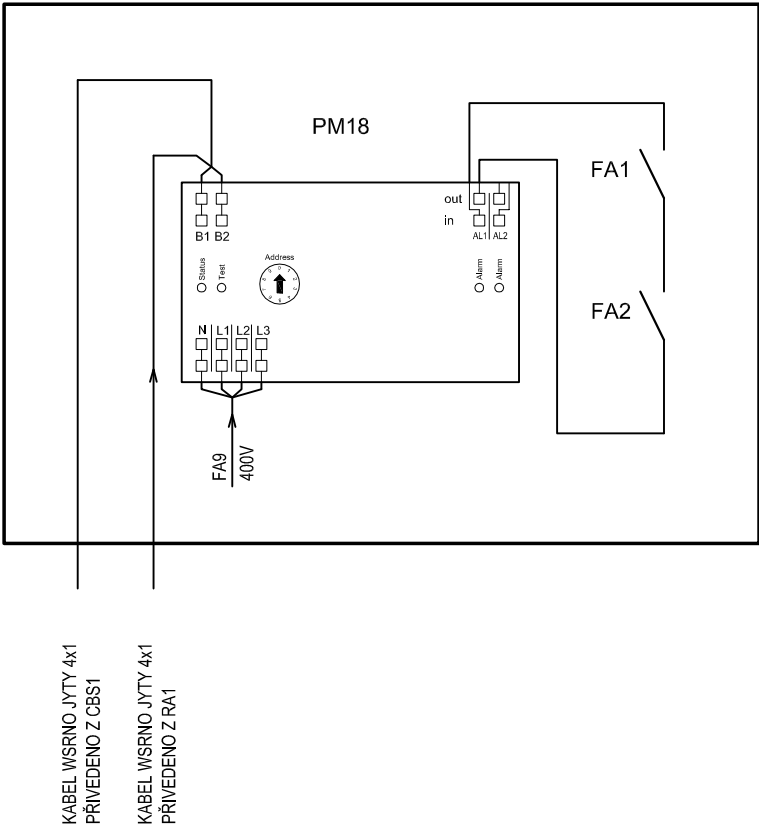


Volný prostor k instalaci DIN lišty a nových přístrojů

Napětová soustava: 3 PEN, 230/400V, 50 Hz, TN-C-S

Základní ochrana: izolaci dle ČSN 33 2000-4-41
kryty a přepážkami dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

Ochrana při poruše: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

Doplňková ochrana: proudovým chráničem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
ochranným pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

 Amper design s.r.o. Ruská 398/43 703 00 Ostrava - Vítkovice	Vypracoval : Ing. J.Holář <i>J.Holář</i>	
	Zodp. projektant : Ing. J.Holář <i>J.Holář</i>	
Investor : Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava	Kód zakázky: A16_001	
	Datum : 04/2018	
Název zakázky : Rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace	Měřítko : ---	Formát : A2
Stupeň : DPS - dokumentace pro provedení stavby	List/Listů : 1/1	
Část : Silnoproudá elektrotechnika		Poř. číslo :
Název výkresu: Doplnění rozváděče RD1 - přehledové schéma		26