


ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	PROVEDL


VEDOUCÍ ÚKOLU:	NAVRHOVAL:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	 PASSIVE ARCHITECTURE <small> Prémysla Otakara II. 2476, Uherský Brod 688 01 tel.: +420 774 951 722, mail: betak@passarch.cz </small>	
ING. M. BĚŽÁK	ING. J. MATĚJÍČEK	ING. J. MATĚJÍČEK	ING. M. BĚŽÁK		
INVESTOR: Město Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100, 688 01 Uherský Brod					
NÁZEV AKCE: MŠ SV. ČECHA - REKONSTRUKCE KOTELNY MĚŘENÍ A REGULACE				JMÉNO SOUBORU:	-
				MÍSTO STAVBY:	Uherský Brod
				POČET A4:	2x A4
				STUPEŇ:	PPS
				DATUM:	12/2018
NÁZEV VÝKRESU:				MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
ZAPOJENÍ MAR KOTLŮ				-	06

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

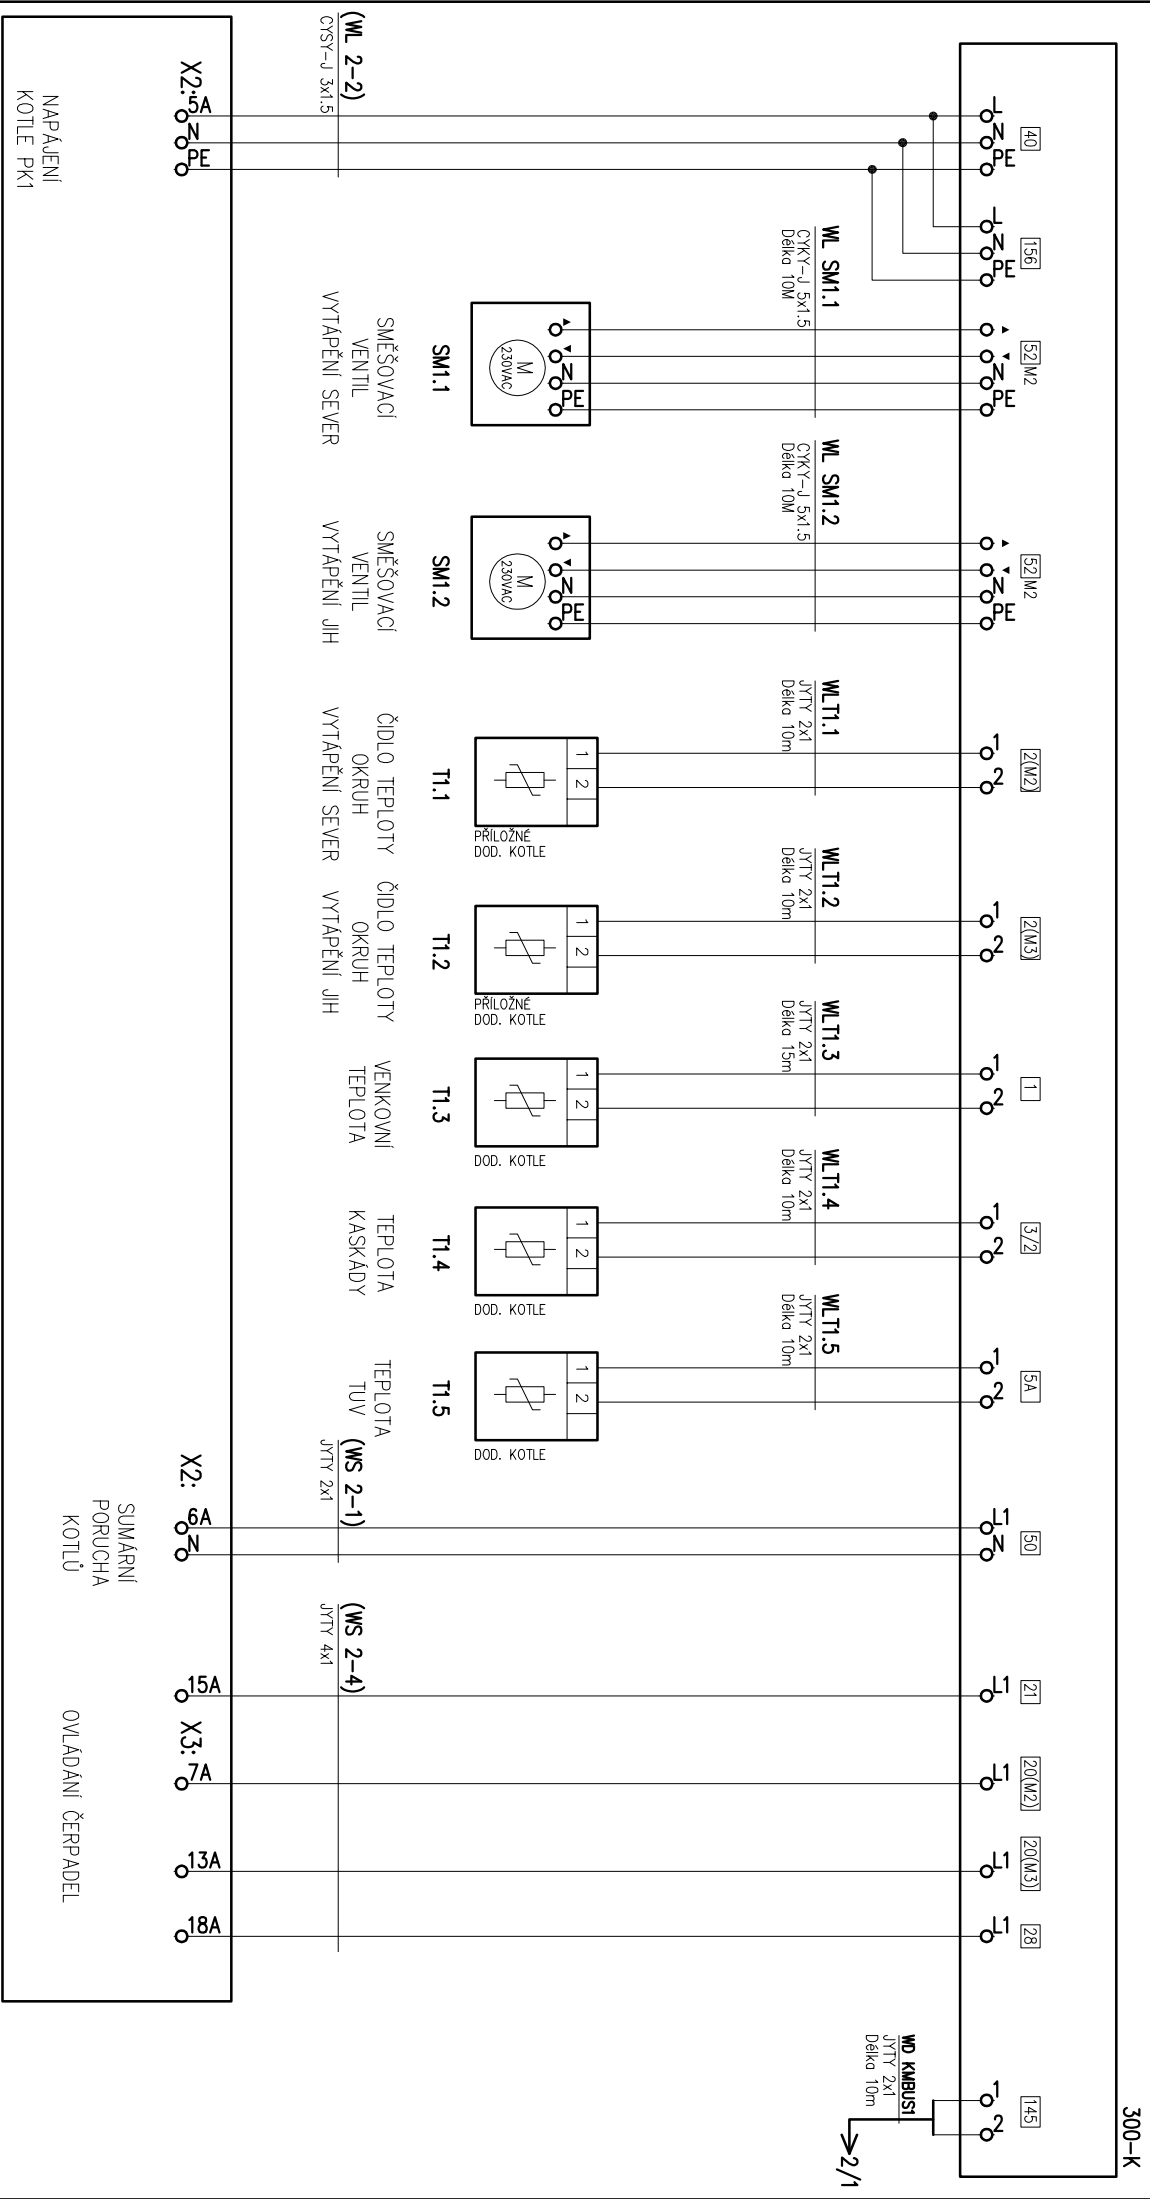

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
Datum: 12./2018					Výpracovd: ING. J. MATĚJČEK					Výkres:														
Změno/datum:										PK1, PK2														
										Okruh:					Stanice:					Z.č.:				
										Obsah: ZAPOJENI REGULATORU KOTLE										List: 1				
																				V.č.:				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

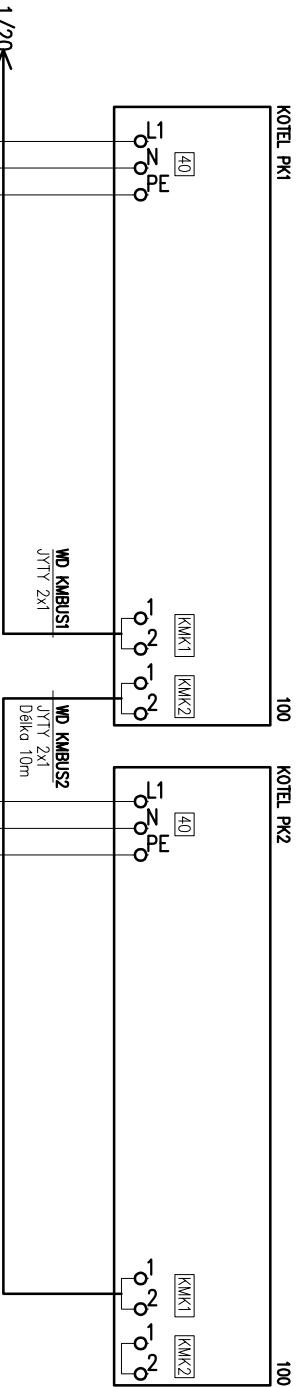

(WL 2-3)
CYSY-J 3x1,5

(WL 2-4)
CYSY-J 3x1,5



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
Datum: 12/2018		Vpracoval: ING. J. MATĚJČEK			Výkres: PK1, PK2										Okruh:		Stonice:		Z.č.:		List:	
Změna/datum:		Obsah: ZAPOJENÍ KOTLE PK1, PK2																		V.č.:		2