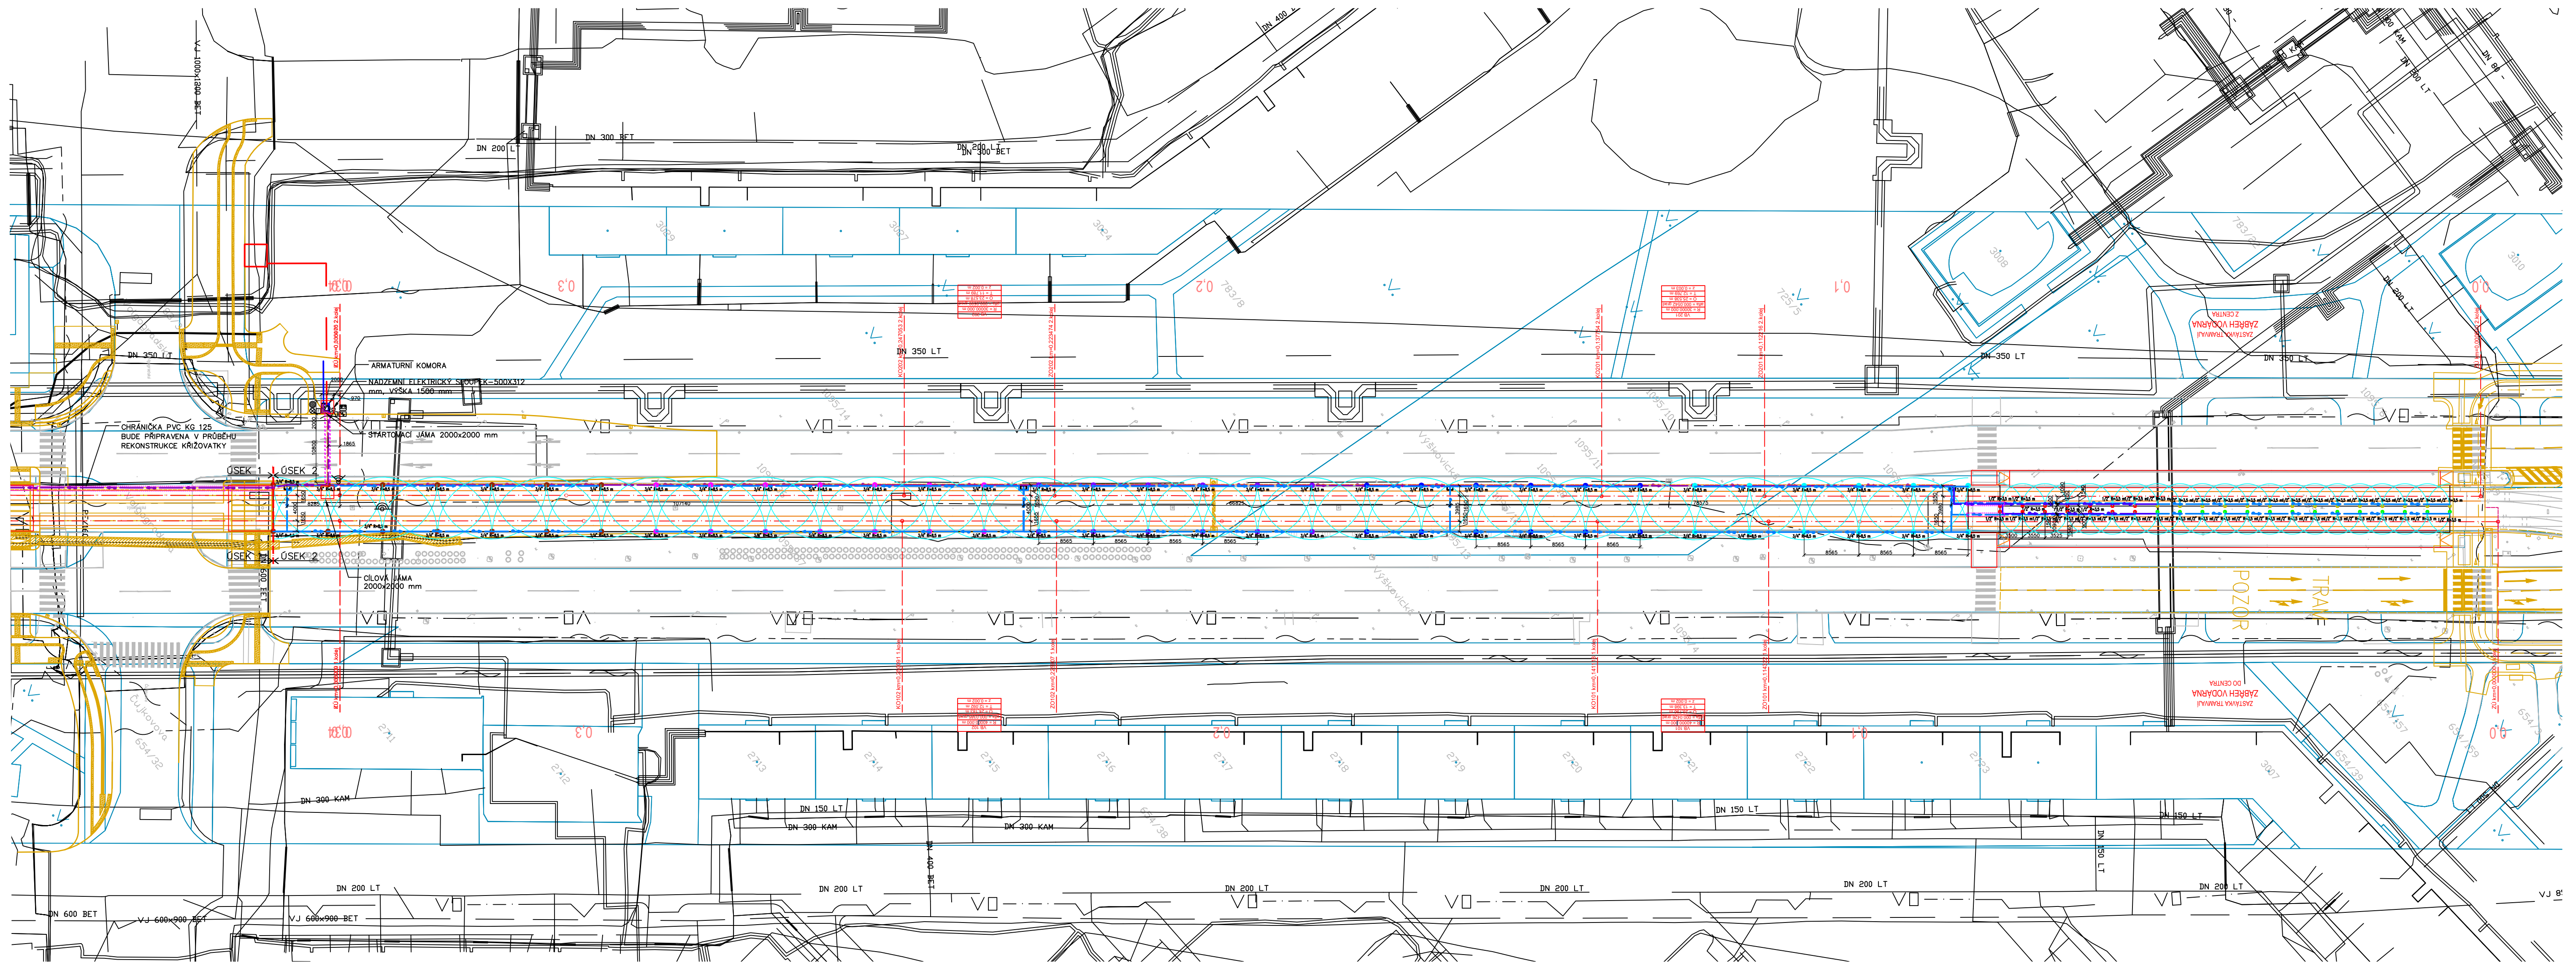






















ÚSEK ČUJKOVOVA – PAVLOVOVA

[illegible]

- LEGENDA:**
- | | |
|---|---|
|  | POŠTRÍKOVACÍ ROZPRAŠOVACÍ, VSTUP 1/2" |
|  | POŠTRÍKOVACÍ ROTAČNÍ, VSTUP 3/4" |
|  | PE POTRUBÍ LDPE40 32x2,9 PN 6 |
|  | PE POTRUBÍ HDPE80 40x2,3 PN 6 |
|  | PE POTRUBÍ HDPE80 50x3,0 PN 10 |
|  | PE POTRUBÍ HDPE80 63x3,8 PN 10 |
|  | OVLÁDACÍ KABELY CYKY |
|  | ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL |
|  | ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA |
|  | SRÁŽKOVÝ SENZOR |
|  | SENZOR PŮDNI VLHKOSTI |
|  | KULOVÝ VENTIL 5/4" |
|  | ČERPADLO |
|  | TLAKOVÁ NÁDOBA 24 L |
|  | FREKVENČNÍ MĚNIČ |
|  | FILTR |
|  | ROZVADĚČ |
|  | VENTILOVÁ ŠACHTA 640x500x300 mm |
|  | CHRÁNIČKA PVC KG 110 |
|  | CHRÁNIČKA PE 90- PROTAŽENÍ BEZVÝKOPOVOU
TECHNOLOGIÍ ŘÍZENOU PROTLAKU |

		POŽADAVKY NA ZDROJ VODY:		TLAK : 3,5 bar	
				PRŮTOK: 55 l/min	
Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:	
Investor: Dopravní podnik Ostrava a.s. Poděbradova 494/2 Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava		Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. Požadatelova 494/2 Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava		Inženýrská činnost: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. Masarykovo náměstí 50/ Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava	
METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz				Souprava číslo:	
HIP:		Podpis:		Název a účel díla:	
Ing. Zbyněk Froněk tel.: 296 154 244 Štupeň: DPS		 PD - PJD na ul. Výškovická 2. úsek (ul. Pavlovova - ul. Čujkovova)			
Zpracovateleský útvar: tel.: 724 251 088 Vedoucí útvaru: Ing. Tomáš Víček		 Dokumentace objektů 300 Vodohospodářské objekty SO 302 Zavlažovací systém		D D.3 D.3.2	
Odpovědný projektant: Ing. Tomáš Víček Vypracoval: Ing. Tomáš Víček		Podpis: 		Název přílohy: SITUACE ZÁVLAHY	
Shrnutí záznam: V20/2040 Počet termínů: 8x A4		Datum: 05/2019 Měřítko: 1:200		Změna: -	
IČD:		18		7530	
002		04		03	
02		002			