

Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

 se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
 IČO: 61974757

Název veřejné zakázky:

„Výměna betonových žlabů a úprava myčky automobilů Martinov II“
Ev. č. zak. NR-10-20-PŘ-Če

zadávané formou zakázky malého rozsahu řízení pro sektorového zadavatele

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

Zadavatel Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen zadavatel) obdržel v níže uvedeném termínu žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k ní vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen ZD).

Žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (obdržena dne 23.04.2020):

V souladu s čl. 7.6 Zadávací dokumentace poptávkového řízení Vás žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené zakázce:

Dotaz 01

K přiloženému rozpočtu „zd-priloha-c-4-soupis-praci-ii“ jsme nedohledali podklady k níže uvedeným položkám, které jsou nutné k řádnému nacenění rozpočtu.

1. Jaké jsou rozměry zvedacího zařízení, popřípadě žádáme alespoň o foto zvedáku.

23	K	R4	Demontáž zvedacího zařízení	ks	1,000
----	---	----	-----------------------------	----	-------

2. Žádáme o doložení schématu kanalizace.

24	K	R5	Dodávka a montáž kanalizace pro napojení svodů do žlabu	kpl	4,000
----	---	----	---	-----	-------

3. Žádáme do doložení schématu trasy kanalizace.

33	K	R čištění	Čištění kanalizace - 2x	m	180,000
----	---	-----------	-------------------------	---	---------

4. Žádáme o doplnění množství, délek a rozměrů k níže uvedeným položkám.

35	K	R6	Demontáž a zpětná montáž elektrorozvodů vč. svítidel (na obklady)	kpl	1,000
36	K	R7	Demontáž a zpětná montáž rozvodů vody (na obklady)	kpl	1,000
37	K	R8	Demontáž a zpětná montáž topení (na obklady)	kpl	1,000
38	K	R9	Demontáž a zpětná montáž rozvodu stlačeného vzduchu (na obklady)		1,000

Dotaz 02

Žádáme o foto prvku u kterého má dojít k odstranění nátěrů a kde se tento prvek nachází.

44	K	783...	Odstranění nátěrů tryskáním s použitím saponátu na odmaštění	m2	324,800
----	---	--------	--	----	---------

Dotaz 03

Jaká je tloušťka hutněného zásypu?


16	K	5648311..R	Hutněný zásyp ze štěrkodrtě ŠD frakce 0-63	m2	7,425
----	---	------------	--	----	-------

Odpověď zadavatele k žádosti dodavatele (poskytnuta dne 27.04.2020)

Odpověď k Dotazu 01:


Ad 1)

Zadavatel níže přikládá foto zvedáku k položce č. 23 - Demontáž zvedacího zařízení – Přílohy č. 4 Zadávací dokumentace – Soupis prací II:

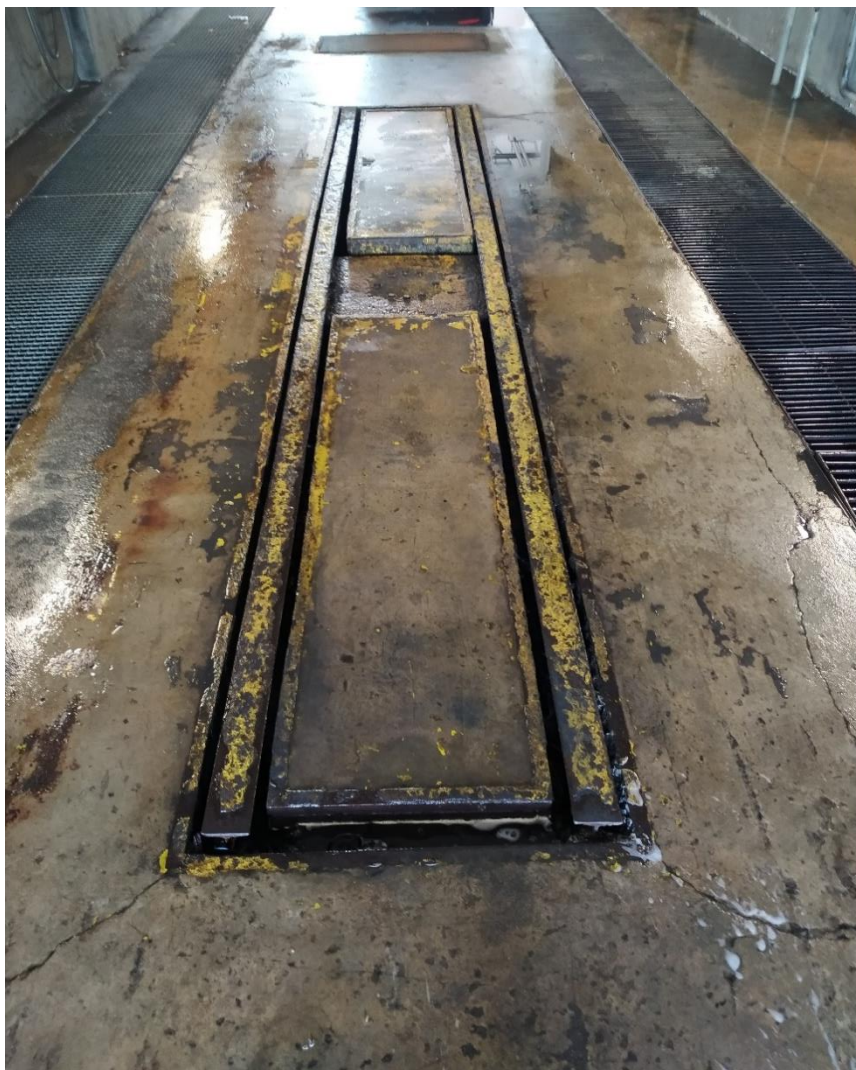


Ad 2) a Ad 3)

Zadavatel níže přikládá k položce č. 24 - *Dodávka a montáž kanalizace pro napojení svodů do žlabu* a k položce č. 33 - *Čištění kanalizace - 2x* – Přílohy č. 4 Zadávací dokumentace – Soupis prací II, schéma trasy kanalizace a upřesňuje, že kanalizace vede souběžně s měněným odtokovým žlabem ve vzdálenosti cca 0,7 m.

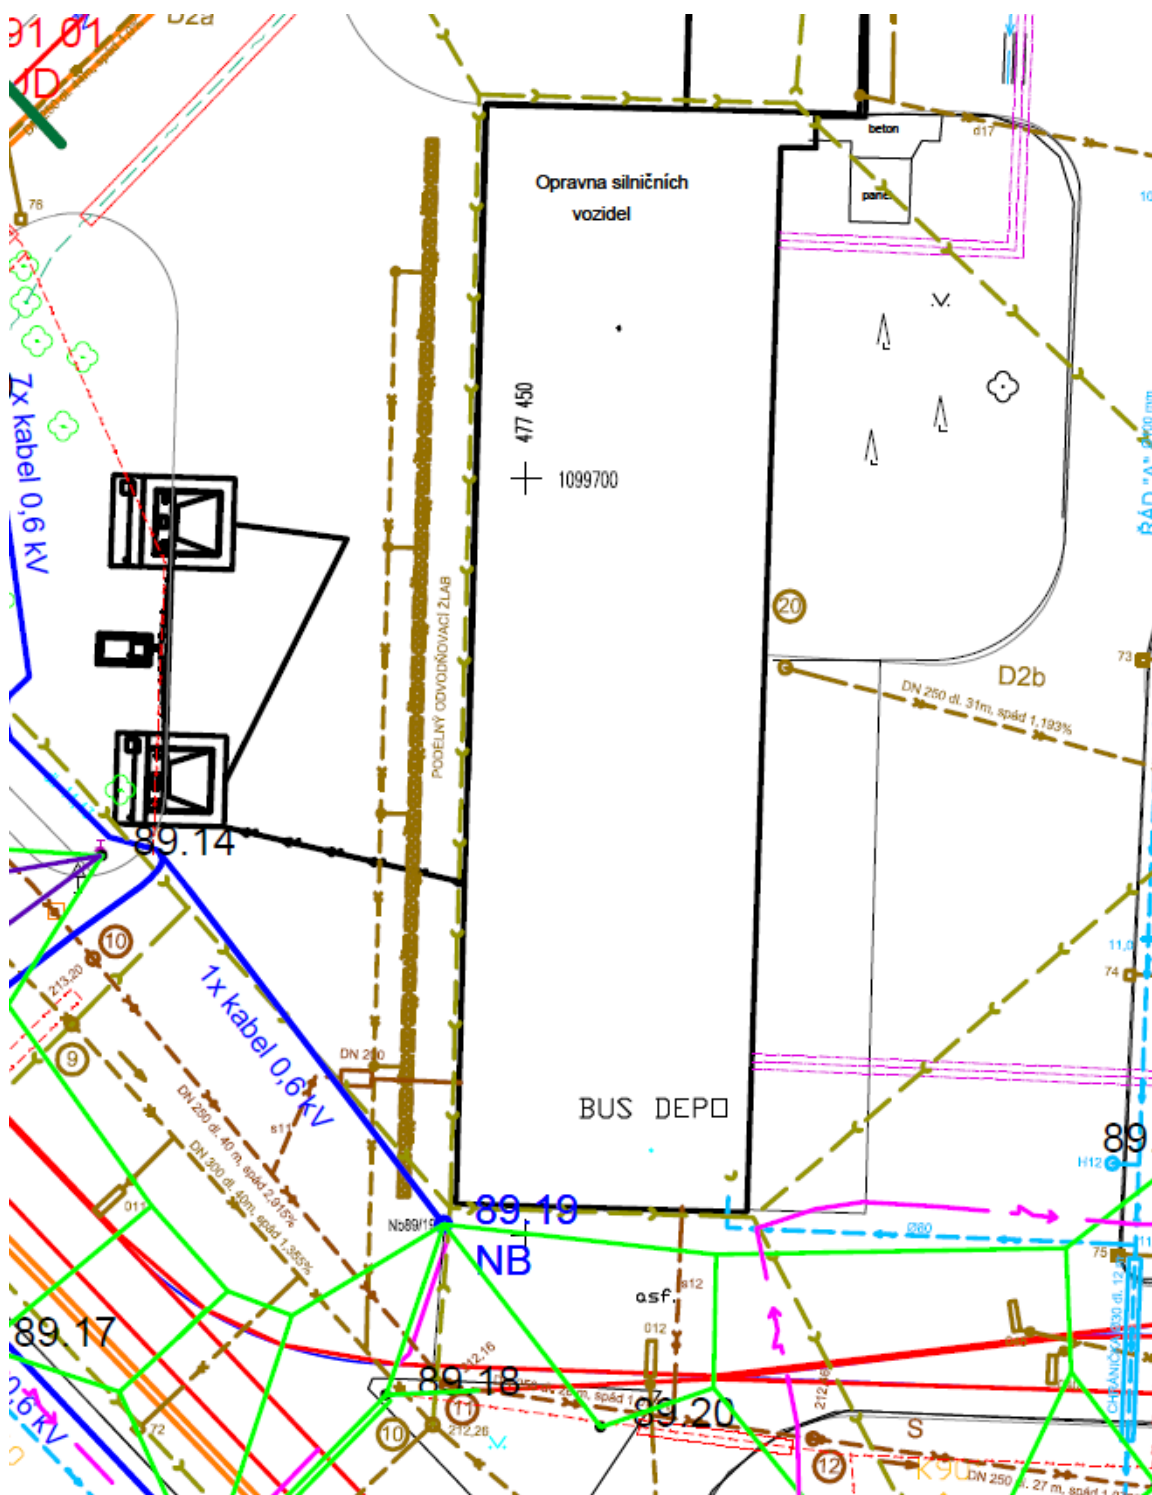

Ad 4)

Zadavatel uvádí, že projektová dokumentace rozvodů není k dispozici, z tohoto důvodu zadavatel níže přikládá foto k položkám č. 35 - Demontáž a zpětná montáž elektrorozvodů vč. svítidel (na obklady), č. 36 - Demontáž a zpětná montáž rozvodů vody (na obklady), č. 37 - Demontáž a zpětná montáž topení (na obklady) a č. 38 - Demontáž a zpětná montáž rozvodu stlačeného vzduchu (na obklady) - Přílohy č. 4 – Soupis prací II:

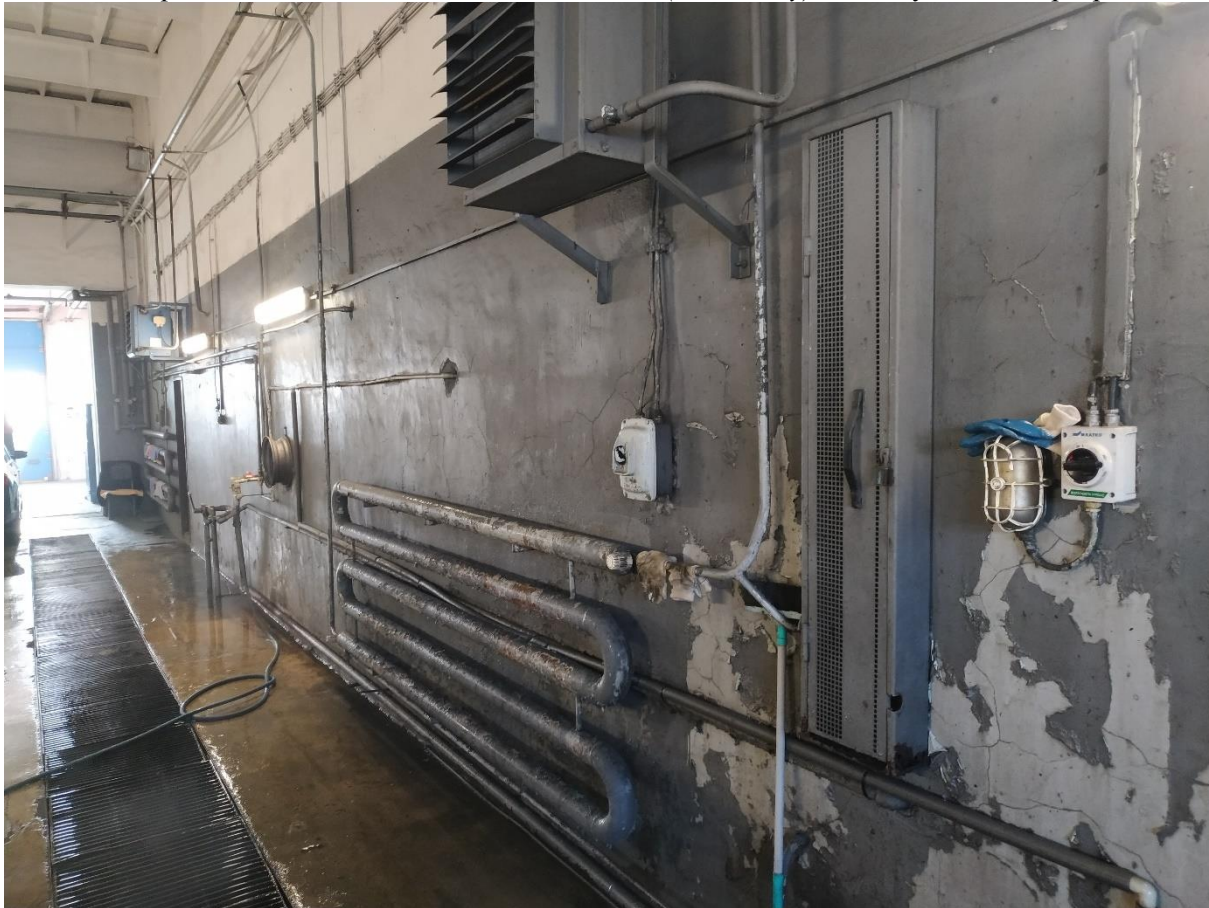

Odpověď k Dotazu 02:

Zadavatel níže přikládá foto k položce č. 44 – Odstranění nátěrů tryskáním s použitím saponátu na odmaštění - Přílohy č. 4 Zadávací dokumentace – Soupis prací II:



Odpověď k Dotazu 03

Zadavatel doplňuje informace k položce č. 16 - Hutněný zásyp ze štěrkodrtě ŠD frakce 0-63 – Přílohy č. 4
Zadávací dokumentace – Soupis prací II, tj. uvádí níže tloušťku hutněného zásypu:

- u napojení kanalizace č. 1 – 0,5 m,
- u napojení kanalizace č. 2 – 0,8 m,
- u napojení kanalizace č. 3 – 1 m,
- u napojení kanalizace č. 4 – 1,25 m,
- u zásypu zvedáku – 1 m.

Zadavatel současně upozorňuje, že z důvodu výše uvedených doplnění prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 06.05.2020 do 10.00 hod.

Ostatní ustanovení uvedená v dokumentech a ujednání zadávacích podmínek se nemění.
Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel zveřejní na profilu zadavatele dostupné z adresy:
<https://profily.proebiz.com/profile/61974757>.

V Ostravě 27.04.2020

.....
Jana Červenková
specialista nákupu