


- LEGENDA:
- SPILŠKOVÁ KANALIZACE
 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE
 - MÍSTNÍ SÍŤOVACÍ KABEL
 - VODOVOD
 - VEDENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ
 - PLYNOVOD STL
 - TRASA NOVÝCH KABELŮ VO
 - TRASA NOVOHO UZEMŇOVACÍHO VEDENÍ


350/1 Dotčené parcely

Všecké rozvody v.o. budou provedeny zemními kabely CYKY-J4x16 v celé trase v trubce 75mm.

Schema zapojení skříní SS300

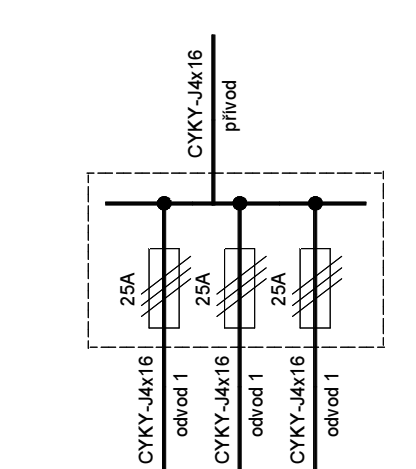

Osazení osvětlovacího stožáru

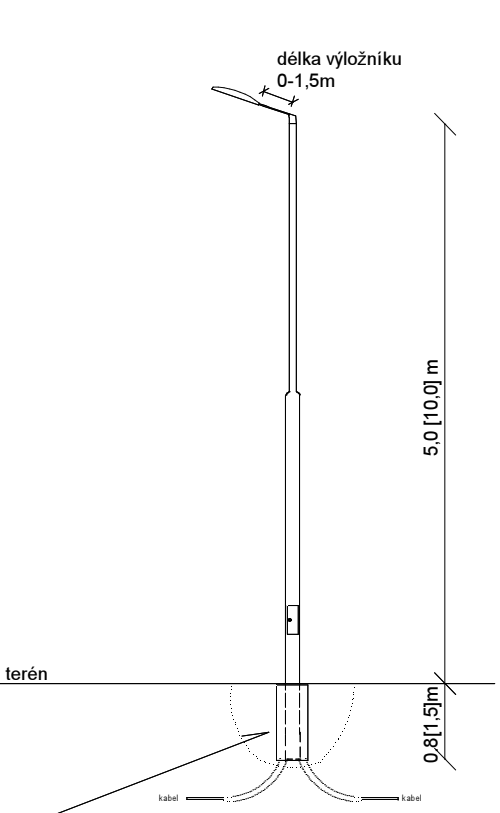

Osazení do bet. základu s cívrem 200mm, do kterého budou zabudovány chráničky a kabely zaklinování stožárku a upínacími prostředky

Rz max. 10 Ohmů.

Všecké výkopové práce budou prováděny po vytyčení všech stávajících inž. sítí na trasách výkopů a při splnění požadavků správců inž. sítí.

Montážní pokyny: viz technická zpráva

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4.41 ed.3:
Rozvodná soustava: 3x230/400V, 50Hz stří., 3+PEN, TN-C, 3+PE+TN-S
- automatickým odpojením při poruše
doplňková ochrana proudovým chráničem
doplňková ochrana doplňujícím prospojováním

Vedoucí projektant Ing. J. Kosík	Zodpovědný projektant Bc. J. Kosík	Vypracoval/Kreslil Bc. J. Kosík	Projektové kancelář elektro Veselá 16 68802 Znojmo mobil: 73108864 projekce_kosik@seznam.cz Autorské č. 1091783 IČ: 19113533 Licence programu M020819
Kraj: Jihomoravský	Město: Znojmo		Základní údaje Formát: 10A4 Stupeň: DPS Datum: 08/2019 Měřítko: Číslo výkresu
Investor: Město Znojmo			
Akce: REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ LEGIONÁRSKÁ A FEJFALUKOVA ULICE VE ZNOJME			
Výkres			1 : 500 D 1.4.400.2
Situace - veřejné osvětlení			