

Kat. území, obec
Druh povrchu
Číslo parcely

Antošovice [600393], Ostrava			
Zpevněná plocha - dlažba		Zatrávněná plocha	
3/2	4/1		1

Legenda

Kanalizační splaškové potrubí gravitační
DN 160, PVC KG SN 8

Čerpací stanice

PT = UT

Ponorné čerpadlo

Přípojka C DN 160

Přípojka B DN 160

Přerušení podélného profilu o skutečné délce 8,2 m
- v místě přerušení probíhá trasa v konstantním sklonu
- místo přerušení trasy je bez jiných změn a bez křížení s dalšími inženýrskými sítěmi
- v místě přerušení (staničení 6,1 m) dochází ke změně parcel

Kanalizační šachta RŠ2
Ø425/160

dešťová kanalizace DN 200 PVC

PT = UT

Základ objektu přístavby

Legenda značení

UT - Upravený terén PT - Původní terén

Pozn. k šachtě:

Revizní neprůlezná kanalizační šachta Ø425:
- Materiál šachtového dna: Polypropylén (PP),
- rozměr šachtového dna: 425/160,
- typ šachtového dna: KG 160 x 425 - s přítokem 90°
- materiál šachtové roury: Polypropylén (PP),
- rozměr šachtové roury: Vnější rozměr = 476 mm,
- typ poklopu: Plastový poklop A15

Pozn.:

Souběh a křížení potrubí s ostatními vedeními technického vybavení bude řešeno dle ČSN 73 6005. Všechna podzemní i nadzemní vedení musí být před započítím zemních prací řádně vytyčena a označena jejich správci. Při křížení vodovodního a kanalizačního potrubí musí být vodovodní potrubí umístěno nad potrubím kanalizačním! Při realizaci musí být dodržena minimální bezpečná vzdálenost potrubí od základových konstrukcí při jejich vzájemném souběhu tak, aby nedošlo k mechanickému poškození potrubí vlivem roznášecího úhlu zatížení od základů. Přesné výškové kóty PT dle zaměření na stavbě. Ostatní požadavky viz technická zpráva.

Kóta upraveného terénu

Hloubka výkopu

Kóta dna potrubí

Kóta původního terénu

Srov. rovina

D_e - Materiál - Délka [m]
Sklon [‰] - Délka [m]


DN160-KG PVC-12.40	-	DN160-KG PVC-4.40	
-25.0-12.40	-	-20.0-1.50	-572.0-2.90

AUTOR NÁVRHU
Ing. Pavel Gergela

VYPRACOVAL
Ing. David Vasil

KONTROLOVAL
Ing. Pavel Gergela

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing. Pavel Gergela

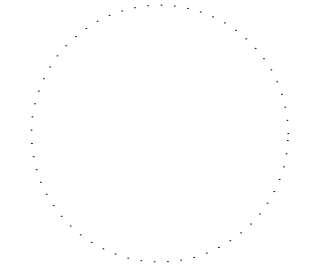

ČÍSLO ZAKÁZKY
T19121

INVESTOR
SMO - MOB Slezská
Ostrava, Těšínská
138/35, 729 30 Ostrava

STAVBA
**Domov pro seniory na
parcele č. 1,3/1,3/2 a
4/1 v k.ú. Antošovice**
parc. č. 1, 3/1, 3/2 a 4/1
k.ú. Antošovice [600393]

PROFESE
Splašková kanalizace, ČS
a ČOV
VÝKRES
**Podélný profil
splaškové kanalizace
ČS - RŠ2 - A**

ČÍSLO VÝKRESU
SO 04 D.2.4.b.3

STUPEŇ PD
DPS
DATUM
11/2019
MĚŘÍTKO
1:50
FORMÁT
420 x 297 mm
ČÍSLO PARÉ

Dokumentace je majetkem autora. Výkres či jeho část může být kopírována nebo jiným způsobem rozšiřována pouze po předchozím souhlasu autora. Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci pro provádění stavby. Stavbu lze provádět na základě dokumentace pro provádění stavby zpracované dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.