



PŮDORYS 1.PP – BUDOVA C

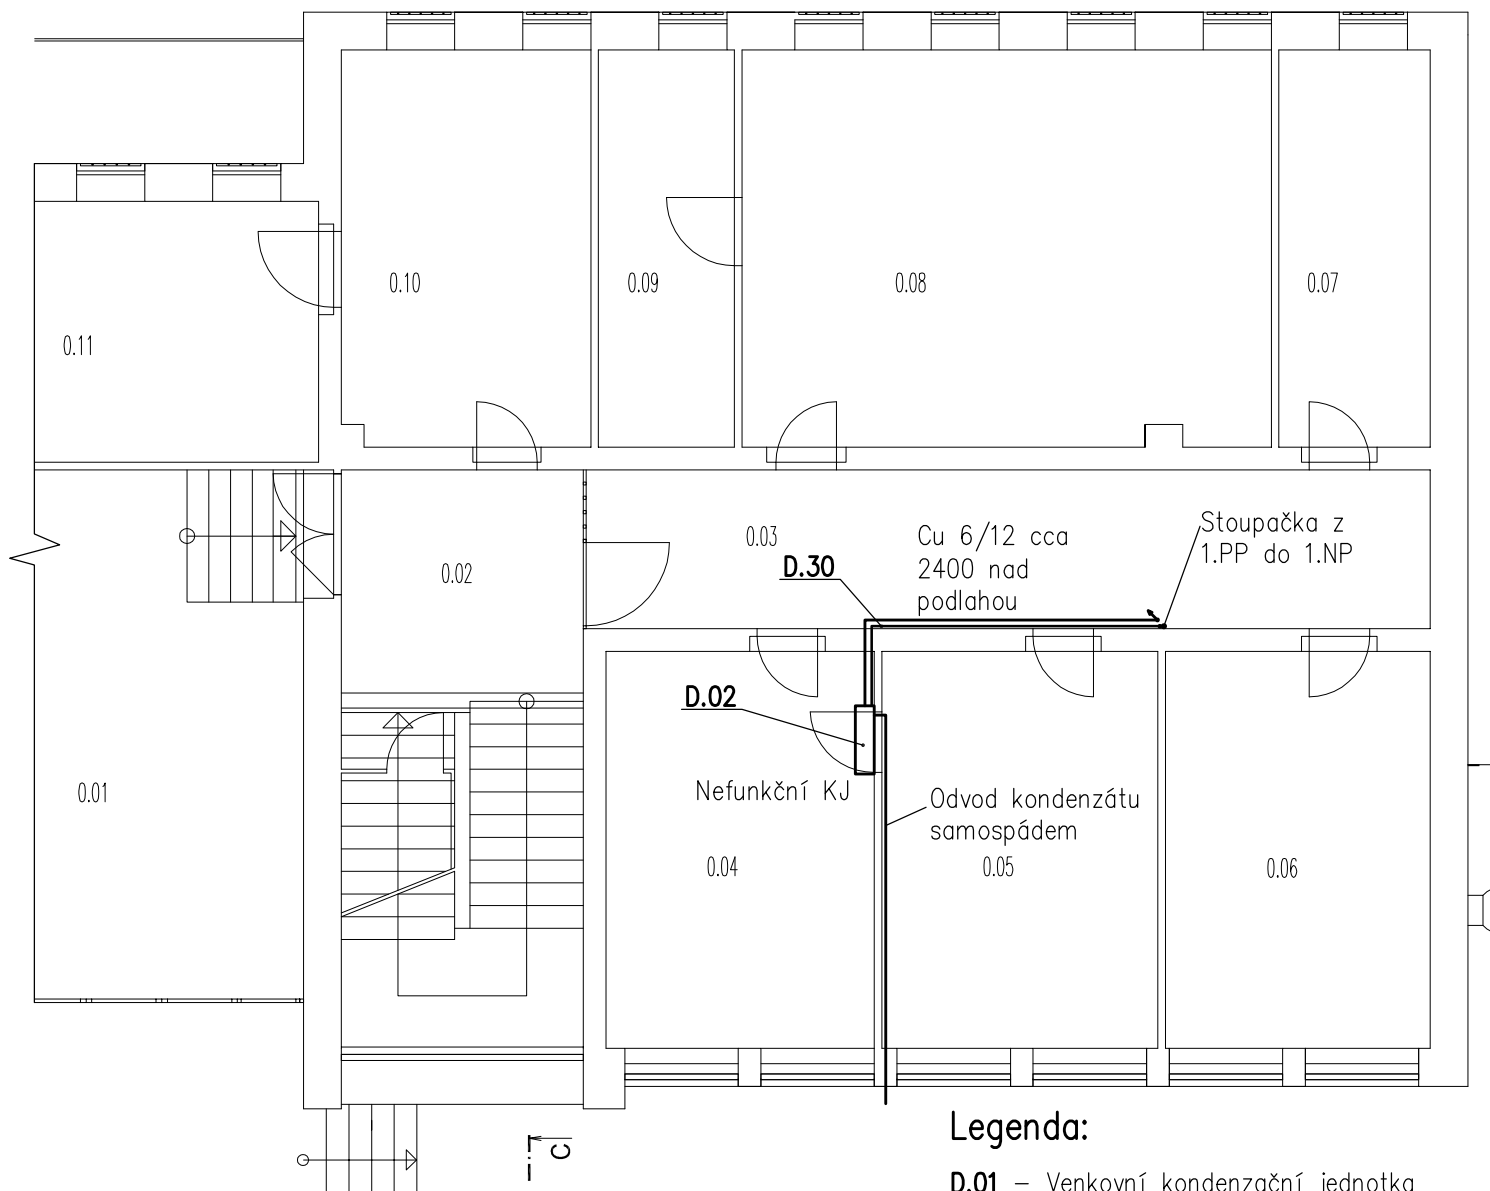

Legenda:

- D.01 – Venkovní kondenzační jednotka
D.02 – Vnitřní výparnická jednotka
D.10 – Rozdělovač chladiva
D.30 – Cu potrubí

POŘ. ČÍSLO ZMĚNY	NÁZEV A STRUČNÝ POPIS ZMĚNY	DATUM	PODPIS

PROJEKTANT	ING. IVO ONDROVČÍK		<div>DODAVATEL PROJEKTU</div> <div></div> <div>Čajkovského 47, 695 01 Hodonín</div> <div>IČO 25302248</div> <div>Tel.: 518 321 001, Fax.: 518 344 169</div> <div>e-mail: projekce@airtechnology.cz</div> <div>www.airtechnology.cz</div>	
ZODP. PROJEKTANT	ING. IVO ONDROVČÍK			
KONTROLA	ING. PETR BUCHLOVSKÝ			
AUTORIZACE	ING. IVO ONDROVČÍK			
ZADAVATEL	Město HODONÍN			
MÍSTO STAVBY	HODONÍN			
STAVBA	MĚÚ Hodonín, Národní tř. 25 – Rekonstrukce klimatizace do kanceláří D.1.4.b Zařízení pro ochlazování staveb		ST. DOK.	DPS
SOUBOR				
ČÍSLO ZAKÁZKY	TP.19.62030		NÁZEV	DEMONTÁŽE – PŮDORYS 1.PP
FORMÁT	MĚŘÍTKO	DATUM	ČÍSLO VÝKRESU	VÝTISK Č.
1x44	1:100	13. 03. 2020		D4