



PŮDORYS STŘECHY – BUDOVA C

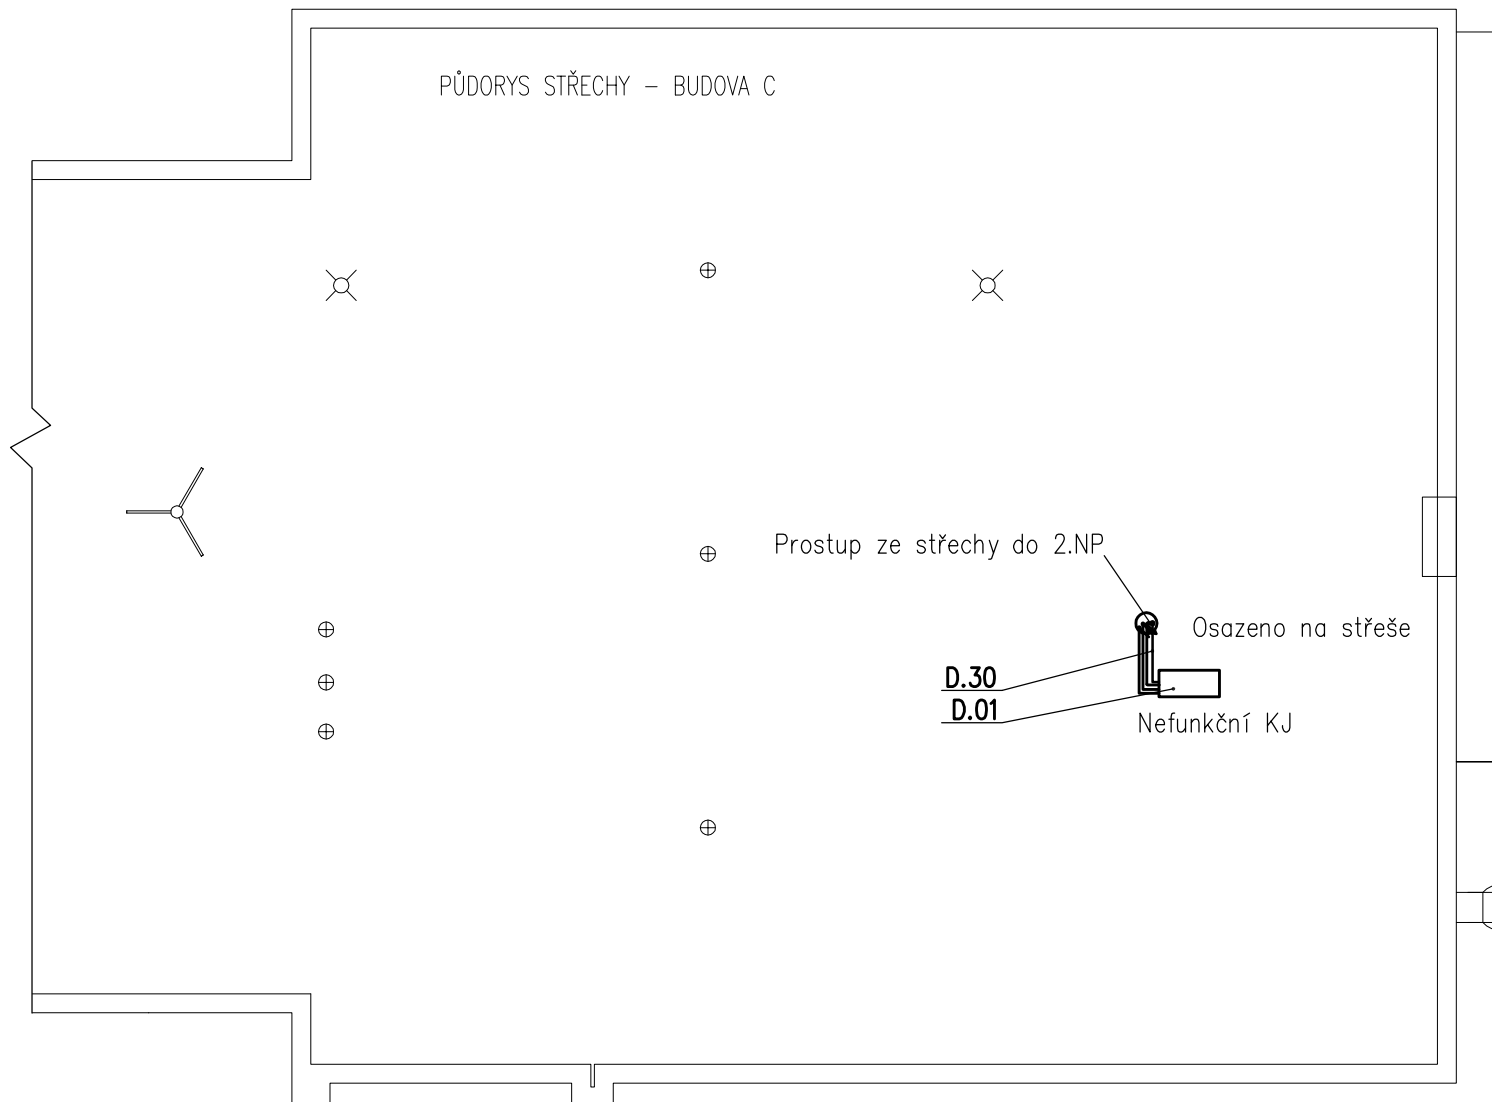

Legenda:

- D.01 – Venkovní kondenzační jednotka
- D.02 – Vnitřní výparníková jednotka
- D.10 – Rozdělovač chladiva
- D.30 – Cu potrubí

POŘ. ČÍSLO ZMĚNY	NÁZEV A STRUČNÝ POPIS ZMĚNY	DATUM	PODPIS

PROJEKTANT	ING. IVO ONDROVČÍK	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> DODAVATEL PROJEKTU    Čajkovského 47, 695 01 Hodonín  IČO 25302248  Tel.: 518 321 001, Fax.: 518 344 169  e-mail: projekce@airtechnology.cz  www.airtechnology.cz </div> <div> ST. DOK. </div> </div>	
ZODP. PROJEKTANT	ING. IVO ONDROVČÍK		
KONTROLA	ING. PETR BUCHLOVSKÝ		
AUTORIZACE	ING. IVO ONDROVČÍK		
ZADAVATEL	Město HODONÍN		
MÍSTO STAVBY	HODONÍN		
STAVBA	MěÚ Hodonín, Národní tř. 25 – Rekonstrukce klimatizace do kanceláří	DPS	
SOUBOR	D.1.4.b Zařízení pro ochlazování staveb	NÁZEV DEMONTÁŽE – PŮDORYS STŘECHY	
ČÍSLO ZAKÁZKY	TP.19.62030	ČÍSLO VÝKRESU D1	
FORMÁT 1xA4	MĚŘÍTKO 1:100	DATUM 13. 03. 2020	VÝTISK Č.