

VÝVOD Č.	01	1	2	3
ZAŘÍZENÍ				
Pi [kW]				
KABEL	DRÁT FeZn10	AYKY J-4X70	CYKY J-4X10 WL	CYKY J-3X4 WL
Č.KABELU		WA001	1	2

PRÍPOJIT NA  
UZEMNĚNÍ

PRÍPOJIT NA  
DISTRIBUČNÍ SÍŤ


ODBĚR 1  
PRÍPOJIT NA STÁVAJÍCÍ  
PŘÍVOD K ROZVODICI  
DOMU

ODBĚR 2  
PRÍPOJIT NA STÁVAJÍCÍ  
ODBĚR, PODZEMÍ

ODBĚR 3  
NOVÝ  
ODBĚR

POHLED NA ROZVÁDĚČ VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES

VNĚJŠÍ VLVY		NORMÁLNÍ
ROZVODNÁ SÍŤ		3 PEN, AC 50 Hz, 400/230V, TN-C
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM	ZAKLADNÍ ZVYŠĚNÁ	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM, ČSN 33 2000-4-41, ED. 3
BAREVNÉ ZNAČENÍ VODIČŮ DLE ČSN 34 01 65		
OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE		SNV ... 600 X 1560 MM, ŠÍŘKU MAX 650 MM NUTNO DODRŽET
KRYTÍ IP		30
VÝSTRAŽNÉ TABULKY DLE ČSN 34 35 10		Č. 0101, 4301, 8601
V Ý V O D Y	VRCHEM	SPODEM A Z L. BOKU
	SPODEM	
SBĚRNICE		
PROVEDENÍ		K ZAŘÍZENÍ DO VÝKLENKU V PRŮJEZDU, DVEŘE PLECHOVÉ PLNĚ
JEDNOTLIVÉ OBRVODY OZNAČIT ŠÍTKY		

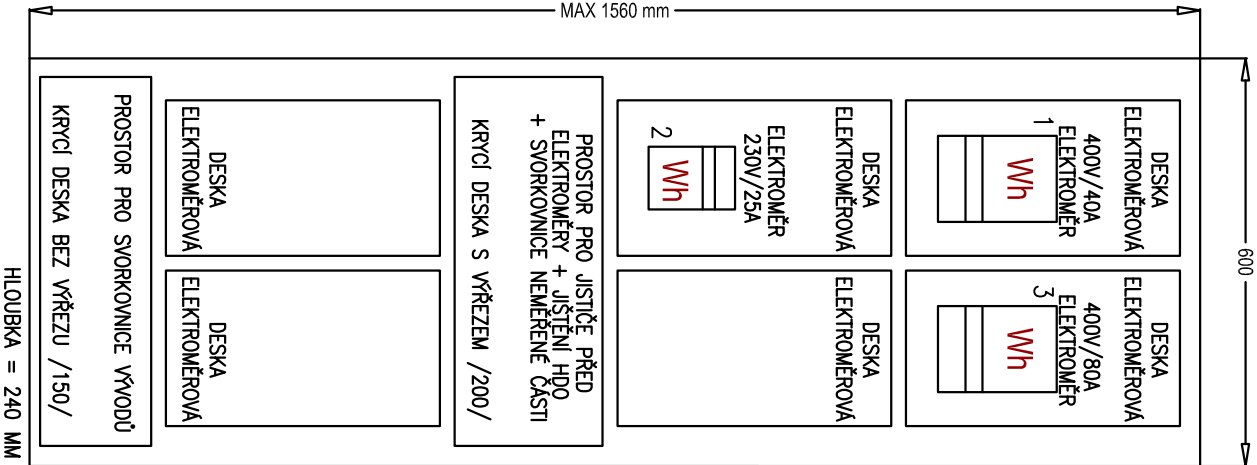

re

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. VLASTIMIL JIŘÍK	PROJEKTANT	ING. VLASTIMIL JIŘÍK
KRAJ	JIHOMORAVSKÝ	MÍSTO	ZNOJMO
INVESTOR	MĚSTO ZNOJMO		
AKCE		REKONSTRUKCE ULIC HORNÍ ČESKÁ A MALÁ MICHALSKÁ, ZNOJMO	
		SO 601 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ A ZÁSUVKOVÉ ROZVODY	
OBSAH		re - ROZVÁDĚČ ELEKTROMĚROVÝ	
		MĚŘ.	1:500
		Č. VÝKRESU	601 - 03

Ing. Vlastimil Jiřík  
Projektovaní elektrických zařízení  
IČ: 101 11 603  
No Hrdzi 3321/42, 671 81 Znojmo  
TEL.: 603 886 940  
E-MAIL: vlastimil.jirik@seznam.cz

STUPEŇ  
DZS, DPS

ZK. Č.  
V334

KÓD

DATAUM  
04/2020