



Funkční schéma VZT 1 - Větrání kuchyně

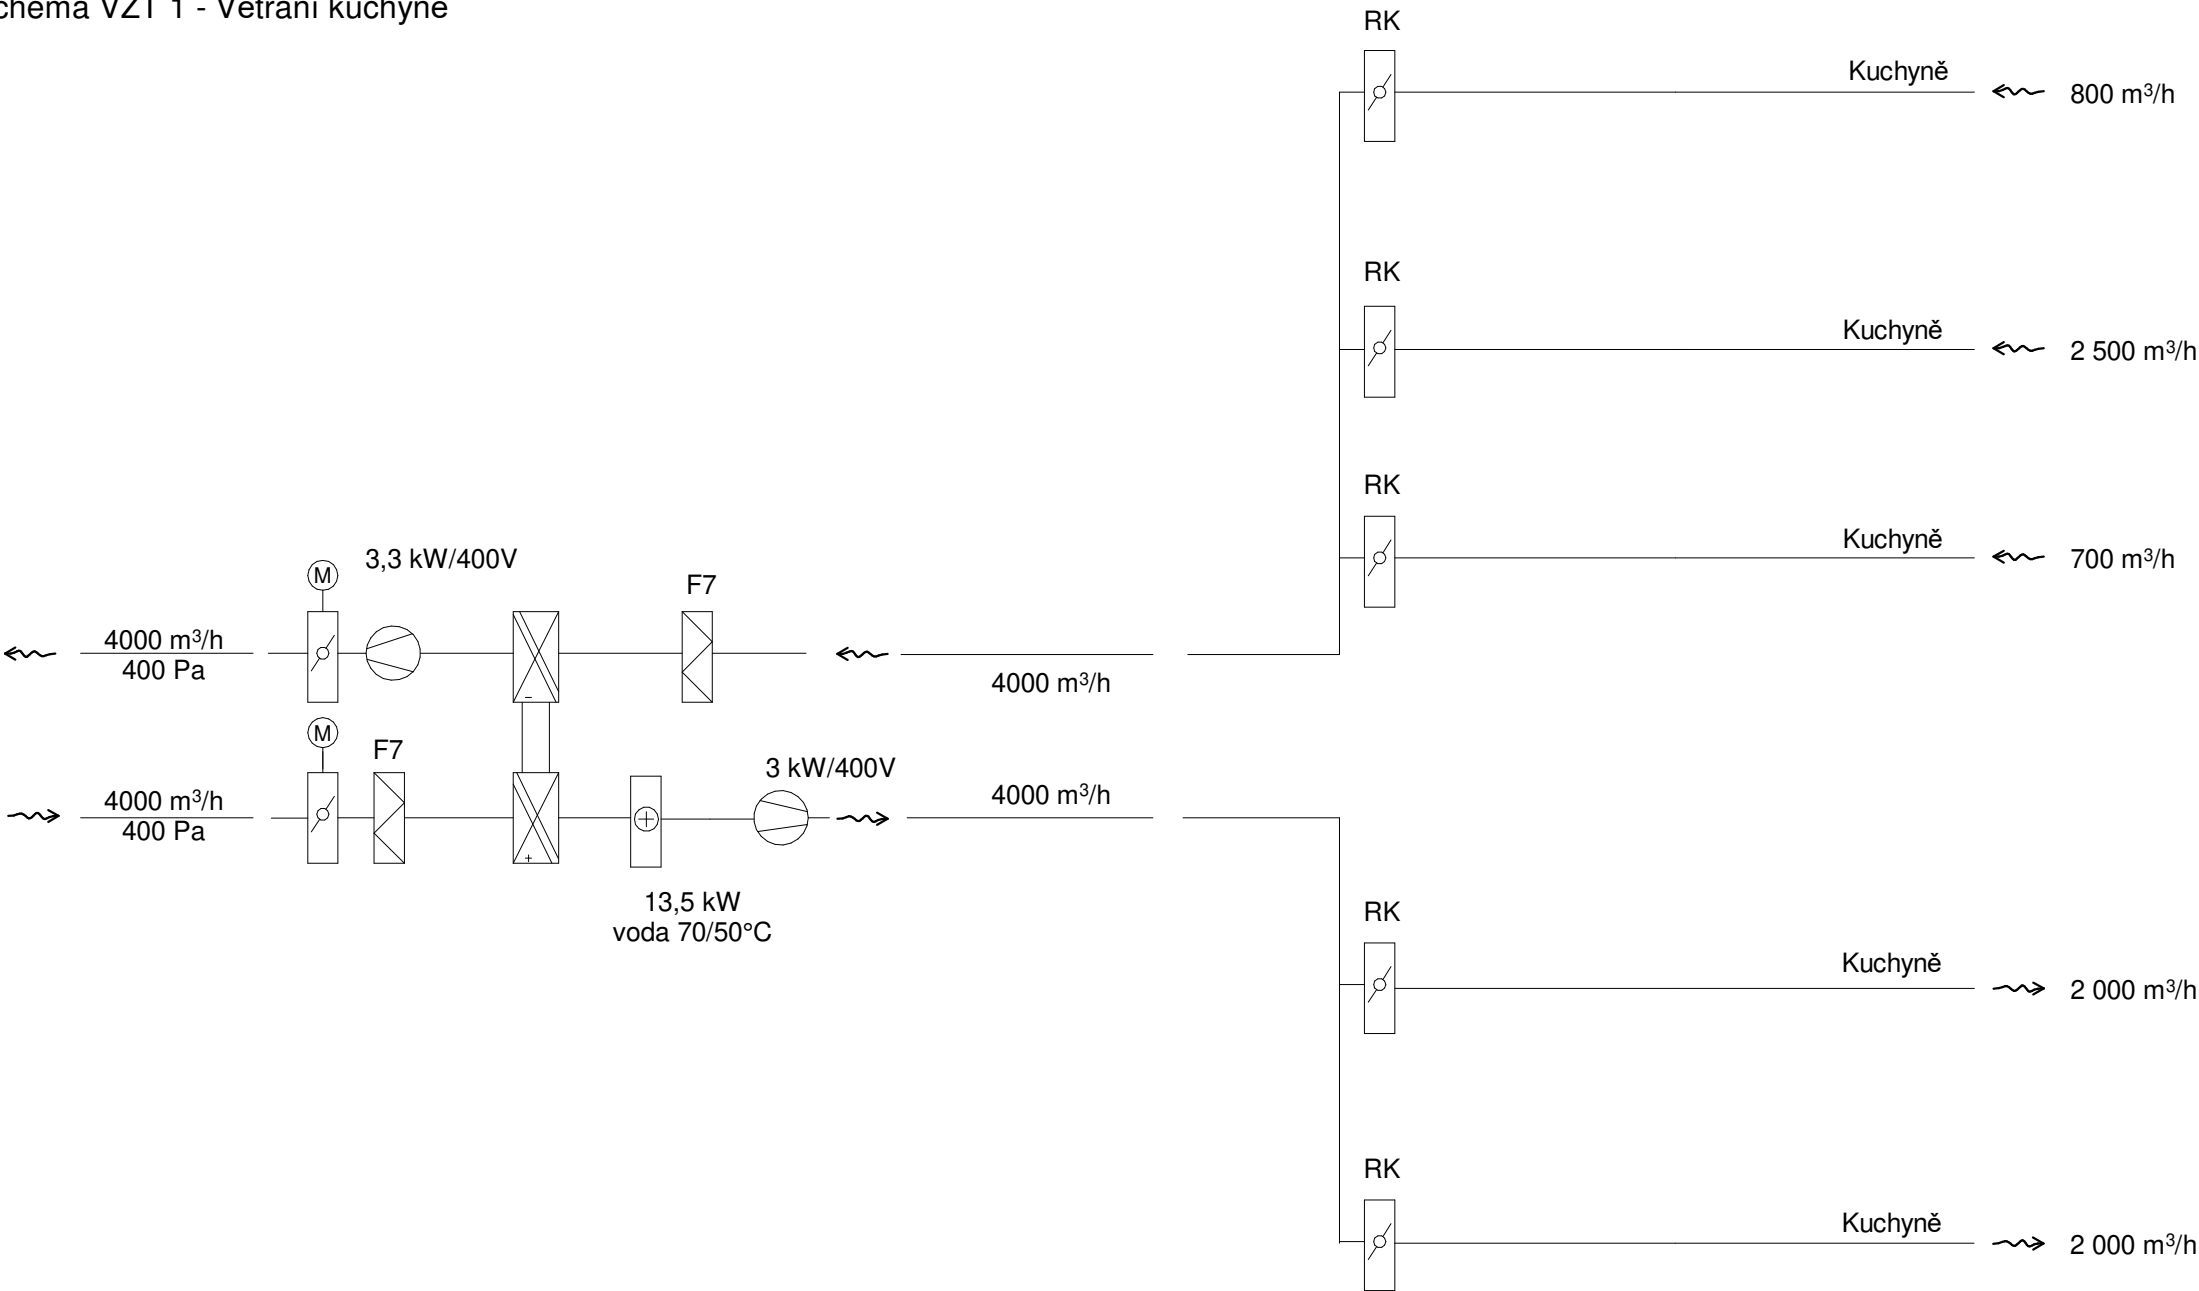

Gen. projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kontroloval	<div> Čajkovského 4235/47, 695 01 Hodonín, IČO 25302248 Tel.: 518 321 001, Fax.: 518 344 169 e-mail: projekce@airtechnology.cz, www.airtechnology.cz</div>												
	Ing. Josef Svoboda	Ing. Eliška Miklíková	Ing. Josef Svoboda													
Zadavatel	Město Hodonín Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín			<table><tr><td>Číslo zakázky</td><td>T.19.62018</td></tr><tr><td>Datum</td><td>12/2019</td></tr><tr><td>Formát</td><td></td></tr><tr><td>Revize</td><td></td></tr><tr><td>Stupeň</td><td>DSP + DPS</td></tr><tr><td>Měřítko</td><td>1 : 50</td></tr></table>	Číslo zakázky	T.19.62018	Datum	12/2019	Formát		Revize		Stupeň	DSP + DPS	Měřítko	1 : 50
Číslo zakázky	T.19.62018															
Datum	12/2019															
Formát																
Revize																
Stupeň	DSP + DPS															
Měřítko	1 : 50															
Investor	Město Hodonín Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín															
Místo stavby	MěÚ Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 01 Hodonín															
Akce Radnice Hodonín - rekonstrukce VZT 1.PP - Restaurační provoz																
SO/ PS																
Svazek VZT a CHL																
Název výkresu Funkční schéma VZT 1				<table><tr><td>Číslo výkresu V004</td><td>Paré</td></tr></table>	Číslo výkresu V004	Paré										
Číslo výkresu V004	Paré															