


SCHEMA ÚPRAVY NA TOPNÉ VĚTVI Č.4

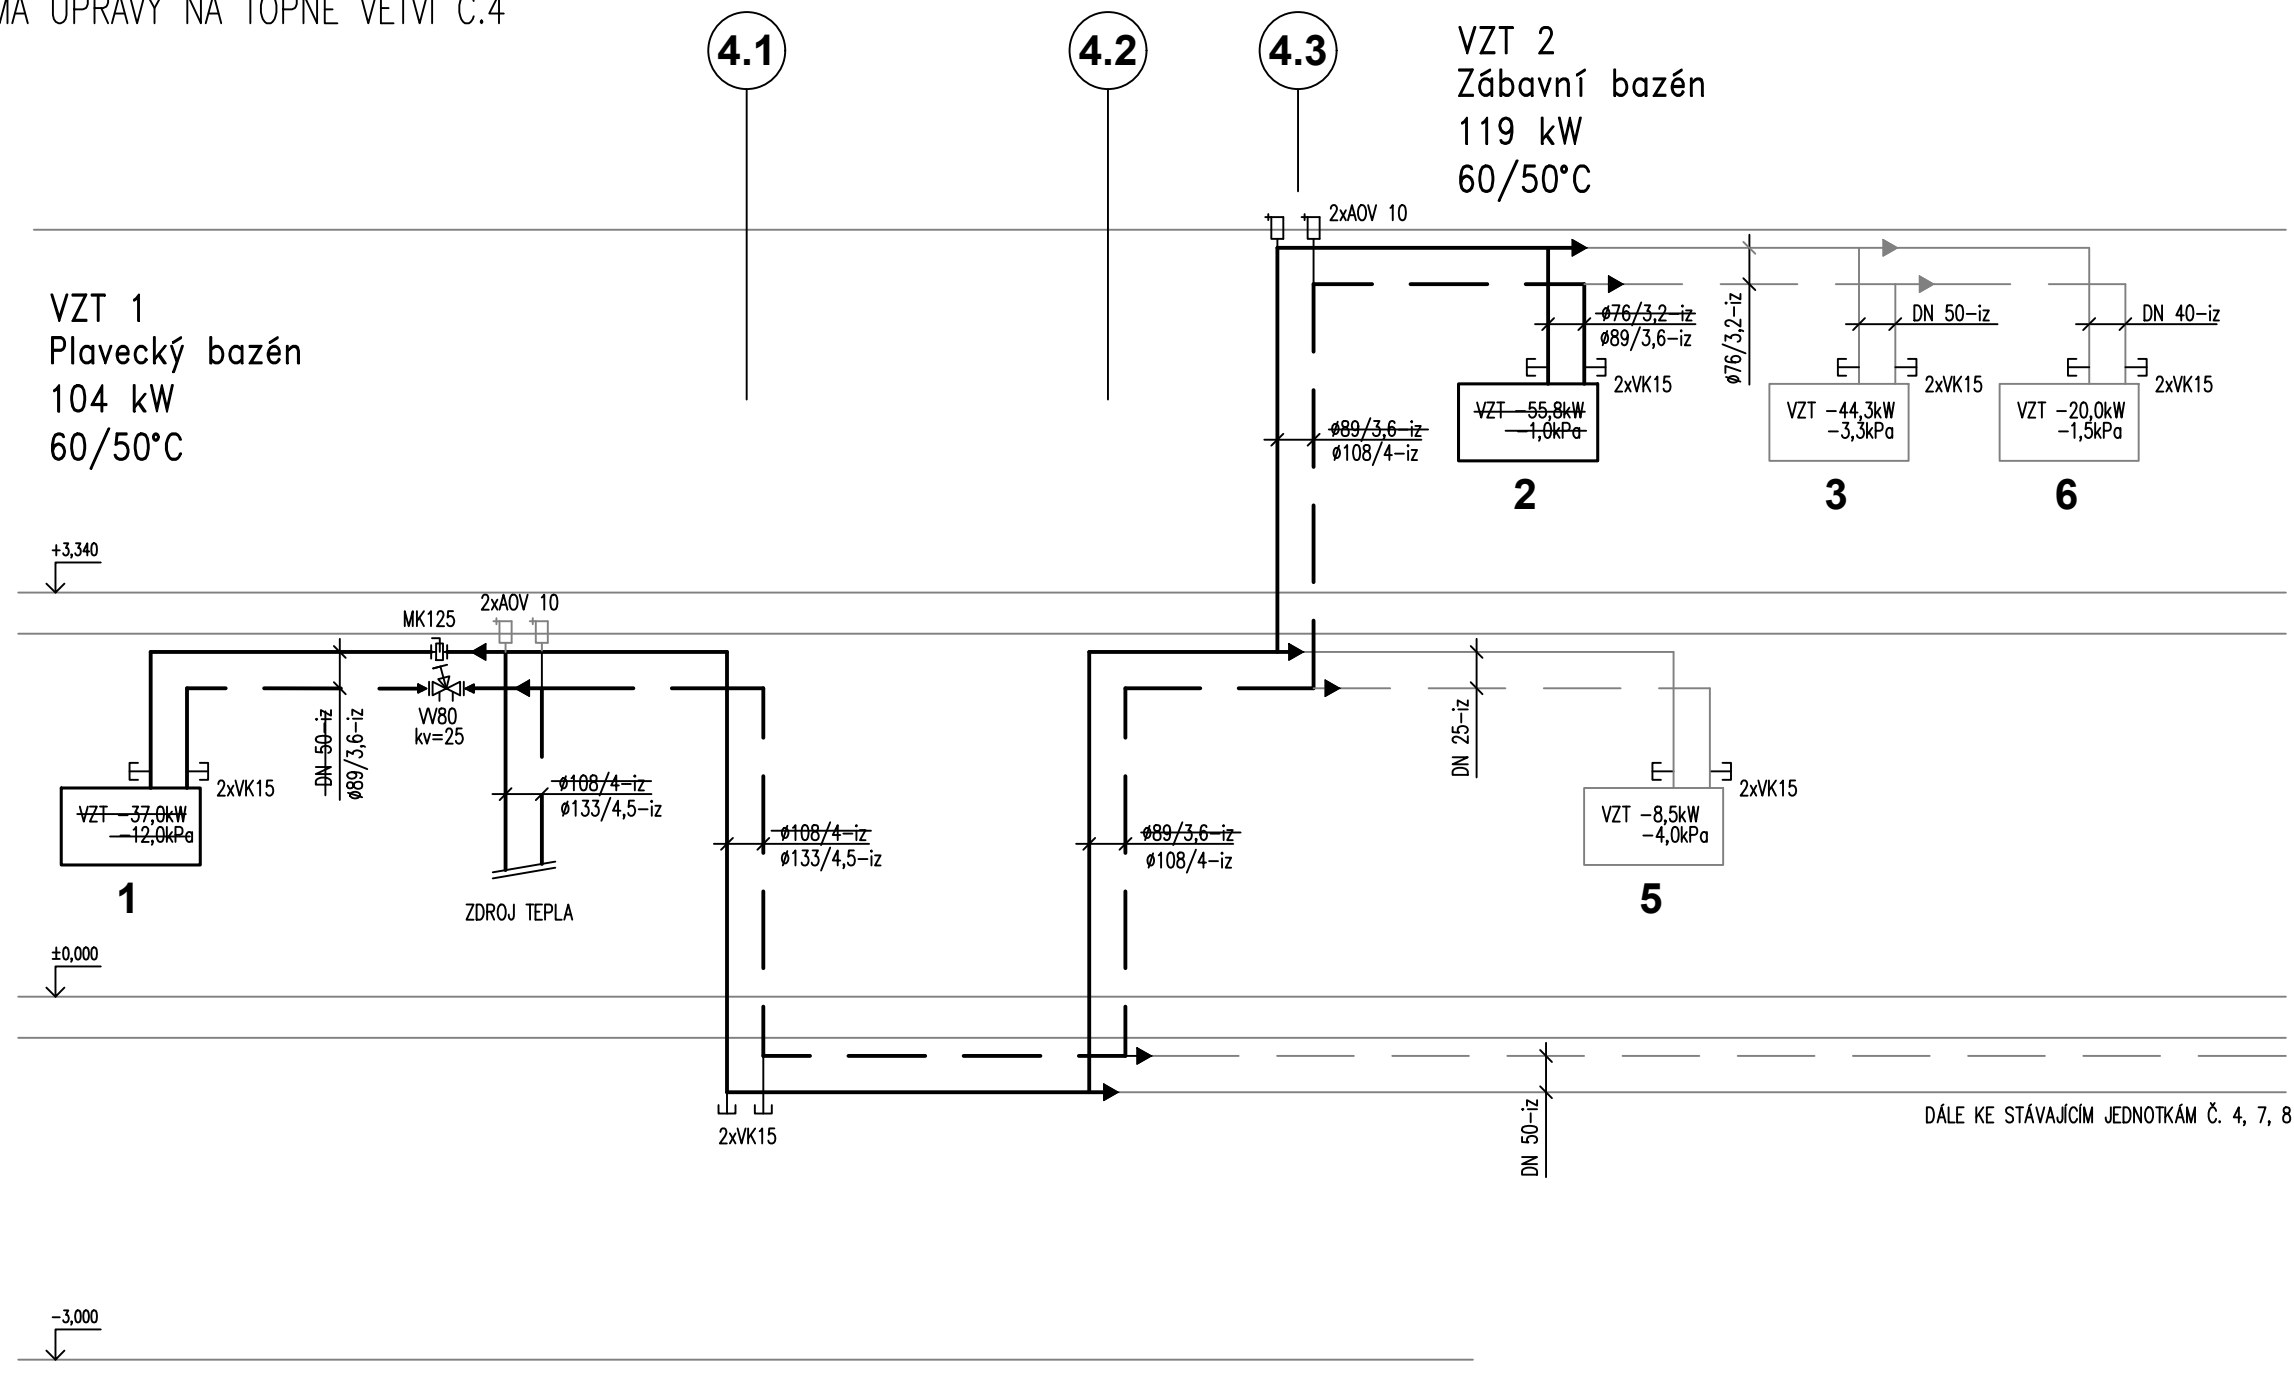

LEGENDA ÚT

————	TOPNÁ VODA 60° – PŘIVOD, TRUBKY OCELOVÉ	ZKL	ZPĚTNÁ Klapka
- - - - -	TOPNÁ VODA 50° – VRAT, TRUBKY OCELOVÉ	PV	POJISTNÝ VENTIL
W	VYVAŽOVACÍ VENTIL S MĚŘICÍMI VSUVKAMI	F	FILTR
RV	DVOUCESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL	T	TEPLOMĚR
AOV	AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL	M	TLAKOMĚR DEFORMAČNÍ
ON	ODVZDUŠŇOVACÍ NÁDOBKA	DM	TLAKOMĚR DIFERENČNÍ
KK	KULOVÝ KOHOUT	MK	UZAVÍRACÍ MEZIPŘÍRUBOVÁ Klapka
VK	KOHOUT VYPOUŠTĚCÍ		
ZV	ZPĚTNÝ VENTIL		

VYPRACOVAL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Alena Kuchníková PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ ENERGETICKÝ SPECIALISTA alena.kuchnikova@seznam.cz 737 057 976
Ing. Alena Kuchníková	Ing. Alena Kuchníková	
STAVBA: CENTRUM POHYBOVÝCH AKTIVIT UH. BROD VÝMĚNA REG. UZLŮ VZT		FORMÁT: A4
INVESTOR:	CPA DELFÍN, Slovácké nám. 2377, 688 01 Uherský Brod	DATUM: 05/2020
MÍSTO STAVBY:	CPA DELFÍN, Slovácké nám. 2377, 688 01 Uherský Brod	MĚŘITKO: ---
PROFESE:	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VYTÁPĚNÍ	Č. VÝKRESU: D.1.4 – 04
NÁZEV VÝKRESU:	SCHEMA ÚPRAVY NA TOPNÉ VĚTVI Č.4	Č. VÝTISKU:
STUPEŇ PD:	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE	