



název rozvaděče : provedení : rozměry : krytí :	hlavní rozvaděč RH		3 PE+N st. 50Hz 400V/TN-C-S		Hřbitovský Marek		stavba :		Rekonstrukce elektroinstalace		výřez č. :	
	oceloplechové zapuštěné		ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 :		Město Hodonín		investor :		MŠ na ulici Pr. Veselého 38 v Hodoníně		6	
	800 x v.1600 x h.200		automatickým odpojením od zdroje, proudovým chráničem		duben 2020		datum :		Schema rozvaděče RH		2/6	
	IP40 / IP20		provedení výrobu : shora		provedení výrobu : shora		zakázka :		obsah :			

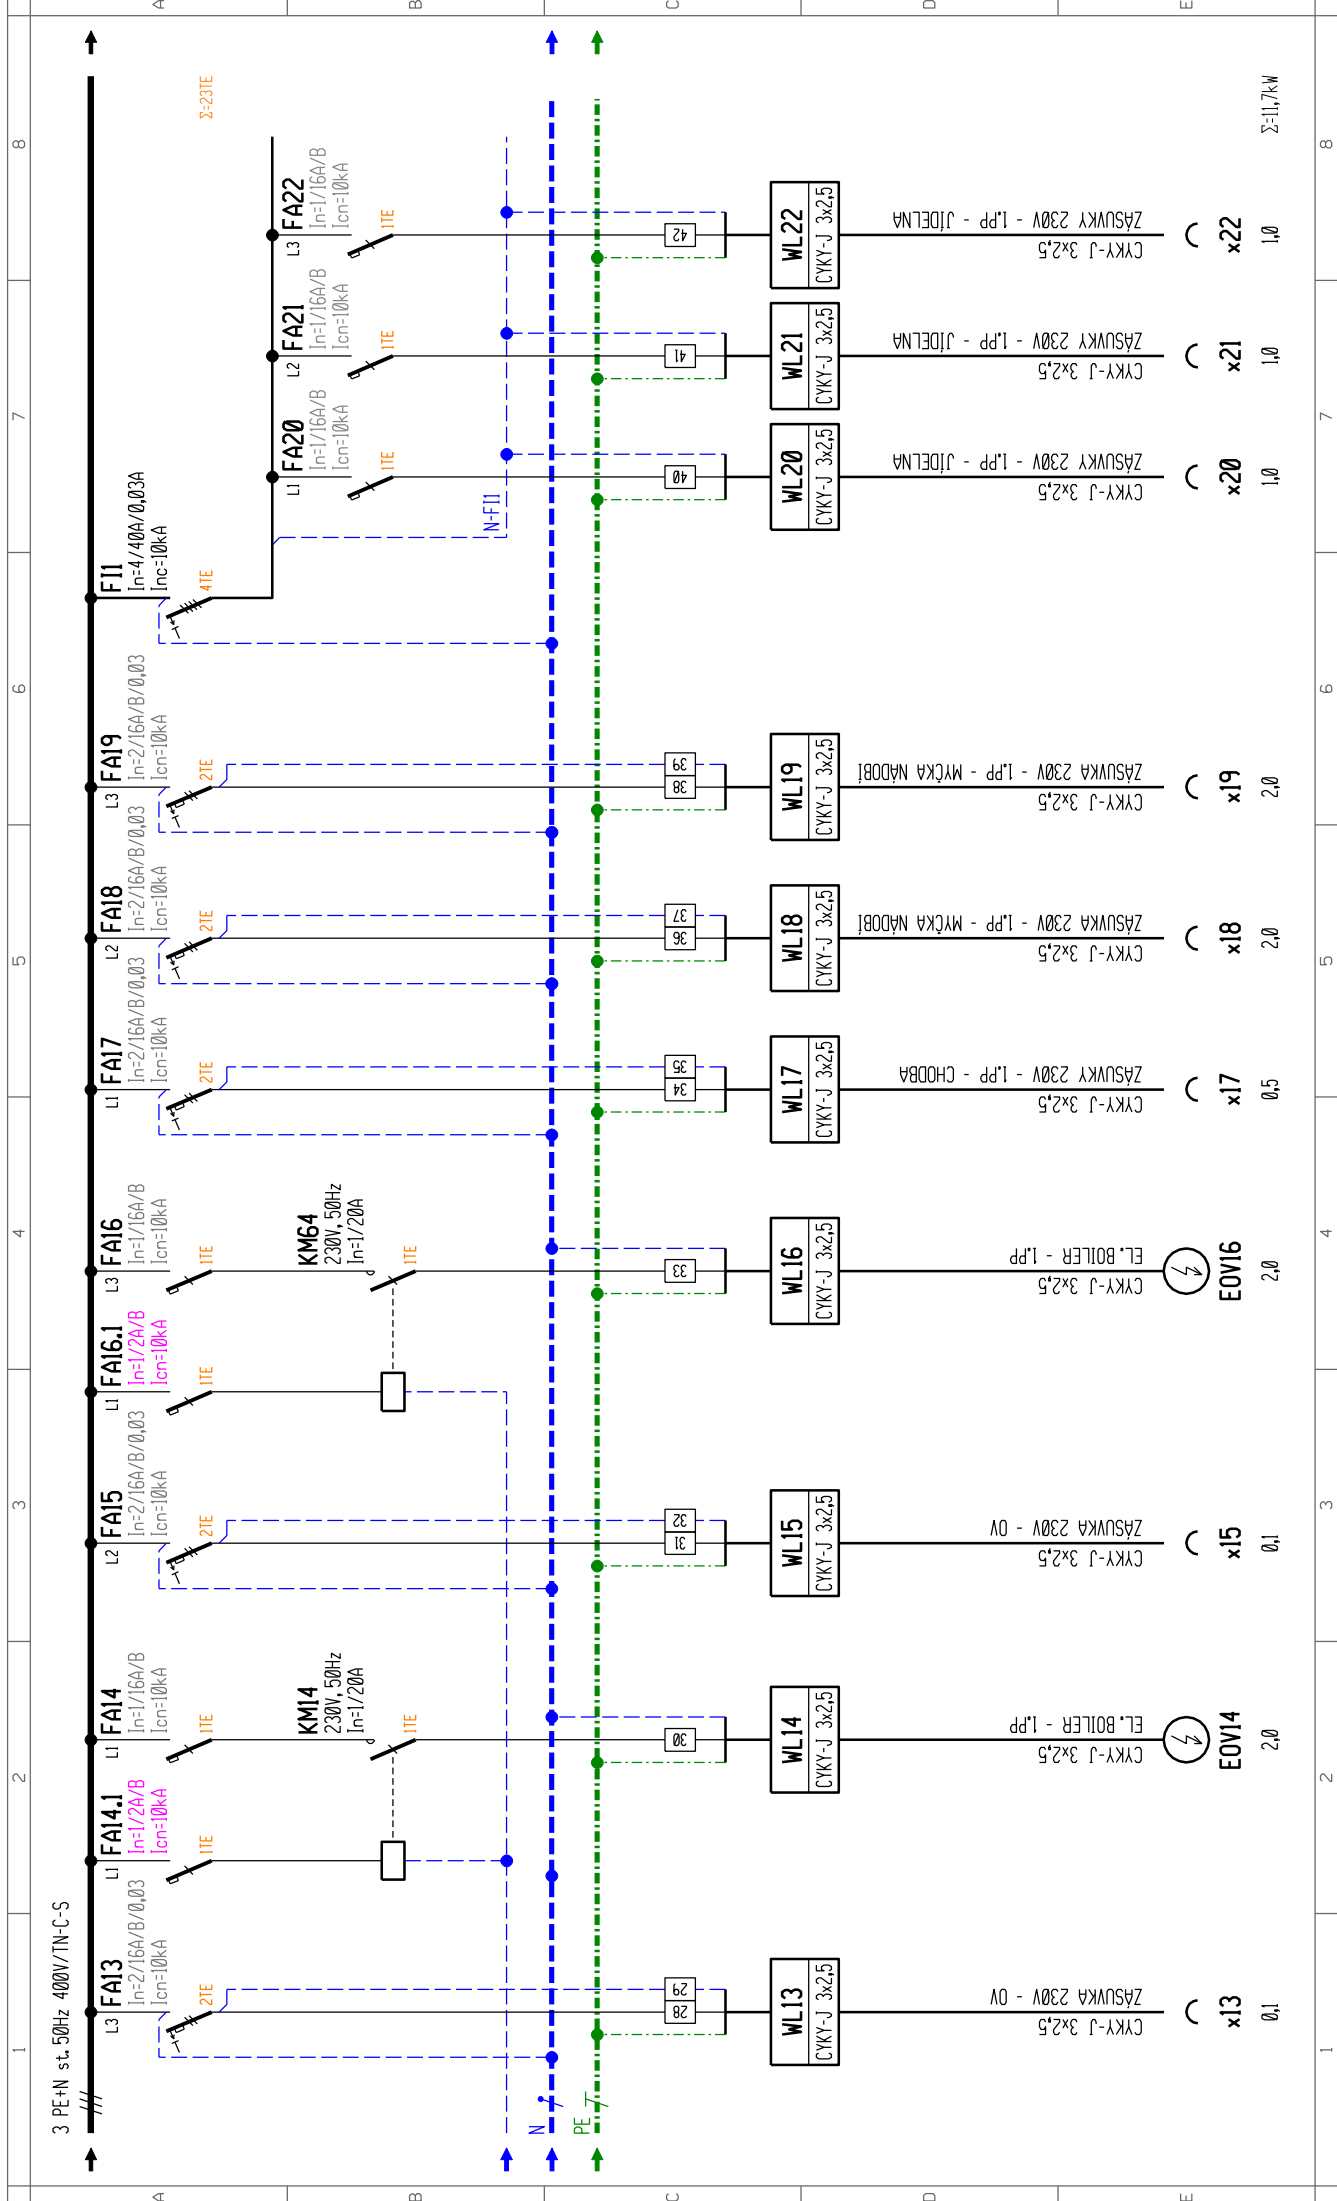

název rozvaděče : provedení : rozměry : krytí :	hlavní rozvaděč RH		rozvodná soustava : 3 PE+N st. 50Hz 400V/TN-C-S		projektant : Hřibovický Marek		stavba :		výřez č. :	
	ocelplechové zapuštěné		ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 :		investor : Město Hodonín		MŠ na ulici Pr. Veselého 38 v Hodoníně		6	
	800 x v.1600 x h.200		automatickým odpojením od zdroje, proudovým chráničem		datum : duben 2020		obsah :		3/6	
	IP40 / IP20		provedení přívodu : shora		zakázka : 16-2020		Schema rozvaděče RH			

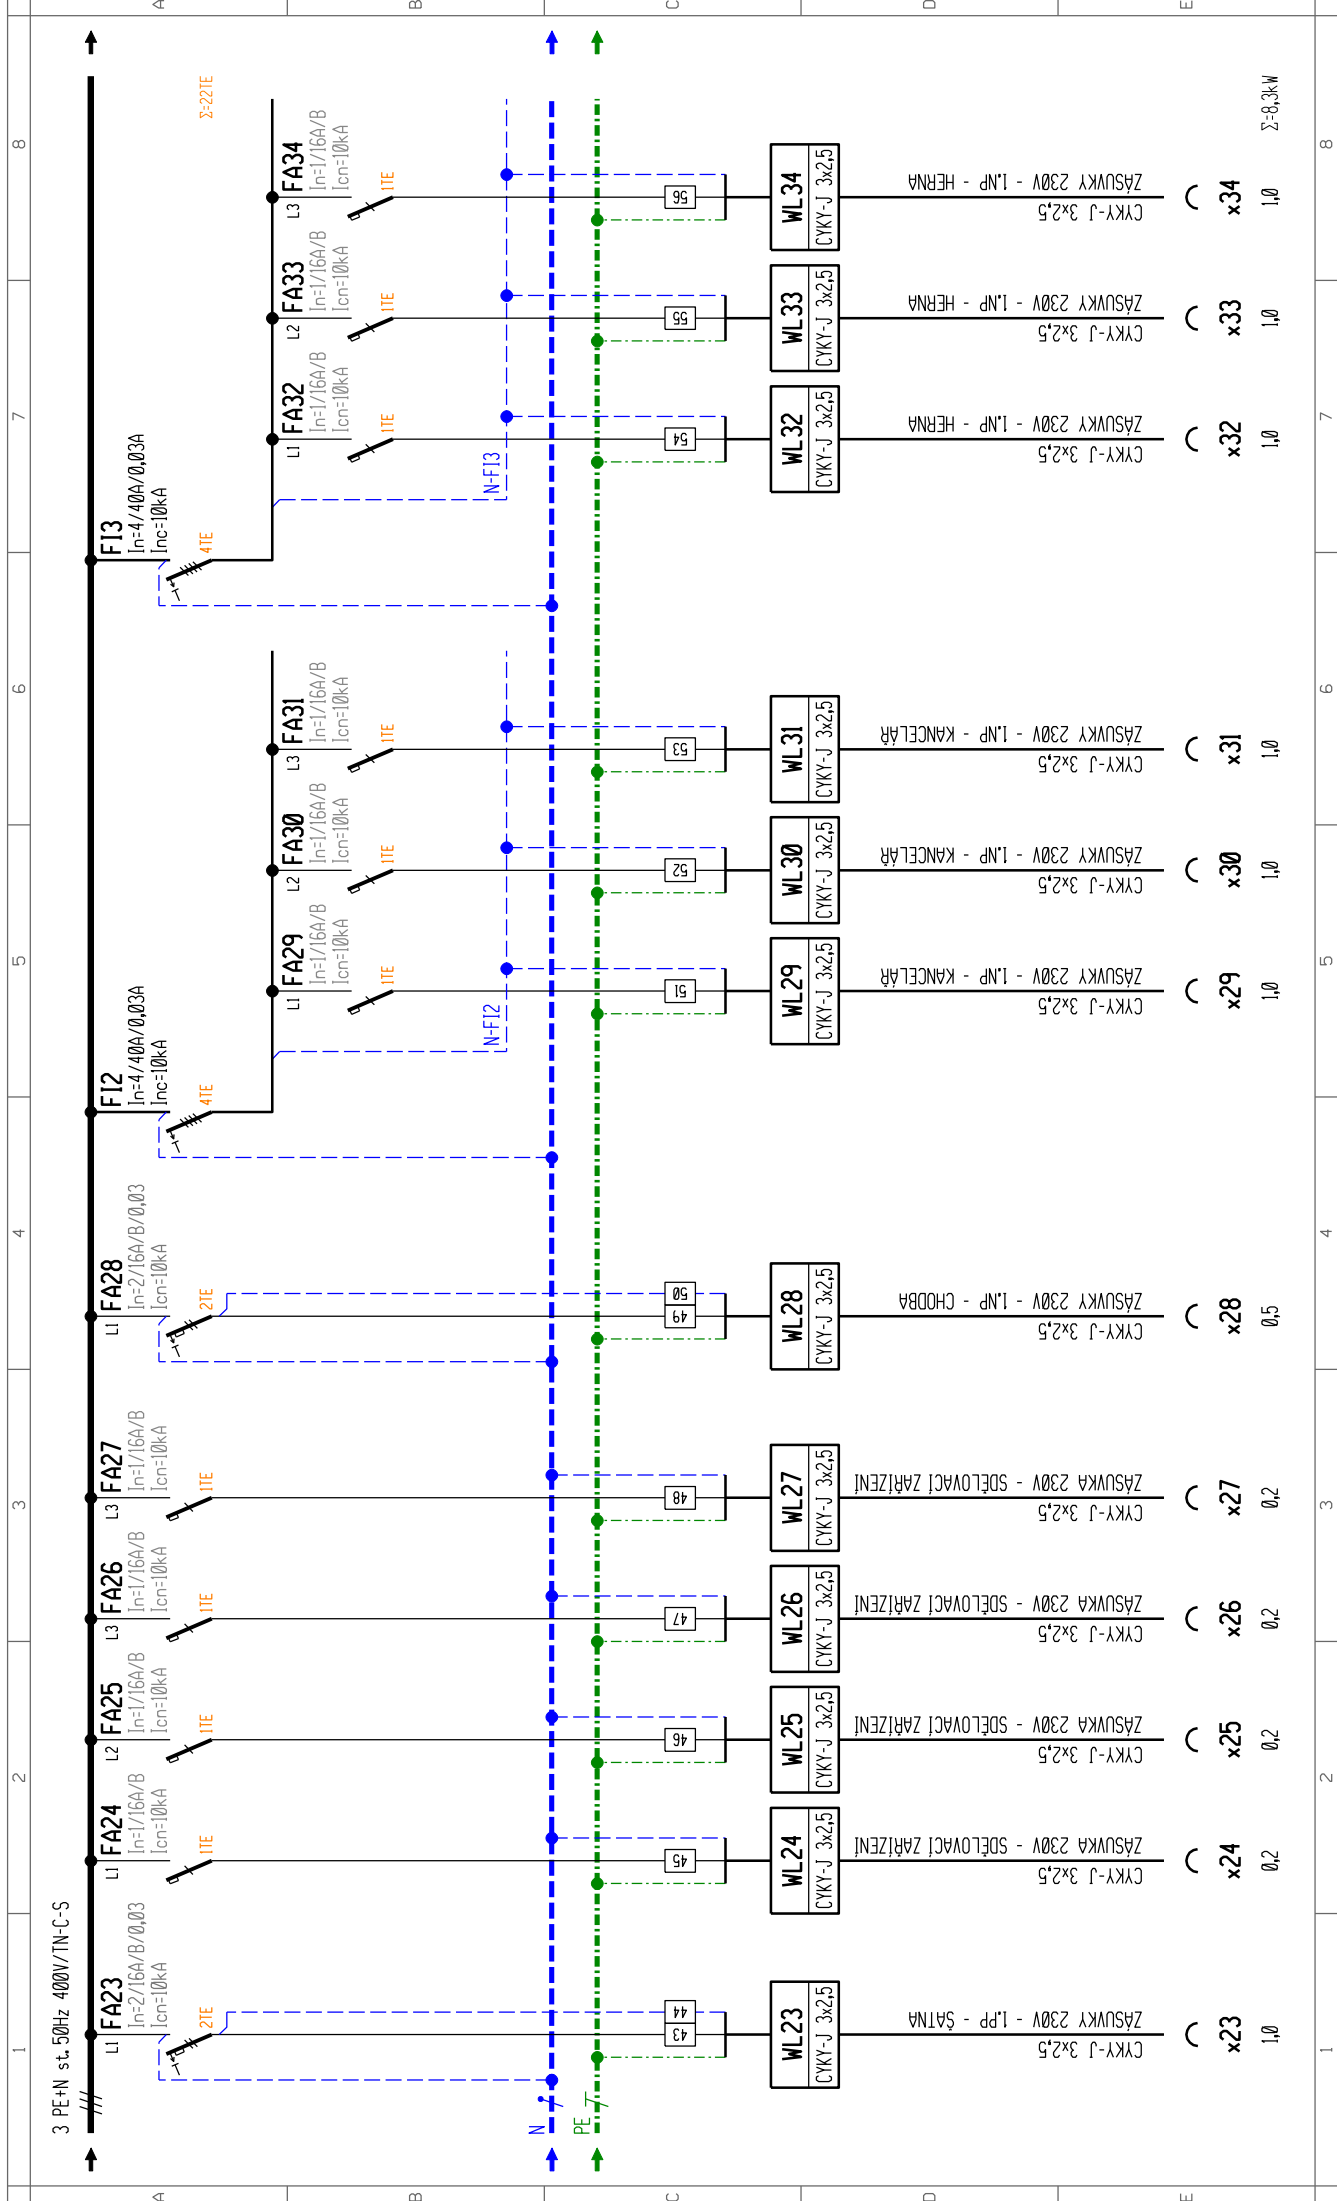

název rozvaděče : provedení : rozměry : krytí :	hlavní rozvaděč RH		rozdavná soustava : ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed 2 : automatickým odpojením od zdroje, proudovým chráničem	provedení výroby : shora	provedení přívodu : shora	stavba :	projektant :	Hřbitovský Marek	výřez č. :  6 4/6
	oceloplechové zapuštěné						investor :	Město Hodonín	
	š.800 x v.1600 x h.200						datum :	duben 2020	
	IP40 / IP20						zakázka :	16-2020	
							Rekonstrukce elektroinstalace		
							MŠ na ulici Pr. Veselého 38 v Hodoníně		
							Schema rozvaděče RH		



