






LEGENDA ZNAČEK


- 


Datový a telefonní rozvaděč, nástěnný, 18U
- 


Datová zásuvka 2x RJ45, Cat6
- 


Datová zásuvka 1x RJ45, Cat.6 - pro vývod tel. v jídelně, pro WIFI
- 


WiFi router
- 


Telefonní ústředna
- 


Účastnický telefon
- 


Zvonkové tablo, připojené jako pobočka telefonní ústředny
- 


Ústředna systému EZS
- 


Ovládací LCD klávesnice
- 


PIR detektor pohybu
- 


Poplachová sířena EZS
- 


Automatický detektor kouře
- 


Automatický detektor kouře
- 


Automatický detektor kombinovaný - tepelný+kouřový
- 


Automatický detektor CO
- 


Síťové záznamové zařízení PTV
- 


IP kamera
- 

1x Datový vývod, předemný jako příprava pro možnost doplnění kamery
- 


Rozvaděč STA, instalovaný v RACK rozvaděči SK
- 

Koncová zásuvka TVIR
- 

Přeložené stávající napájecí zdroje EKV s ethernetovým rozhraním
- 

Stávající čtečka otisků prstů systému EKV
- 

Zásuvkový konektor HDMI - příprava pro multimedia

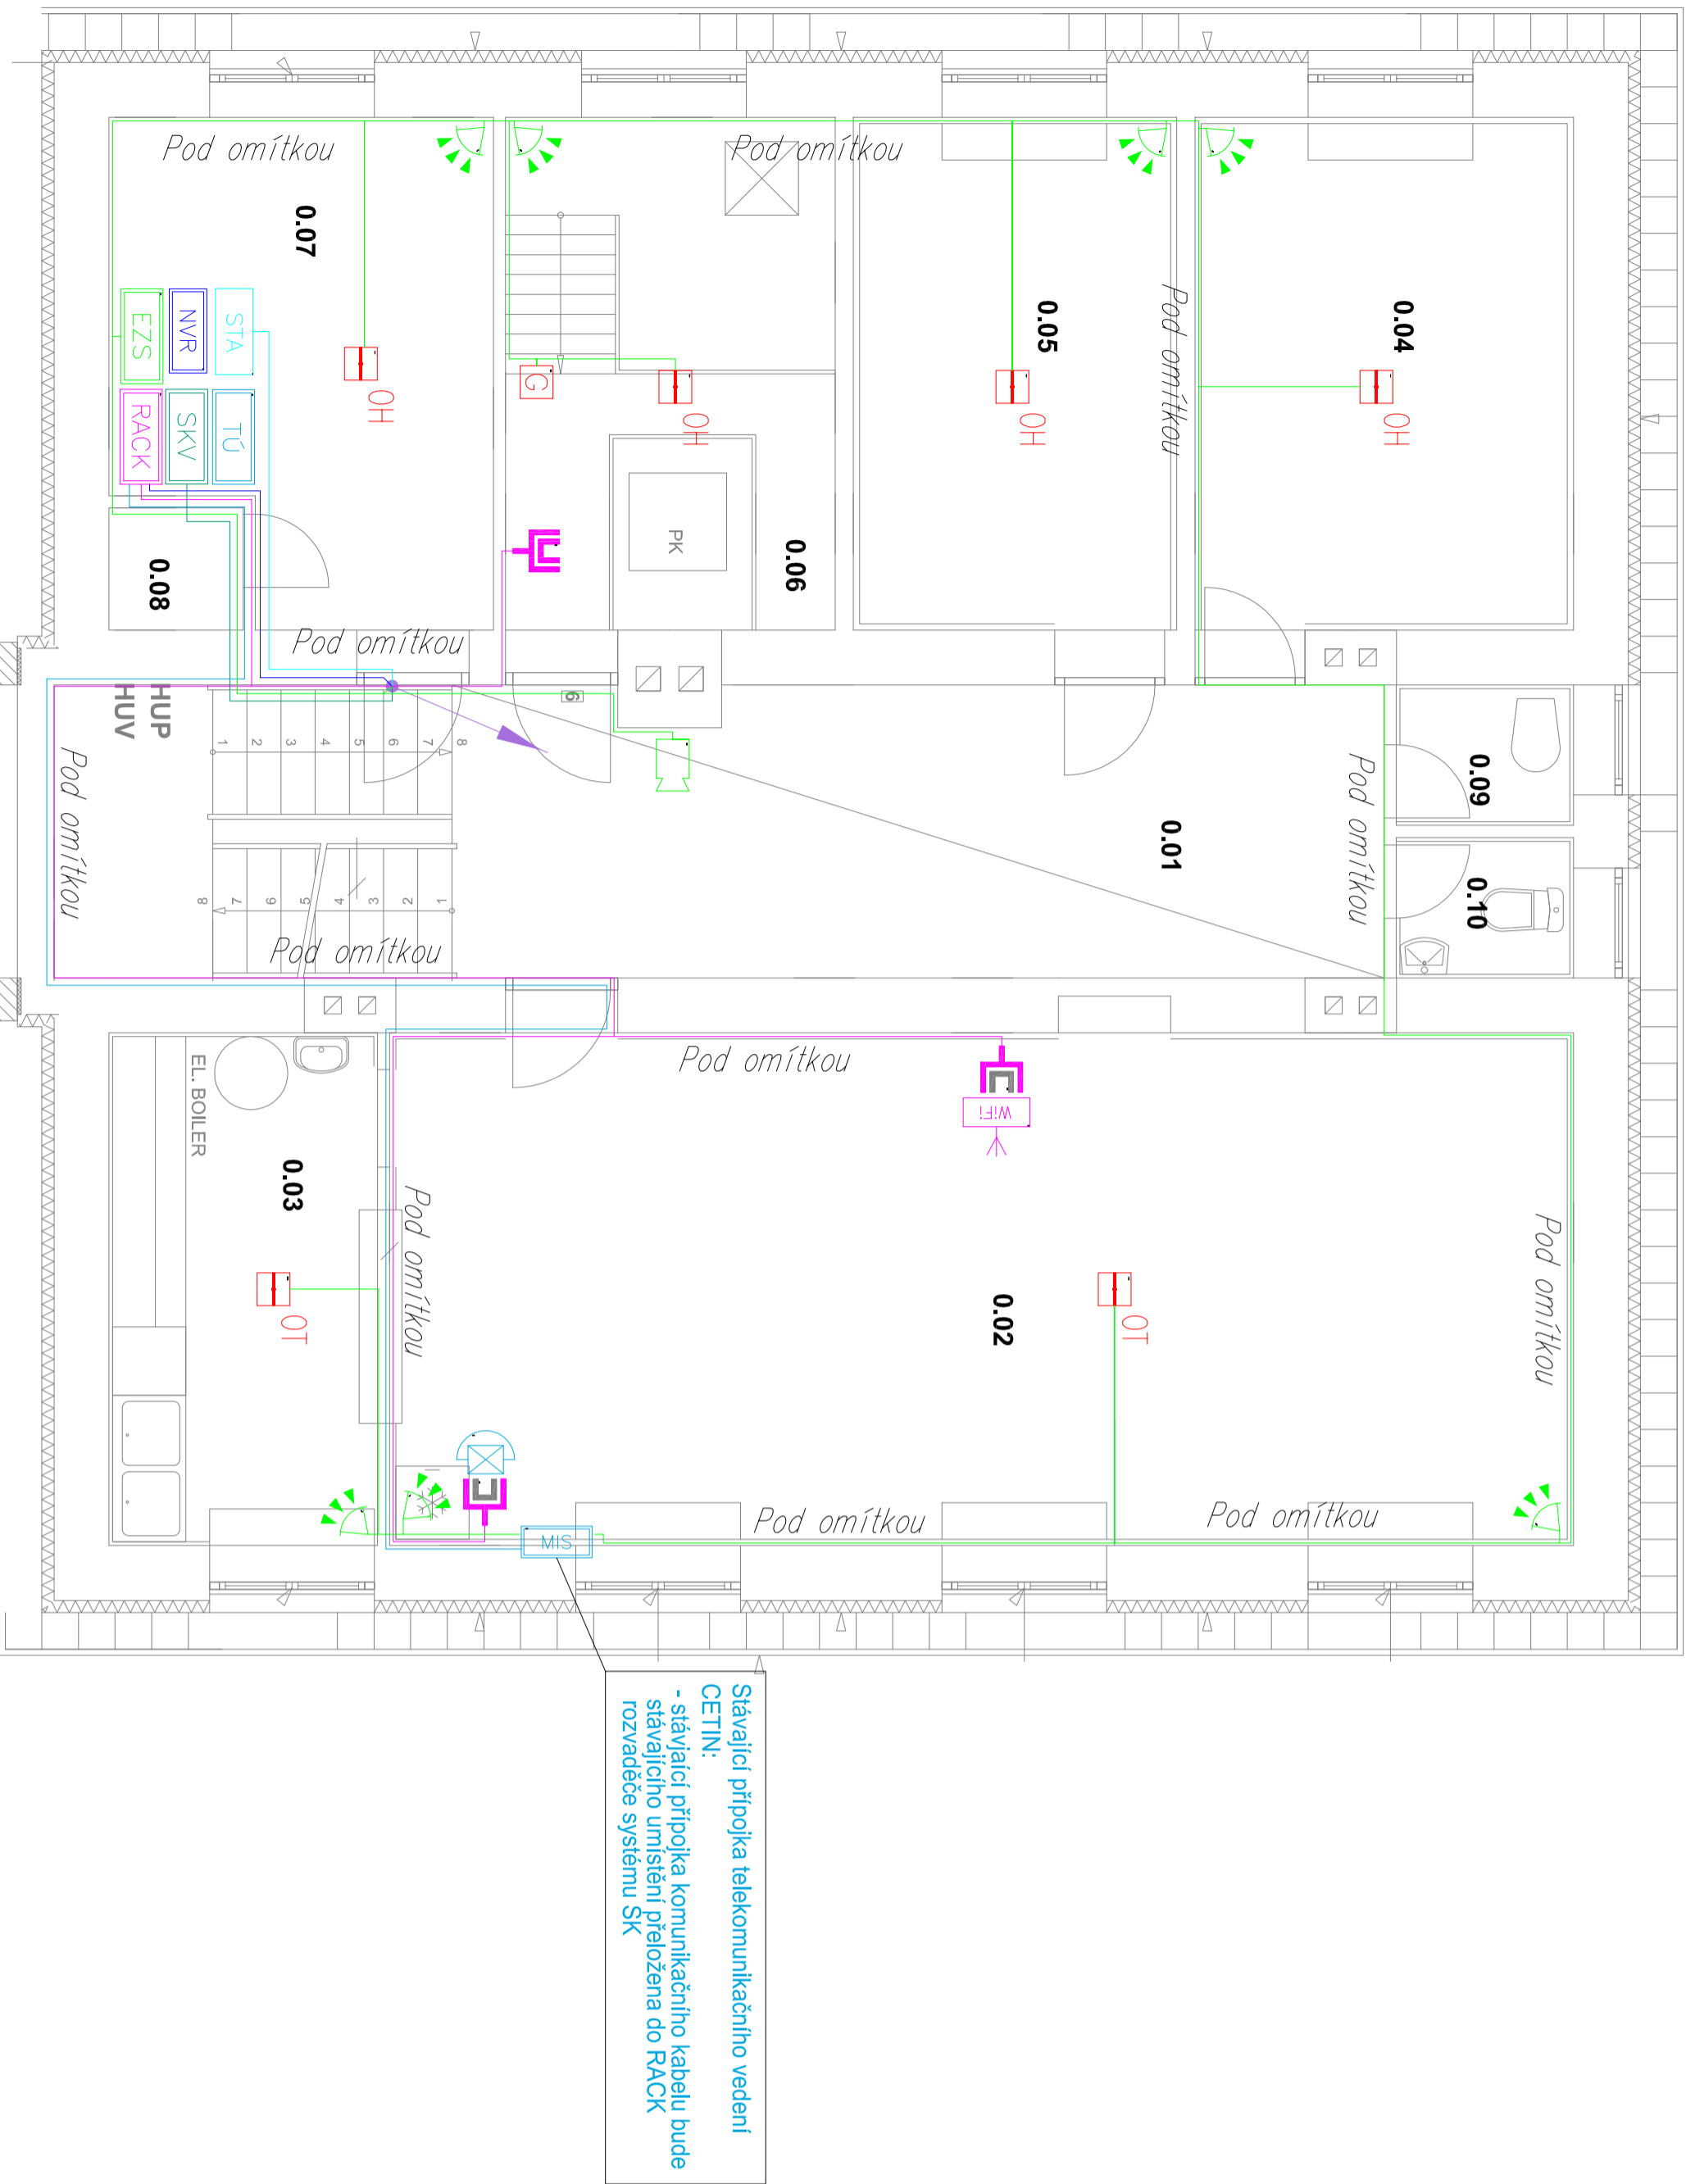

LEGENDA MÍSTNOSTÍ


OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)	PODLAHA	POZNÁMKA
0.01	CHODBA - ŠATNA DĚTI	18.04	PVC POVLAK	SDK PODHLED
0.02	JÍDELNA	23.28	PVC POVLAK	DŘEV. OBKLAD V. 1,25 M
0.03	KUCHYŇKA	11.62	PVC POVLAK	KER. OBKLAD V. 2.00 M
0.04	ŠATNA DĚTI	13.02	PVC POVLAK	DŘEV. OBKLAD V. 1,25 M
0.05	ŠATNA PERSONÁL	11.13	PVC POVLAK	DŘEV. OBKLAD V. 1,25 M
0.06	PLYNOVÁ KOTELNA	11.34	BETON. MAZANINA	ZAZDÍT VĚTRACÍ OTVOR
0.07	SKLAD	11.91	PVC POVLAK	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
0.08	PLYNOMĚR	1.10	BETON. MAZANINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
0.09	ÚKLID PERSONÁL	1.67	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD V. 2.00 M
0.10	WC PERSONÁL	1.67	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD V. 2.00 M

LEGENDA ROZVODŮ

- Datové rozvody SK, kabely FTP Cat.6A
- Přívod stávající přípojky CETIN, kabel SYKFY 10x2x0,5
- Rozvody STA, kabely KOAX 75 Ohm
- Rozvody systému EZS - kabely SYKFY 3x2x0,5
- Rozvody systému PTV - kabely FTP Cat.6A
- Rozvody systému EKV - kabely FTP Cat.6A, CYSY 2x1,5
- Příprava pro multimedia, propojovací kabel HDMI

Poznámka:

- Kabelové rozvody jsou vedeny v trubkách pod omítkou, přesné propojení prvků je znázorněno v blokovém schématu, v. č. 05.

projektant: Petr Mika		datum: březen 2020	 <div>projektování elektrických zařízení Kasárnská 4, 605 01 Hodonín IČ: 690 22 999</div>
stupeň PD: DPS		zakázka: 16-2020	
investor: Město Hodonín, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín			
stavba: Rekonstrukce elektroinstalace MŠ na ulici Žižkova 19 v Hodoníně		formát: 6x A4	měřítko: 1:50
obsah: 2. Slaboproudá elektroinstalace SLP 1.PP		výkres č.: 02	