



# PŮDORYS LEŽATÉ KANALIZACE


SCHEMA ULOZENÍ HLADKÉHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ PVC SN 4, SN 8 VE VOLNÉM TERÉNU

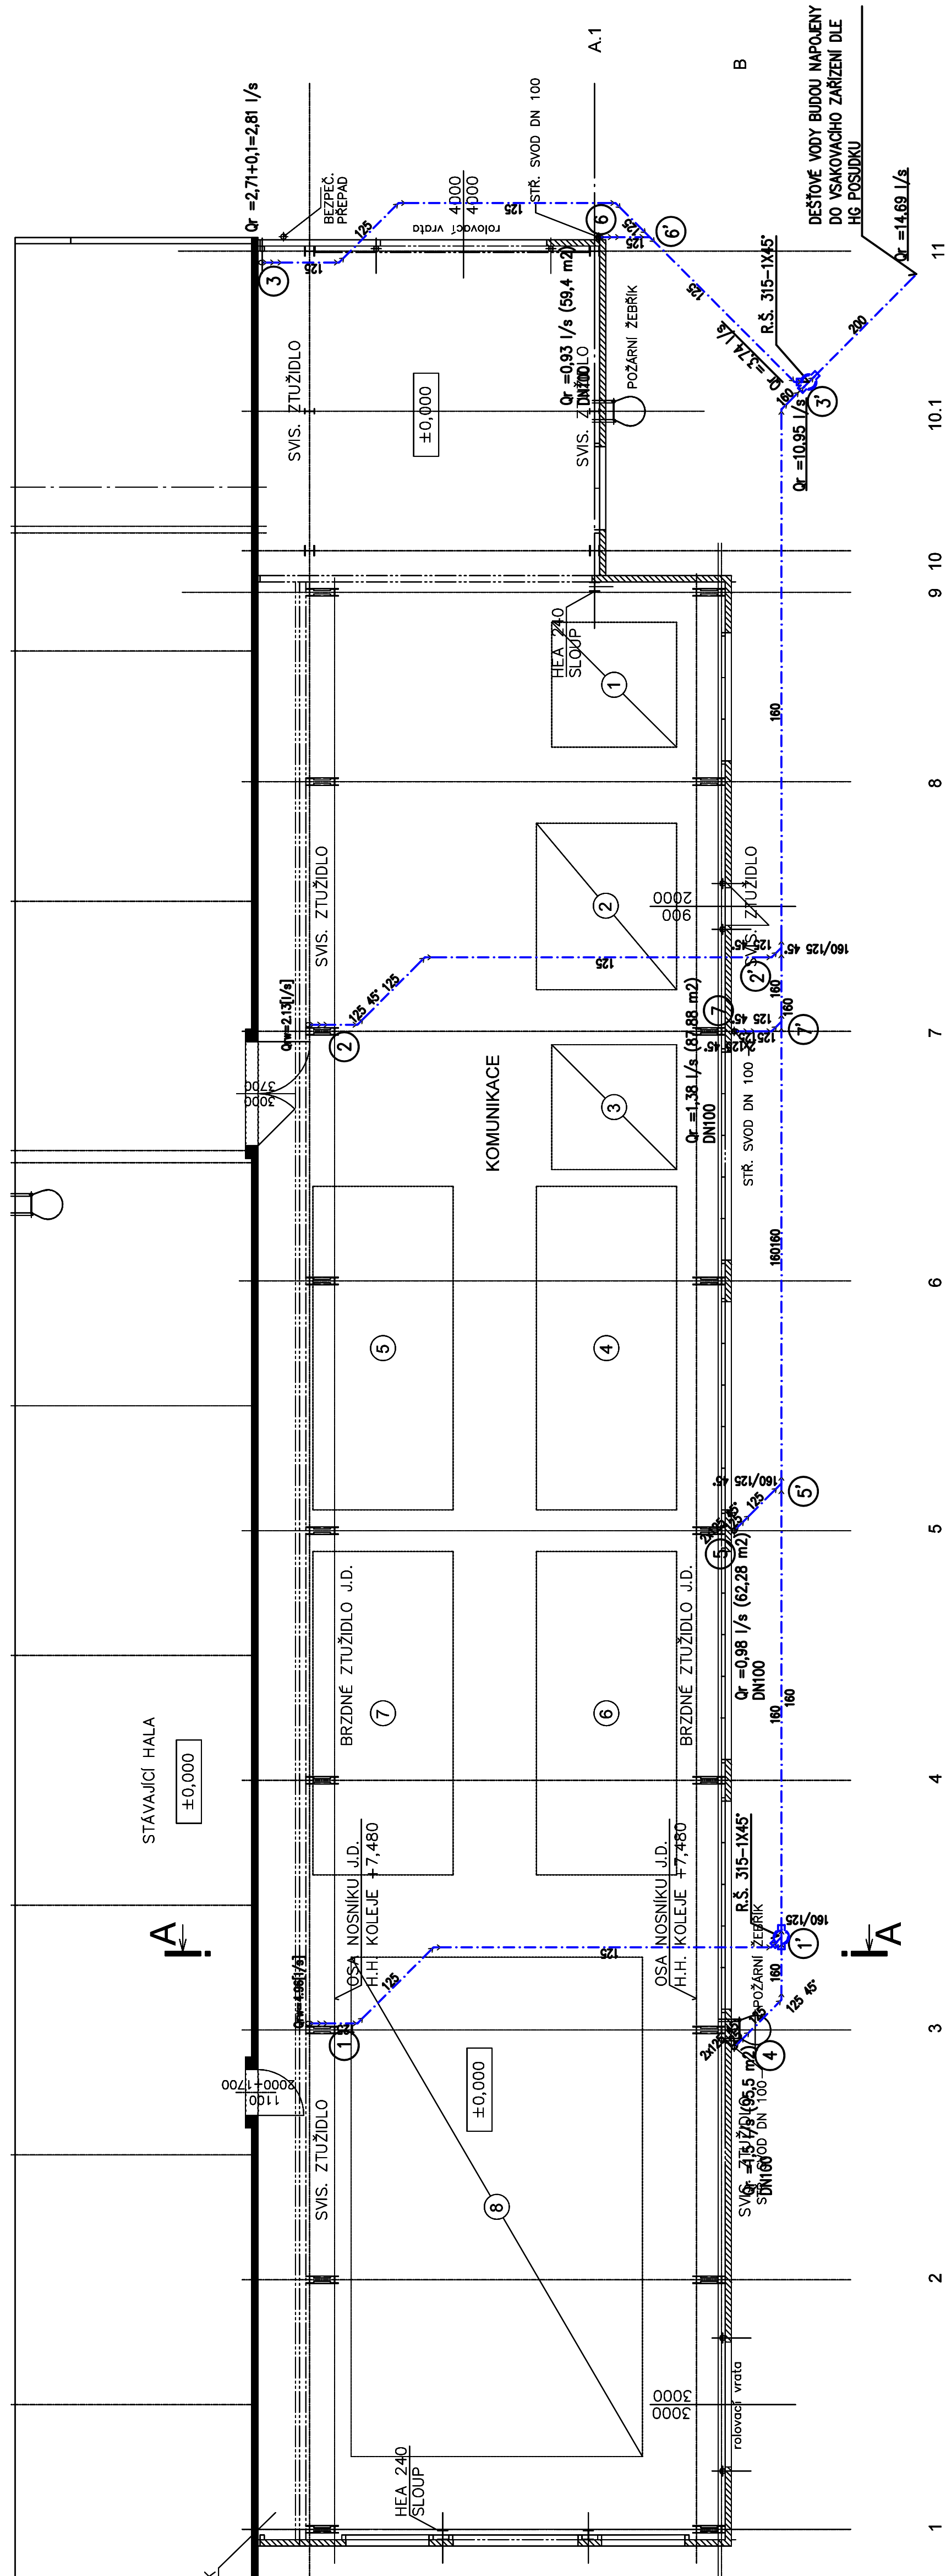



## ROZVINUTÉ ŘEZY KANALIZACE

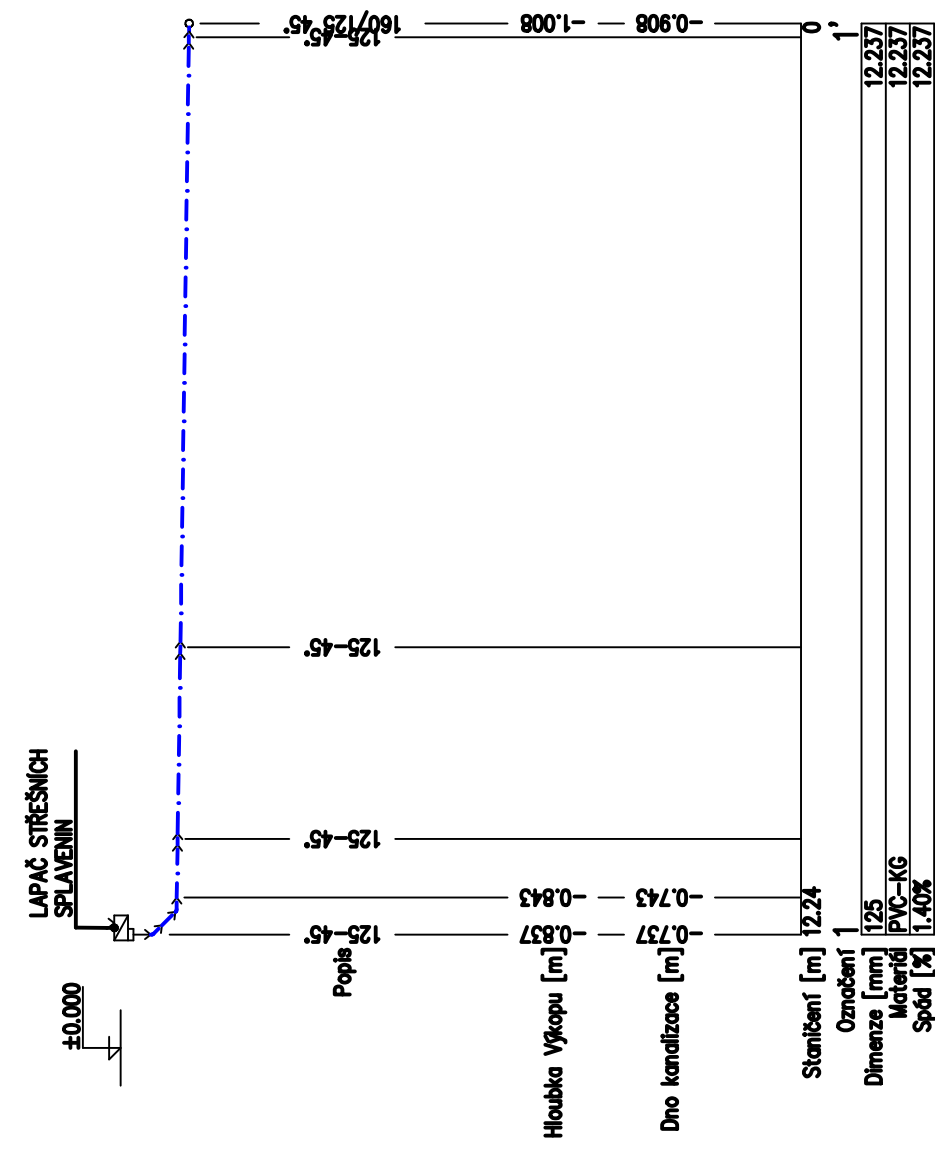

## ROZVINUTÉ ŘEZY KANALIZACE

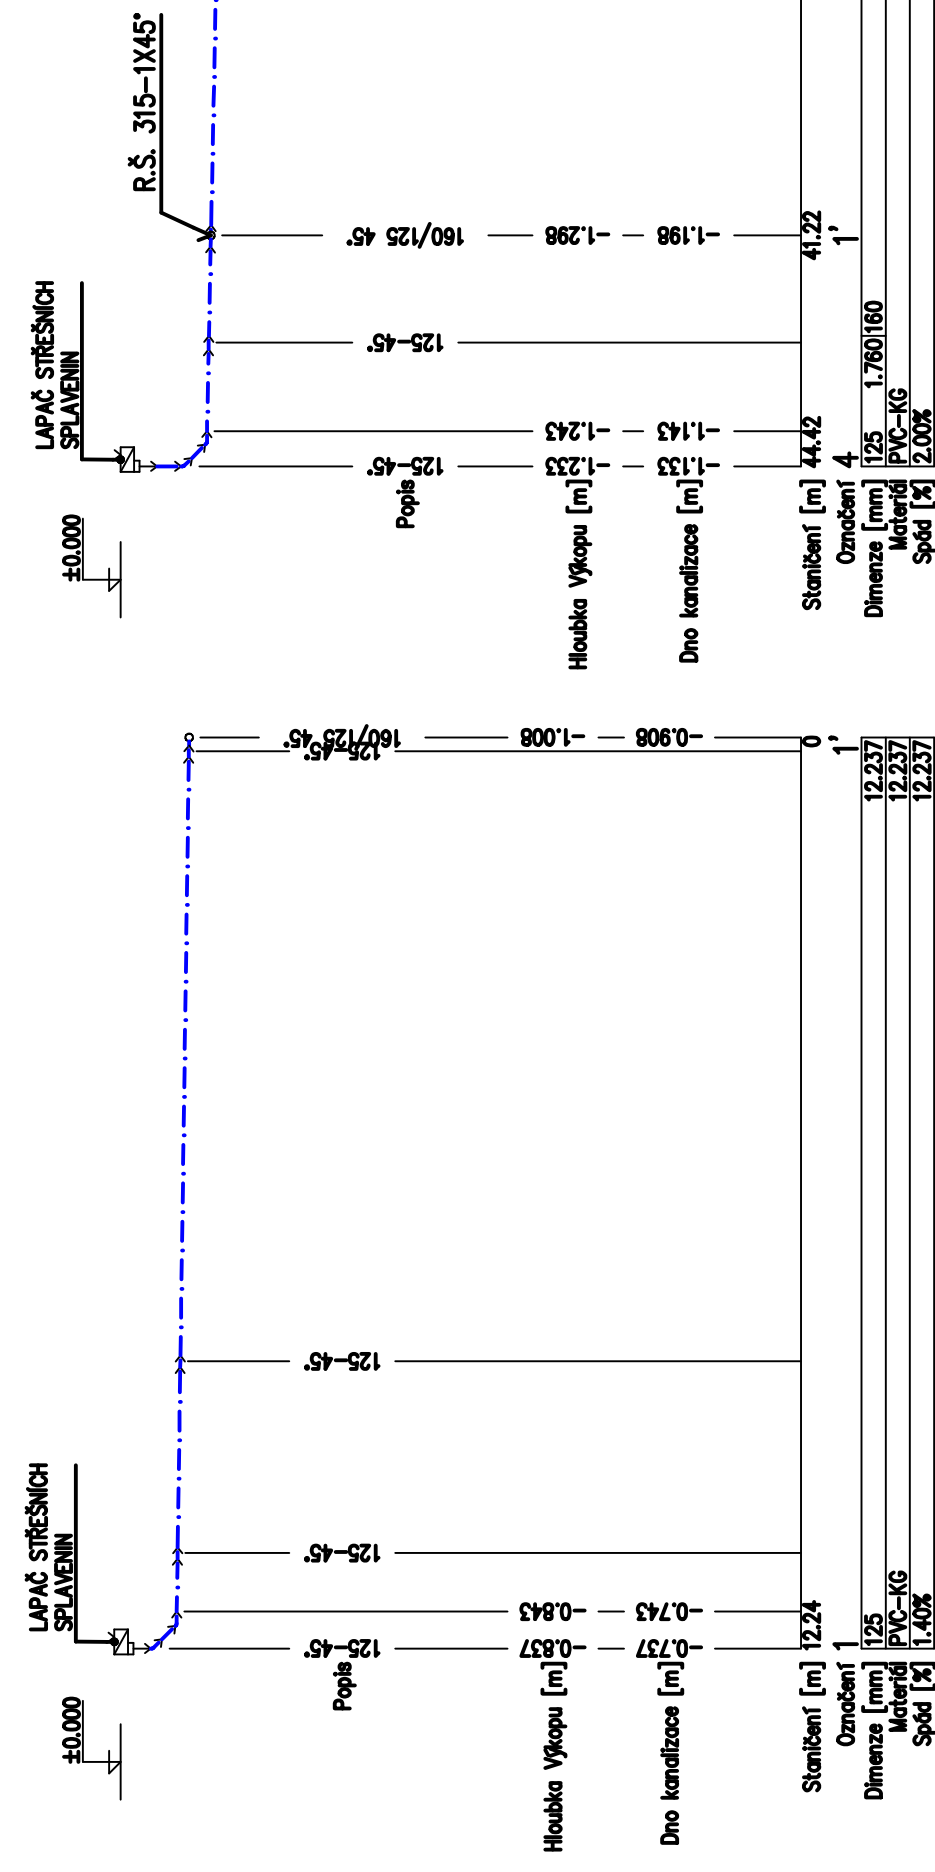


# ŘEZY KANALIZACE V PODLAŽÍ

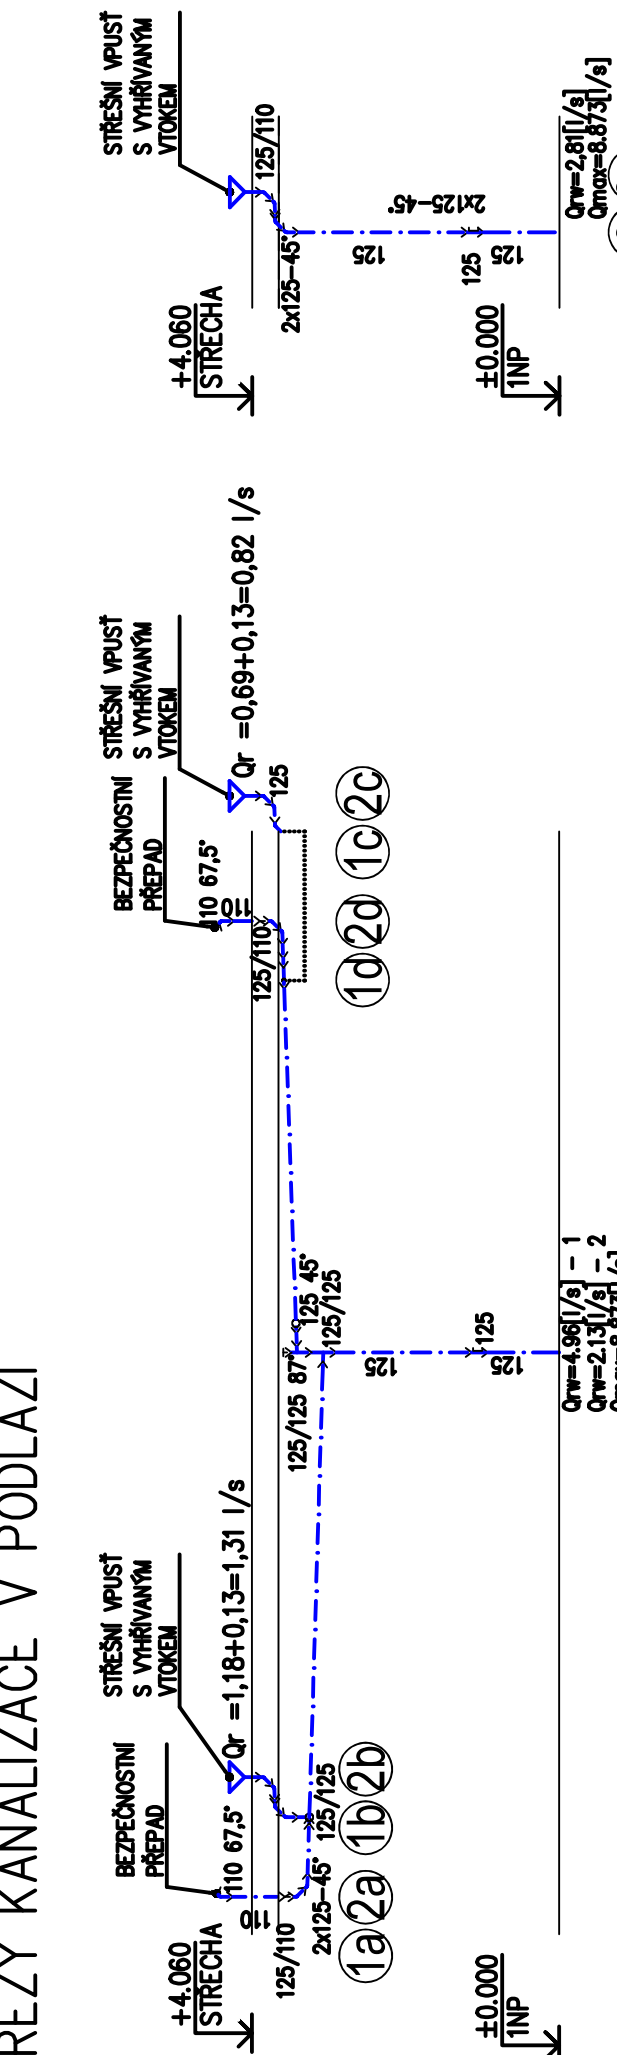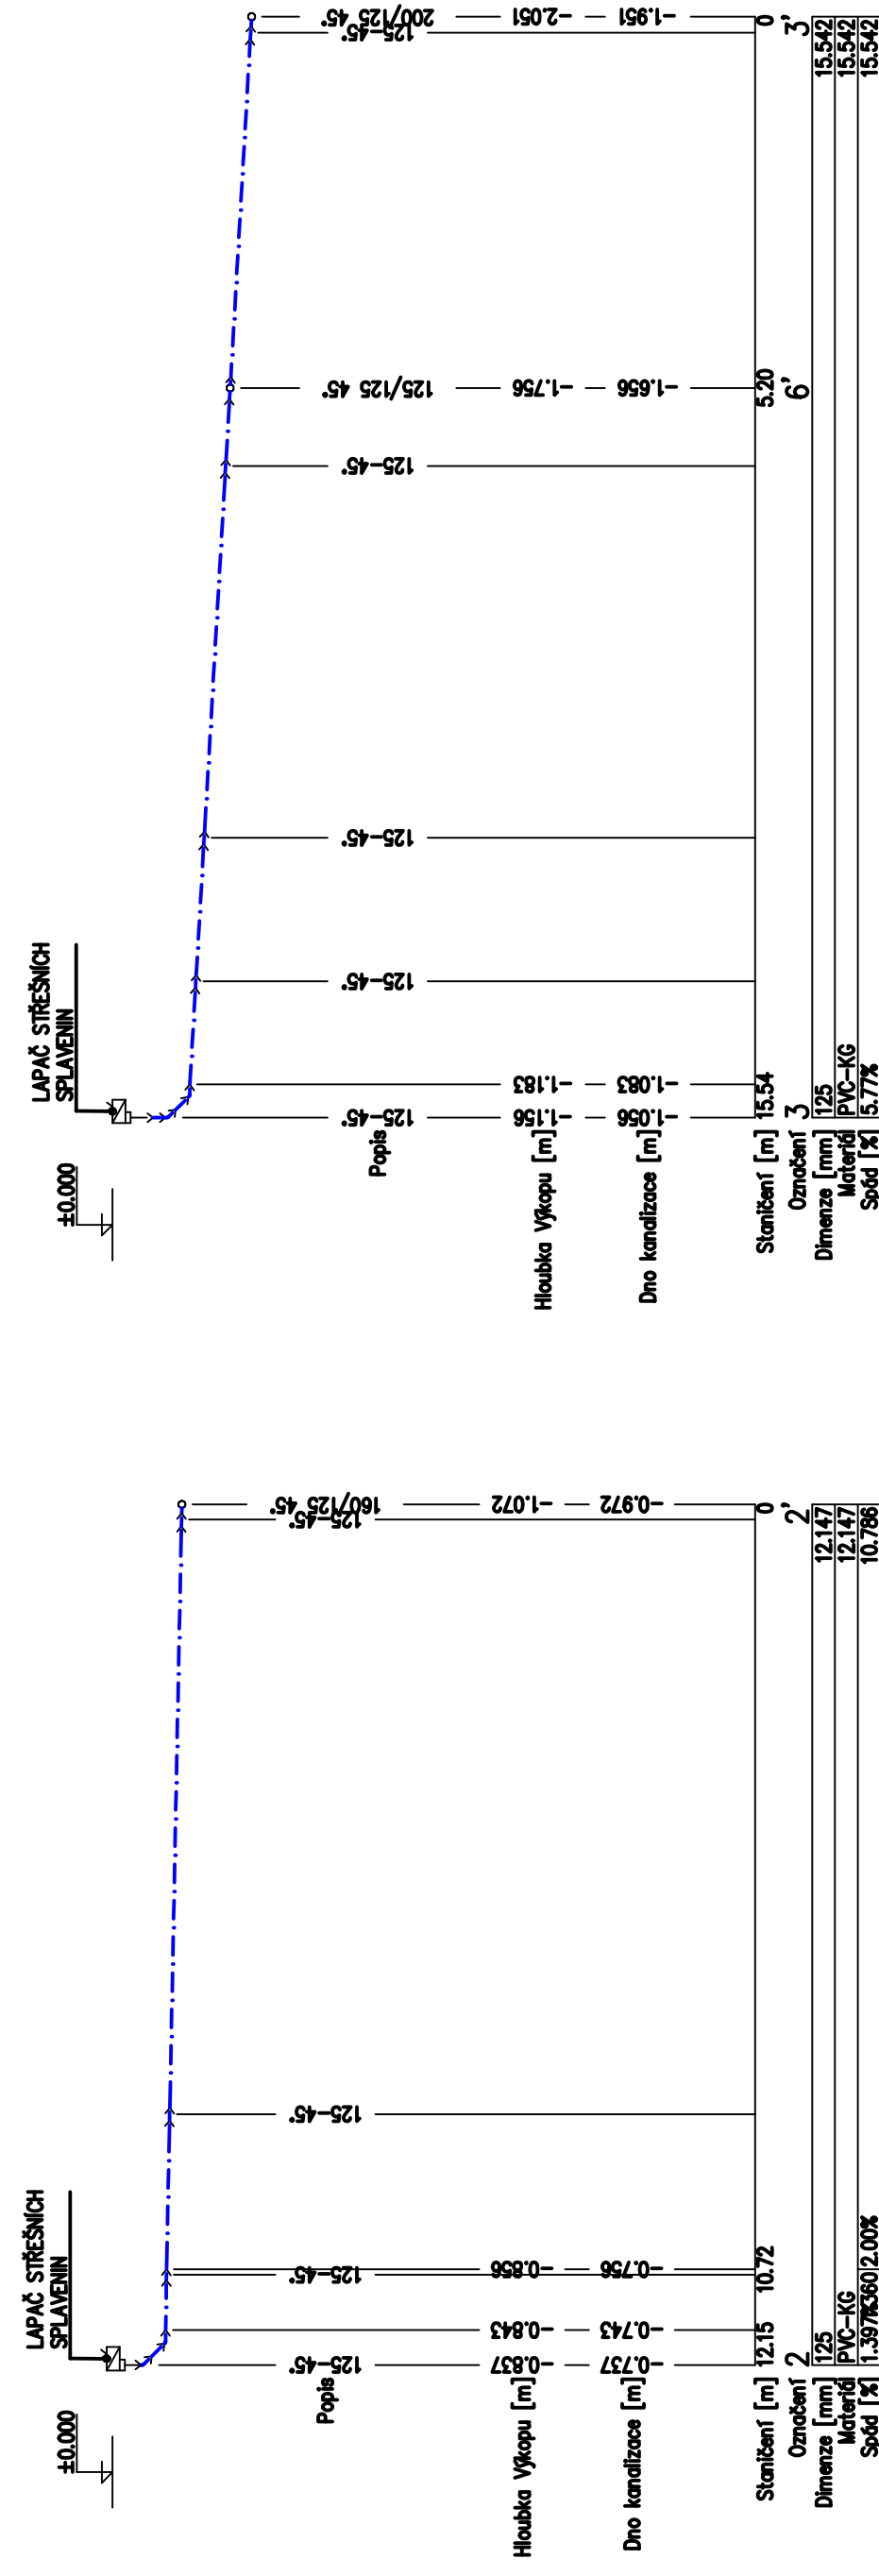

## LEGENDA MATERIÁLŮ

DEŠŤOVÉ POTRUBÍ STOUPACÍ HRDLOVÉ, PP DN125  
LEŽATÁ KANALIZACE HRDLOVÁ PVC SN8



Ing. Jan Řehoř zodpovědný projektant	Ing. Jan Řehoř vypracoval		Mirová 98/18 703 00 Ostrava
PMB - ZOS s.r.o. Křištofa 1443/27 Radvanice, 716 00 Ostrava	investor		PROJEKCE A REALIZACE STAVEB
REKONSTRUKCE AREÁLU SPOLEČNOSTI PMB-ZOS s.r.o.		projekt: stupeň	datum
<b>SO 01 - PŘÍSTAVBA HALY</b> <b>K.Ú. Radvanice, parcela č. 216/775</b> <b>D.1.4.3 TPS - ZTI DĚSTOVÉ VODY</b> <b>LEŽATÁ KANALIZACE</b>		DUR-DSP	řízen 2019
		měřitko	počet A4 8
		1:100	<b>D.1.4.1.2</b>
			číslo výkresu