


Místo napojení - dozbrojení stáv. RO101

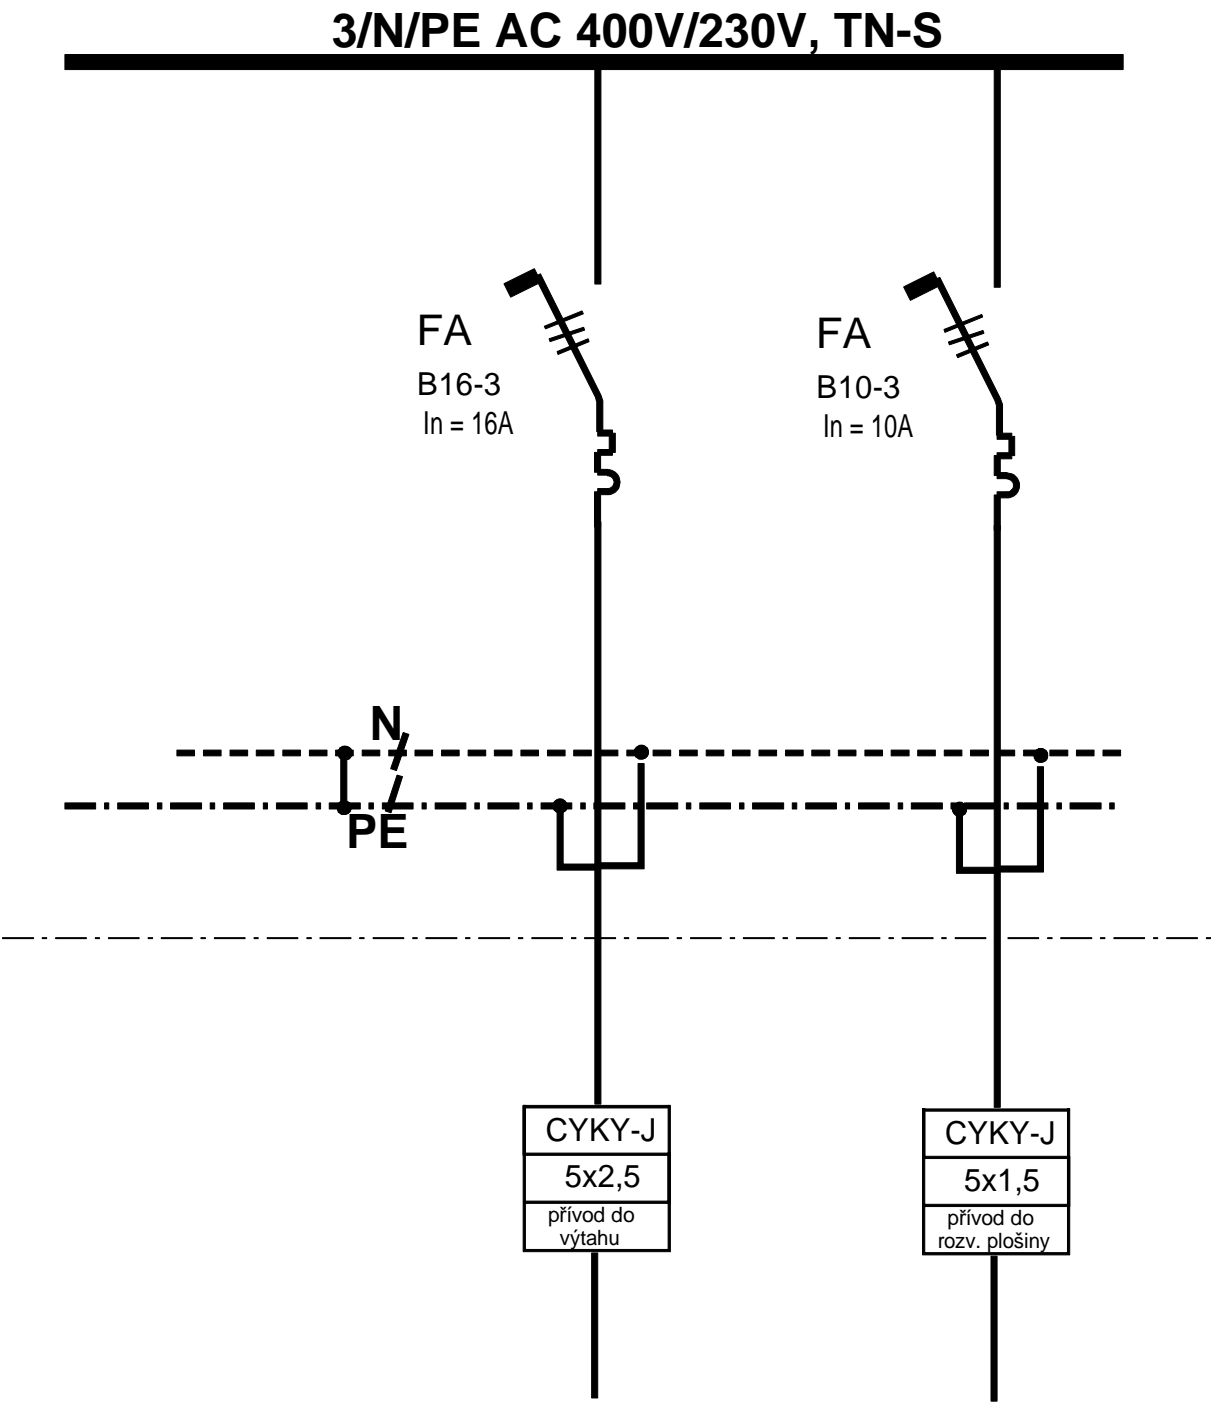

POZNÁMKA - NN

Napěťová soustava : 3+PE+N stř. 50Hz, AC 400V/TN-C-S
ČSN 33 2000-1 ed.2 čl. 312.2.1

Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41: Odpojením od zdroje
Proudovým chráničem

Vnější vlivy : dle ČSN 33 2000-5-51, ed. 3 nejsou nebezpečné, a jsou
dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2/Z1 tab. NA.4 považovány za normální

Provedení: Rozváděč stávající s atypickou náplní

P-E2-6564

| | | |
|---|--------------------|-------------------------|
| VEDOUcí PROJEKCE | AUTORIZACE | VYPRACOVAL |
| ING. STANISLAV BREJCHA | Miroslav KOZUMPLÍK | Ing. Miroslav KOZUMPLÍK |
| INVESTOR: MĚSTO HODONÍN, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1, 695 01 HODONÍN | | |
| LOKALITA: VANČUROVA HODONÍN | | |
| STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ VANČUROVA HODONÍN BEZBARIEROVÉ ŘEŠENÍ STAVBY | | |
| OBJEKT: D.1 - Dokumentace objektů, technických a technologických zařízení D.1.1 - Dokumentace stavebních objektů. D.1.4 - Technika prostředí staveb D.1.4.7 - Silnoproudá elektrotechnika - Silnopr. rozvody | | |
| OBSAH: Dozbrojení stávajícího rozváděče RO101 | | |

| | |
|--|-------------------------------|
| Projekt Znalecká Kancelář Miroslav Kozumplík Šumavská 31, 612 54 Brno Tel.: 549131520 / mobil 608666444 E-mail: info@kozumplik.com | |
| DATUM | 12/2016 |
| STUPEŇ | DPS |
| FORMÁT | 2xA4 |
| ZAKÁZKA ČÍSLO | PROST 2016-039 / PZK 0-1317-3 |
| MĚŘÍTKO | |
| PROFESE | ČÍSLO VÝKRESU |
| ELEKTRO | D.1.4.7.9. |