




PŮDORYS 1.NP

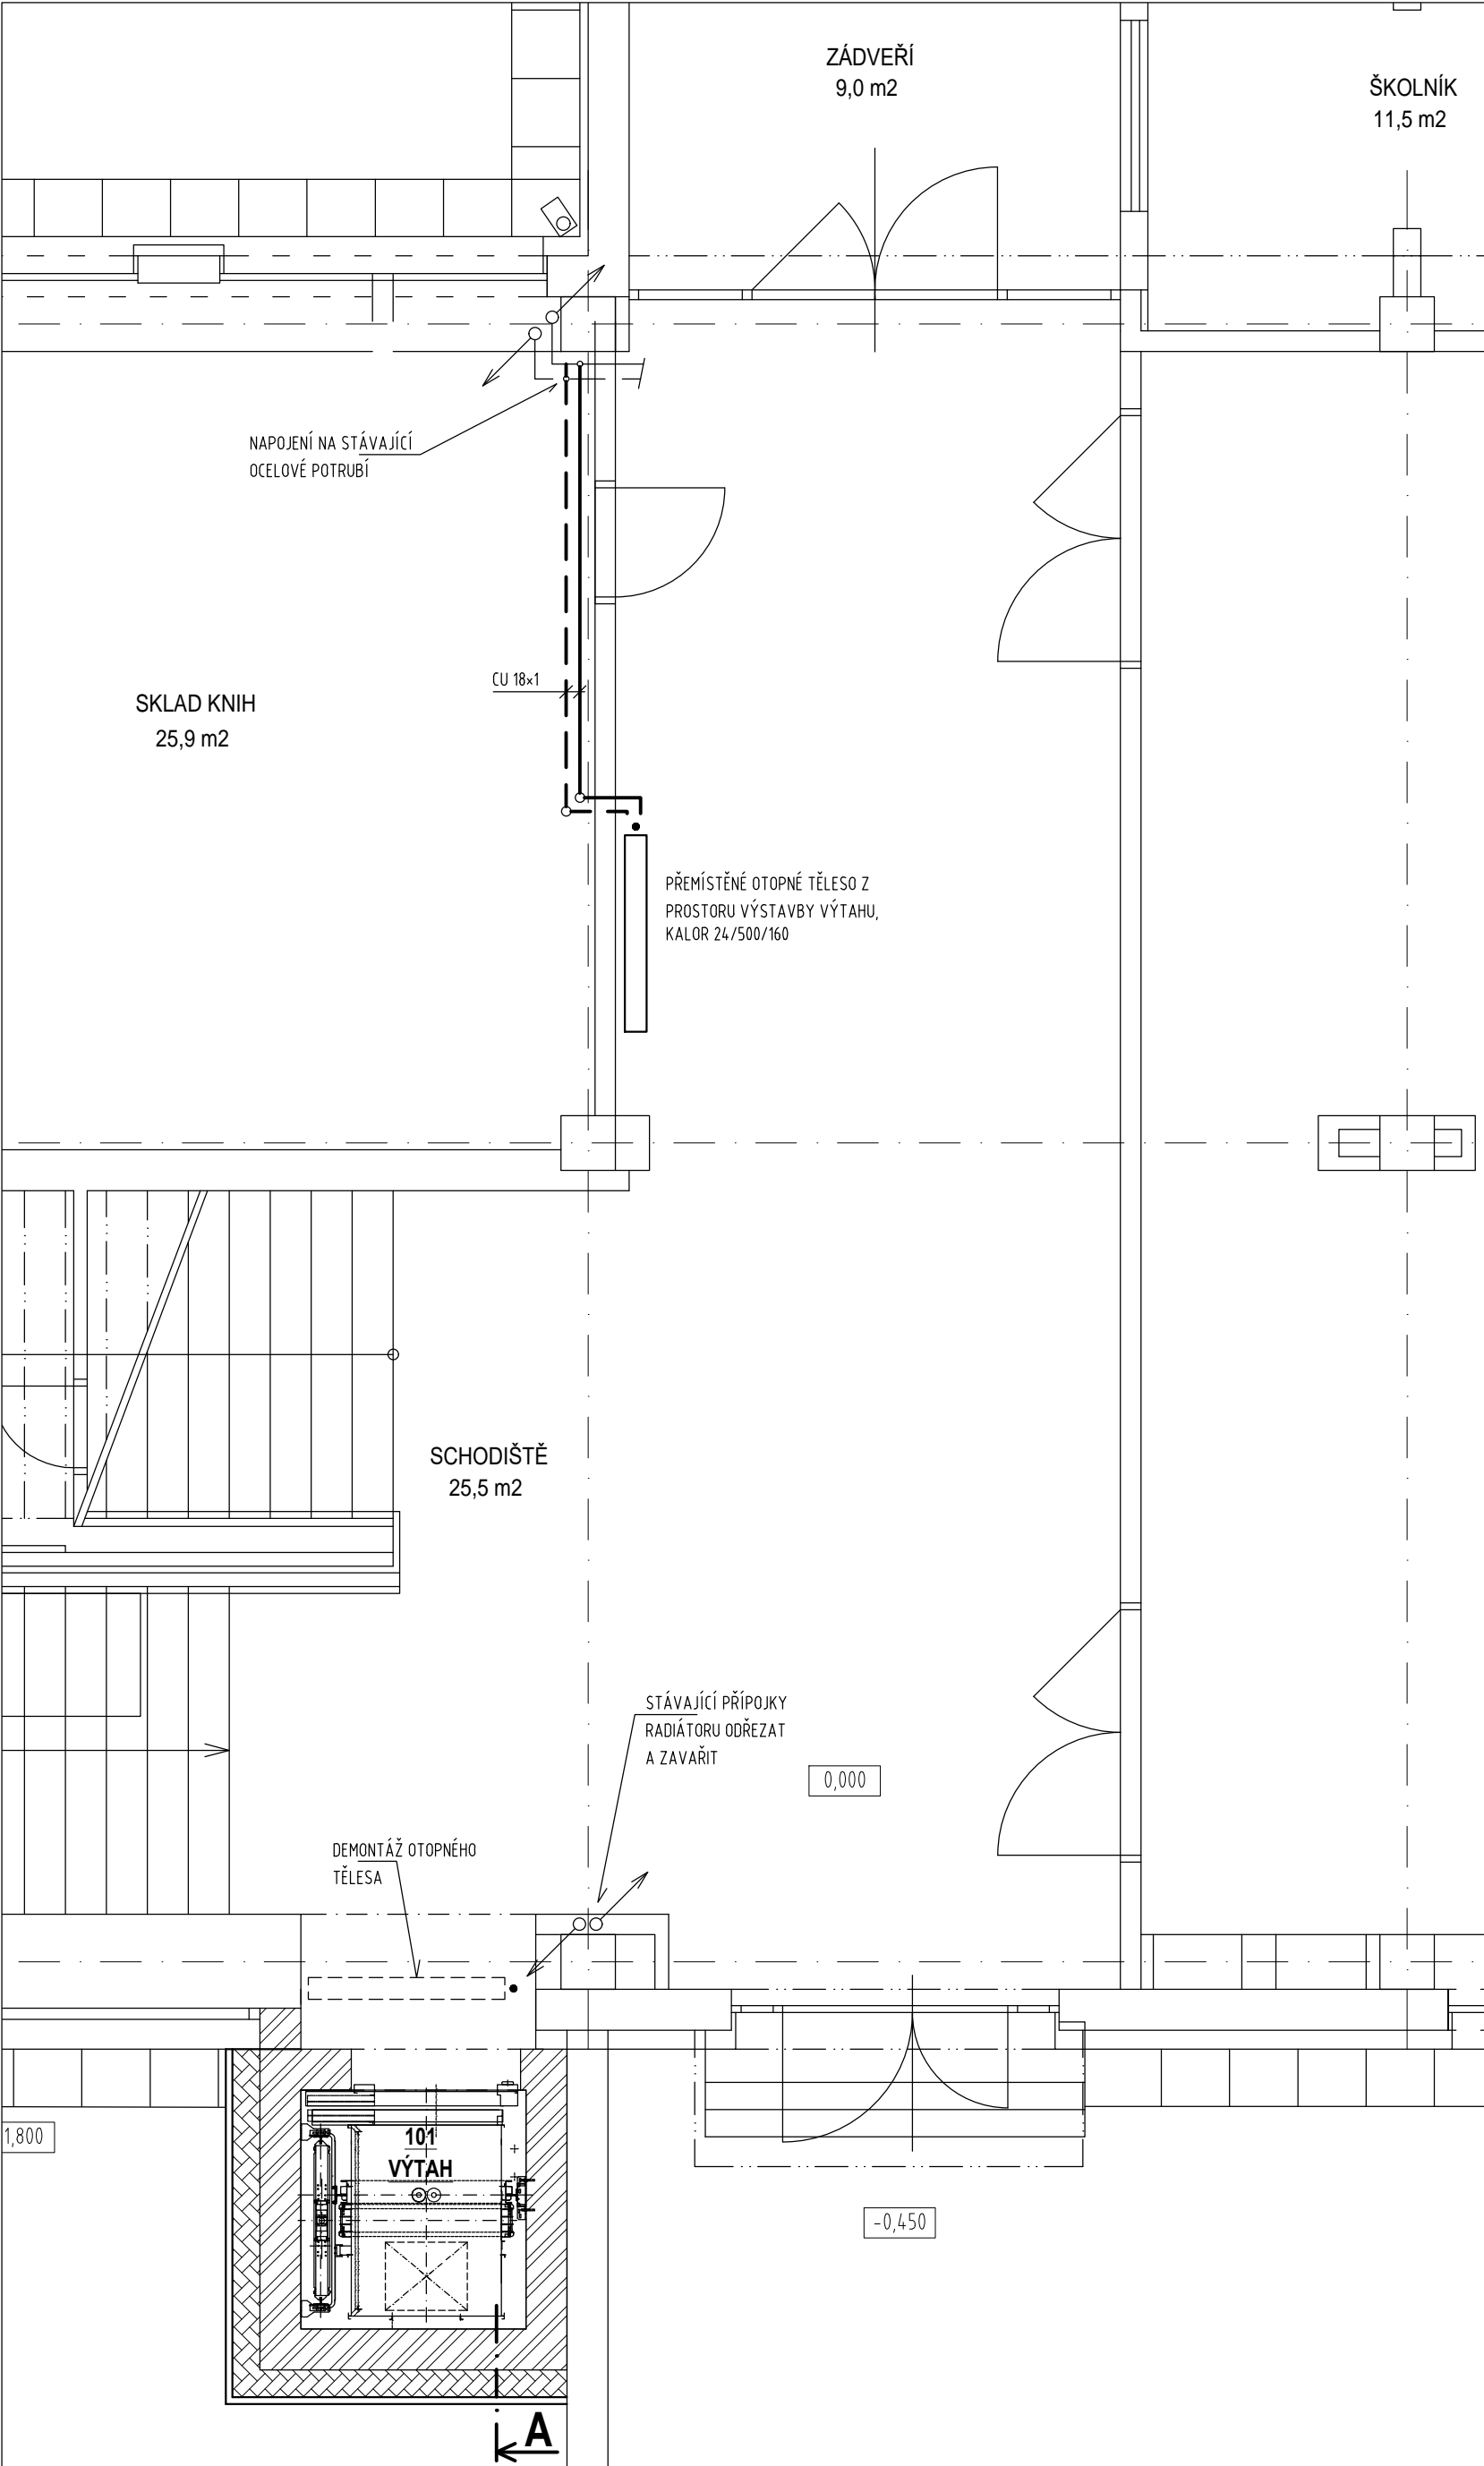

PŮDORYS 3.NP



SCHEMA PŘIPOJENÍ OT V 1.NP

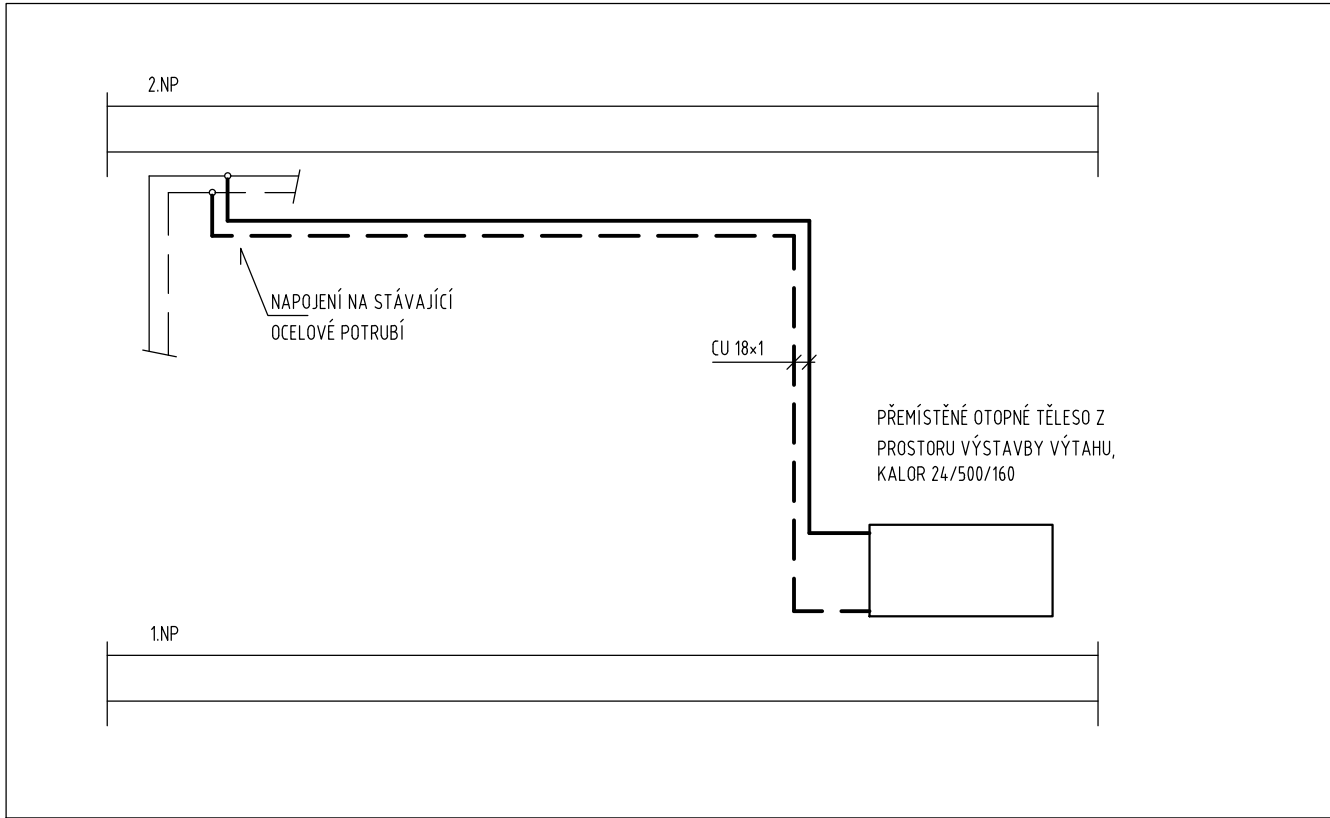

LEGENDA POTRUBÍ

- TOPNÁ VODA 75°C
- VRATNÁ VODA 60°C
- TOPNÁ VODA 75°C - STÁVAJÍCÍ
- VRATNÁ VODA 60°C - STÁVAJÍCÍ

POZNÁMKY:
- RADIÁTOROVÉ ARMATURY BUDOU POUŽITÝ STÁVAJÍCÍ

VEDOUČÍ PROJEKCE ING. STANISLAV BREJCHA	AUTORIZACE ING. MIROSLAV BŘEZINA	VYPRACOVAL ING. MIROSLAV BŘEZINA	prost HODONÍN s.r.o. BRNĚNSKÁ 3497 695 01 HODONÍN		
INVESTOR: MĚSTO HODONÍN, MASARYKOV NÁMĚSTÍ 53/1, 695 01 HODONÍN			DATUM	12/2016	ČÍSLO PARÉ
LOKALITA: VANČUROVA 3423/2, HODONÍN			STUPEŇ	DŮR+DSP	
STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ ZŠ VANČUROVA HODONÍN			FORMÁT	6x A4	
			ZAKÁZKA ČÍSLO	2016-039	
			MĚŘÍTKO	1:50	
OBSAH: ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ			PROFESE	ČÍSLO VÝKRESU	
			ÚT	ÚT-01	