



Půdorys střechy

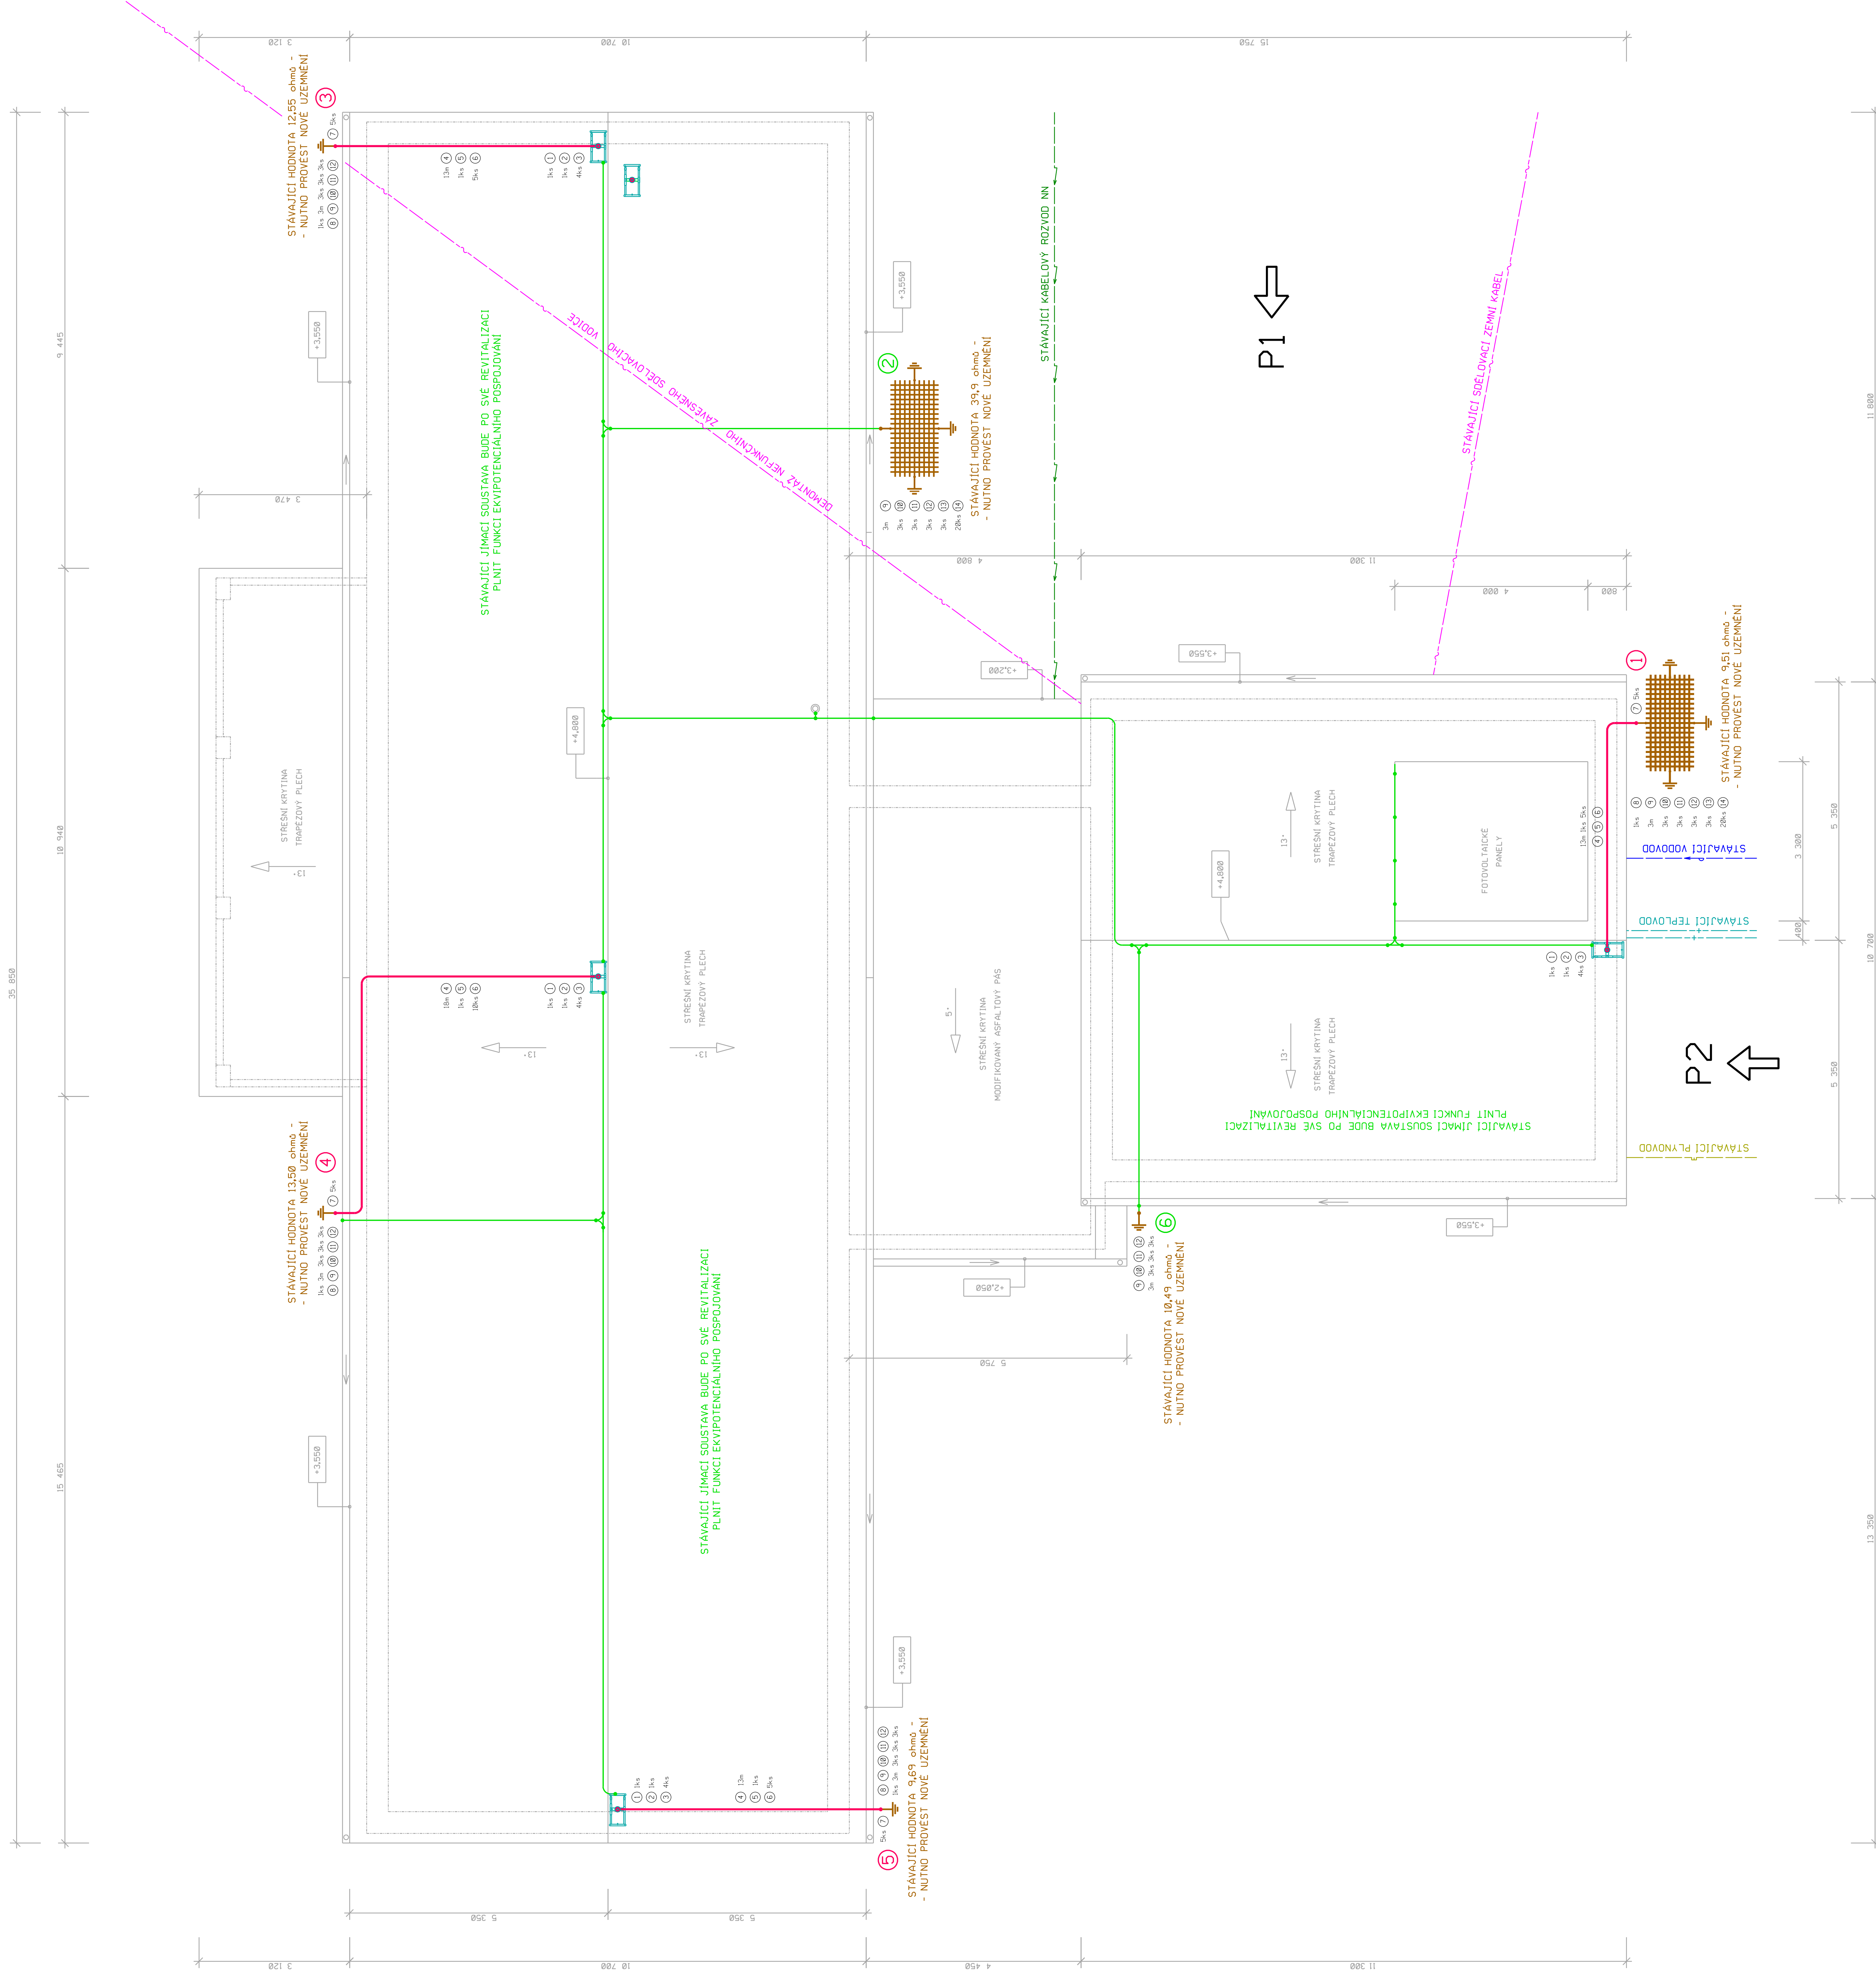

Legenda materiálů

1. PODPÍNAKA TRUBKA 21cm x 11cm TYP 23m GAZ (NUTNO ZERÁTIT) - 1m9 - 45s
2. DÍŽKA NA PLECHOVÉ STRICHY NERÝZOVÝ PRO KOLAMU, MONTÁŽ, JINÁČE - 45s
3. ŠROUB NERÝZOVÝ PRO UPEVĚNÍ DŘÁKU KU 150mm NA PLECHOVÉ STRICHY - 45s
4. VÝSOKONAPĚŤOVÝ UPEVŇOVACÍ DRÁK KU 150mm $\alpha=75^\circ$ m PRO VZDUCH - 57m
5. SADA PŘIPOJOVACÍCH PRVKŮ PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ IZOLOVANÉ VODIČE - 45s
6. PODPĚRA VEDENÍ PRO ULOŽENÍ NA STĚNU (PLAST, PODLOŽKA ODSTŘANIT) - 25ks
7. PODPĚRA VEDENÍ PRO ULOŽENÍ NA STĚNU Vč. PLASTOVÉ PODLOŽKY - 20ks
8. LITINOVÁ KRABICE SE ZKÚŠEBNÍ SVORKOU NERÝZOVOU - 4ks
9. ZEMNÍK DŘÁT \varnothing 10mm NERÝZOVÝ - 18m
10. SVORKA UPEVŇUJÍCÍ NERÝZOVÁ - 18ks
11. TRUBKOVÝ ZEMNÍK 1500mm NERÝZOVÝ - 18ks
12. SVORKA K ZEMNÍKŮM TYPČI NERÝZOVÁ - 18ks
13. MŘÍŽ PRO ŘÍZENÍ POTENCIÁLŮ NA 2000V (1000x4000x) NERÝZOVÁ - 6ks
14. SVORKA NERÝZOVÁ MŘÍŽ PRO ŘÍZENÍ POTENCIÁLŮ - 40ks



Poznámka

- VNĚJŠÍ LPS JE NAVRŽEN JAKO ZOBECNĚNÝ, DĚLA BLESKOVÉHO PRŮUDU NENÍ V DOPLETU S ČIBŘENÍM OBJEKTU.
OCHRANNÁ ÚROVEŇ (IP, LIGHTNING PROTECTION LEVEL); III
TŘÍDA LPS (LIGHTNING PROTECTION SYSTEM); III
POUŽITÁ KRYTINA PLOCHOVÁ NA DŘEVĚNÉ KROVÍ
VÝŠKA JÍMACÍ SLEDOVACÍ NA TŘEBĚNĚ, 8m
OCHRANNÝ PROSTOR OBJEKTU JIP VŠETŘEN METODOU VALÍČ SE KOLLE ±=45m
STAVAJÍCÍ JÍMACÍ SOUSTAVY JE NUTNO REKONSTRUOVAT, UPRAVIT A TATO BUDE
NÁSLEDNĚ PLNIT FUNKCI EKSPLOITACIÁLNÍHO POSKYOVÁNÍ VODNÝCH SOUČASTÍ
UMÍSTĚNÝCH NA STŘEŠE
SVODY SPOLU NAVRŽENÝ S VYUŽITÍM VYSOKONAPĚTÝCH ZOBECNĚNÝCH VODIČŮ
SPOLY BUDOU ULOŽENÝ NA KRUŽEBNÍCH SOUBORÁCH, KTEBĚJ SPOLUČÁSTÍ
LITINOVÝCH BRACÍK OSAZOVANÝCH DO TŘEBĚNŮ
TYP UZENĚNÍ: "A", VERTIKÁLNÍ ZEMNĚ
MAXIMÁLNÍ HODNOTA ZEMNÍHO ODPORU = 10 ohmů (SPOL. UZENĚNÍ EL. ROZVODNÝ
A HROMOSVOD)
PŘED ZAPOČETÍ MONTÁŽNÍ PRÁČI JE NUTNO PROVĚST VYČISTĚNÍ STAVAJÍCÍCH
NĚKDY ŠESTI NAHRAZELICÍ SE V BLÍZKOSTI ULOŽOVÁNÝCH ZEMNÍCH PRAC

HYDROTEK projektování a realizace staveb souběžně s výstavbou Admistrativní územní úřad Jihlava, J. B. Štefánika 101 IČ: 680 52 999	duben 2020 15-2020	datum: duben 2020 záležka: 15-2020	formát: A5x4 měřítko: 1:50
projektant: Hyrotek Marek stupeň PD: DFS investor: Město Hodonín, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín	obsah: Rekonstrukce vnější ochrany před blískem na objektech mateřských škol Jihlavskeho 11, Jihlavskeho 3, Vrbického 16, Pr. Veselého 38 v Hodoníně	SO 03 - MŠ Vrbického 16 Půdorys střechy	výměra: D2