

STANOVISKO č. 377/2020

pro stavební řízení

Žadatel:

Ing. Tomáš Olša
Ing. Tomáš Olša
Tyršova 931
76861 Bystřice pod Hostýnem

Investor:

Město Bystřice pod Hostýnem
Radek Zapletal
Masarykovo nám. 137
76861 Bystřice pod Hostýnem

Název stavby - akce:

Rekonstrukce chodníků na ul. Školní - II. etapa

Místo stavby: Bystřice pod Hostýnem 2879/101 (Bystřice pod Hostýnem)

Katastr: Bystřice pod Hostýnem

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci chodníků v Bystřici pod Hostýnem podél vozovky v ul. Školní a Kamenec. Výškové a směrové řešení chodníků je ponecháno stávající, šířka bude 1,8 m. Součástí stavby chodníků s krytem ze zámkové dlažby není řešení vjezdů, bude provedena pouze rekonstrukce stávajících zpevněných ploch chodníků a jejich napojení na vozovky místních komunikací ul. Školní a Kamenec, zřízení varovných a signálních pásů a ploch dotčených stavbou v šířce cca 1 m.

Odvodnění zpevněných ploch chodníků je navrženo řešit příčnými sklony přes zapuštěnou chodníkovou obrubu zasakováním dešťových vod na okolní nezpevněný terén, případně do stávajících uličních vpustí. Se svedením srážkové vody z chodníků do uličních vpustí nesouhlasíme. Dešťové vody ze zpevněných ploch, které přiléhají k nezpevněné ploše, požadujeme řešit v místech, kde je to technicky možné, vsakováním do okolního terénu v souladu s platnou legislativou dle §20 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a navazující vyhlášky č. 269/2009 Sb.

V zájmovém území stavby se nachází veřejná vodovodní a kanalizační síť, která je ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Před zahájením zemních prací je nutné požádat o její vytyčení. Dále je nutno vytyčit vodovodní a kanalizační přípojky k jednotlivým objektům nacházejícím se v řešeném území. Přiložený situační zakres sítě je pouze orientační. Pro upřesnění polohy a způsobu uložení vodovodního a kanalizačního potrubí je investor zemních prací povinen provést nezbytně nutný počet ručně kopaných sond dle pokynů zástupce VaK.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále požadujeme respektovat ochranná pásma vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu, u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m a u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m. Při úpravě okolního terénu požadujeme osazení vodovodních a kanalizačních poklopů a armatur do výšky nově upraveného terénu. Případné úpravy poklopů a armatur na vodohospodářském zařízení je nutné projednat se zástupcem VaK Kroměříž, a.s., jejich zapravení provede zhotovitel investora pod dohledem odborného zaměstnance VaK Kroměříž, a.s. V blízkosti vodovodního a kanalizačního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční. Při realizaci zemních prací musí být dodrženo min. krytí vodovodního a kanalizačního potrubí dle ČSN 73 6005. Po dokončení stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s. ke kontrole.

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací zemních a stavebních prací v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok dle výše uvedených podmínek.

K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s.




Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
IČ: 49451871 DIČ: CZ49451871
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B vložka 1147

Platnost tohoto stanoviska je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.

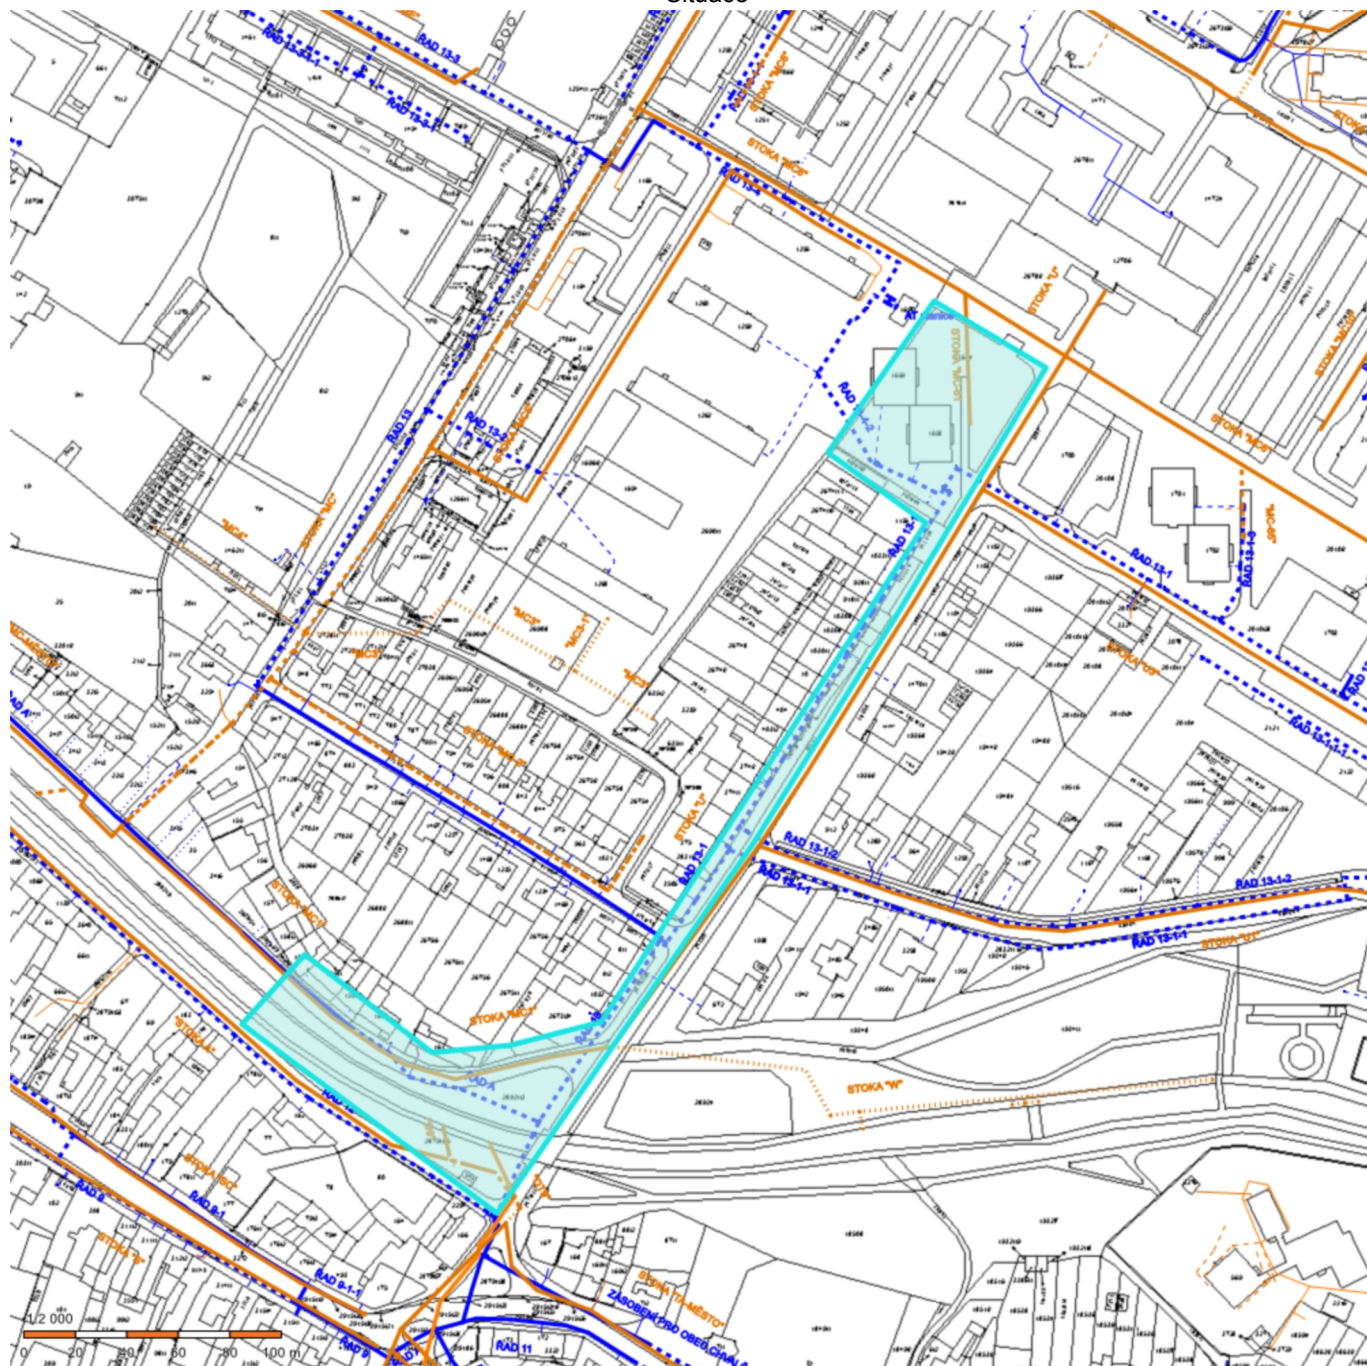
Kontakty:

mistr vodovodů - p. Šidla, tel. 573 502 843, mob. 725 720 094
mistr kanalizací - p. Náplava, tel. 573 502 826, mob. 720 977 094
vytyčení sítí - pí. Hýžová, tel. 573 517 121, mob. 702 096 423, email: informace@vak-km.cz
(vytyčení vodohospodářského zařízení je nutné objednat min. 14 dnů před plánovanou realizací)

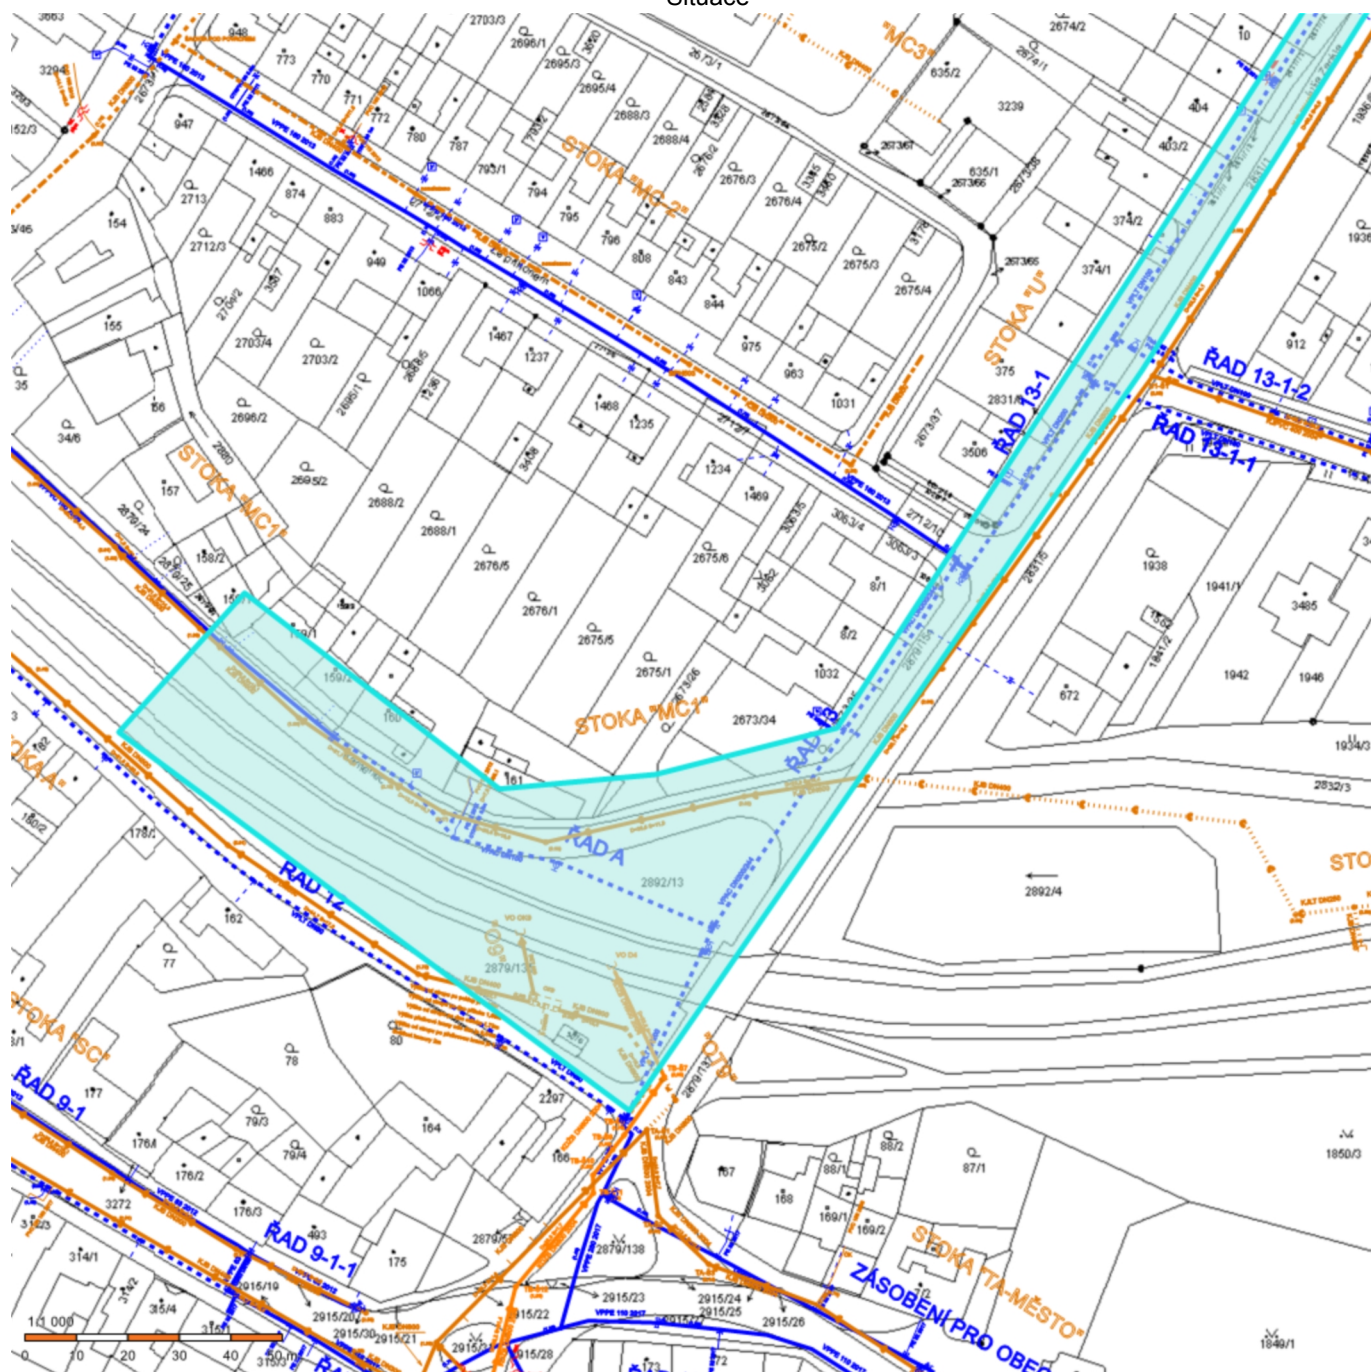
Vyřizuje: Ing. Soňa Horáková
Telefon: 573 517 227
Datum: 30. 3. 2020

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Kojetínská 3666/64 -2-
767 01 Kroměříž
IČ 49451871, DIČ CZ49451871

Ing. Petr Vedra,
výrobně technický náměstek

Situace



Situace



Situace

