


RH – výkres D.1.4.4.2.10

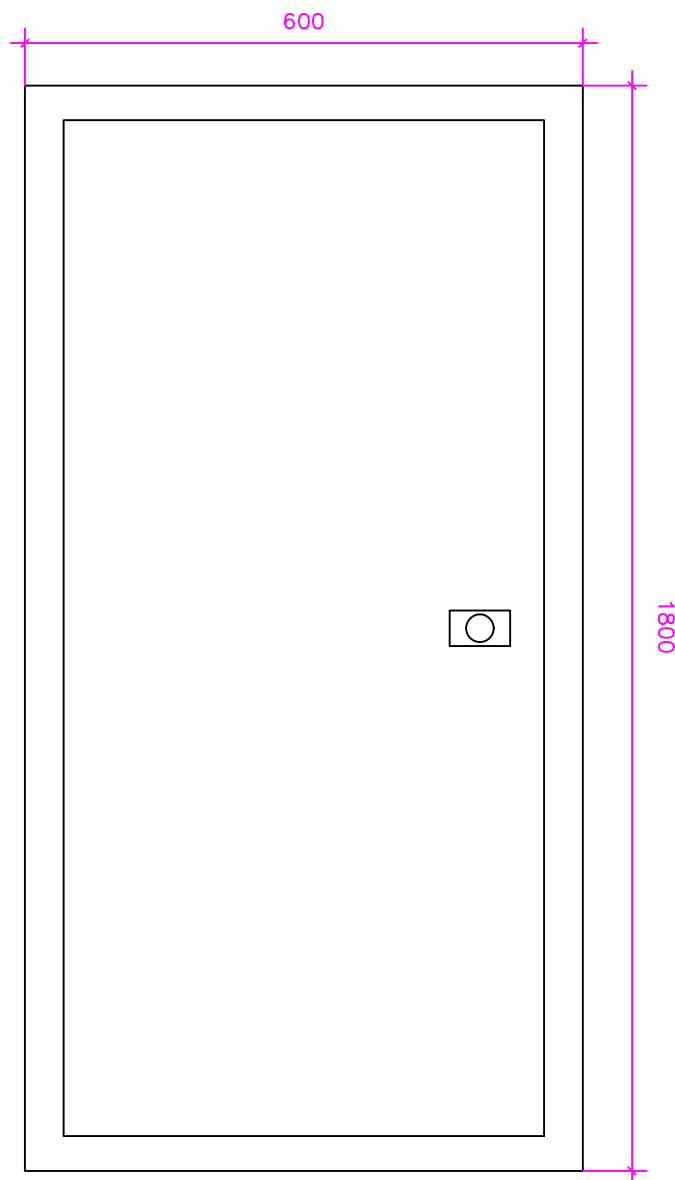

Prívod: zespodu  
Odvody: nahoru

Soustava: 3 N+PE AC 50 Hz, 230/400V/TN-C-S

Ochrana před NDN dle ČSN 33 2000-4-41ed. 3:  
automatickým odpojením od zdroje v síti TN


Typ:  
OEZ QA40-180603

Stupeň krytí: IP 40  
Ochrana proti mechanickému rázu: IK10

Montáž: skříň  
oceloplechové dveře i skříň  
Barva: RAL 7035

Šířka (X): 600 mm  
Výška (Y): 1800 mm  
Hloubka (Z): 300 mm

Ik: 6,7 kA  
Un: 400 V  
Ui: 440 V  
Uimp: 1,5 kV  
In: 160 A

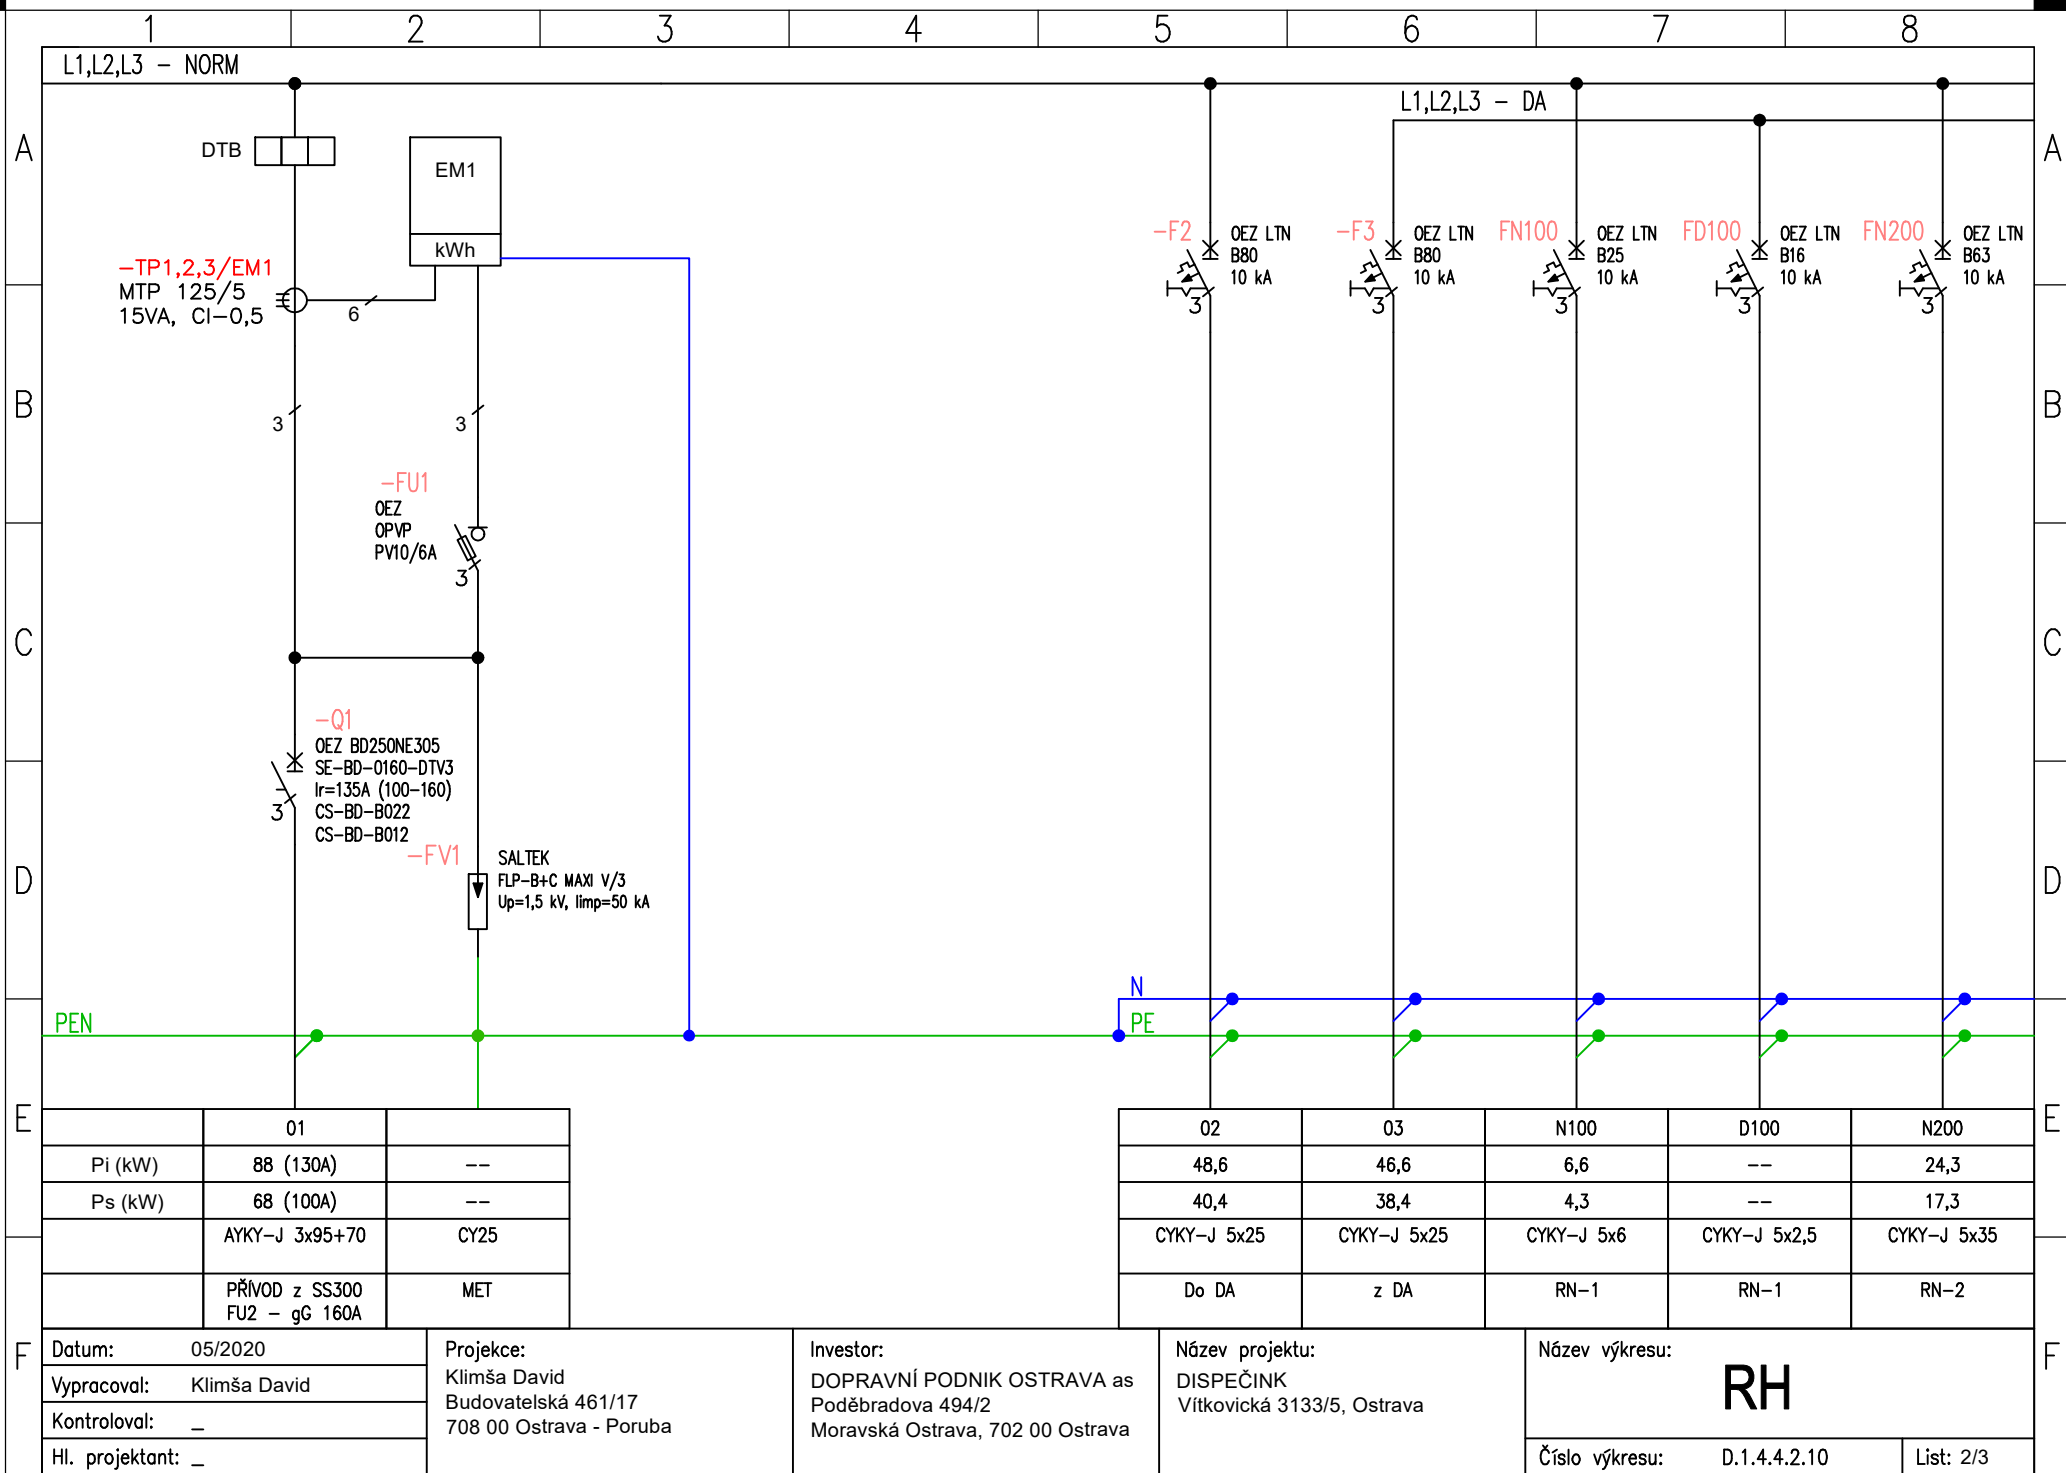

Datum: 05/2020  
Vypracoval: Klimša David  
Kontroloval: --  
Hl. projektant: --

Projekce:  
Klimša David  
Budovatelská 461/17  
708 00 Ostrava - Poruba

Investor:  
DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA as  
Poděbradova 494/2  
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Název projektu:  
DISPEČINK  
Vítkovická 3133/5, Ostrava

Název výkresu:  
**RH**  
Číslo výkresu: D.1.4.4.2.10  
List: 2/3

