


R22/1


R22/2

R22/3

3-50Hz 22kV (25kV) IT In=630A, 16kA/1s

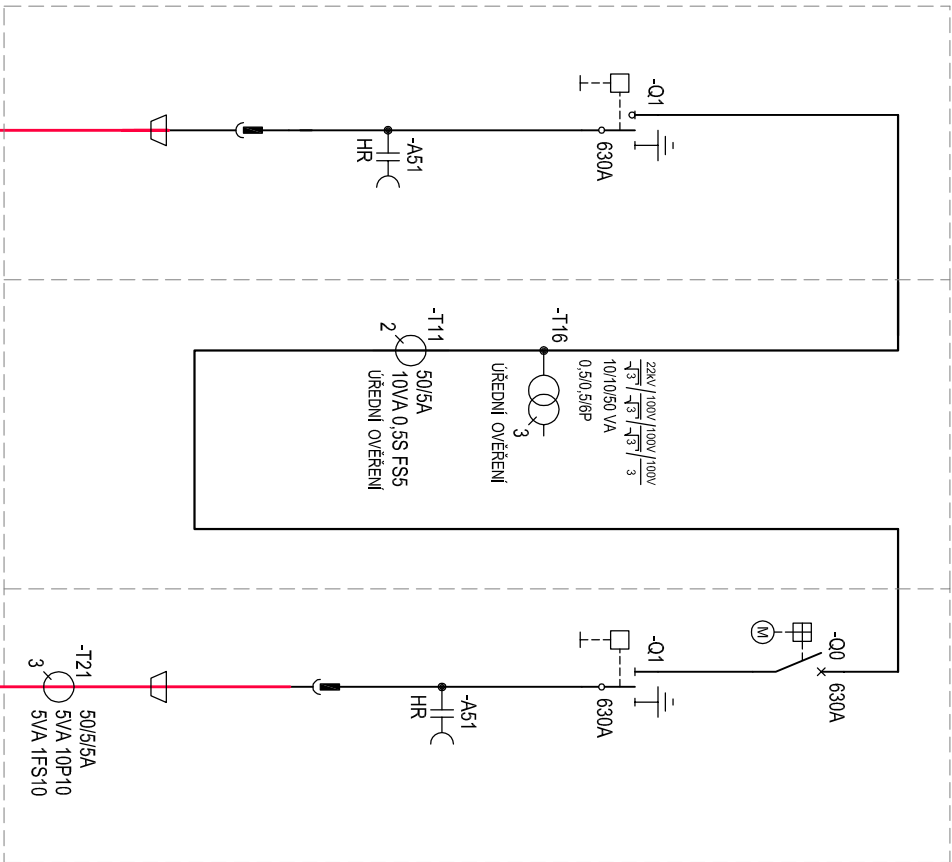

1.NP

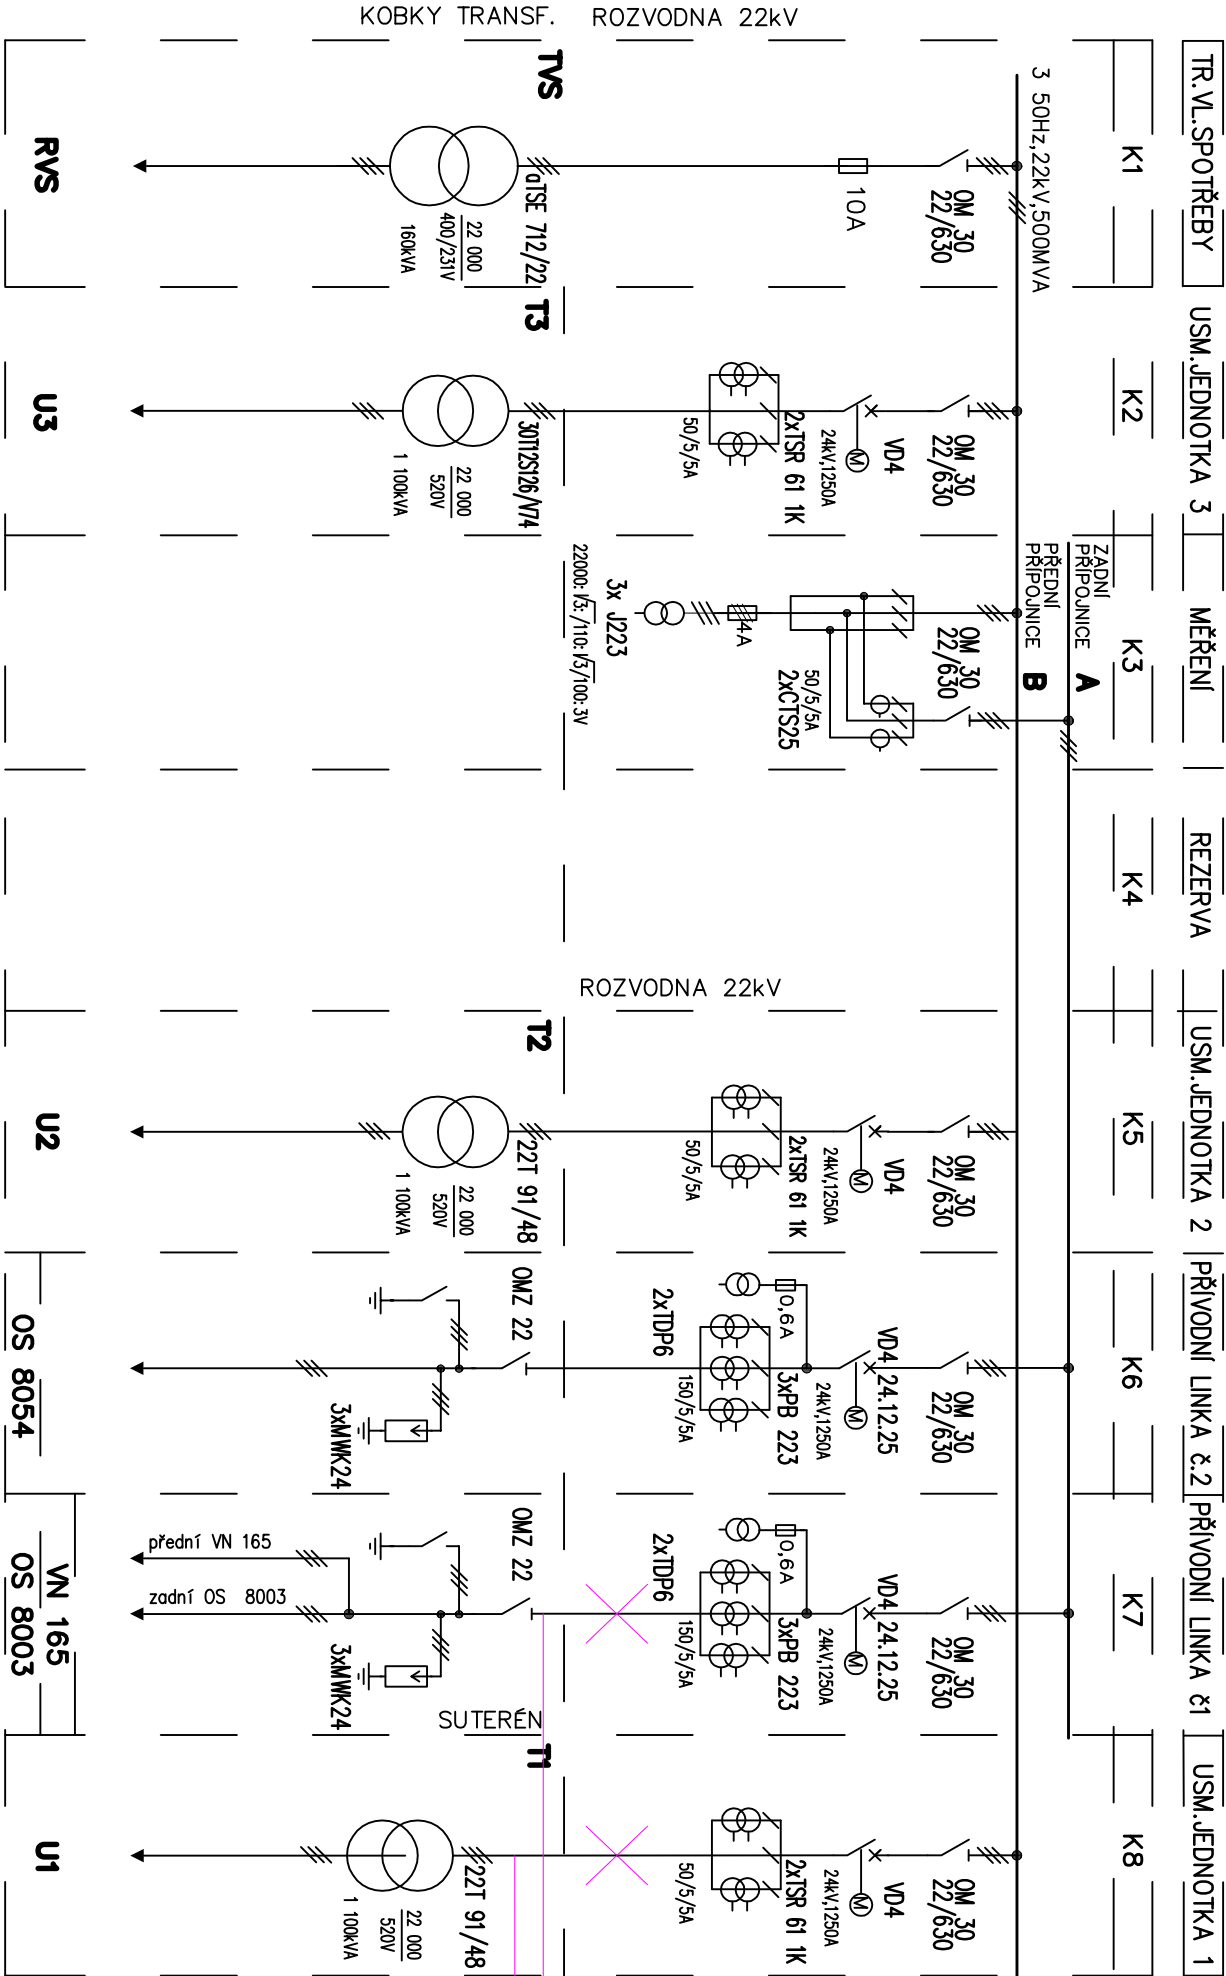

Stupeň: Vypracoval: P. Poláček	Objednatel: D2.2	Stavba: PD - Rekonstrukce měnitřný Sad Boženy Němcové
DPS Kreslil: P. Poláček	2 DP Ostrava, a.s.	
Měřtko: Odb. projektant: V Stánka	Vykres: 3	
Datum zprac.: 3/2020	Č. zak.: 19082	Obsah: Etapizace prací - Jednop. 22kV - ETAPA 1a

ETAPA 1a