


-WH020701-3 - 22-AXEKVCEY 1x70mm²

K7 - 1.NP

| | | | | | | |
|----------|------------------|-------------|----------|-------|------------------|--|
| Stupeň: | Vypracoval: | P. Polášek | Složka: | D2.2 | Objednatel: | Stavba: PD - Rekonstrukce měřirný Sad Boženy Němcové |
| DPS | Kreslil: | P. Polášek | List: | 2 | DP Ostrava, a.s. | |
| Meřítko: | Odp. projektant: | V. Slěnička | Výkres: | 71 | | Část: PS 2, ROZVODNA 22kV |
| | Datum zprac.: | 3/2020 | Č. zak.: | 19082 | | Obsah: K7 - obvodové schéma vývodu 22kV pro T1 |

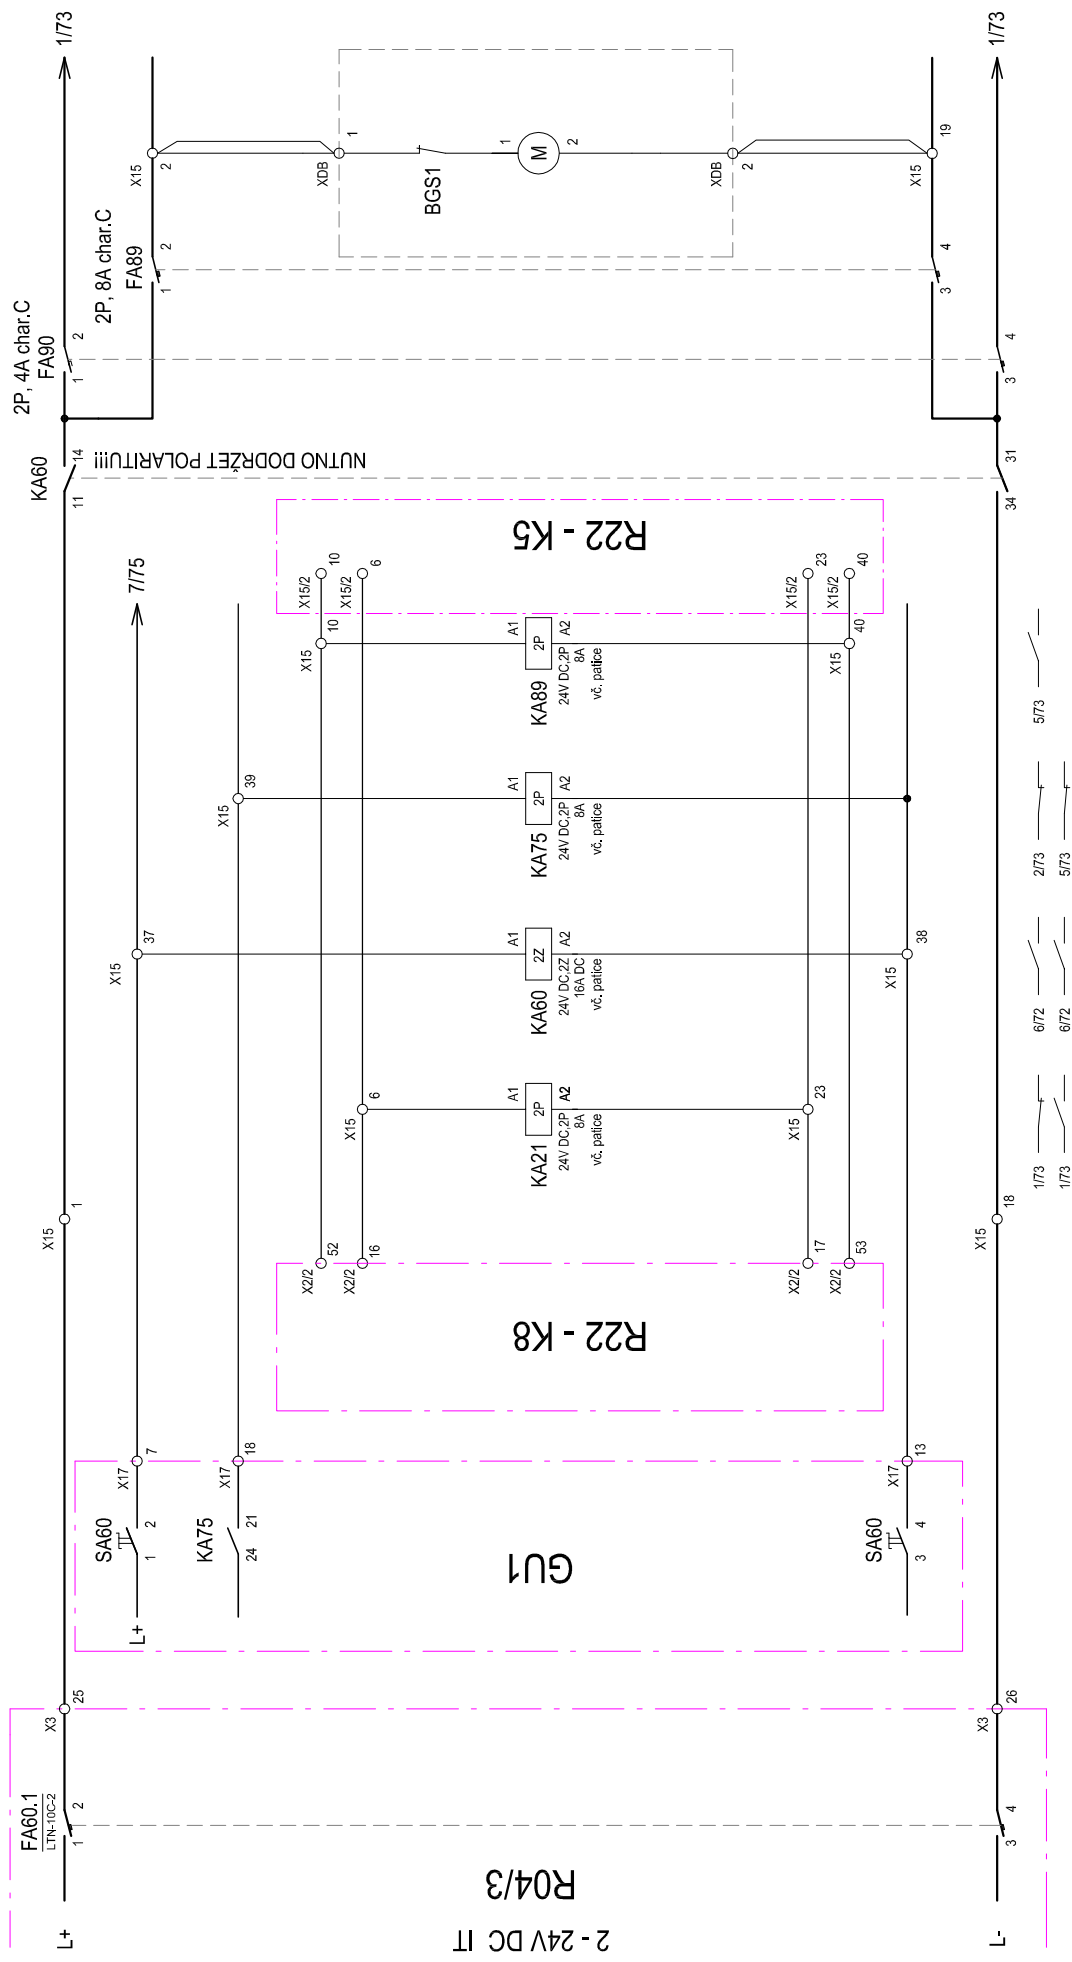

JIŠTĚNÍ USM. SKUPINY Č.1
NAPÁJENÍ

VYPÍNAČ
OVLÁDÁNÍ

MÍST. - DÁLK.

VYPÍNAČ
OVLÁDÁNÍ V.V.


VYP+BLOK W
PŘI PORUŠE

NOUZ. VYP.
+ZEM. OCHR.


VYPNUTÍ POMOC.
NAPĚTÍ PRO VV T1

STŘÁDAČOVÝ POHON

| | | | | | | |
|---------|------------------|-------------|----------|-------|------------------|---|
| Stupeň: | Vypracoval: | P. Polášek | Složka: | D2.2 | Objednatel: | Stavba: PD - Rekonstrukce měřirný Sad Boženy Němcové Část: PS 2, ROZVODNA 22kV Obsah: K7 - okruh 24V DC střadačového pohonu |
| DPS | Kreslil: | P. Polášek | List: | 2 | DP Ostrava, a.s. | |
| Měřtko: | Odp. projektant: | V. Slěnička | Vykres: | 72 | | |
| | Datum zprac.: | 3/2020 | Č. zak.: | 19082 | | |

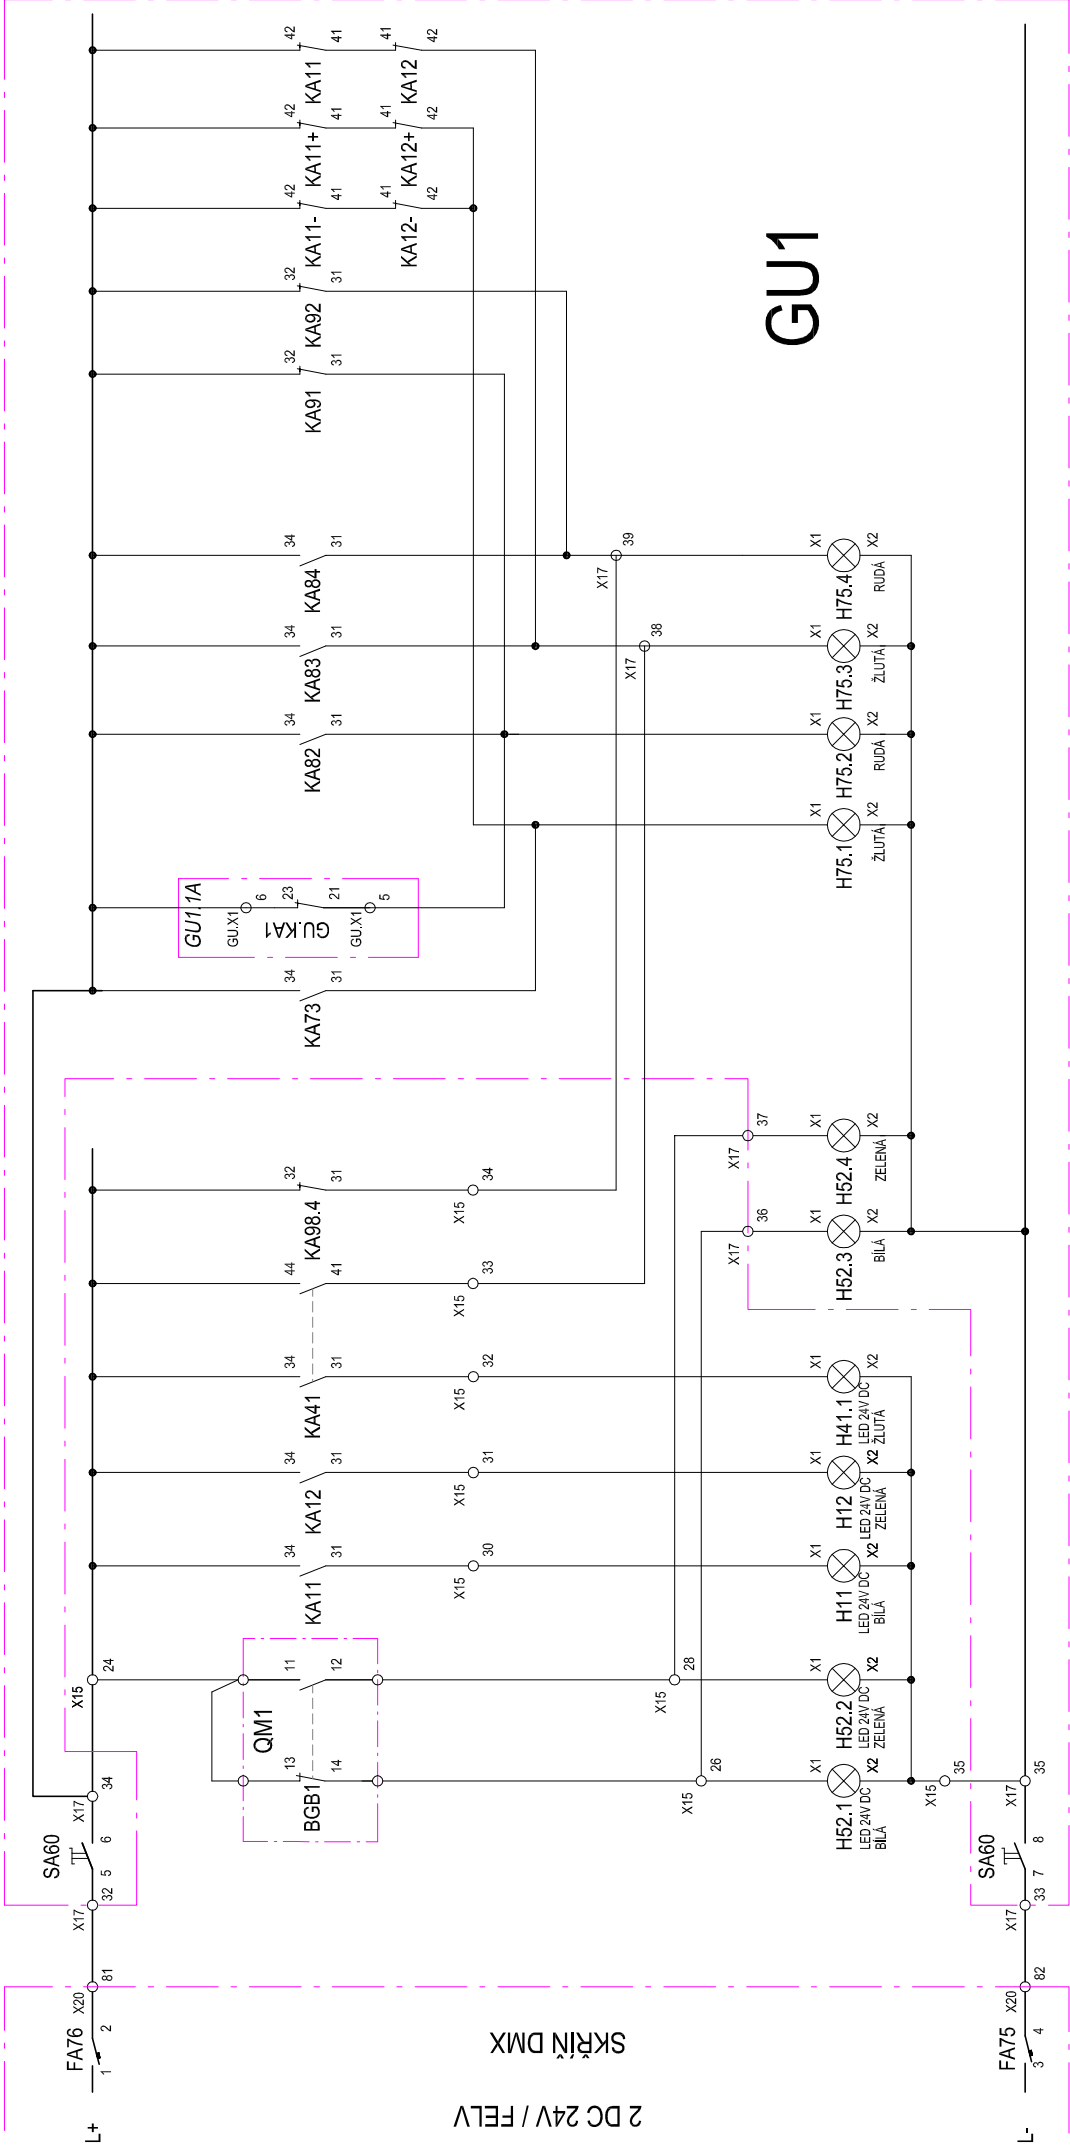

X1/7

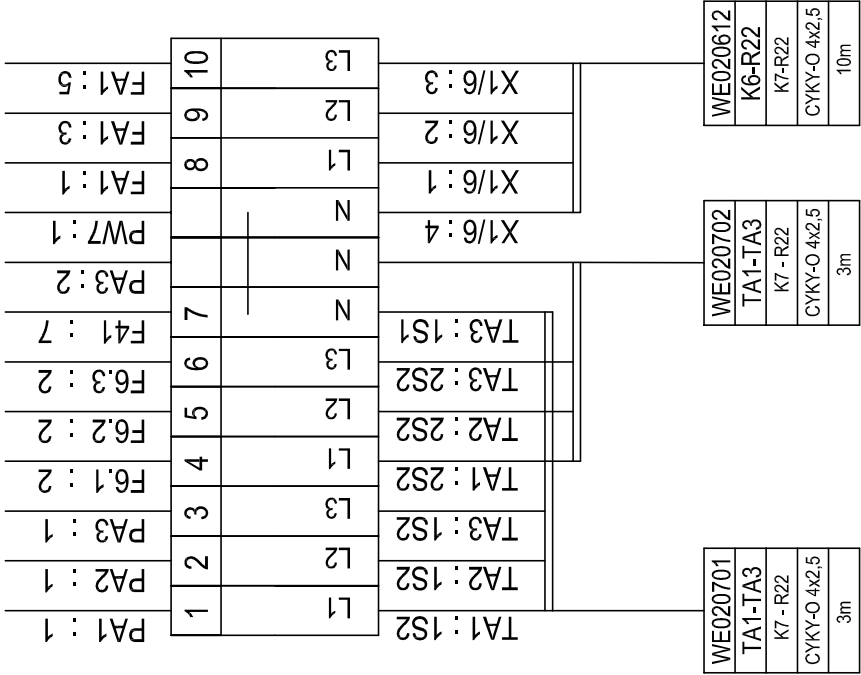


| | | | | | | |
|----------|------------------|-------------|----------|-------|------------------------------|--|
| Stupeň: | Vypracoval: | P. Polášek | Složka: | D2.2 | Objednatel: | Slavba: PD - Rekonstrukce měničny Sad Boženy Němcové |
| DPS | Kreslil: | P. Polášek | List: | 2 | DP Ostrava, a.s. | |
| Meřítko: | Odp. projektant: | V. Štěpánka | Výkres: | 77 | Část: PS 2, ROZVODNA 22kV | |
| | Datum zprac.: | 3/2020 | Č. zak.: | 19082 | Obsah: K7 - svorkovnice X1/7 | |

Jističe usm. skupiny č.1

| | | | | |
|-----------|------|------------------------------|---------------|-----------|
| Označení: | Typ: | Jištění okruhů: | El. soustava: | Umístění: |
| FA60.1 | | Ovládací okruhy 24V DC VV T1 | 2-24V DC | R04/3 |
| | | | | |

| |
|------------|
| WS020702 |
| Q7 |
| K7 - R22 |
| JYTY-O 3x1 |
| 4m |

| |
|--------------|
| WS020701 |
| QM1 |
| K7 - R22 |
| 110CY 25x1,0 |
| 3m |

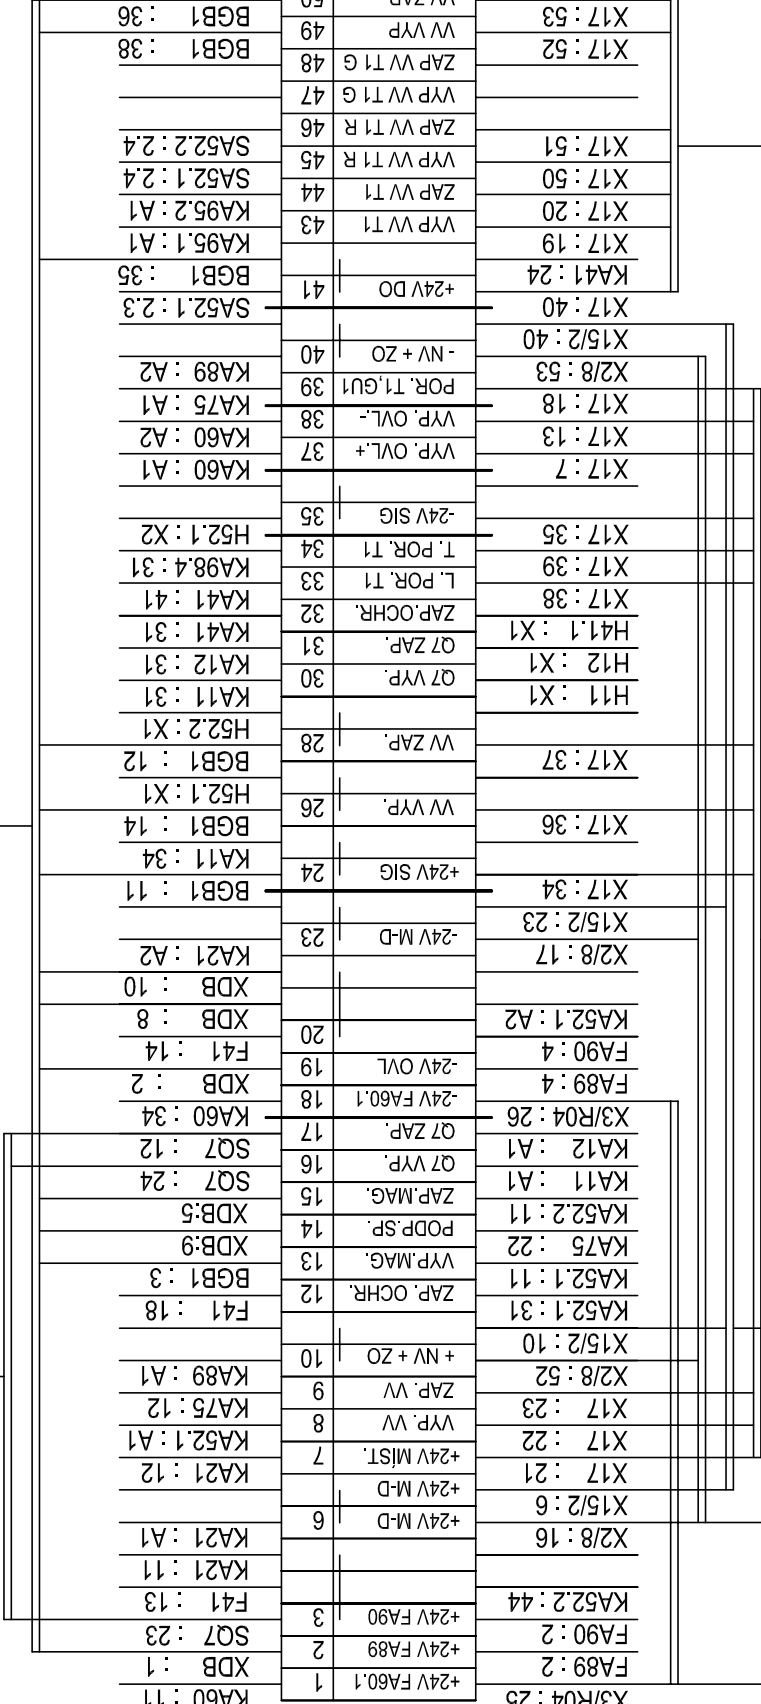

X15/1

| |
|------------|
| WL040303 |
| R04/3 |
| K7 - R22 |
| CYKY-O 2x6 |
| 34m |

| |
|------------|
| WS020811 |
| K8-R22 |
| K7-R22 |
| JYTY-O 7x1 |
| 10m |

| |
|------------|
| WS020711 |
| K5-R22 |
| K7 - R22 |
| JYTY-O 7x1 |
| 15m |

| |
|-------------|
| WS030103 |
| GU1 |
| K7 - R22 |
| JYTY-O 14x1 |
| 24m |

| |
|-------------|
| WS030104 |
| GU1 |
| K7 - R22 |
| JYTY-O 14x1 |
| 24m |

| | | | | | | |
|----------|------------------|------------|----------|-------|------------------|---|
| Stupeň: | Vypracoval: | P. Polášek | Složka: | D2.2 | Objednatel: | Stavba: PD - Rekonstrukce měřiny Sad Boženy Němcové |
| DPS | Kreslil: | P. Polášek | List: | 2 | DP Ostrava, a.s. | |
| Meřítko: | Odp. projektant: | V.Štěrba | Výkres: | 78 | Část: | PS 2, ROZVODNA 22kV |
| | Datum zprac.: | 3/2020 | Č. zak.: | 19082 | | Obsah: K7 - svorkovnice X15/1 |