
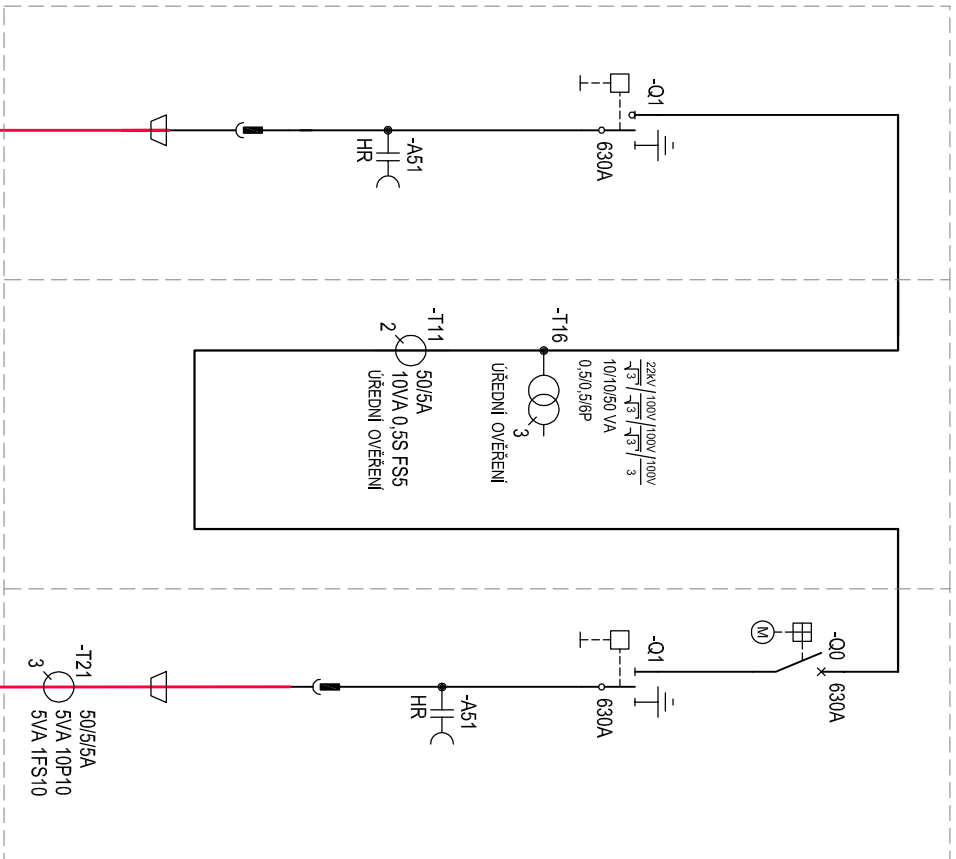


R22/1

R22/2

R22/3

3-50Hz 22kV (25kV) IT In=630A, 16kA/1s

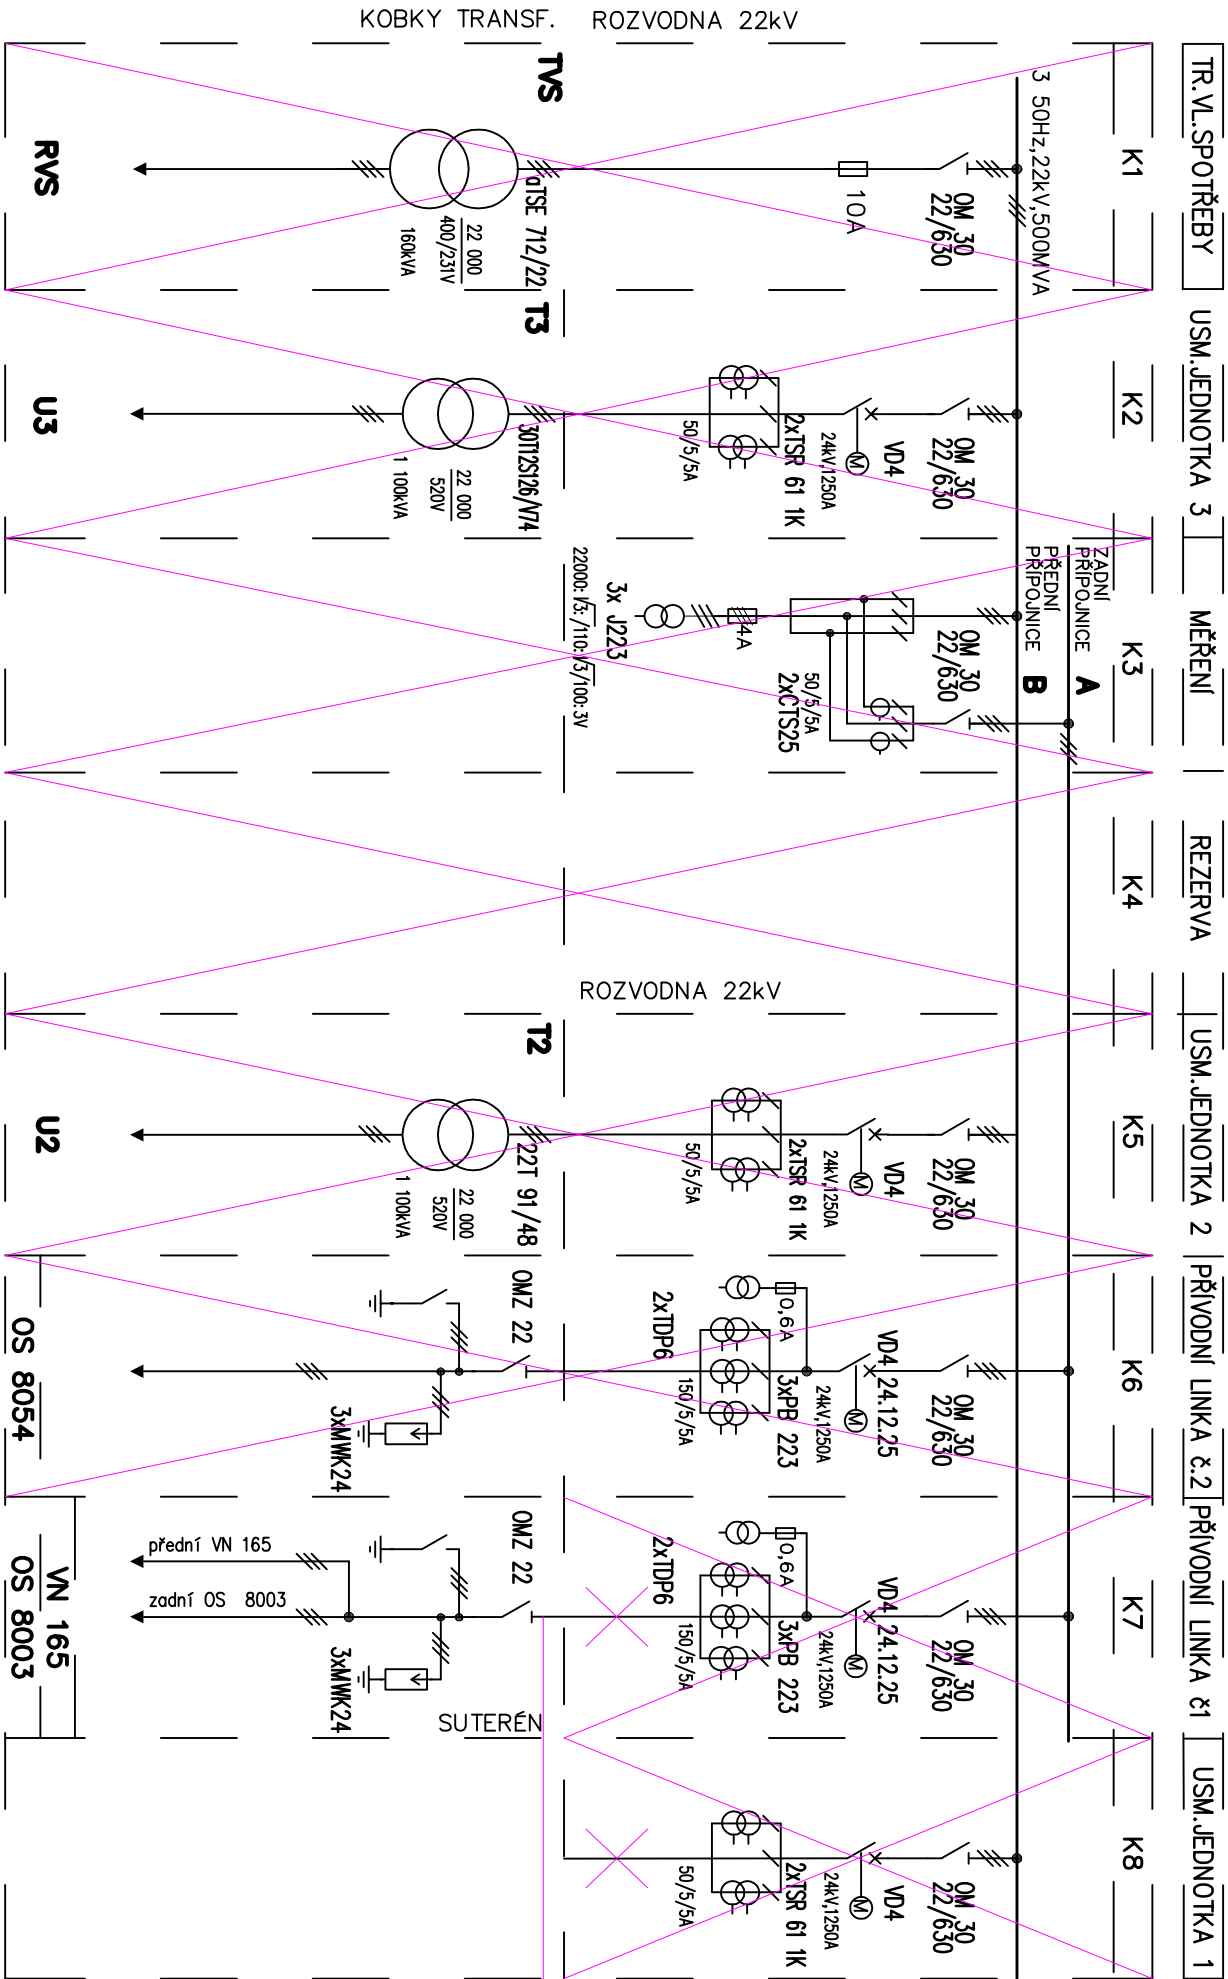

ETAPA 1b

Stupeň: Vypracoval:	P. Polášek	Stožka:	D2.2	Objednatel:	Stavba: PD - Rekonstrukce měnitřný Sad Boženy Němcové
DPS	Kreslil:	P. Polášek	2	DP Ostrava, a.s.	
Měřtko:	Odp. projektant:	V Státníka	4	Část: PS 2, ROZVODNA 22kV	
Datum zprac.:	3/2020	Č. zak.: 19082		Obsah: Etapizace prací - Jednop. 22kV - ETAPA 1b	