

JIŠTĚNÍ USM. SKUPINY Č.2
NAPÁJENÍ

VYPÍNAČ
OVLÁDÁNÍ

MÍST. - DÁLK.

VYPÍNAČ
OVLÁDÁNÍ V.V.


VYP+BLOK W
PŘI PORUŠE

NOUZ. VYP.
+ZEM. OCHR.


VYPNUTÍ POMOC.
NAPĚTÍ PRO VV T2

STŘÁDAČOVÝ POHON

Stupeň:	Vypracoval:	P. Polášek	Složka:	DD2.2	Objednatel:	Stavba: PD - Rekonstrukce měřirný Sad Boženy Němcové Část: PS 2, ROZVODNA 22kV Obsah: K5 - okruh 24V DC střadačového pohonu
DPS	Kreslil:	P. Polášek	List:	2	DP Ostrava, a.s.	
Měřitko:	Odp. projektant:	V. Slěnička	Vykres:	52		
	Datum zprac.:	3/2020	Č. zak.:	19082		

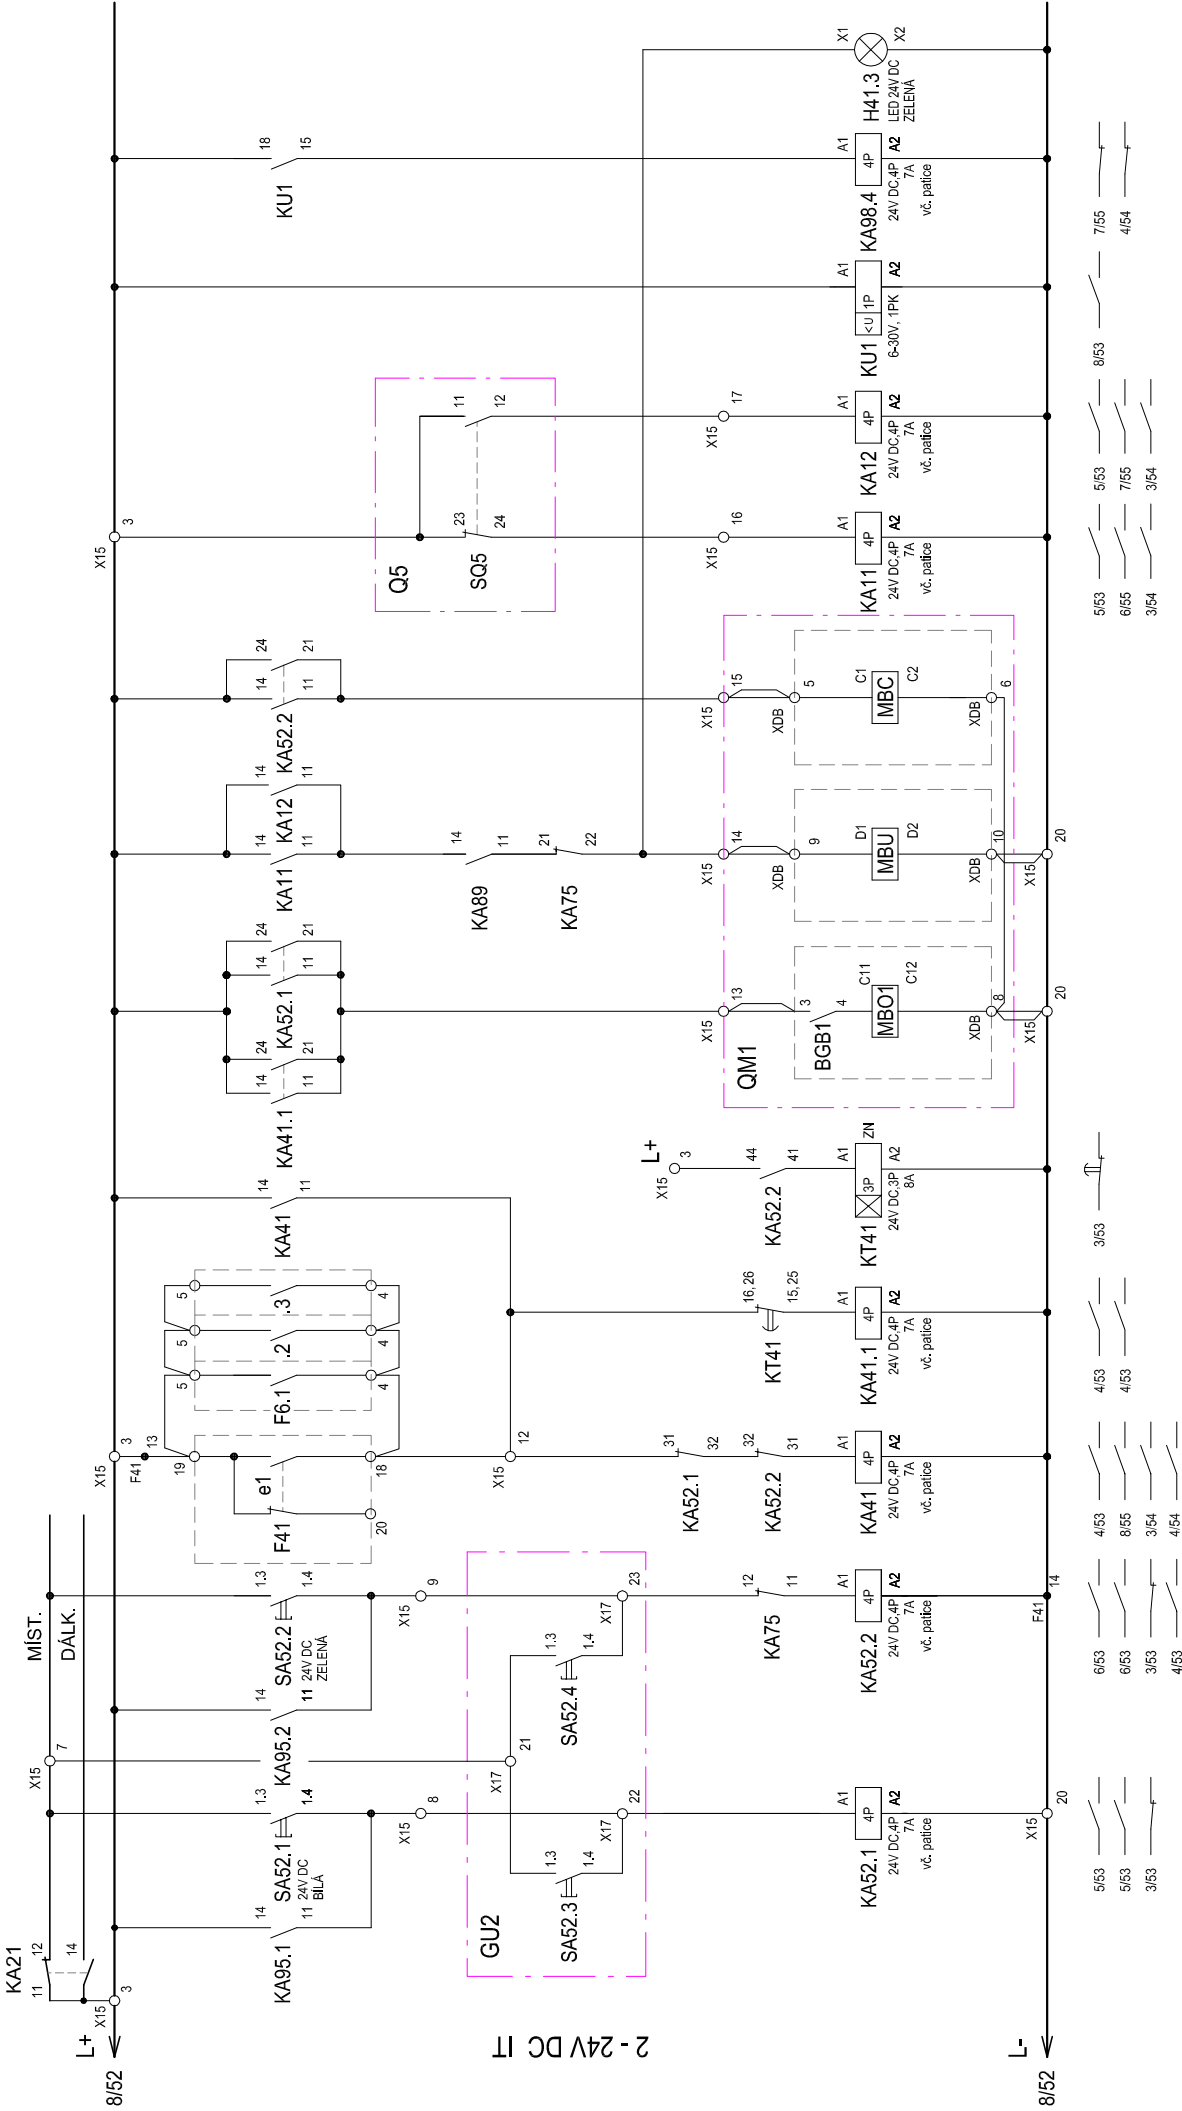

NAPÁJENÍ	VYPNUTÍ VÝKON. VYPÍNAČE	ZAPNUTÍ VÝKON. VYPÍNAČE	NADPŘÍKOVÉ OCHRANY	VYPNUTÍ VÝKONOVÉHO VYPÍNAČE	ZAPNUTÍ VÝK. VYPÍNAČE	SIGNALIZACE STAVU ODPOJOVAČE	HLÍDÁNÍ NAPĚTÍ 24V DC	NAPĚTÍ
	DÁLKOVÉ	Z R22	ČAS. OCHRANA 12s	MEZIPOLOHA ODPOJOVAČE	NV + ZO	VYPNUTO	PRO OCHRANY	PODPĚT. SPOUŠTĚ
	Z GU2	Z GU2	SIGNALIZACE ZAPŮSOBENÍ OCHRAN	ZPOZDĚNÍ 150ms PŘI ZAPNUTÍ	PORUCHA GU2.T2	ZAPNUTO		
					VYPÍNAČI MAGNET	PODPĚTOVÁ SPOUŠŤ	ZAPÍNAČI MAGNET	
Stupeň: Vypracoval: P. Polášek				D2.2 Objednatel:		Stavba: PD - Rekonstrukce měřicíny Sad Boženy Němcové		
DPS Kreslil: P. Polášek				2 DP Ostrava, a.s.				
Měřtko: Odp. projektant: V.Štělíčka				Vykres: 53		Část: PS 2, ROZVODNA 22kV		
Datum zprac.: 3/2020				Č. zak.: 19082		Obsah: K5 - okruhy 24V DC ovládání výkonového vypínače		

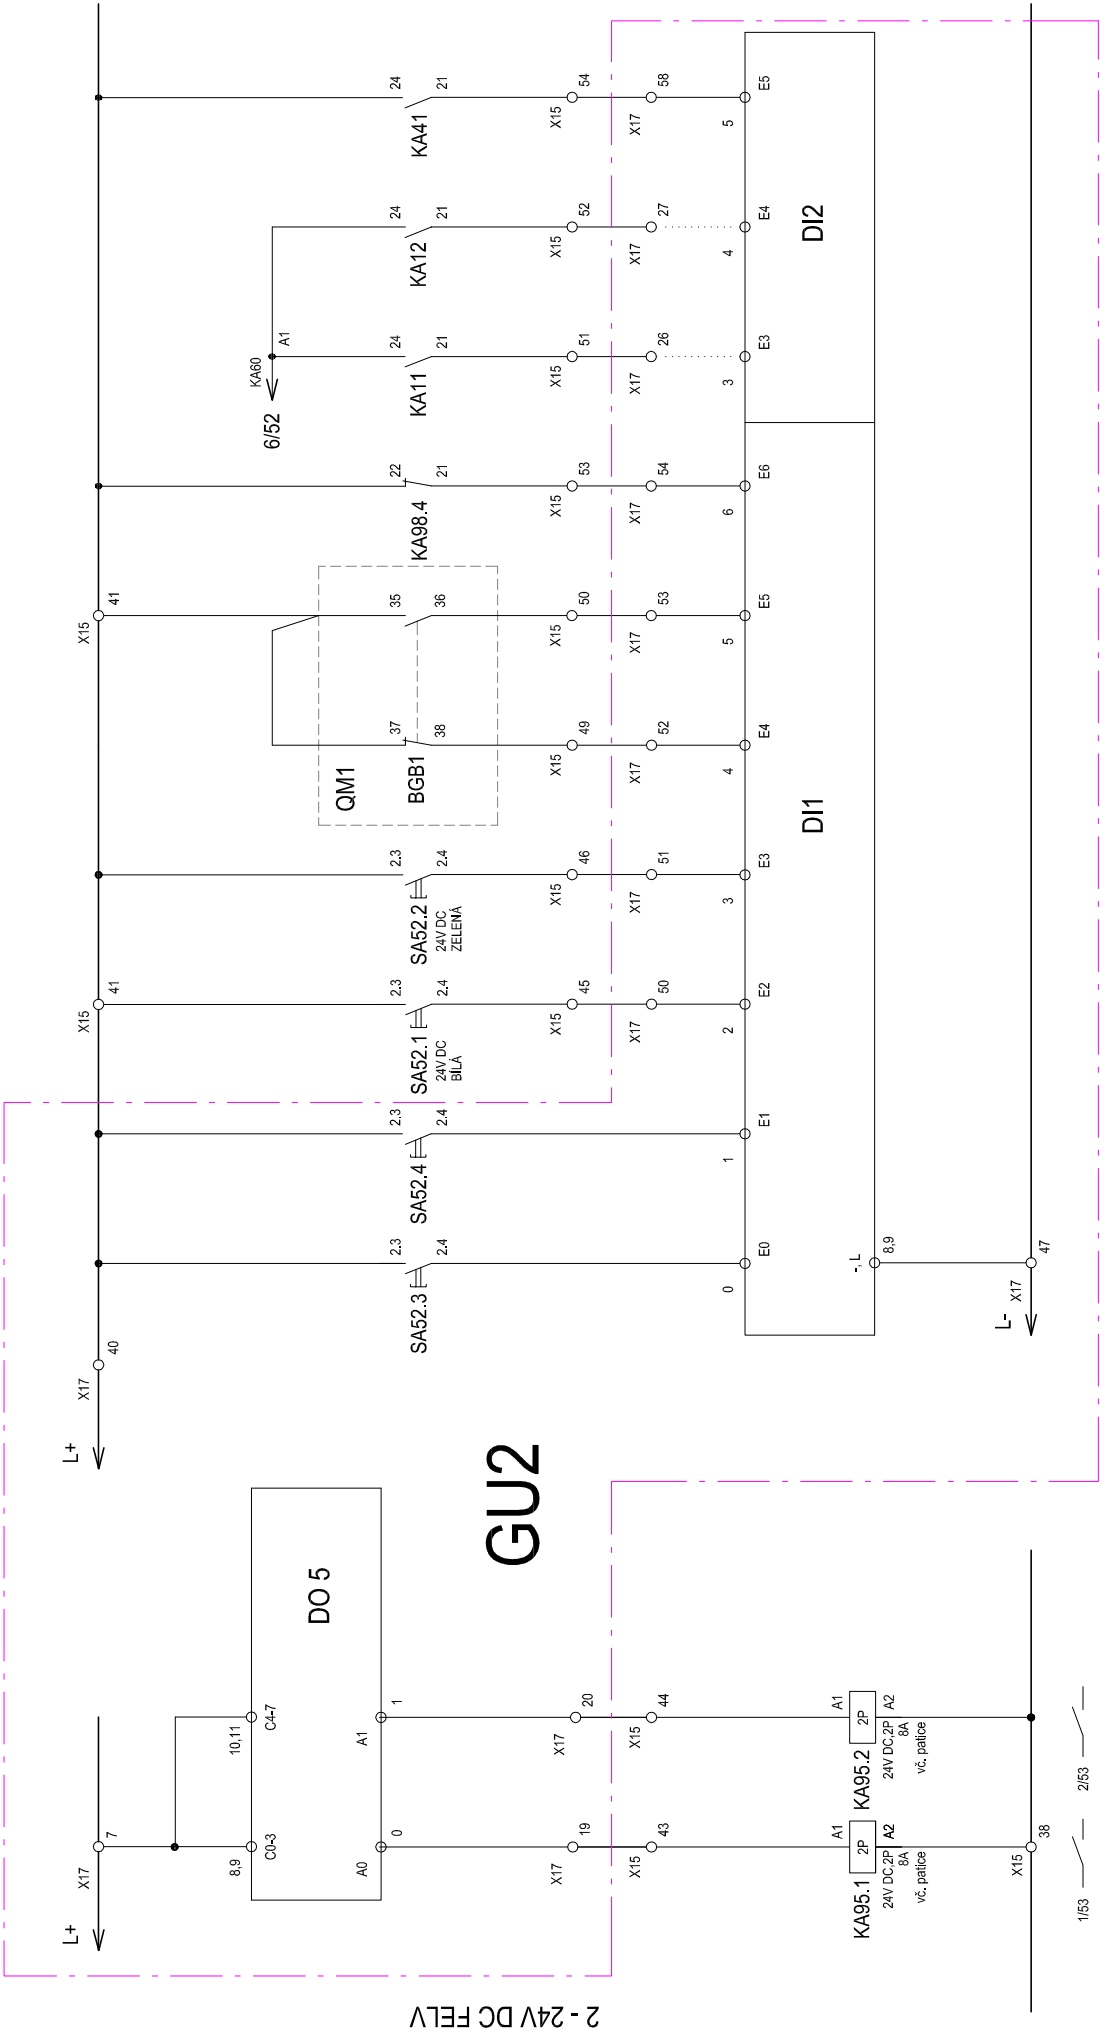

VYPNUTÍ ZAPNUTÍ
VÝK. VYPÍNAČE VÝK. VYPÍNAČE

VYPNUTÍ ZAPNUTÍ VYPNUTÍ ZAPNUTÍ VÝKONOVÝ VYPÍNAČ VÝKONOVÝ VYPÍNAČ ZPN 24V PRO ODPŮJOVAČ Q5 ODPŮJOVAČ Q5 ZAPŮSOBENÍ OCHRAN T2

Stupeň:	Vypracoval:	P. Polášek	Složka:	D2.2	Objednatel:	Slavba: PD - Rekonstrukce měnícího Sad Boženy Němcové
DPS	Kreslí:	P. Polášek	List:	2	DP Ostrava, a.s.	
Meřítko:	Odp. projektant:	V. Štěpánka	Výkres:	55		Část: PS 2, ROZVODNA 22kV
	Datum zprac.: 3/2020		Č. zak.: 19082			Obsah: K5 - dálkové ovládání a signalizace vývodu pro T2

- LEGENDA
- MBO1 - Vypínací spoušť


MBC - Zapínací spoušť

MBU - Podpětová spoušť


MAS - Motor pro střádání pružin

BGS1 - Pomocný spínač pohonu
(mechanismus nenasrádán)

BGB1 - Pomocný spínač na hřídeli vypínače

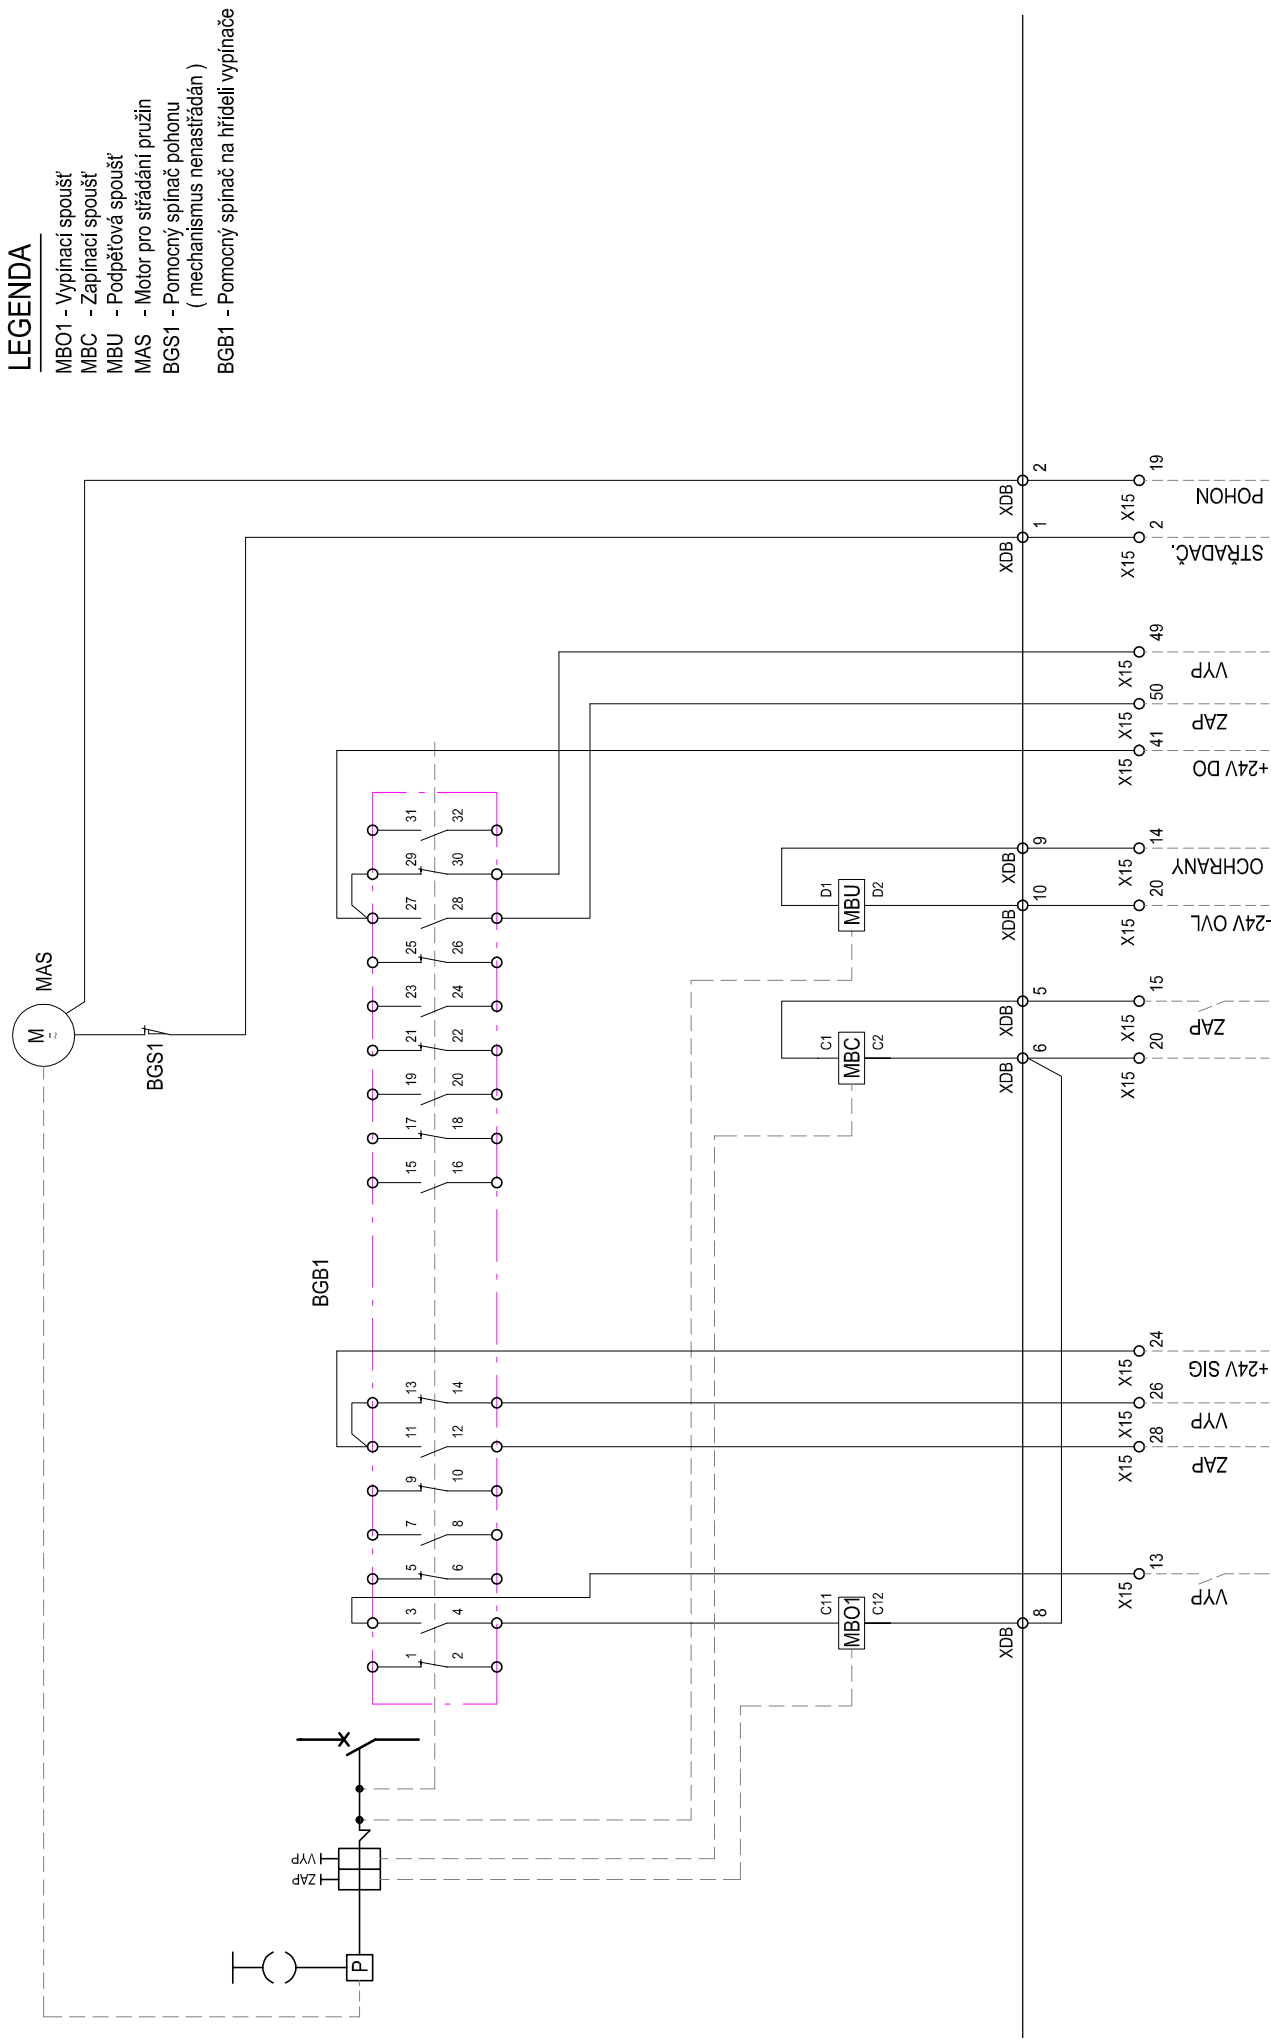


X1/5

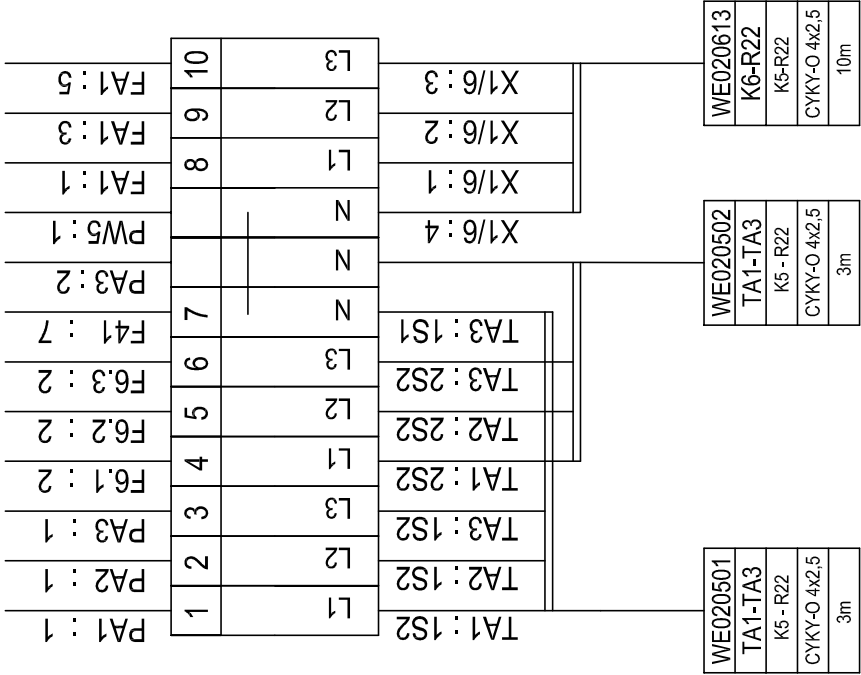

Stupeň:	Vypracoval:	P. Polášek	Složka:	D2.2	Objednatel:	Slavba: PD - Rekonstrukce měničny Sad Boženy Němcové
DPS	Kreslil:	P. Polášek	List:	2	DP Ostrava, a.s.	
Meřítko:	Odp. projektant:	V. Štěpánka	Výkres:	57	Část:	PS 2, ROZVODNA 22kV
	Datum zprac.:	3/2020	Č. zak.:	19082	Obsah:	K5 - svorkovnice X1/5

Označení:	Typ:	Jistiění okruhů:	El. soustava:	Umístění:
FA60.2			2-24V DC V T2	R04/3



Stupeň:	Vypracoval:	Složka:	D.2.2	Objednatel:	Stavba: PD - Rekonstrukce měřirny Sad Boženy Němcové
DPS	Kreslí:	P. Polášek	2	DP Ostrava, a.s.	
Měřítka:	Odp. projektant:	V. Štěníčka	58		
	Datum zprac.:	3/2020	Č. zak.:	19082	Obsah: K5 - svorkovnice X15/2