

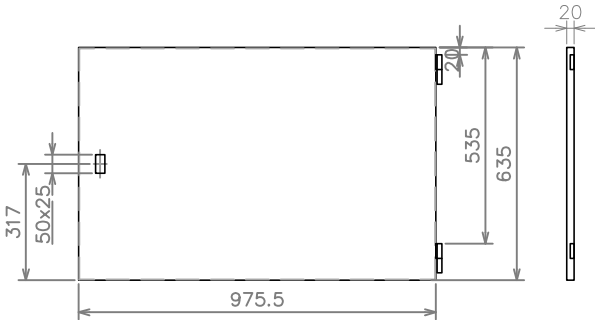
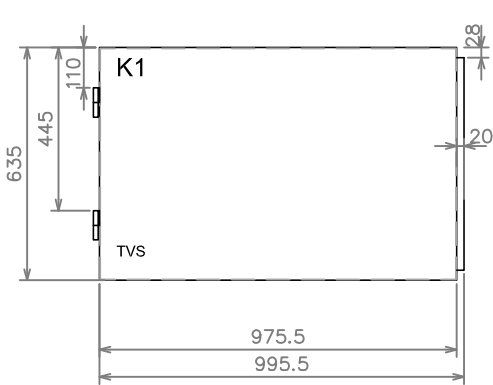


Texty:	Výška písma:
K1	50mm
TVS	50mm

1ks

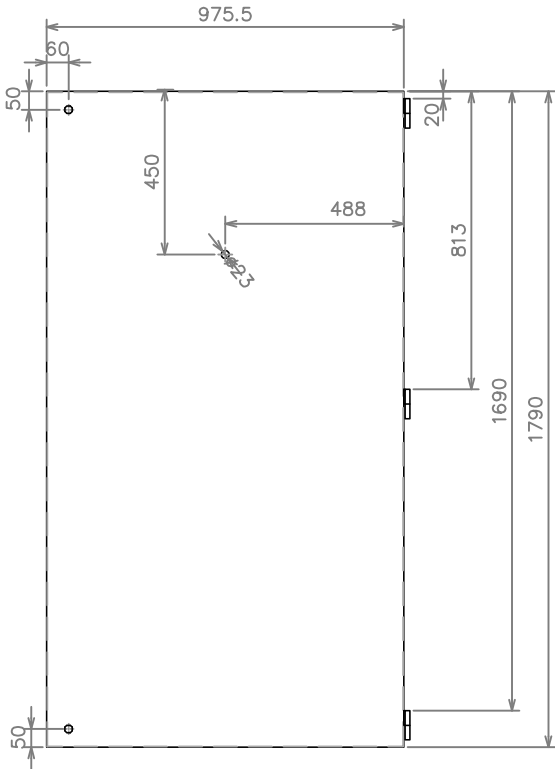

1ks

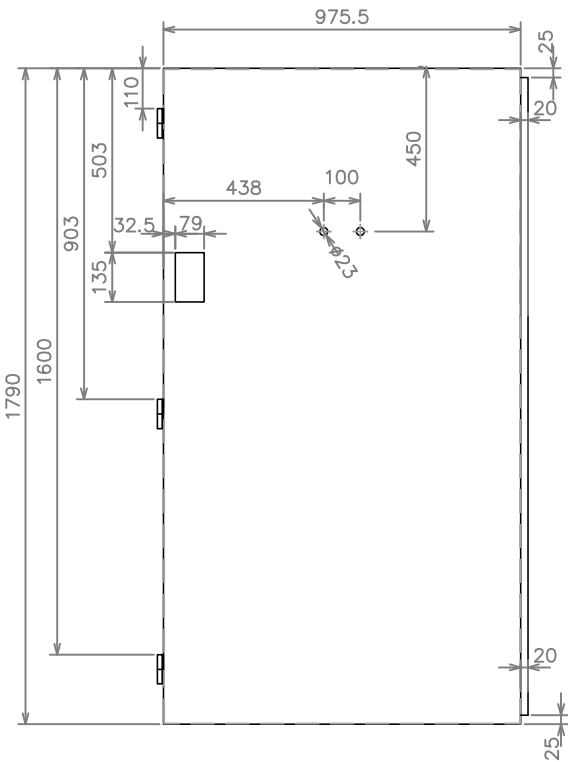

MATERIÁL:  
OCELOVÝ PLECH 2mm VYVÁŘIT ROHY!


POVRCHOVÁ ÚPRAVA:  
KOMAXIT, RAL 7035

POUŽITÉ PŘÍSTROJE

XB5  
ROZVADĚČ. ZÁMKY >D<

OTVOR

23 mm  
DLE ZÁMKU

Stupeň:	Vypracoval:	L. Procházka	Složka:	D2.2	Objednatel:	Stavba: MR Sad B. Němcové	<div>  <b>OHL ŽS</b> </div>
DPS	Kreslil:	L. Procházka	List:	2	DP Ostrava, a.s.	Část: PS 2, ROZVODNA 22kV	
Meřítko:	Odp. projektant:	P. Tíll	Výkres:	21		Obsah: Dveře a kryt kobky K1, TVS	
	Datum zprac.:	4/2020	Č. zak.:	010 285			