



Stupeň:	Vypracoval:	Složka:	D2.2	Objednatel:	Stavba: PD - Rekonstrukce měničny Sad Boženy Němcové
DPS	Kreslí:	P. Polásek	2	DP Ostrava, a.s.	
Měřítka:	Odp. projektant:	V. Štěníčka	92	Část: PS 2, ROZVODNA 22kV	
	Datum zprac.:	3/2020	Č. zak.:	19082	Obsah: K9 - Okruhy 24V DC střadačového pohonu

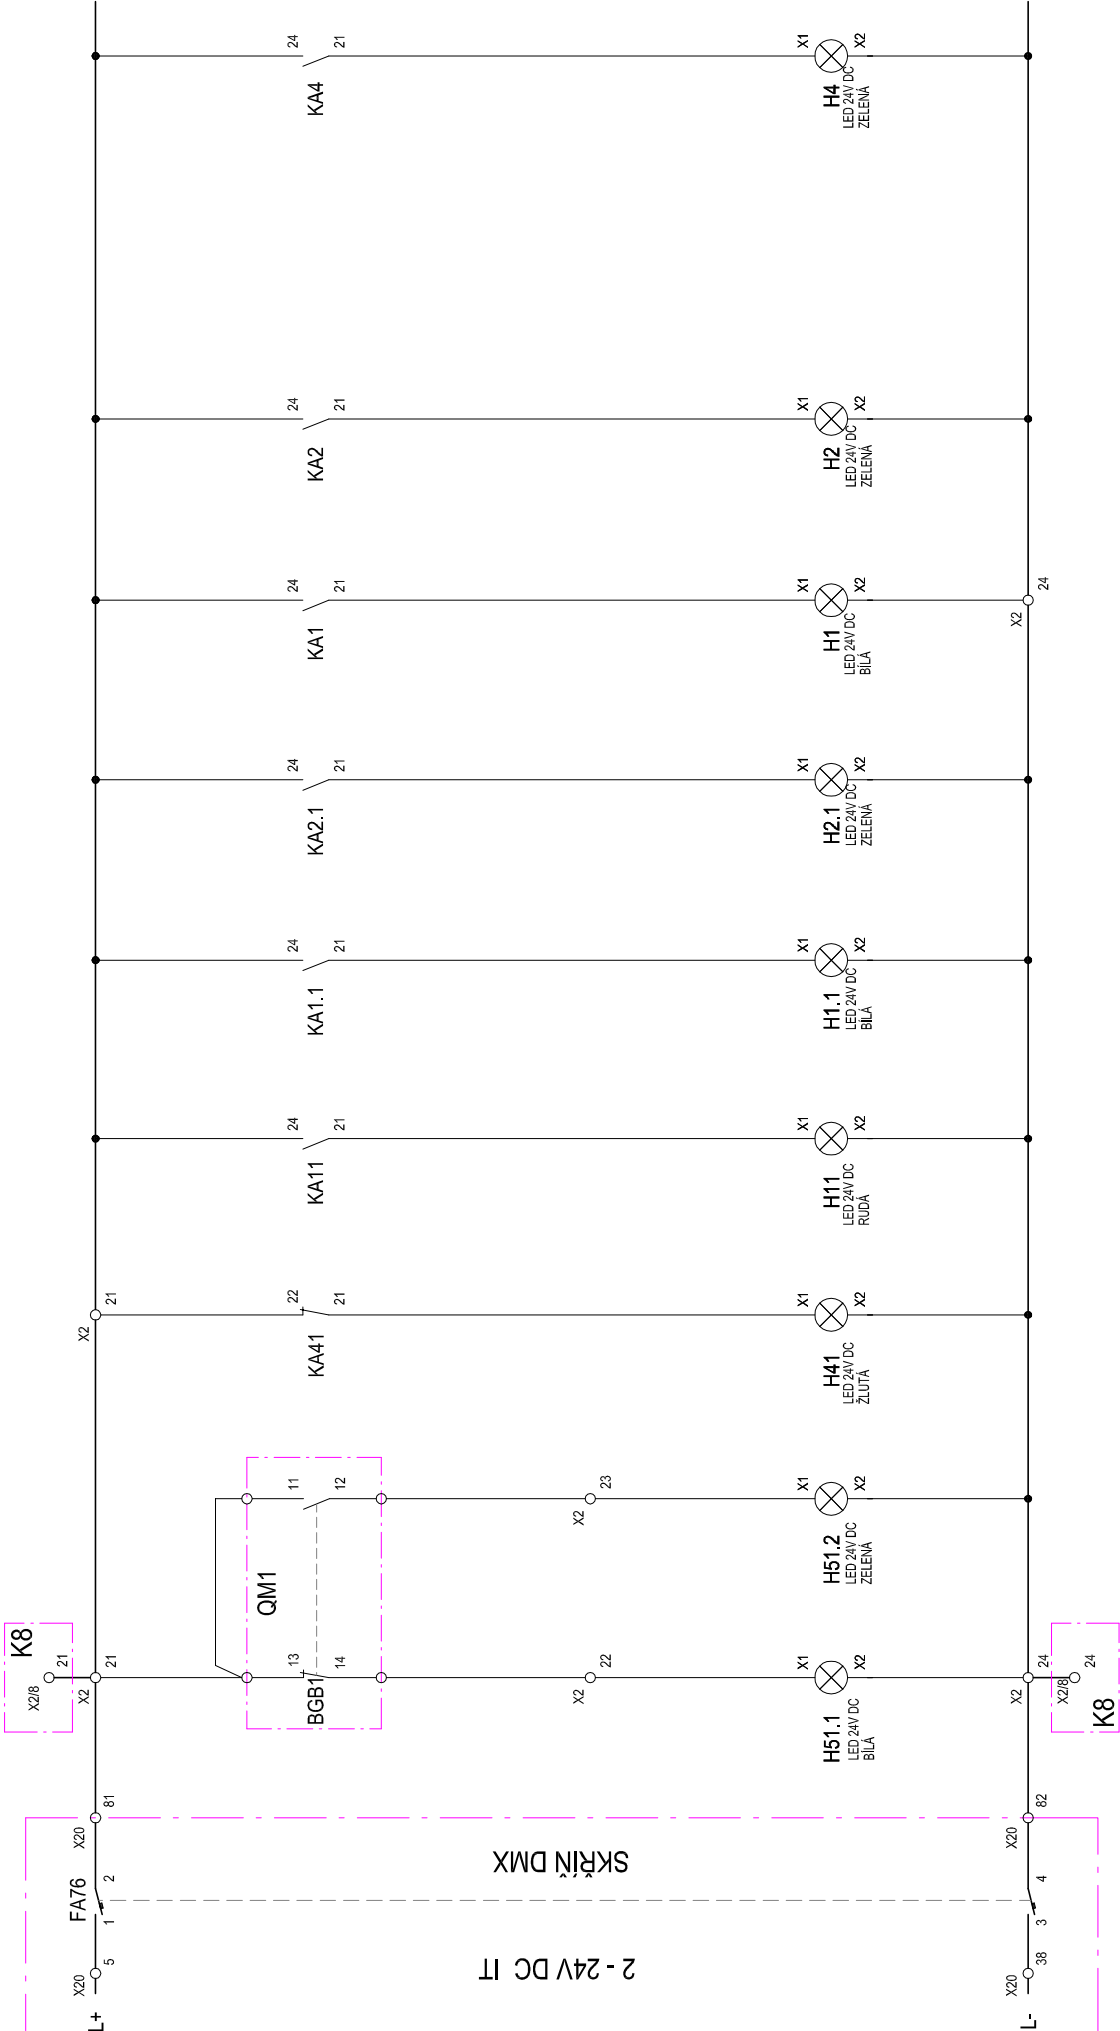

NAPÁJENÍ	JIŠTĚNÍ	VÝKONOVÝ VYPÍNAČ		ZAPŮSOBENÍ OCHRAN	MEZÍPOLOHA ODPOJOVAČE	ODPOJOVAČ Q9.1		ODPOJOVAČ Q9		ZEMNÍ NOŽE Q9.1	
		VYPNUT	ZAPNUT			VYPNUT	ZAPNUT				
Stupeň:		Vypracoval:		P. Polášek		Složka:		D2.2		Objednatel:	
DPS		Kreslil:		P. Polášek		List:		2		DP Ostrava, a.s.	
Měřtko:		Odp. projektant:		V. Štěpánka		Výkres:		94			
		Datum zprac.:		3/2020		Č. zak.:		19082			
										Stavba: PD - Rekonstrukce měřicího Sad Boženy Němcové	
										Část: PS 2, ROZVODNA 22kV	
										Obsah: K9 - Okruhy 24V DC pro optickou signalizaci	

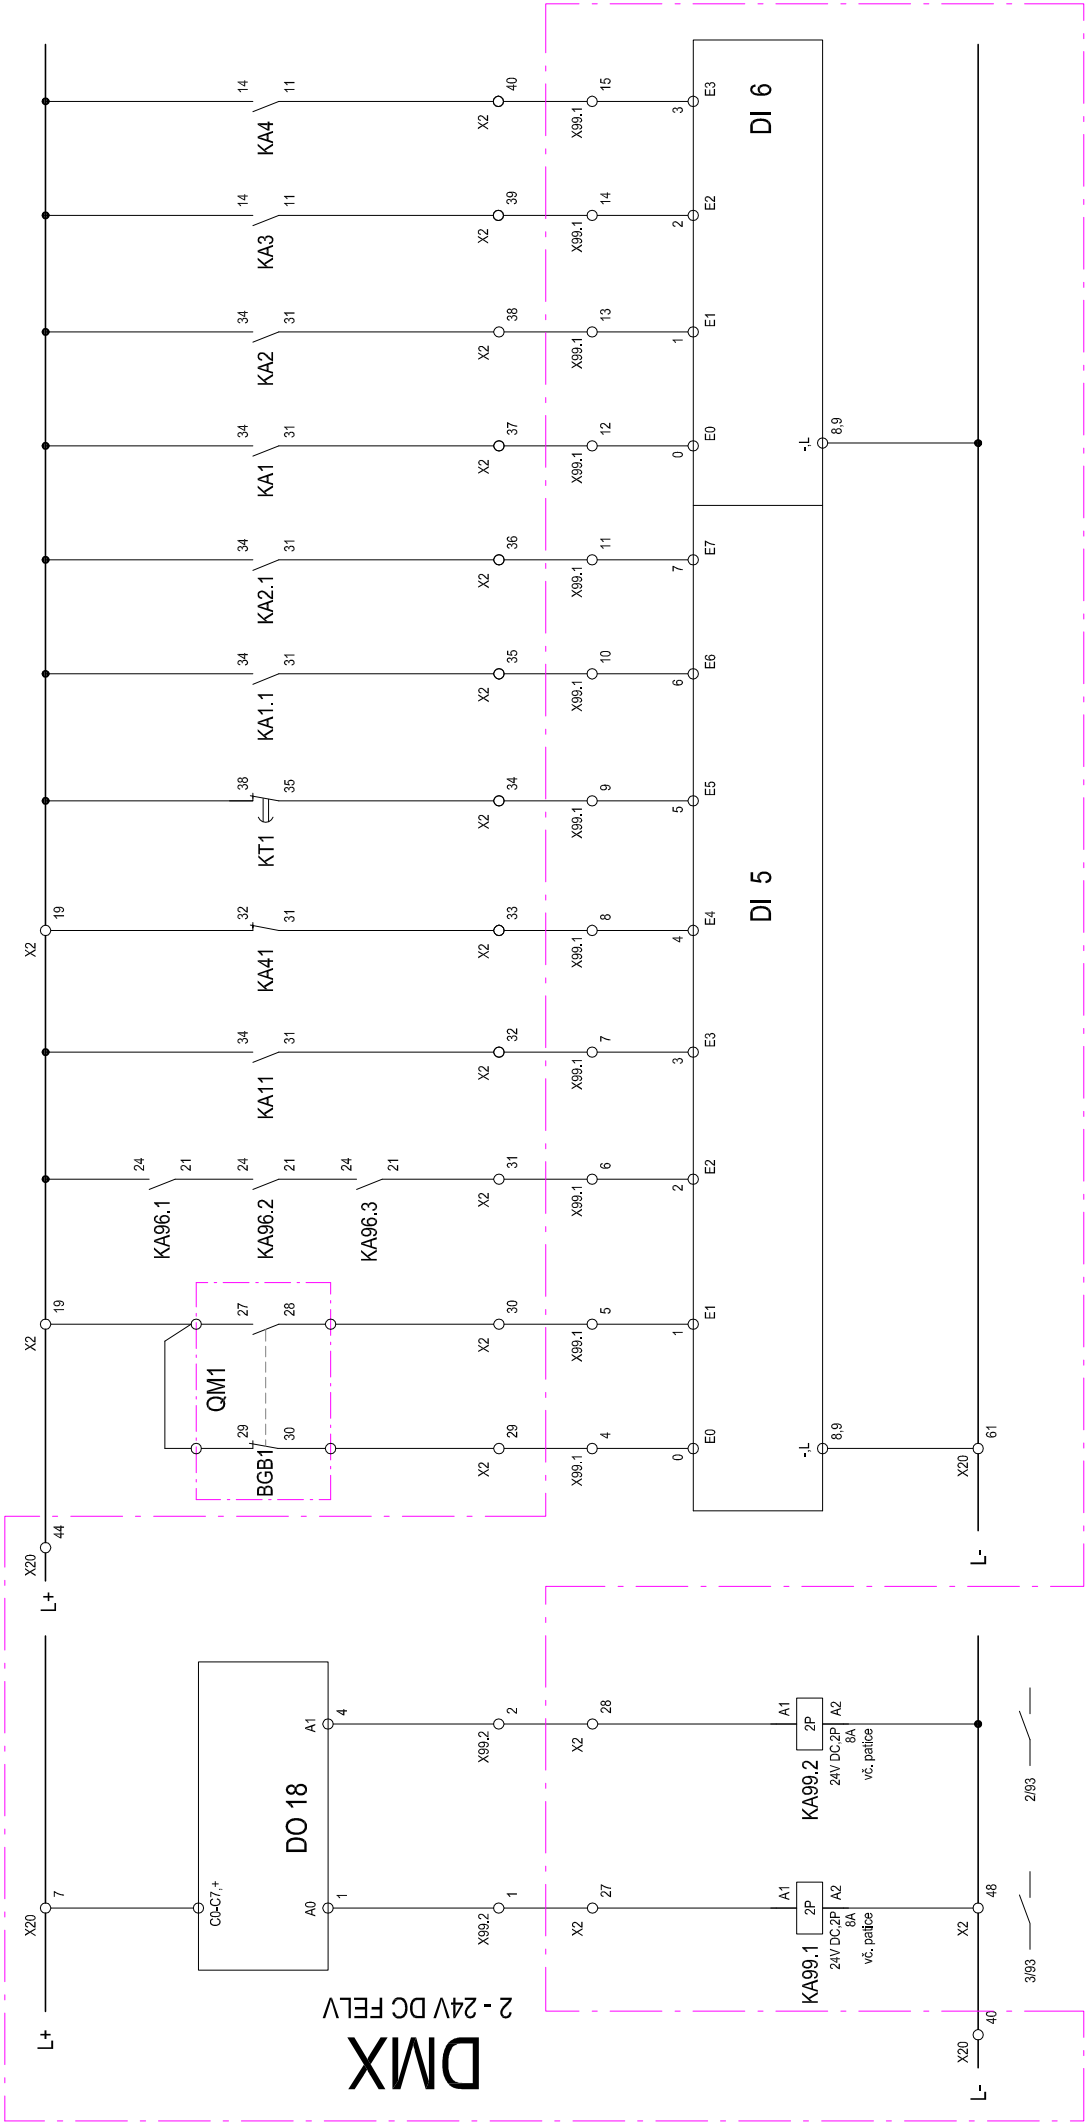

VYPNUTÍ VÝK. VYPÍN. ZAPNUTÍ VÝK. VYPÍN.

VÝKONOVÝ VYPÍNAČ VYPNUT ZAPNUT

NAPĚTÍ PŘÍV. LINKY VN 165, OS 8003 MEZIPOLOHA ZAPÚS. OCHRAN


ZTRÁTA POM. NAP. VYPNUT ZAPNUT

ODPOJOVAČ Q9.1 VYPNUT ZAPNUT

ODPOJOVAČ Q9 ZEMNÍ NOŽE Q9.2 VYPNUTY ZAPNUTY

Stupeň:	Vypracoval:	P. Polášek	Složka:	D2.2	Objednatel:	Stavba: PD - Rekonstrukce měřicího Sad Boženy Němcové
DPS	Kreslil:	P. Polášek	Líst:	2	DP Ostrava, a.s.	
Měřitko:	Odp. projektant:	V. Štěpánka	Výkres:	95	Část: PS 2, ROZVODNA 22kV	
	Datum zprac.: 3/2020	Č. zak.: 19082			Obsah: K9 - Okruhy 24V DC dálkového ovládání	

X1/9

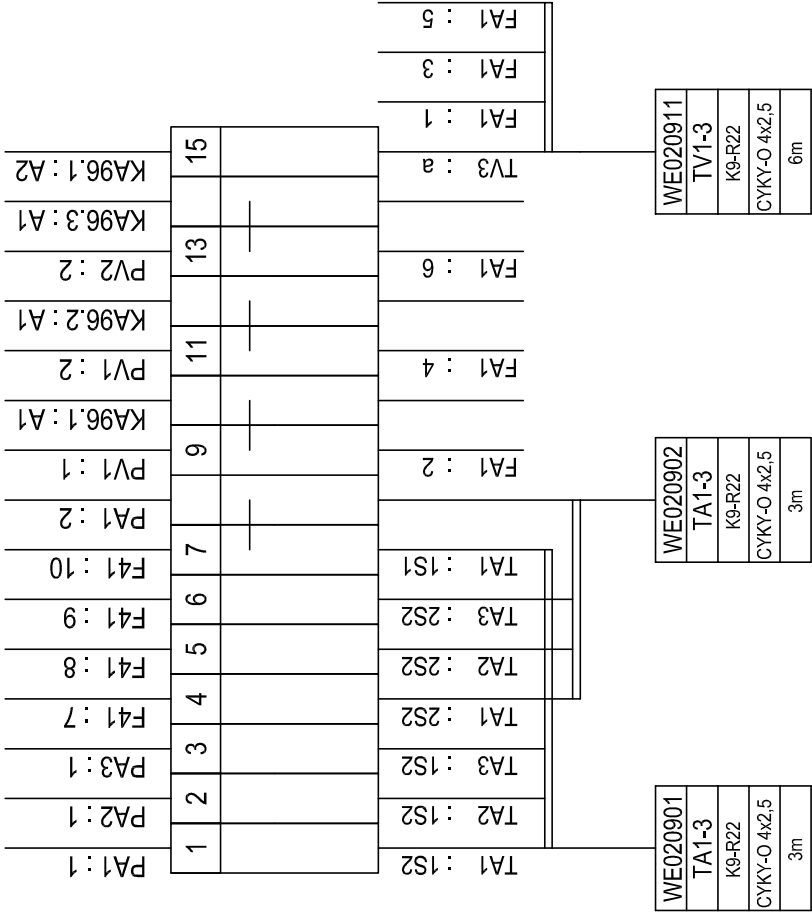

Stupeň:	Vypracoval:	P. Polásek	Složka:	D2.2	Objednatel:	Stavba: PD - Rekonstrukce měničny Sad Boženy Němcové
DPS	Kreslil:	P. Polásek	List:	2	DP Ostrava, a.s.	Část: PS 2, ROZVODNA 22kV
Měřitko:	Odp. projektant:	V. Šienička	Výkres:	97		Obsah: K9 - Svorkovnice X1/9
	Datum zprac.:	3/2020	Č. zak.:	19082		

