


STOŽÁR PRO OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE STP 6 - B, 6m
s výložníkem UD 1 - 2500/B, 2,5m
a s termoplastickým práškovým povlakem
svítidlo LED, typ OMS 10 MEGIN M2 L18 71W 8750lm 740, IP67

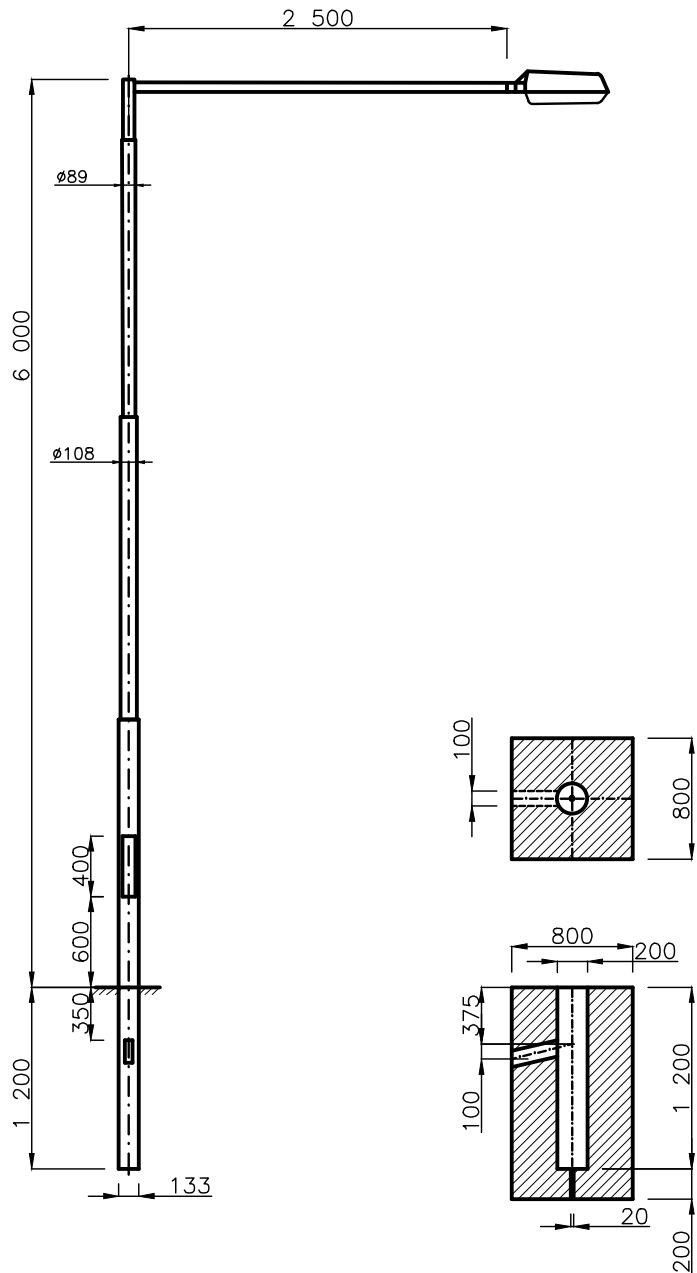

POZNÁMKA:

Před zahájením zemních prací je nutno jednotlivá vedení nechat vytyčit příslušným správcem a ochránit je proti případnému poškození.

Základ založit až na skutečnou úroveň stávajícího vodovodu a kanalizace - požadavek SVKUH

VYPRACOVAL	ODP.PROJ.PROFESE		ODP.PROJ.STAVBY	Ing. Stanislav Bršlica <i>projektování el. zařízení</i> HAVLIČKOVA 798 688 01 UHERSKÝ BROD	
Ing. S. Bršlica	Ing. S. Bršlica				
OBEC: Uherský Brod		KRAJ: Zlínský			
INVESTOR: Město Uherský Brod					
Nasvětlení přechodů pro chodce v Uherském Brodě					
SOI 02 – Přechod v ulici Horní Valy				FORMÁT	2xA4
				DATUM	11/2019
NÁZEV				STUPEŇ	PDUS+PDPS
				MĚŘÍTKO	1:50
				ZAK. ČÍSLO	12-3/2018
STOŽÁR SE SVÍTIDLEM VO				Č.VÝKRESU	Č. KOPIE
				D.3	