



3 NPE ~ 50Hz 400V / TN-C

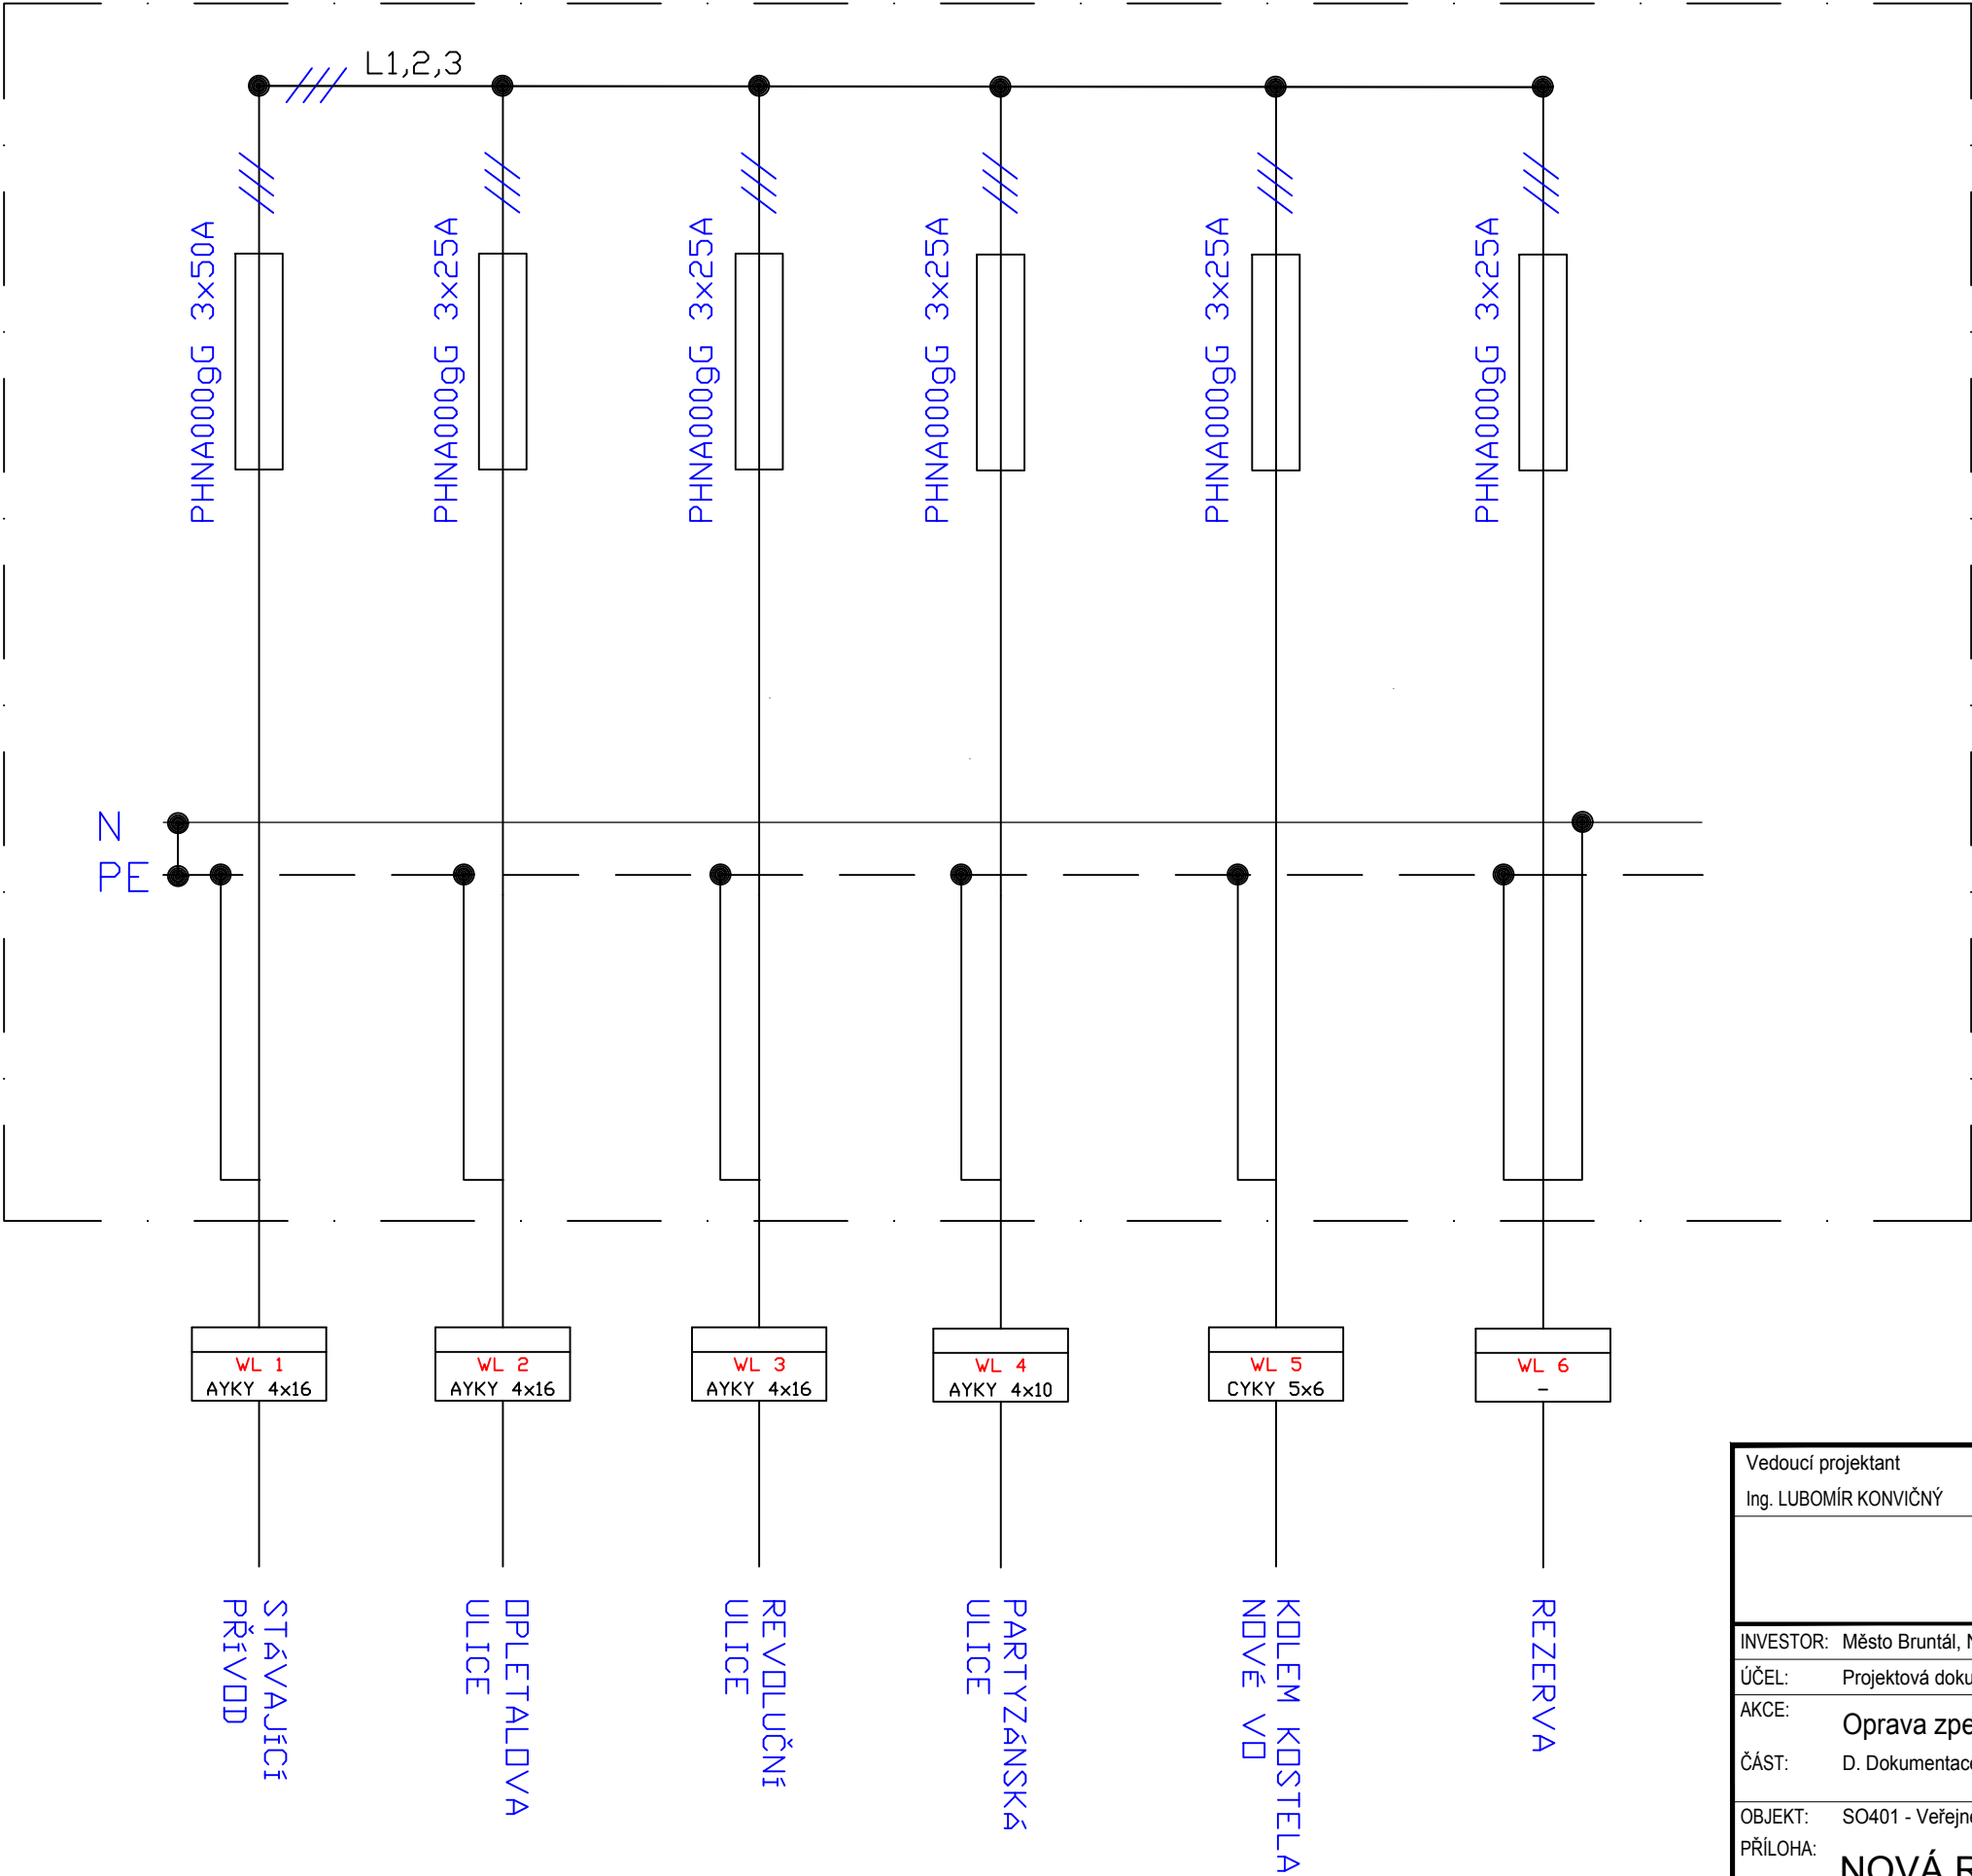

KRYTÍ: IP 40, PO OTEVŘENÍ DVEŘÍ IP 30
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3 NPE ~ 50 Hz 400 V / TN-C
OCHRANA: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE VE STANOVENÉM ČASE
VNĚJŠÍ VLIVY: NEBEZPEČNÉ

Vedoucí projektant Ing. LUBOMÍR KONVIČNÝ	Zodpovědný projektant Ing. LUBOMÍR KONVIČNÝ	Vypracoval Bc. Jan Bršťák	 DOPRAVNÍ PROJEKCE RÝMAŘOV	
INVESTOR: Město Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál, 792 01			DATUM	10/2020
ÚČEL: Projektová dokumentace pro provádění stavby			FORMÁT	1x A3
AKCE: Oprava zpevněných ploch, nám. Jana Žižky, Bruntál			ÚČEL	DPS
ČÁST: D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení			ČÍS.ZAKÁZKY	2021-1
			MĚŘÍTKO	-
OBJEKT: SO401 - Veřejné osvětlení			ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO VÝKRESU
PŘÍLOHA: NOVÁ ROZVODNICE VO PODR.č.16				D.3.4