

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 4750/2020-SŽDC-OŘ OLC/KIJ
Č. spisu 103/2020/OPD
Listů/příloh 2/1

Vyřizuje Jiří Klimes
Telefon
Mobil +420 607 097 778
E-mail Klimesj@szdc.cz

Datum 17. února 2020

Ing. Tomáš Olša
Tyršova 931
768 61 Bystřice pod Hostýnem

Souhrnné stanovisko Správy železnic, státní organizace ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

Na základě předložené žádosti a dokumentace stavby vydává Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc (dále jen „Správa železnic“ a „OŘ Olomouc“), podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, toto

Souhrnné stanovisko ke společnému územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu:

Název stavby: Vybudování parkovacích zálivů na ul. Hostýnská,
Bystřice pod Hostýnem

Trať: Kojetín – Valašské Meziříčí, žkm 36,190 – 36,205, v min.
vzdálenosti cca 24 m od osy krajní koleje vlevo

TÚ: 2121

Stavebník/Investor: Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, Bystřice
pod Hostýnem

Podle předložené dokumentace ke společnému územnímu a stavebnímu řízení se jedná o vybudování 10 nových parkovacích stání o půdorysu cca 5,75 x 2,25 m z drenážní dlažby tl. 80 mm pro podélné parkování osobních vozidel podél komunikace III/43730 na ulici Hostýnská v Bystřici pod Hostýnem. Stavba se bude nacházet v ochranném pásmu dráhy.

**Správa železnic, státní organizace se stavbou situovanou v ochranném pásmu dráhy
s o u h l a s í za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:**

1. V území dotčeném stavbou se nachází podzemní vedení Správy železnic a ČD-Telematika a.s. Před zahájením stavebních prací požádá stavebník o vytyčení kabelů. Vyjádření k sítím ČD-Telematiky a.s. č.j. 1202002224 ze dne 6. 2. 2020 bylo zasláno samostatně na adresu žadatele. Požadujeme dodržet veškeré podmínky tohoto vyjádření.
2. Dále upozorňujeme, že stavební úpravy zasahují do prostoru výstroje PZS. Musí být respektováno přejezdové zabezpečovací zařízení. Trasa kabelů ve správě SSZT je orientačně zakreslena v příložené situaci. Před zahájením stavebních prací požádá stavebník o vytyčení kabelů. Objednávku na přesné vytyčení kabelů zašlete v předstihu nejméně 14-ti dnů na naši adresu, pro urychlení je možné poslat e-mailem na adresu: hojgrova@szdc.cz. V objednávce uveďte č.j. tohoto vyjádření. Nejméně 15 dnů před zahájením prací předložte kopii objednávky a toto vyjádření vedoucímu provozního


střediska Jaromíru Skalkovi, tel. 972 774 420, mobil: 724 164 305, který Vám zajistí vytyčení. Splatnost vydané faktury je 14 dní od vystavení. Pokud dojde ke křížení, je nutné dodržet ČSN 73 6005 a TNŽ 34 2609. Práce v blízkosti kabelů provádějte ručně!

3. Kabelové trasy, které se nacházejí v blízkosti plánovaných stavebních prací, je nutné zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození pojižděním stavebních mechanismů.
4. Stavbou nesmí být dotčeny pozemky Správy železnic. Zároveň na nich nesmí být ukládán žádný materiál a to ani dočasně.
5. Stavba v řešeném území nesmí narušit stabilitu drážního tělesa výše uvedené železniční trati, provozuschopnost drážních staveb a zařízení a bezpečnost a plynulost železničního provozu.
6. Stavebník bude respektovat Vyhl. č. 177/1995 Sb. (Stavební a technický řád drah). Realizací stavby nesmí dojít ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení.
7. Žádáme o písemné oznámení data, min. 15 dnů před zahájením stavebních prací na Správu železnic, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc. Stavebním dohledem za Správu železnic bude určeno Provozní středisko Správy tratí, traťový okrsek **Holešov** (vedoucí provozního střediska p. Josef Folta, Folta@szdc.cz, tel.: 724 484 923). Před započatím prací zde projednejte stavbu, popř. předejte příslušnou dokumentaci. Před ukončením stavebních prací provede investor a stavební dohled Správy železnic zápis o ukončení stavebních prací v ochranném pásmu dráhy, který zašle na OŘ Olomouc, úsek náměstka ředitele pro techniku - odbor přípravy staveb.
8. Toto souhrnné stanovisko nenahrazuje souhlas **Drážního úřadu** ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 nebo § 9 odst. 1 zákona č. 266/1994, o dráhách, v platném znění. Na žádost stavebníka bude Drážním úřadem v Olomouci, Nerudova 1, vydán Souhlas se stavbou ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., ještě před vydáním společného územního rozhodnutí a stavebního povolení příslušným stavebním úřadem.
9. Kopii uvedeného souhlasu ke zřízení stavby vydaného **Drážním úřadem** (vč. kopie ověřeného výkresu situace stavby) požadujeme dodat na Správu železnic, OŘ Olomouc, úsek náměstka ředitele pro techniku - odbor přípravy staveb.

Jako účastník řízení trváme na tom, aby **výše uvedené podmínky tohoto souhrnného stanoviska byly stavebníkovi zapracovány do podmínek společného územního rozhodnutí a stavebního povolení jako nezbytně závazné**, s uvedením č.j. a data vydání souhrnného stanoviska.

Toto souhrnné stanovisko se týká předmětné stavby pouze v rozsahu předložené dokumentace stavby s platností **2 let** od data vydání tohoto souhrnného stanoviska. Pokud nebude v této lhůtě vydáno pravomocné rozhodnutí (územní rozhodnutí, stavební povolení apod.), je investor stavby, popř. s jeho souhlasem stavebník povinen zažádat o vydání nového souhrnného stanoviska, podle aktuálních podmínek a platných právních předpisů.


S pozdravem

 **Správa železnic**
státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1, 779 00 Olomouc
IČ: 70994234 / DIČ: CZ70994234
[045]

Ing. Ladislav Kašpar
ředitel Oblastního ředitelství Olomouc

Přílohy

Příloha 1 – Situace se zákresem kabelů SSZT

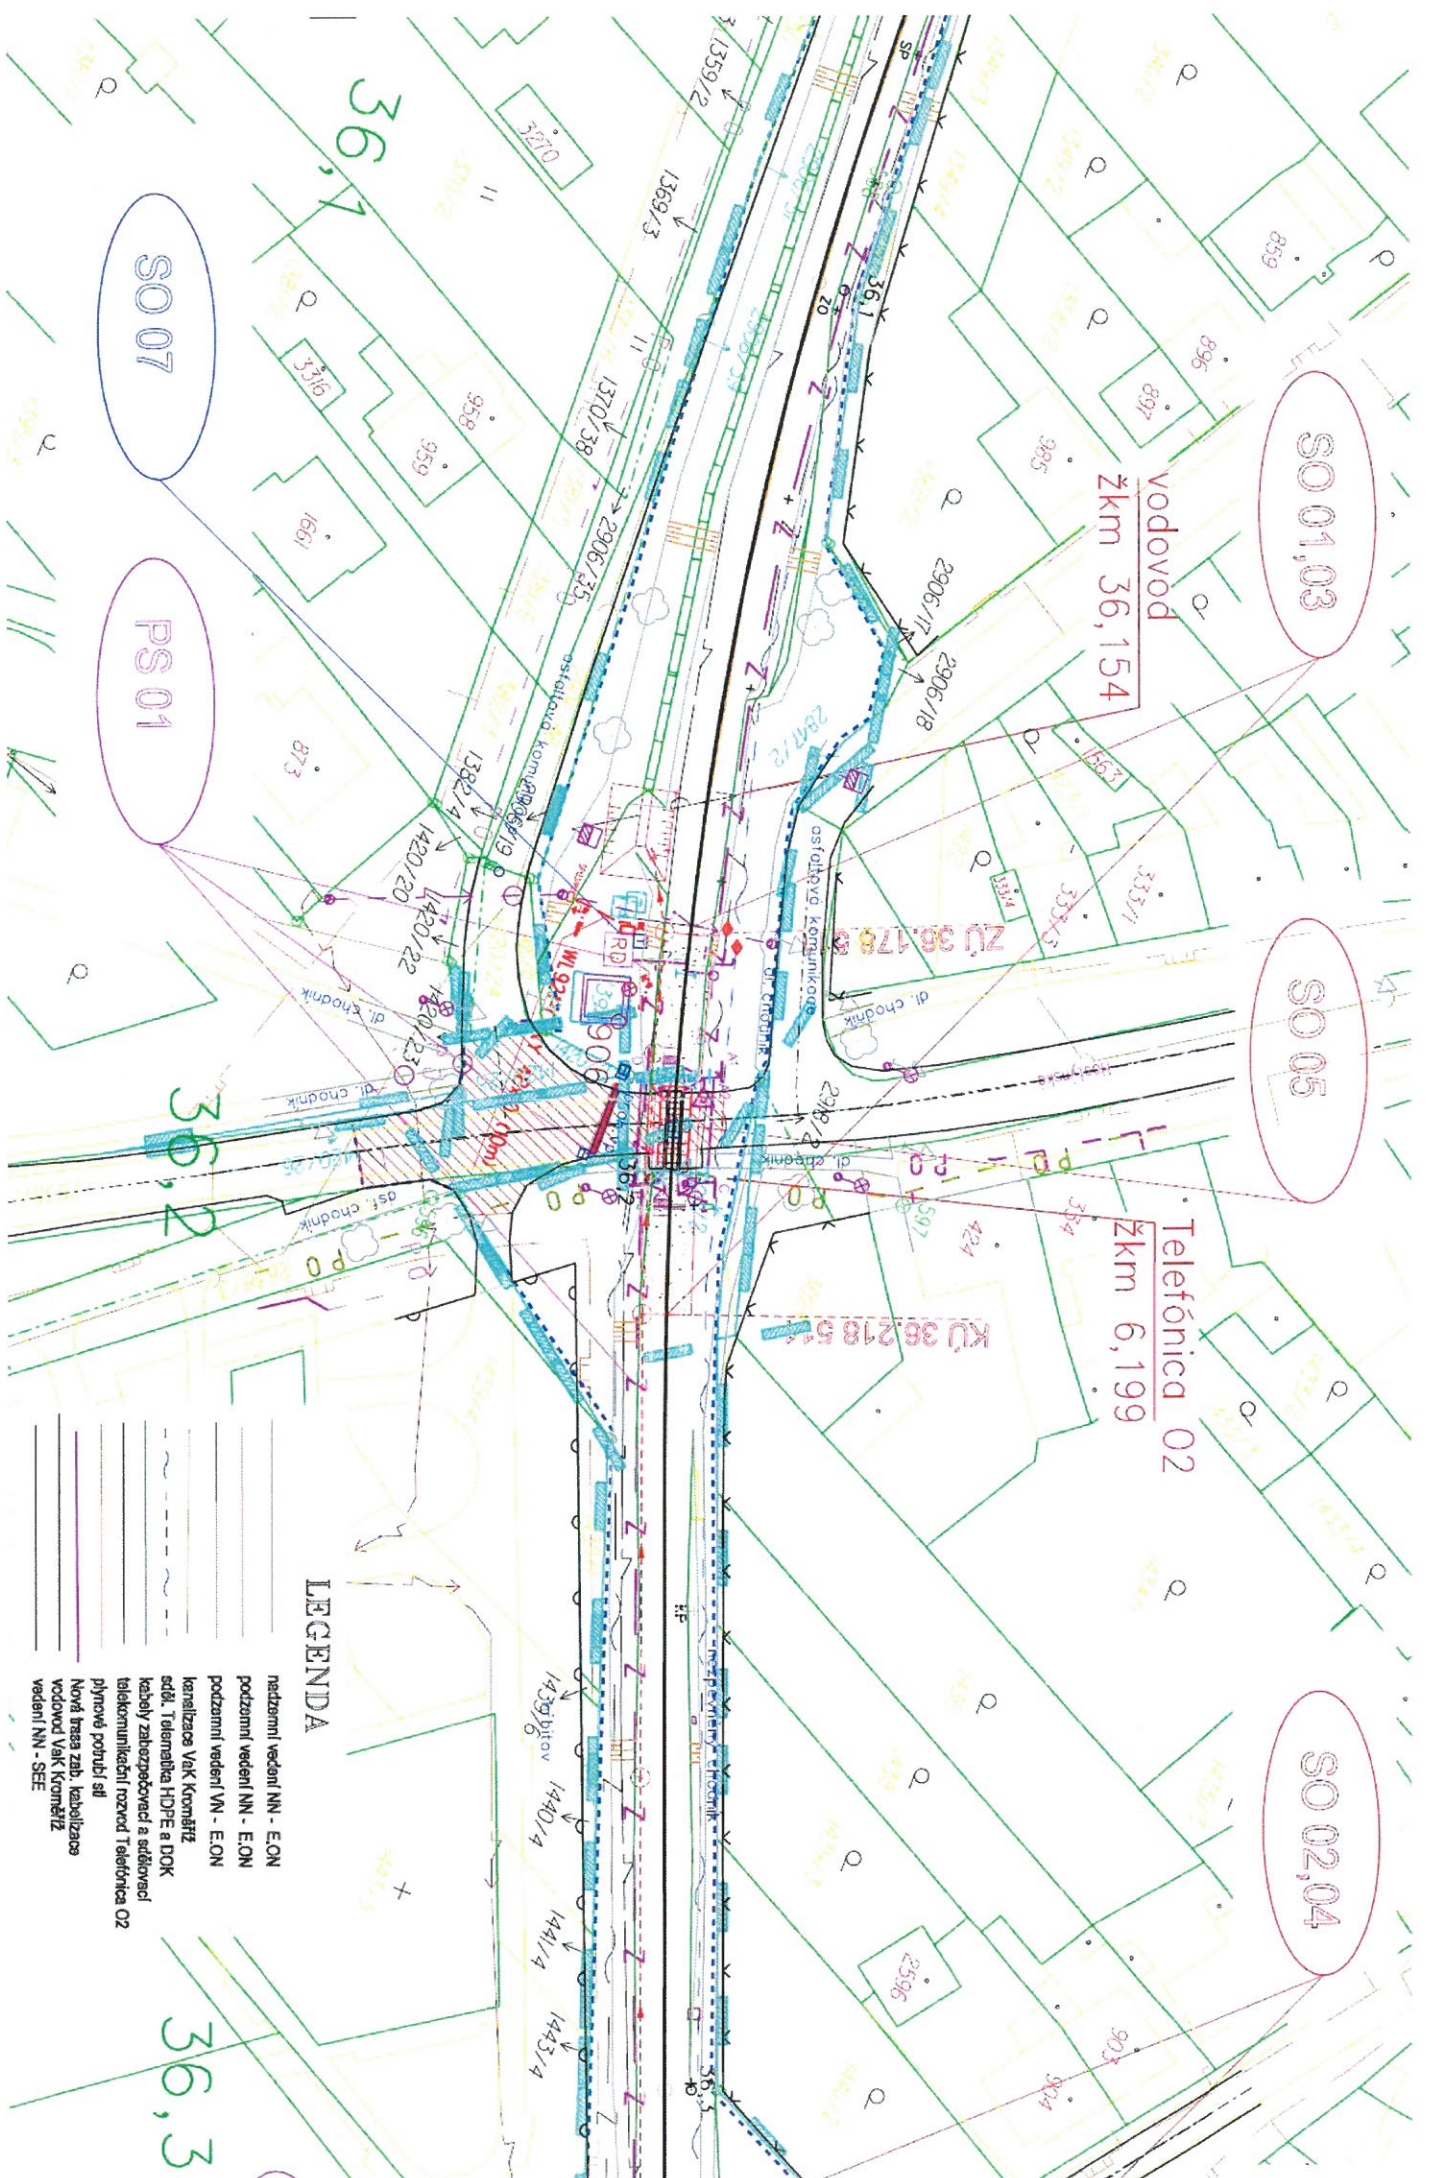

SO01,03

SO05

SO02,04

vodovod
žkm 36,154

Telefónica 02
žkm 6,199

SO07

PS01

LEGENDA

- nadzemní vedení NN - E.ON
- podzemní vedení NN - E.ON
- podzemní vedení VN - E.ON
- kabelizace Vlk Kroměříž
- síť. Telefonika HDPE a DOK
- kabely zabezpečovací a sdělovací
- telekomunikační rozvod Telefonica 02
- plynové potrubí stl
- Nová trasa zab. kabelizace
- vodovod Vlk Kroměříž
- vedení NN - SEE

36,3

36,1