

Vyjádření č. 611/2019

stavební povolení

Žadatel:

Zdeněk Vladyka
Na Honech I
5540 76005 Zlín

Investor:

město Uherský Brod
Dagmar Braunerová
Masarykovo nám. 100
688 17 Uherský Brod

Název stavby - akce :

REGENERACE SÍDLIŠTĚ POD VINOHRADY – 6. ETAPA

Místo stavby : sídliště

Katastr : Uherský Brod

Při stavbě dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením ve správě společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. (dále jen vodohospodářské zařízení) viz. příložená dokumentace. Upozorňujeme, že podkladová katastrální mapa v příloženém snímku má pouze informativní charakter.

Před zahájením zemních prací je nutno požádat o vytyčení vodohospodářského zařízení.

Toto vyjádření se nevztahuje na vodovodní a kanalizační přípojky ve vlastnictví jejich majitelů na soukromých pozemcích.

- SVK, a. s. Uh. Hradiště souhlasí s realizací za níže uvedených podmínek:

Betonové schodiště "B" a rampa pro zásobování varny jídel před BD 1380 musí být provedeny jako snadno rozebíratelné v ochranném pásmu vodovodního řadu pro přístup v případě opravy havárie a údržby.

- Betonové schodiště je navrženo z rozebíratelných betonových stupňů

- Rampa pro zásobování varny jídel je navržena jako chodník vymezený betonovou palisádou, která musí být v pásmu vodovodu provedena jako snadno rozebíratelná. V případě provádění realizační PD, požadujeme předložit i detail této části palisády, která musí být navržena jako snadno rozebíratelná konstrukce.

Požadujeme, aby investor akce v řádném časovém předstihu (minimálně 1 měsíc) oznámil termín zahájení prací na stavbě na provoz vodovodů středisko Uherský Brod – Ing. Radim Kunovský tel. čís. 572 631 453 a provoz kanalizací středisko Uherský Brod - Ing. Miroslav Zatloukal tel. čís. 572 637 671.

Časový harmonogram prováděných prací a dohodnutých kontrol požadujeme předložit v řádném časovém předstihu před započatím prací na provozu vodovodů a kanalizací středisko Uh. Brod.

V průběhu výstavby bude po vytyčení trasy obruby přizván pracovník provozu vodovodů naší a. s. k odsouhlasení přesné trasy kladení obruby a to z důvodu kladení této obruby v blízkosti zákopových souprav, armatur a hydrantů. Umístění poklopů uzávěrů požadujeme na stavbě dohodnout tak, aby byly umístěny mimo trasu obruby a o tomto musí být sepsán zápis ve stavebním deníku.

Všechny úpravy na stávajících vodovodních řadech a zařízeních musí být navrženy tak, aby splňovaly veškeré podmínky vlastníka a správce komunikace pro vzájemný souběh a křížení s komunikací.

Navrženým řešením opravy místní komunikace musí zůstat zachována nezáměrná hloubka vodovodních zařízení včetně přípojek.

Při křížení vodovodních a kanalizačních zařízení pod pojezdovou plochou je nutno při realizaci stavby vyloučit nevhodné vibrační hutnění povrchů vozovky.

Místa napojení dešťových vpustí na kanalizaci pro veřejnou potřebu požadujeme v maximální možné míře situovat do míst stávajících napojení. V případě rušených míst napojení od uličních vpustí požadujeme tato místa osadit záslepkou.

Nová místa napojení a místa rušených napojení musí být před záhozem odsouhlasena pracovníkem provozu kanalizací naší akciové společnosti. V opačném případě je nutno kontrolu napojení provést kamerou s pořízením videozáznamu a záznam doložit na naší a. s. před uvedením stavby do provozu.

Kontrolu kamerou s pořízením videozáznamu provede na základě objednávky naše akciová společnost.

Nové uliční vpusti musí být vybudovány s kalištěm a zápachovou uzávěrkou.

Kanalizační přípojky uliční vpustí a osazení poklopů revizních šachet a armaturní šachty do nové nivelety musí být polohově i výškově zaměřeny v digitálním tvaru dle směrnice GIS SVK, a. s. Uh. Hradiště a zaměření předáno na SVK a. s. Uh. Hradiště před uvedením stavby do provozu.

V rámci stavby bude provedena provozem vodovodů středisko Uh. Brod kontrola armatur a poklopů vodovodního

zařízení (včetně zákopových souprav) a v případě, že budou nefunkční, bude provedena jejich výměna v rámci koordinace s prováděnými výkopovými pracemi. Z tohoto důvodu požadujeme, aby investor akce opravy komunikace v řádném časovém předstihu (minimálně 1 měsíc) oznámil termín zahájení prací na stavbě na provoz vodovodů - středisko Uh. Brod.

Práce spojené s výměnou zákopových souprav budou prováděny pracovníky provozu vodovodů středisko Uh. Brod za úhradu na základě objednávky investora. Výkopové práce si zajistí investor na své náklady.

UPOZORŇUJEME, že obnažené armatury musí být řádně chráněny proti poškození např. přejezdem mechanizací. Poškozené a pokřivené armatury zákopových souprav musí být vyměněny včetně navrtávacích pasů na náklady investora pracovníky naší a. s. na základě objednávky.

Terénními úpravami bude docházet k úpravě kanalizačních šachet. Horní část šachet je nutno výškově upravit, případně otočit horní šachtový kónus a osadit nová stupadla pro vlez. Vyrovnávací prstenec upravovaných kanalizačních šachet bude vymazán hydroizolační směsí.

U stožárů VO, které jsou navrženy v ochranném pásmu vodovodního a kanalizačního zařízení, souhlasíme s umístěním ve výjimečné vzdálenosti 1,0 m od líce základu po líc vodovodního a kanalizačního zařízení. Tyto stožáry musí být založeny minimálně ve stejné niveletě dna potrubí.

Uložení sloupů VO, které jsou navrženy v ochranném pásmu kanalizačního zařízení požadujeme upřesnit po vytýčení vodovodního a kanalizačního zařízení a následně po provedení výkopových prací se zástupcem provozu vodovodů a kanalizací středisko Uh. Brod a o tomto musí být sepsán zápis ve stavebním deníku.

Ostatní součásti stavby nezasahují do ochranného pásma vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. v platném znění.

Souběh kabelového vedení VO s vodovodním a kanalizačním zařízením požadujeme dodržet ve vzdálenosti minimálně 1,0 m od líce vodovodního a kanalizačního zařízení.

Křížení inženýrských sítí požadujeme provádět v minimální vzdálenosti 1,0 m od poklopů, armatur, šachet a lomů vodovodního a kanalizačního zařízení. Křížení kabelu s inženýrskými sítěmi požadujeme navrhnout kolmo, nebo maximálně pod úhlem 45° a musí být provedeno dle zásad ČSN 736005.

Při výstavbě požadujeme dodržet všeobecné podmínky (vytýčení, souběh, křížení, umístění stožárů, výjimečné umístění součástí stavby, umístění uličních vpustí, úprava poklopů do nové nivelety, kontrola při výkopových pracích, kontrola provozuschopnosti zařízení, ...) - viz samostatná příloha k vyjádření.

Kompletní projektovou dokumentaci pro realizaci stavby doplněnou dle našich požadavků požadujeme předložit na SVK, a. s. Uherské Hradiště k vyjádření.

Jakákoliv změna oproti odsouhlasené PD musí být před zahájením prací na stavbě předložena na SVK, a. s. Uherské Hradiště k vyjádření.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

Přílohy

- grafické situace, počet: 1


Vyřizuje: Ing. Iva Juříčková

Telefon: 572 530 232

Datum: 9.5.2019

Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.

Za Olšávkou 290, Sady, 68 01 Uherské Hradiště



Ing. Lubomír Trachtulec,
ředitel a.s.

Situace




Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.
Za Olšávkou 290, Sady
686 01 Uherské Hradiště

Tel.: 572 530 111
Fax: 572 551 118
E-mail: svkuh@svkuh.cz

Bank. spoj.: KB Uh. Hradiště
č.ú.: 2006721/0100
IČO: 49453866, DIČ: CZ49453866

Zápis v obch. rejstříku:
Krajský soud Brno,
oddíl B, č. vložky 1164

Situace žadatele - část 1

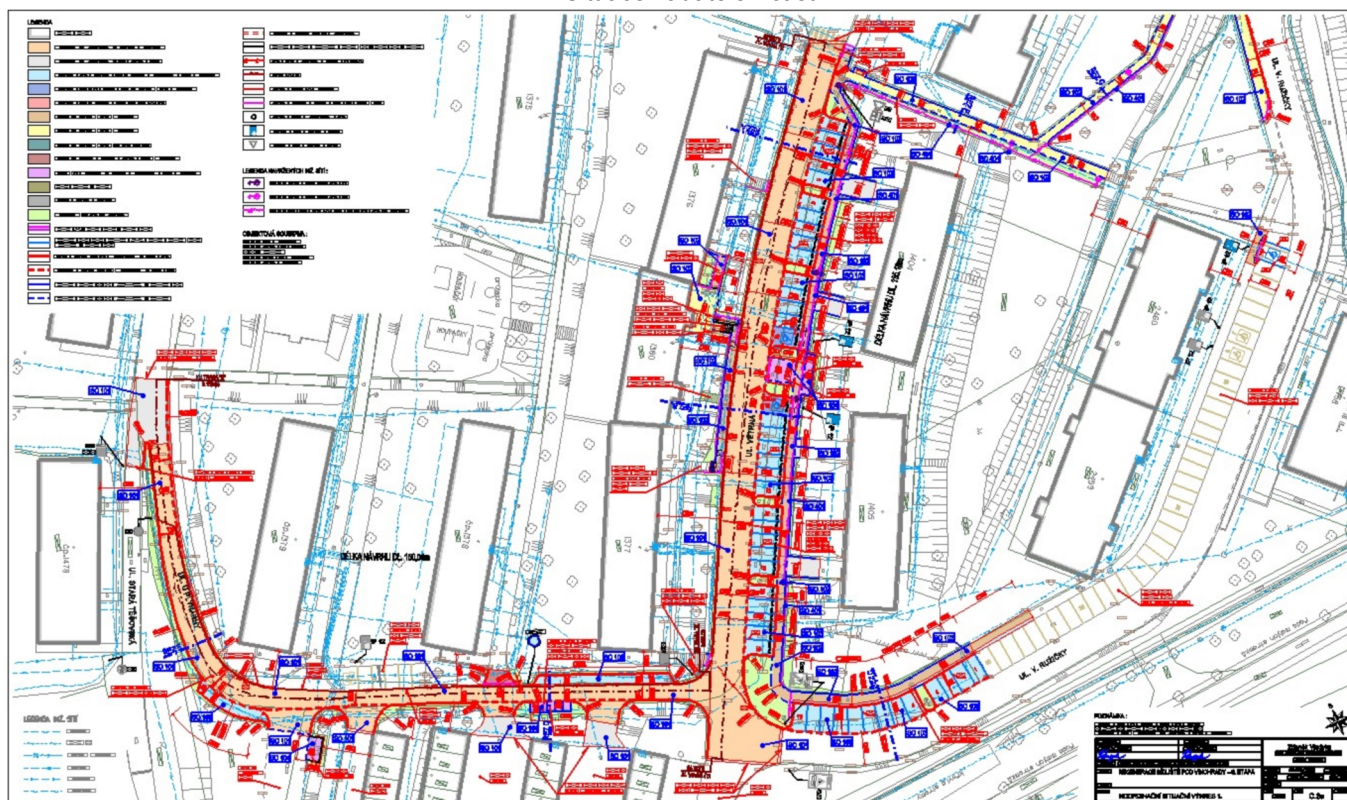

Situace žadatele - část 2

