

PP projekt Hodonín s.r.o.
Dobrovolského 3971/5a
69501 Hodonín

naše značka
5002205954

vyřizuje
Hana Vítková

datum
17.09.2020

Věc:

Hodonín, ul. Velkomoravská - stezka pro pěší a cyklisty

K.ú. - p.č.: Hodonín

Stavebník: Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 69501 Hodonín

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Stanovisko odboru EPZ - STL (Hana Vítková):

V zájmové lokalitě se nachází stávající NTL, STL plynovodní vedení, které nebude dle předložené situace výše uvedenou stavbou dotčeno.

Stanovisko odboru EPZ - VTL (Zdeněk Kocourek, tel. 532 227 479):

K Vašemu požadavku sdělujeme, že akcí "Hodonín, ul. Velkomoravská - stezka pro pěší a cyklisty" nebude stávající vysokotlaký plynovod DN 300 dotčen.

Stavba dle předložené PD nezasahuje do ochranného pásma VTL plynovodu, rovněž do bezpečnostního pásma výše uvedeného VTL plynovodu.

Případné změny v projektu požadujeme předložit k odsouhlasení.

S uvedenou akcí souhlasíme.

GridServices, s.r.o.

Plynářská 499/1

Zábrdovice

602 00 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E info@gidservices.cz

I www.gidservices.cz

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002205954 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.




GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Hana Vítková
Technik externích požadavků-Morava
Oddělení zpracování ext.požadavků-Morava
+420532228852
hana.vitkova@gasnet.cz

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002205954 ze dne 17.09.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 69501 Hodonín. K.ú.: Hodonín.

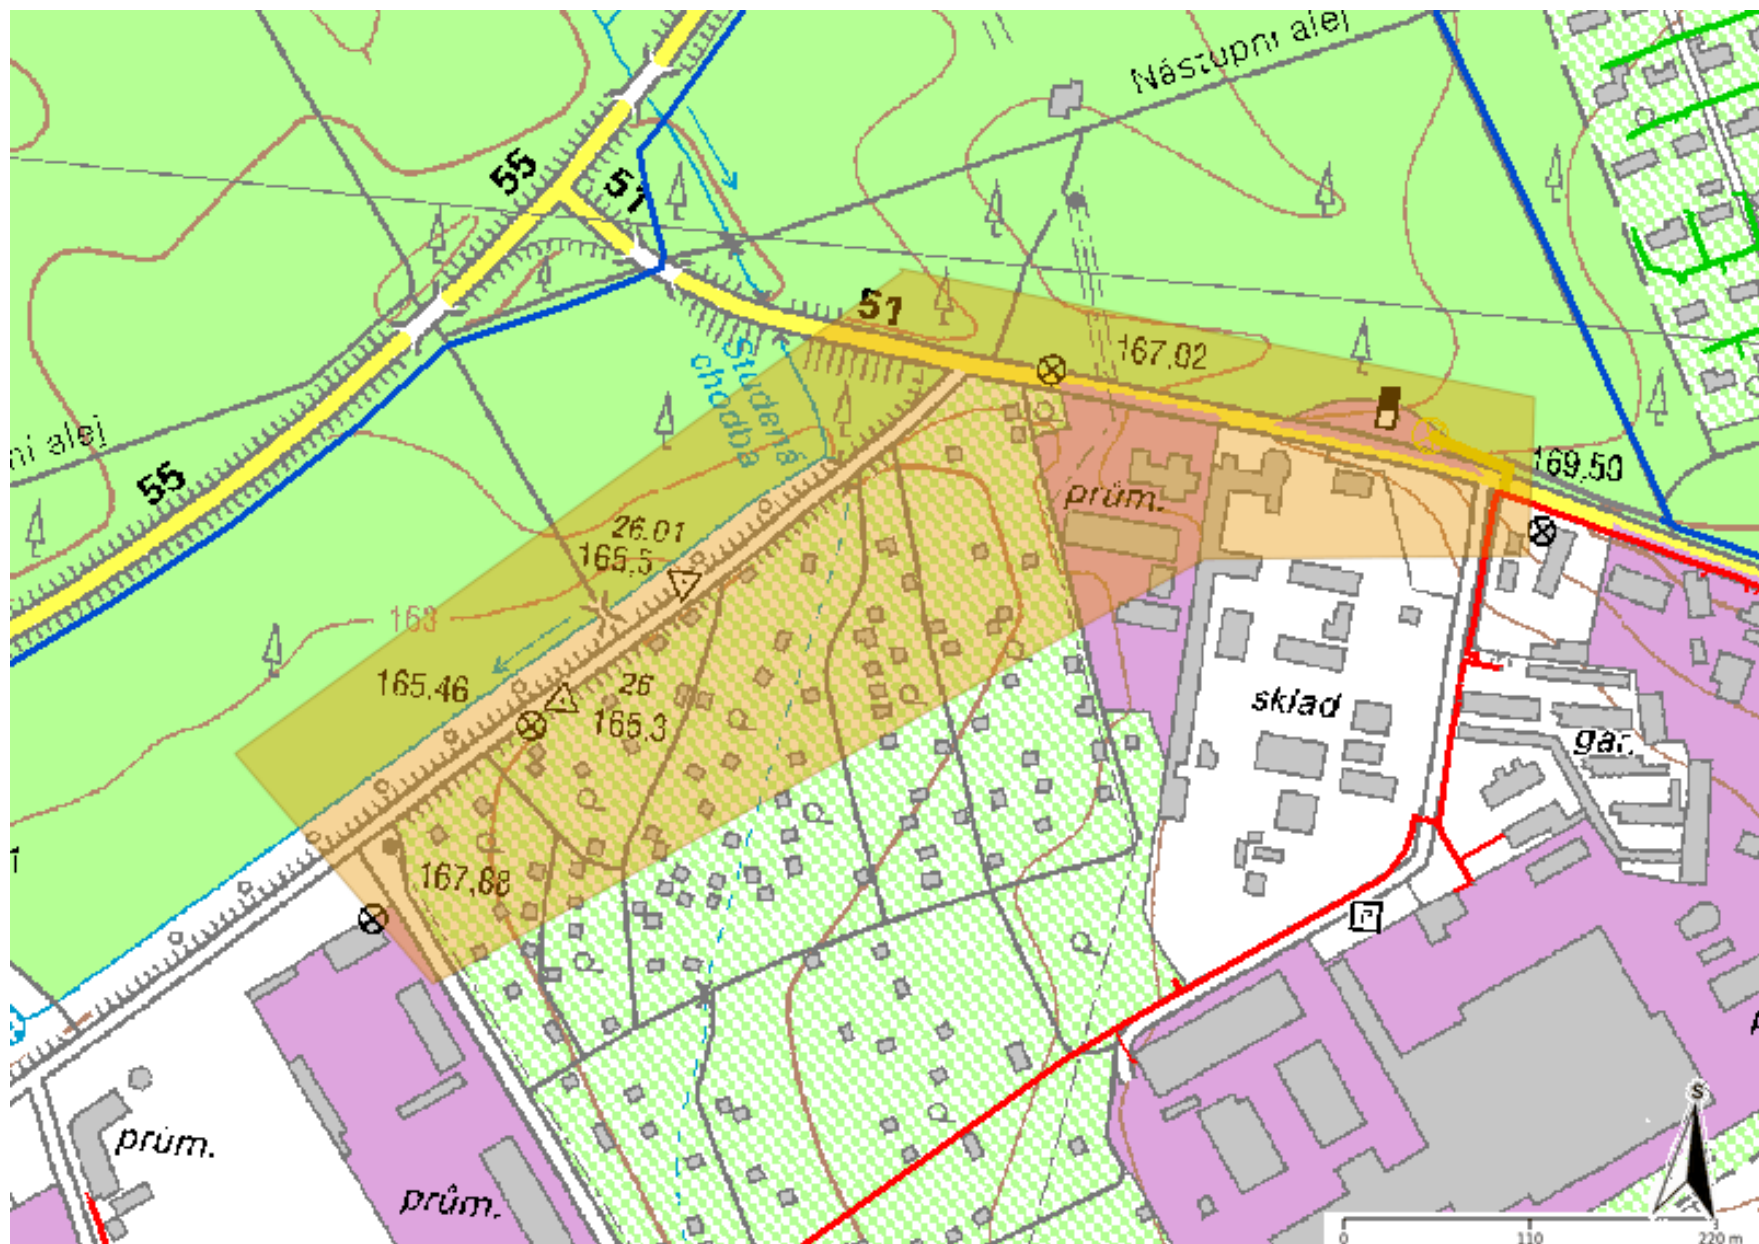

Legenda:

linie plynovodu	
—	NTL
—	STL
—	VTL
—	WTL
---	nefunkční
---	plánovaná stavba před realizací
---	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
---	ochranné zařízení
---	kabel
---	elektropřípojka
---	kabel protikorozní ochrany
---	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
■	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
---	neplynovodní zařízení (linie/ bod)



Legenda:

linie plynovodu	
	NTL
	STL
	VTL
	VTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozi ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení (linie/ bod)

