


RP2 /Rozvaděč zapuštěný 48M/

3NPE stř. 50Hz, 400/230V TN-S 6kA

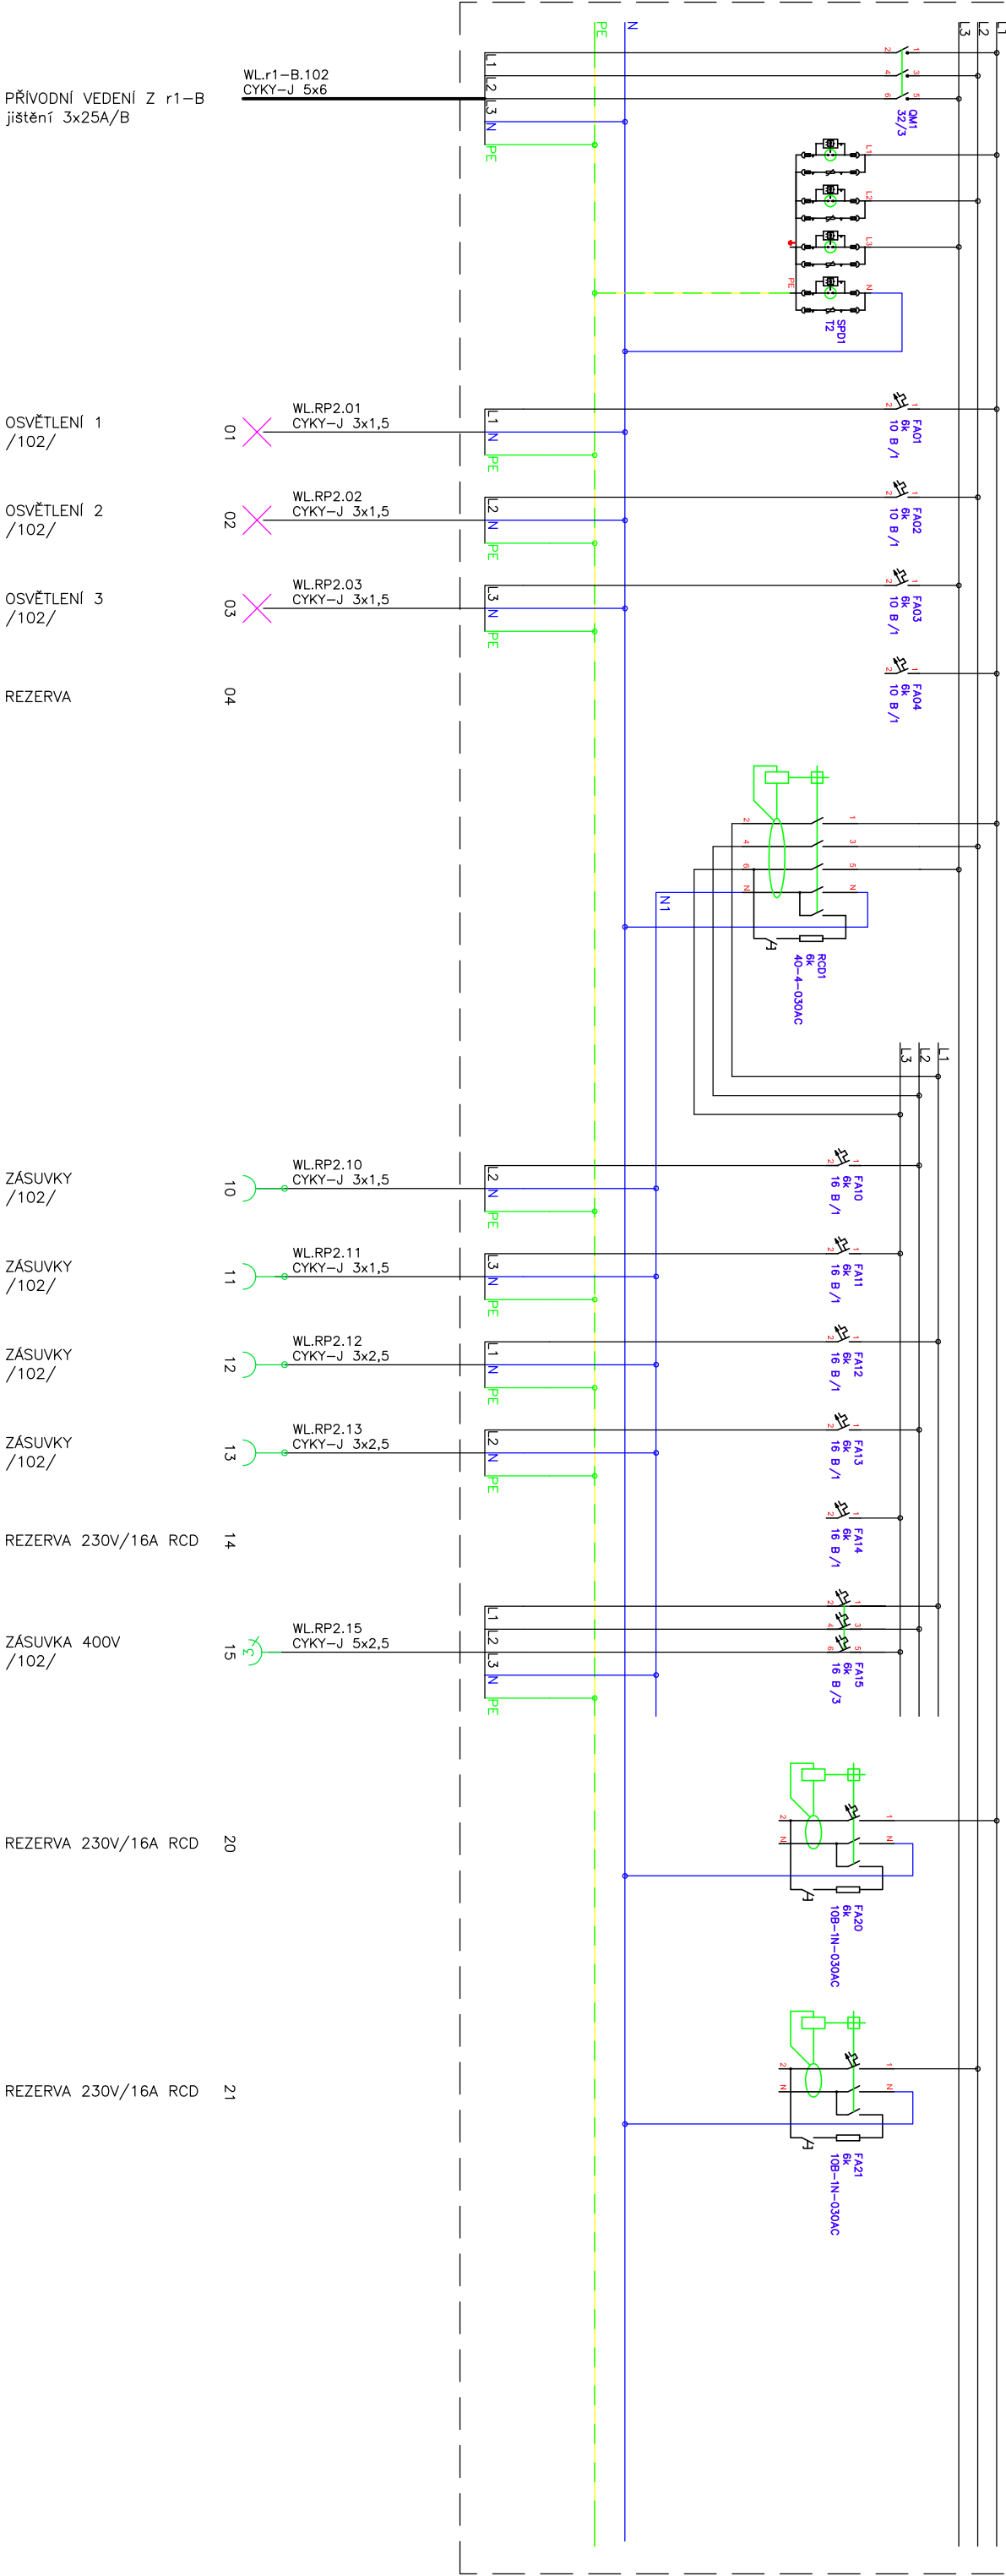

PŘÍVODNÍ VEDENÍ Z r1-B
jištění 3x25A/B

OSVĚTLENÍ 1
/102/

OSVĚTLENÍ 2
/102/

OSVĚTLENÍ 3
/102/

REZERVA

ZÁSUVKY
/102/

ZÁSUVKY
/102/

ZÁSUVKY
/102/

ZÁSUVKY
/102/

REZERVA 230V/16A RCD

ZÁSUVKA 400V
/102/

REZERVA 230V/16A RCD

REZERVA 230V/16A RCD

AKCE	PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ OKRUŽNÍ 38, BRUNTÁL			 ELEKTRO BLAŤÁK OD NÁVRHU PO REALIZACI
VYPRACOVAL	RADIM BLAŤÁK	KONTROLOVAL	RADIM BLAŤÁK	
MÍSTO	k.ú. Bruntál – Město, porc.č. 4845, 4851, 4853			PARÉ
INVESTOR	Město Bruntál, IČ:00295892, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál			
ČÁST	D.1.4	DATUM	11/2018	MĚŘÍTKO
ČÁST	SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			ČÍSLO VÝKRESU
PŘÍLOHA	Rozvaděč RP2 - schéma zapojení			D.1.4-9

Rozvodné soustavy:

– 3NPE stř. 50Hz , 400/230V TN-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.2, ČSN 33 2000–5–54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách.
Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje.
Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, krytí nebo přepážkami.
Vybrané obvody jsou navíc doplněny o doplňkovou ochranu proudovým chráničem s vybavovací proudem 30mA.