


r1-B /stávající rozvaděč/ – doplnění přístrojů



## ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvodné soustavy:

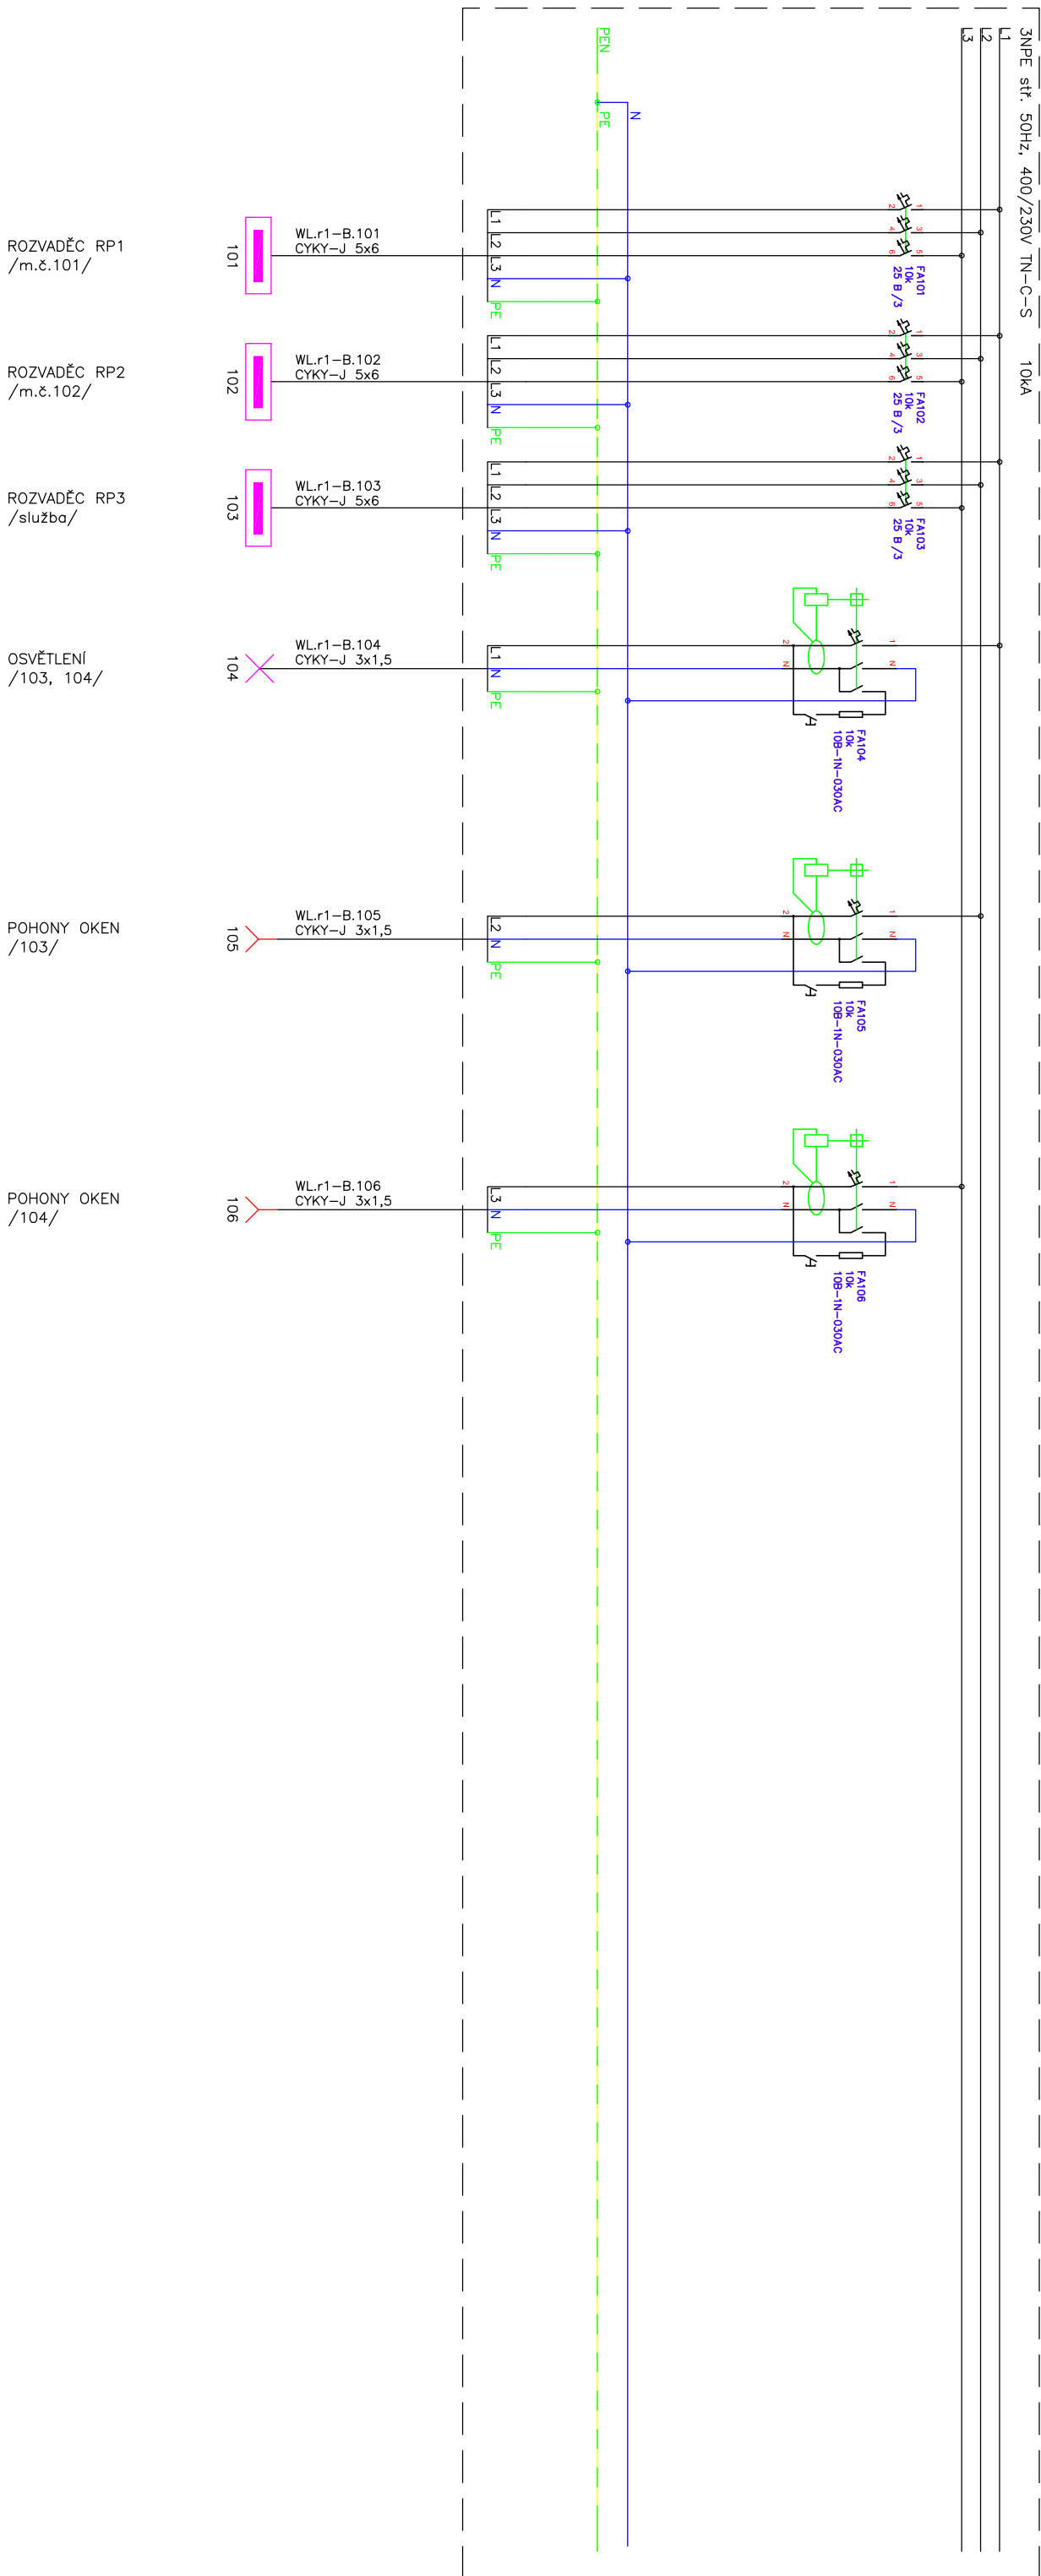


- 3NPE str. 50Hz , 400/230V TN-C-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.2,

ČSN 33 2000-5-54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách.

Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami.

s vybavovacím proudem 30mA.

AKCE	<b>PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ OKRUŽNÍ 38, BRUNTÁL</b>						 <b>ELEKTRO BLAŤÁK</b> OD NÁVRHU PO REALIZACI			
VYPRACOVAN	RADIM BLAŤÁK			KONTROLOVAN	RADIM BLAŤÁK					
MÍSTO	k.ú. Bruntál – Město, parc.č. 4845, 4851, 4853							FARE		
INVESTOR	Město Bruntál, IČ:00295892, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál									
ČÁST	D.1.4	DATUM	11/2018	ZAKAZKA	2018/43	STUPEŇ	DPS	FORMÁT	2xA4	MĚŘITKO
ČÁST	SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA							ČÍSLO VÝKRESU	D.1.4-7	
PŘÍLOHA	Rozvaděč r1-B - doplnění přístrojů									