



SPODNÍ VÝZTUŽ

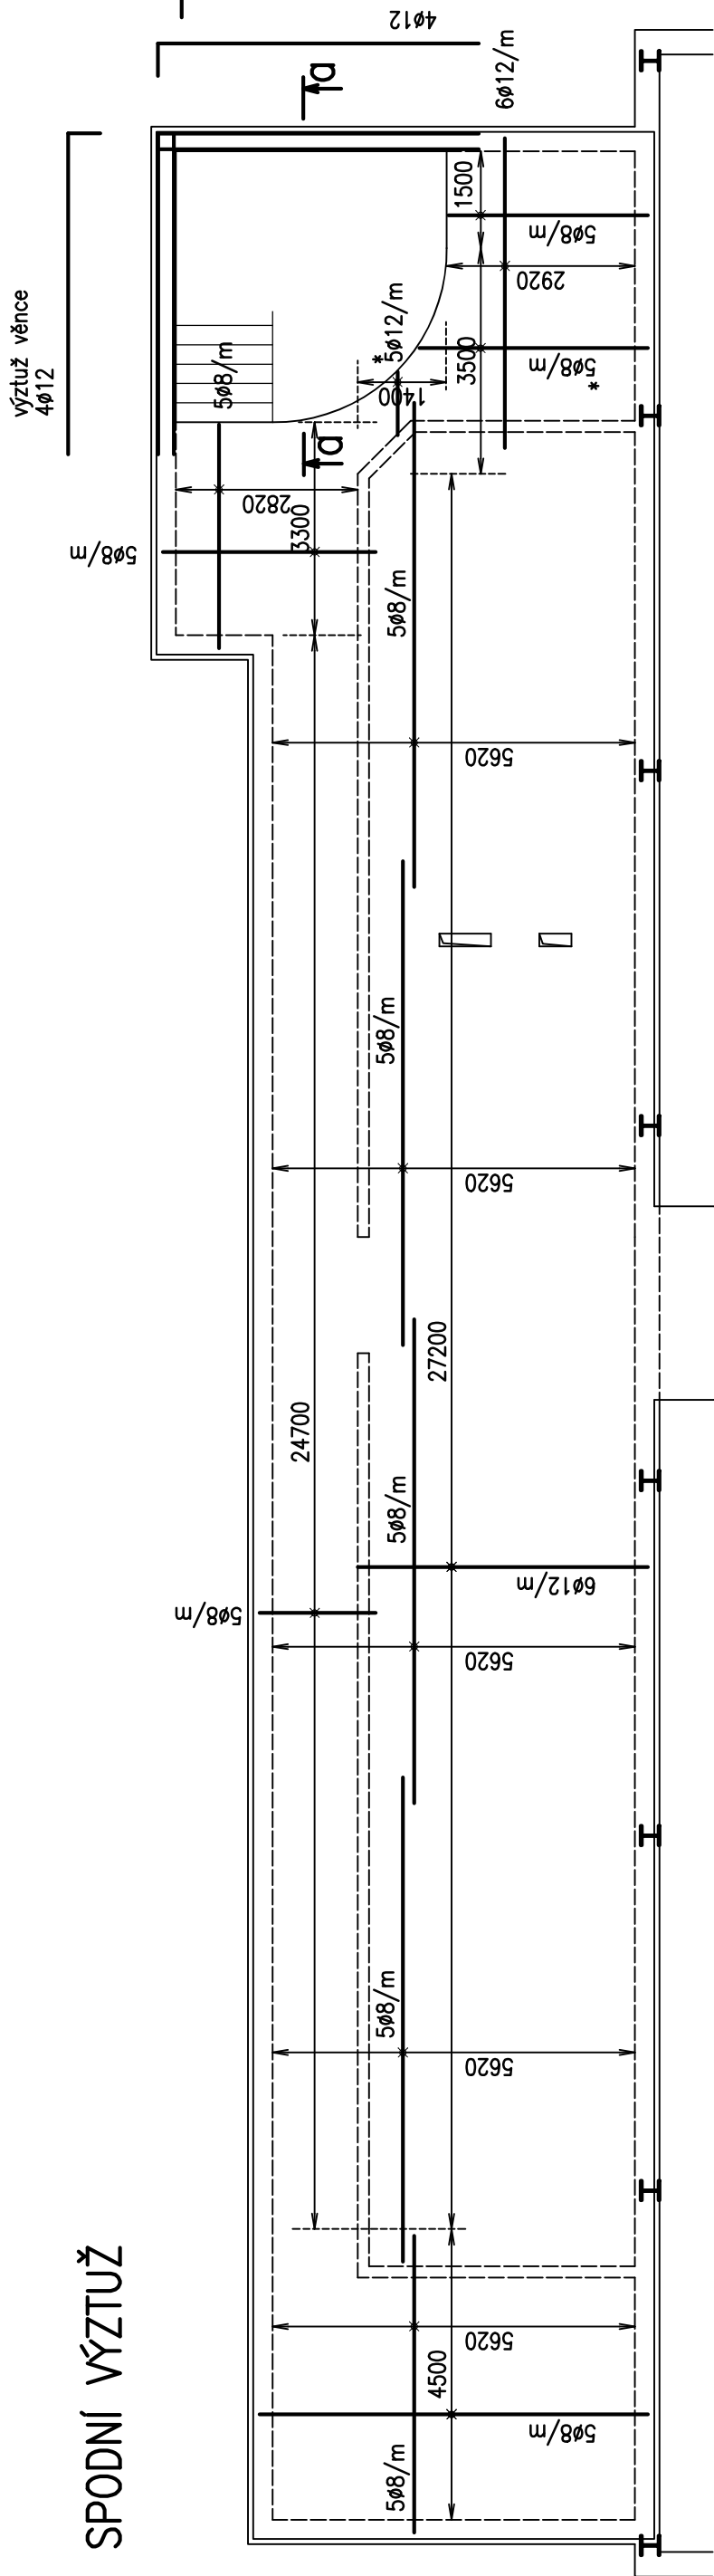

ŘEZ a-a 1:50

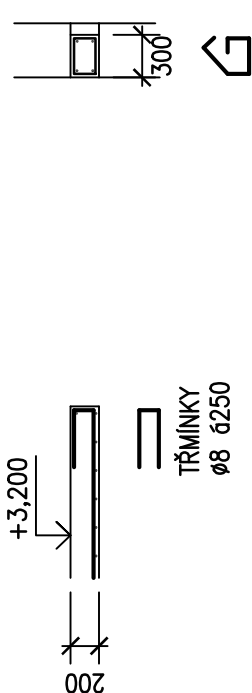

SPECIFIKACE VÝZTUŽE

pol.	profil	délka v m	ks	délka profilu - ocel B 500			
				ø6	ø8	ø12	ø16
celková hmotnost dle profilu (kg)				0.00	1000.00	1500.00	0.00
CELKOVÁ HMOTNOST v kg				2500.0			


BETON C20/25 XC1
OCEL B500

KRYTÍ VÝZTUŽE 25 MM

POLOHA VÝZTUŽE BUDE ZAJIŠTĚNA DISTANČNÍMI TĚLSKY PRUTY OZNAČENÉ "*" UPRAVIT NA MÍSTĚ
OHYBANÉ PRUTY JSOU ZAKRESLENY V POHLEDU
VÝZTUŽ BUDE V MÍSTĚ OTVORU PŘERUŠENA A DOPLNĚNA PŘÍLOŽKAMI VEDLE OTVORU
ULOŽENÍ SPODNÍ VÝZTUŽE MIN. 200 MM

TENTO VÝKRES SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ VÝKRESU VÝZTUŽE – DOKUMENTACE DODAVATELE STAVBY

HORNÍ VÝZTUŽ

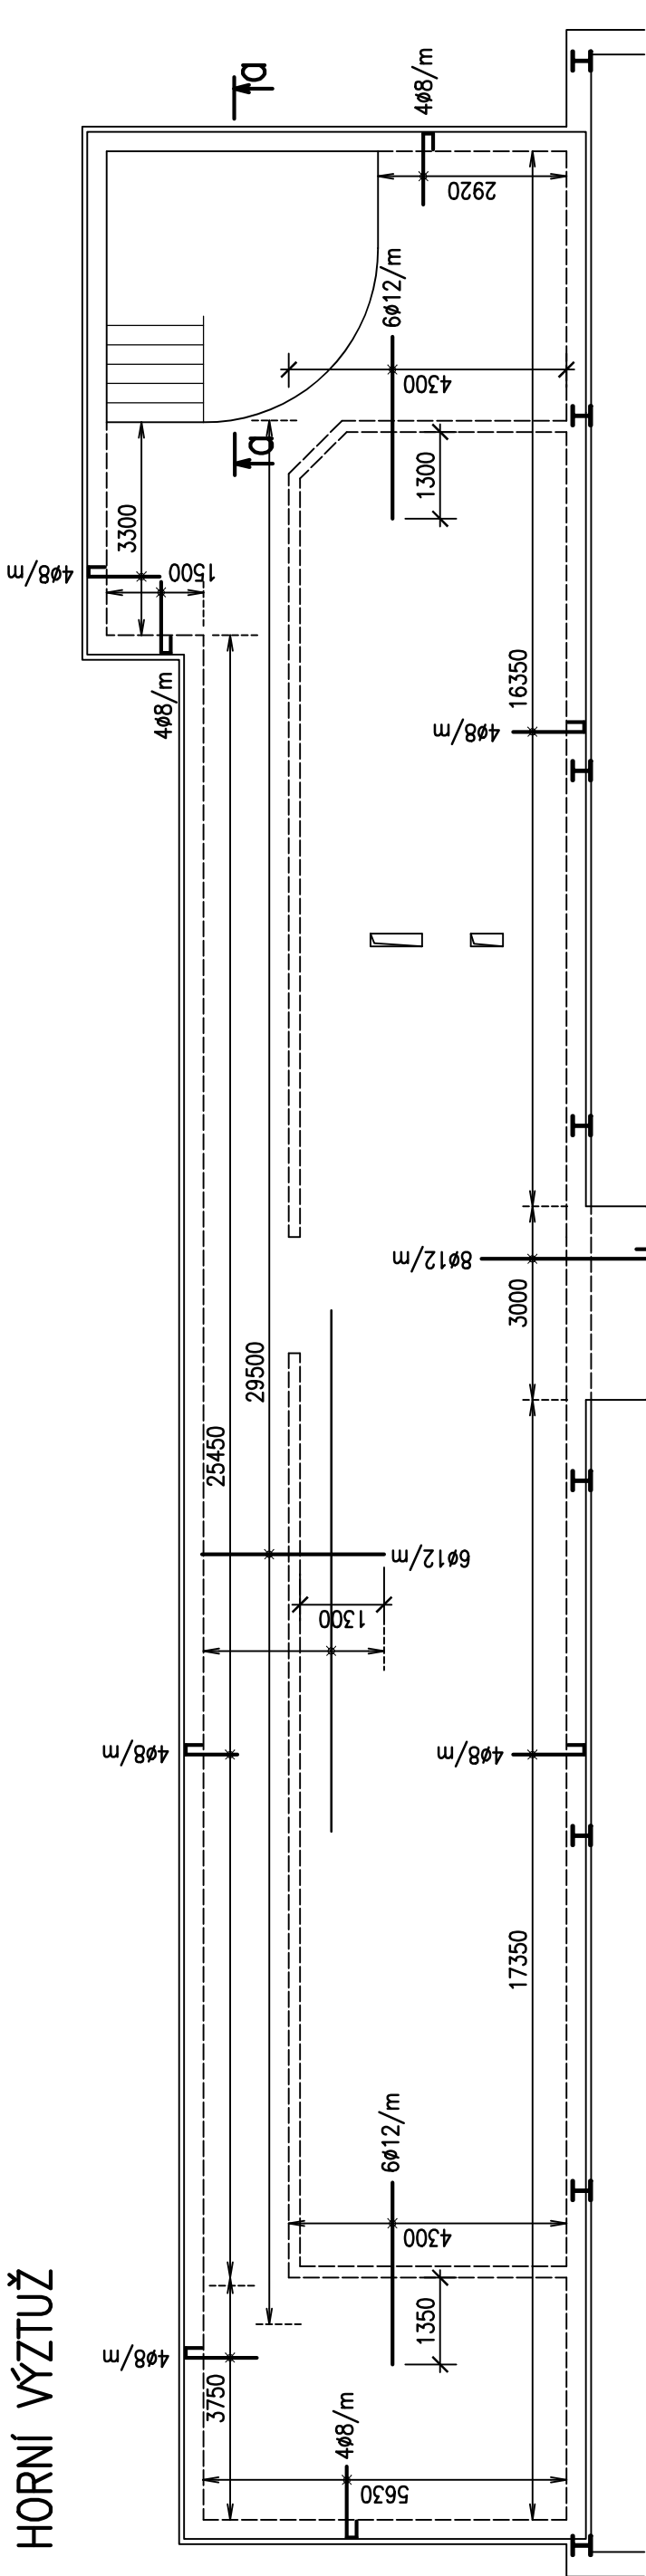

ROZDĚLOVACÍ VÝZTUŽ BUDE UMÍSTĚNA V OBLASTECH, KDE JE NOSNÁ VÝZTUŽ JEN V JEDNOM SMĚRU
POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, JE HORNÍ ROZDĚLOVACÍ VÝZTUŽ ø8 6250
CELKEM 300 BM

<div><div><div>PPS KANIA</div><div>PPS KANIA</div><div>PPS Kania s.r.o. Novácká 865/10, 705 06 Přeloučsko, 14. 10. 2022 e-mail: projekt@pps-kania.cz</div></div><div></div></div>		ARCHIV		DPS	
NÁZEV AKCE :		STUPEŇ		PARÉ	
VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ, VČ. INŽENÝRSKÝCH ČINNOSTÍ K VYBUDOVÁNÍ SPORTOVNÍ HALY SLEZSKÁ OSTRAVA		DATUM		PROSINEC 2019	
		Č. ZAKÁZKY		PPS- 52/17	
		MĚŘÍTKO		1 : 100	
OBJEKT :		SO02 - Sportovní hala		ARCHIVNÍ číslo : PPS- 52/17-D.1.2.1.c	
ČÁST :		D.1.2.1.BETONOVÉ KONSTRUKCE			
OBSAH :		DVOUPODLAŽNÍ PŘÍSTAVBA STROPNÍ KONSTRUKCE A D.1.2.1.BETONOVÉ KONSTRUKCE			
				Č.v. 7	