


VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ PE POTRUBÍ

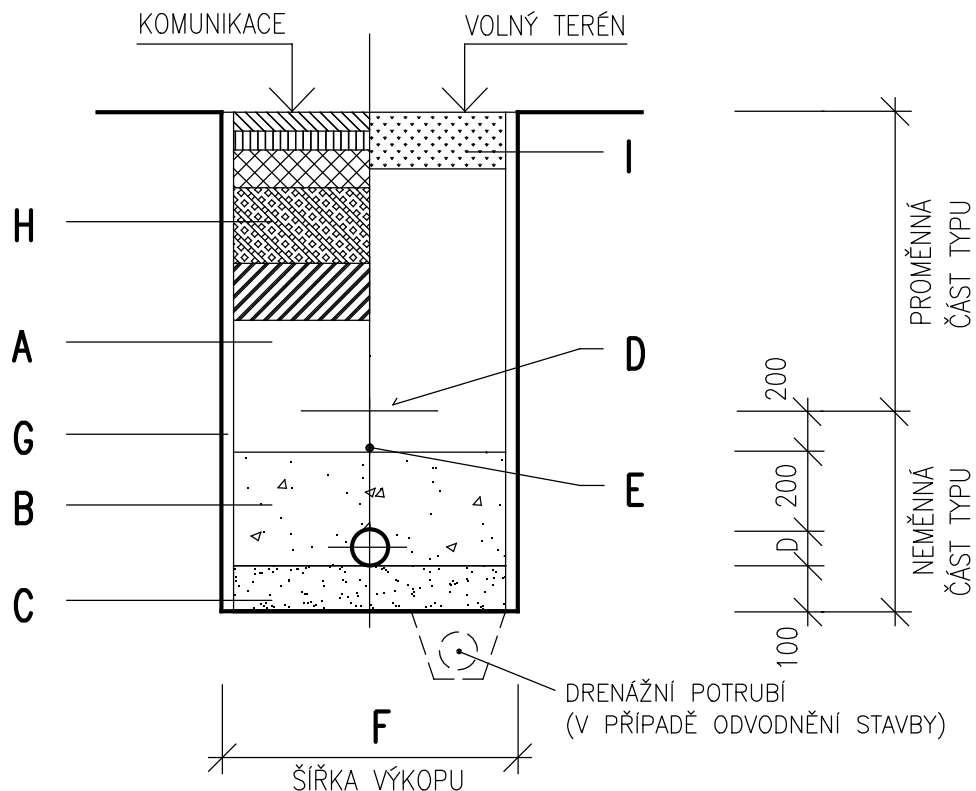

LEGENDA

- A** – ZÁSYP RÝHY Z VÝKOPOVÉHO MATERIÁLU – HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH
(VE ZPEVNĚNÉ PLOŠE ŠTĚRKOPÍSKEM)
- B** – OBSYP PÍSKEM (ZRNO MAX. 16 mm)
- C** – LOŽE Z PÍSKU (ZRNO MAX. 10 mm)
- D** – VÝSTRAŽNÁ PVC FOLIE Š. 0.30 M
- E** – SIGNÁLNÍ VODIČ CYY 6 mm²
- F** – ŠÍŘKA VÝKOPU PRO POTRUBÍ = 1.00m
- G** – VHODNÉ PAŽENÍ DLE MÍSTNÍCH PODMÍNEK A TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ
- H** – KONSTRUKCE VOZOVKY
- I** – ZATRAVNĚNÍ A OHUMUSOVÁNÍ

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	<div>Zdeněk Vladyka</div> <div>Na Honech I, 5540, 760 05 – Zlín</div> <div>IČO – 76532232</div>				
ING. JAROSLAV MAJÍČEK	ING. JAROSLAV MAJÍČEK					
<i>Majíček</i>	<i>Majíček</i>					
INVESTOR Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod						
STAVBA	ZTV LOKALITA NAD ZÁMKEM III, UHERSKÝ BROD		FORMÁT:	1 A4	ÚČEL:	DUR+DSP+DPS
OBJEKT	SO 303 – Vodovod		DATUM:	03/2020	ZAK.ČÍSLO:	ZV 03–2020
OBSAH	ULOŽENÍ POTRUBÍ		PROFESE: 15 STAVBY VODOHOSPODÁŘSKÉ			
			MĚŘ.:	–	Č.V.:	06
					Č.REVIZE:	