



Způsob kladení kabelu do země - křížení a souběhy vedení dle
ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 73 6005


Souběhy kabelu nn s jinými vedeními

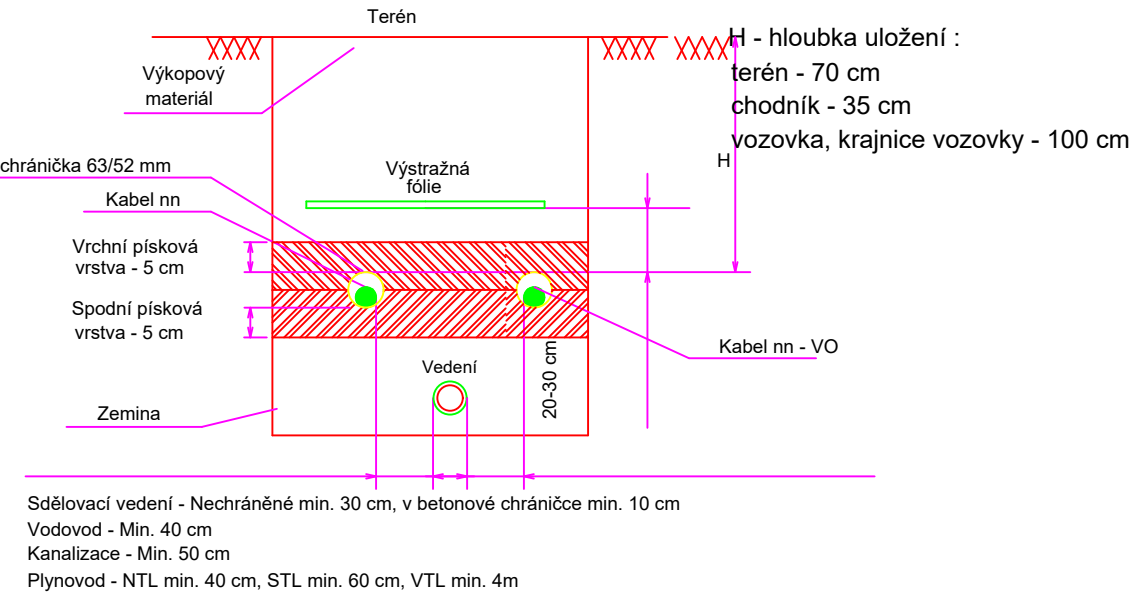


Kladení kabelů VO v chráničce
110/94 a 160/136 mm :

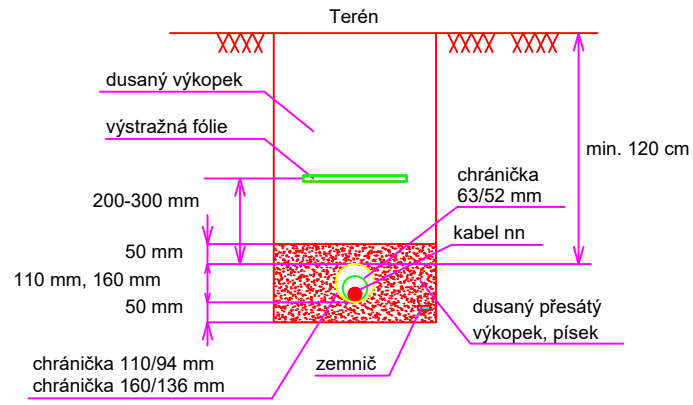


Křížení kabelu nn a sdělovacího vedení

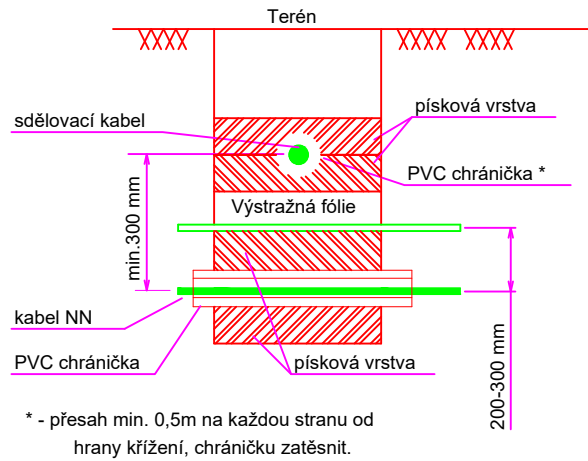


Křížení kabelu nn a plynovodu

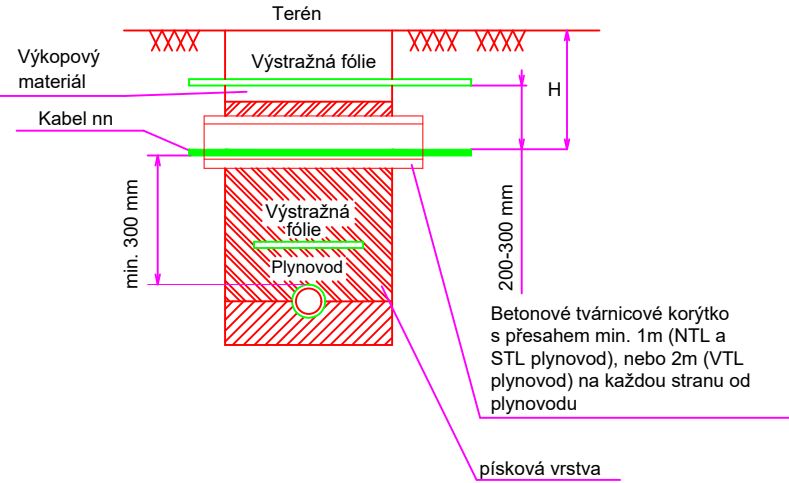

Křížení kabelu nn a vodovodu

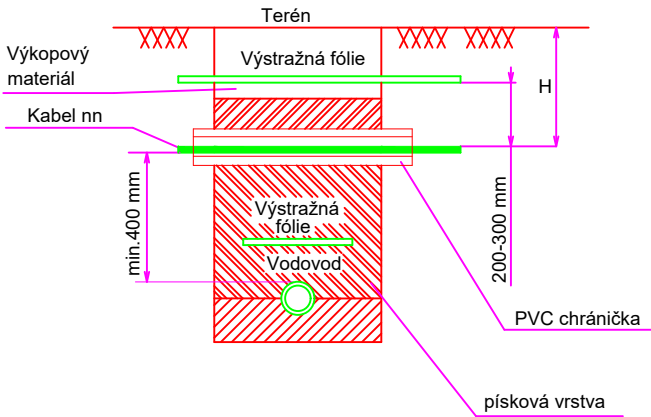

Křížení kabelu nn a kanalizace

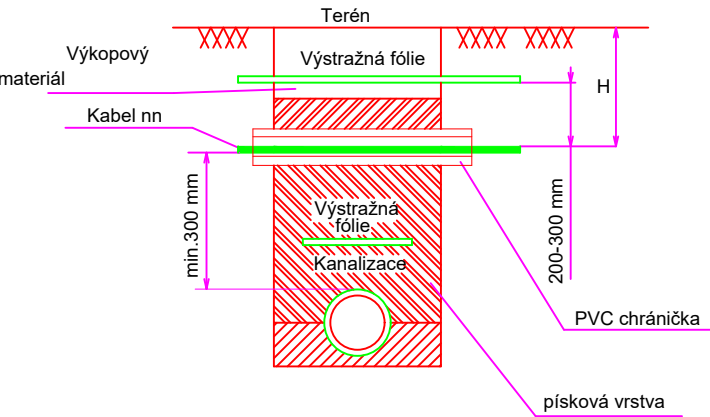

INVESTOR:	Město Znojmo	<div>ELSPACE</div> <div>ELSPACE s.r.o.</div> <div>Řípská 1525/11g, 627 00 Brno - Slatina</div>					
STAVBA:	REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ VO ZNOJMO						
STUPĚŇ:	DUR+DPS						
ČÁST:	D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	MĚŘÍTKO:	-	DATUM:	02/2021	ETAPA:	
VÝKRES:	07 – VZOROVÉ KABELOVÉ ŘEZY		VYPRACOVAL:		PARÉ:		
Bc. Vojtěch Tomšů							
SCHVÁLIL:							
		Ing. Michal Vít					