

LEGENDA ZNAČENÍ:

- LEGENDA:
1.

Plastové čerpadlo filtrace s integrovaným zachycovačem nečistot připojení DN50/DN40, výkon 0,45kW, Q=8m³/h při 12mvs, 230V
2.

Automatický 6-ti cestný ventil s bočním připojením na filtr, připojení 1½"
3.

Pískový plastový filtr s bočním připojením 1½", vnitřní průměr D500, průtok 9m³/h
4.

Poliautomatický dávkovač chemie do potrubí, připojení G¾"
5.

Ponorné kalové čerpadlo, nerezové, výkon 0,25kW, Q=6m³/h při 3,7mvs, 230V
14.

Nerezová recirkulační tryska G¾" s nastavitelným směrem
15.


Nerezový prostup trysky G1" vč. kotvení
16.

Nerezová přepodová armatura Ø89mm, výška 745mm s odnímatelným oploštěným Ø159mm. 2x nerezová hladinová sonda, 2x nerezová kabelová průchodka, vč. krycího košíku a nerezového kotvení
17.


Nerezová drnová vpusť 300x300x200mm s nerezovou krycí mřížkou a izolačním lemem, vypouštění DN80, sdrůžený kabelový prostup G¾", 4x boční kabelový prostup G1", vč. kotvení, držák pro sondu hladiny
19.

Nerezový prostup G¾" recirkulačních trysek, s izolačním lemem, vč.kotvení
20.

Nerezový výtok G¾"

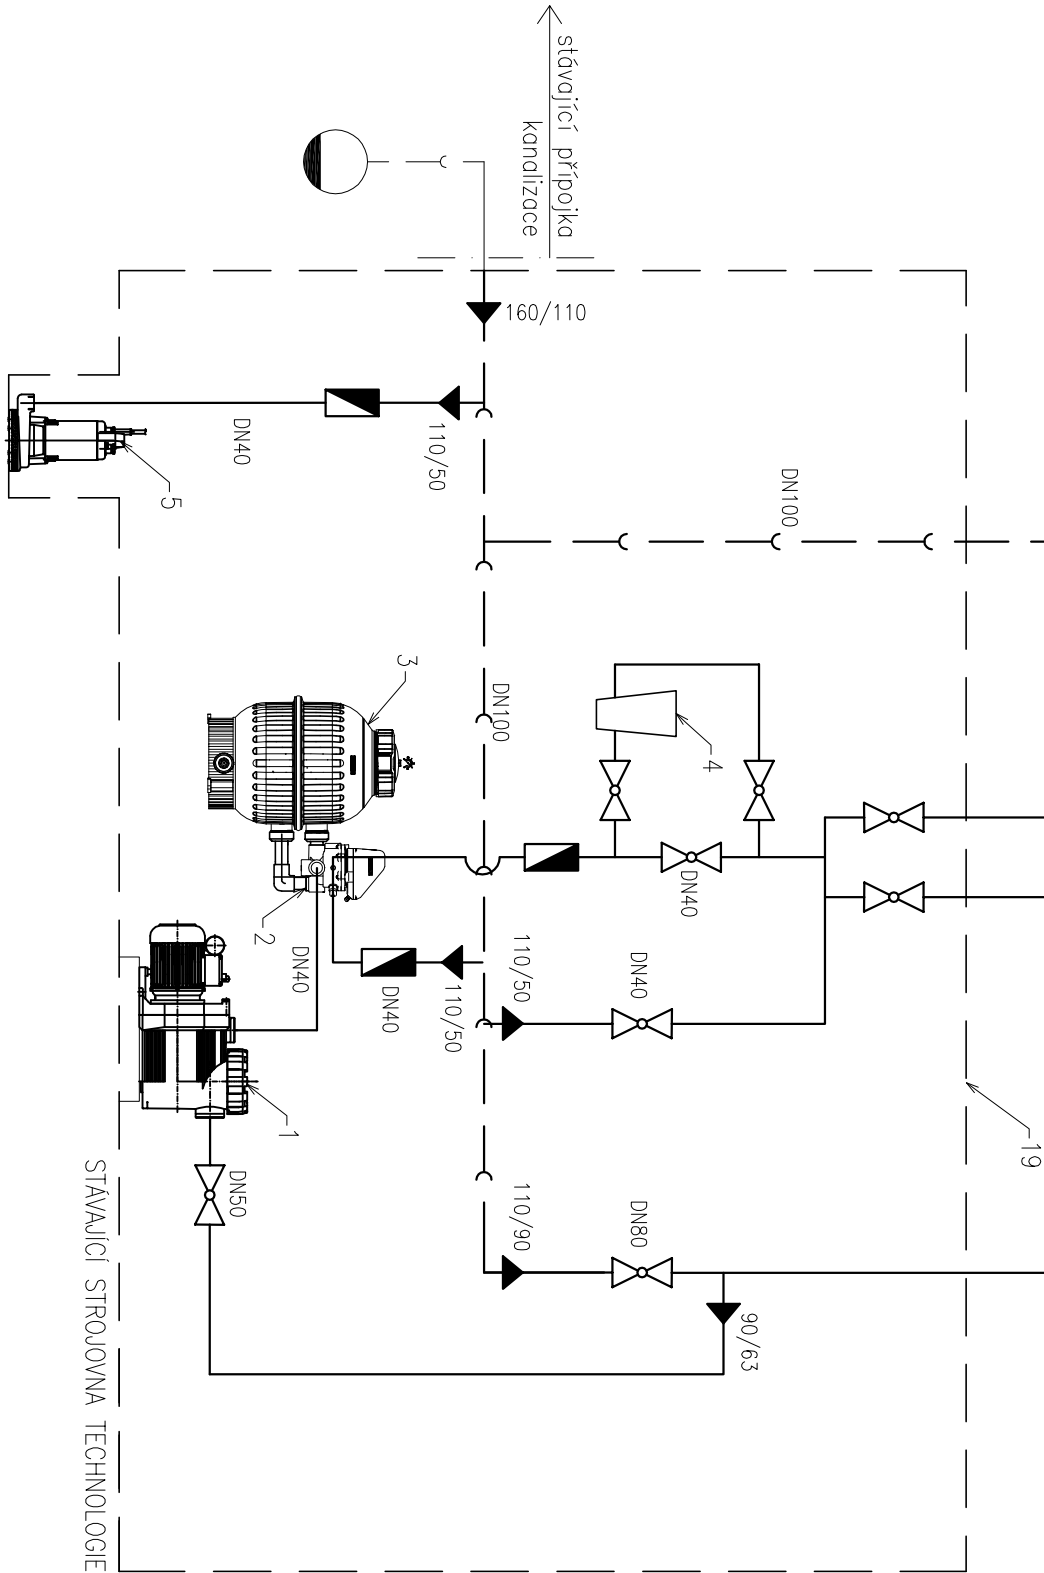

Tato projektová dokumentace nenahrazuje projektovou dokumentaci stavební části, slouží pouze jako její podklad.
Tato projektová dokumentace je důvěrným vlastnictvím společnosti LENTUS AGLIS spol. s r.o. a nesmí být kopírována ani dále publikována bez souhlasu vlastníka.

Projektant	Vypracoval	Zodpovědný projektant	<div><div>LENTUS aglis</div></div> <div>LENTUS aglis, spol. s r.o., Školní 809, 691 10 Kobylník www.lentus.cz, lentus@lentus.cz, tel./fax: 519 431 417</div>
Ing. Libor Loveček	Ing. Petr Jeřábek	Ing. Ivo Pospíšil	
Investor: Město Znojmo, IČ:00293881, DIČ:CZ00293881			
Název zakázky:			
Kašna Znojmo- Mikulášské náměstí			
Část stavby: Kašna- technologická část			Číslo výkresu T.3
Obsah výkresu			
Liniové schéma- filtrace			