


- Poznámka:
- Rozsah obnovy je pouze předpokládaný.
 - U budovy rozvodných sítí a měničny bude asfaltová komunikace obnovena v celé šíři (cca 270m²).
 - Zhotovitel je povinen obnovit veškeré plochy, které v průběhu výstavby poškodí.
 - Zelené plochy budou ohumusovány vrstvou min. tl. 10cm, vyrovnané, osety parkovou směsí a zaválcovány.
 - Při podélných výkopech je nutno opravit 1/2 šíře vozovky, včetně vyrovnaní silničních obrub.
 - Při kolmých výkopech budou povrchy opraveny min. 30cm na každou stranu od hrany výkopu.
 - Před započítáním výkopových prací provede zhotovitel detailní fotodokumentaci objektů.


LEGENDA



STÁVAJÍCÍ ŽB KANÁL
K BOURÁNÍ




PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH
OBNOVY ZELENĚ




PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH
OBNOVY ZPEVNĚNÝCH PLOCH



STÁVAJÍCÍ ŠACHTICE
Š1 K BOURÁNÍ

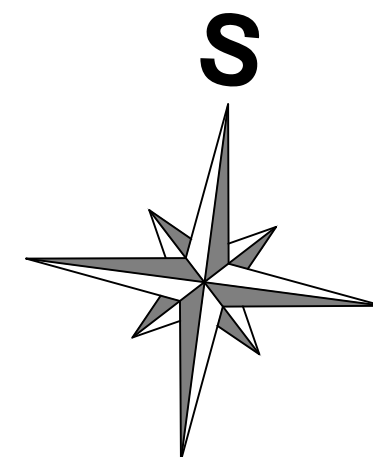

K.Ú. MARTINOV VE SLEZSKU

Projektant	ING. BABKA		<div> Ing. Rostislav BABKA Polní 131/16, 735 42 Těrlicko – Hradiště</div>		
Ved. projektant	ING. BABKA				
Objednatel DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA, a.s.					
Stavba	REKONSTRUKCE TEPELOVODNÍCH ROZVODŮ MARTINOV		Zakázka	2121	Poř. číslo 6.
Objekt			Datum	04/2021	
Část	STAVEBNÍ ČÁST		Stupeň	DVZ	
Obsah	Situace obnovy povrchů		Měřítko	2121–P6	
				1:750	