

1	2	3	4	5	6	7	8	
A								A
B								B
C								C
D								D
E								E
F								F
G								G
H								H

Pitrun

Vypracoval : L Pitrun

Kontroloval :

Datum : 18.12.2020

AKCE :

MaR vytápění PK 849, BpH

Investor : Město BpH

Název výkresu : rozvaděč RK

Archivní číslo: 202008-01-03

Počet listů


0/9


1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

# Rozvaděč RK


oceloplechový 800x800x300, IP66

MaR vytápění - PK 849, BpH

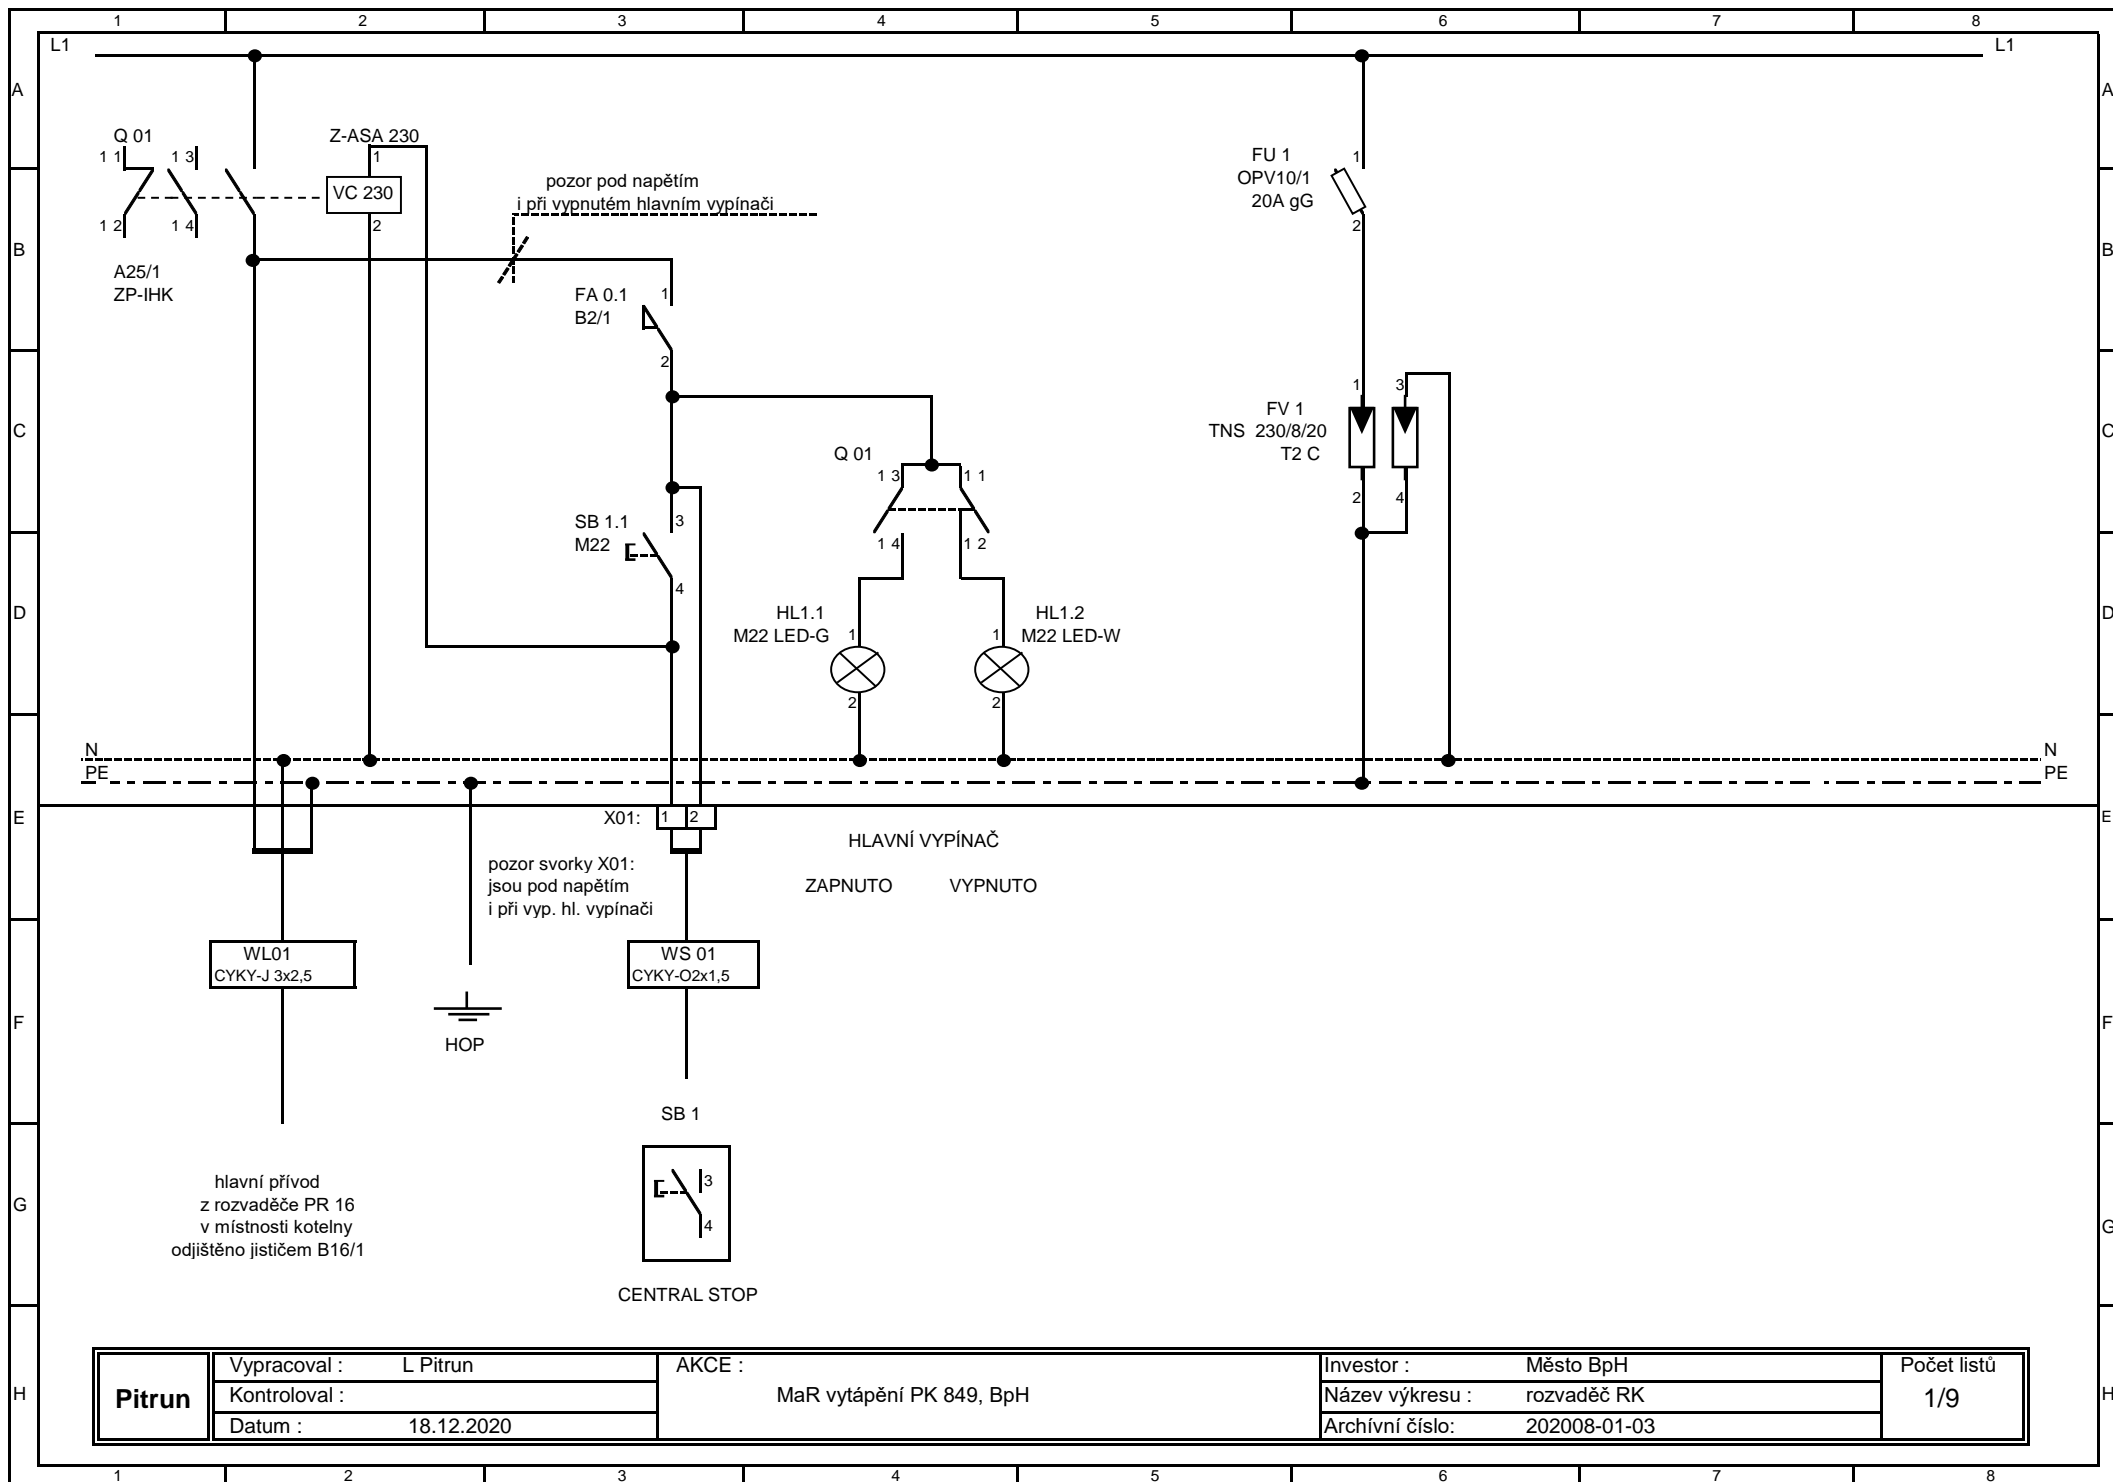


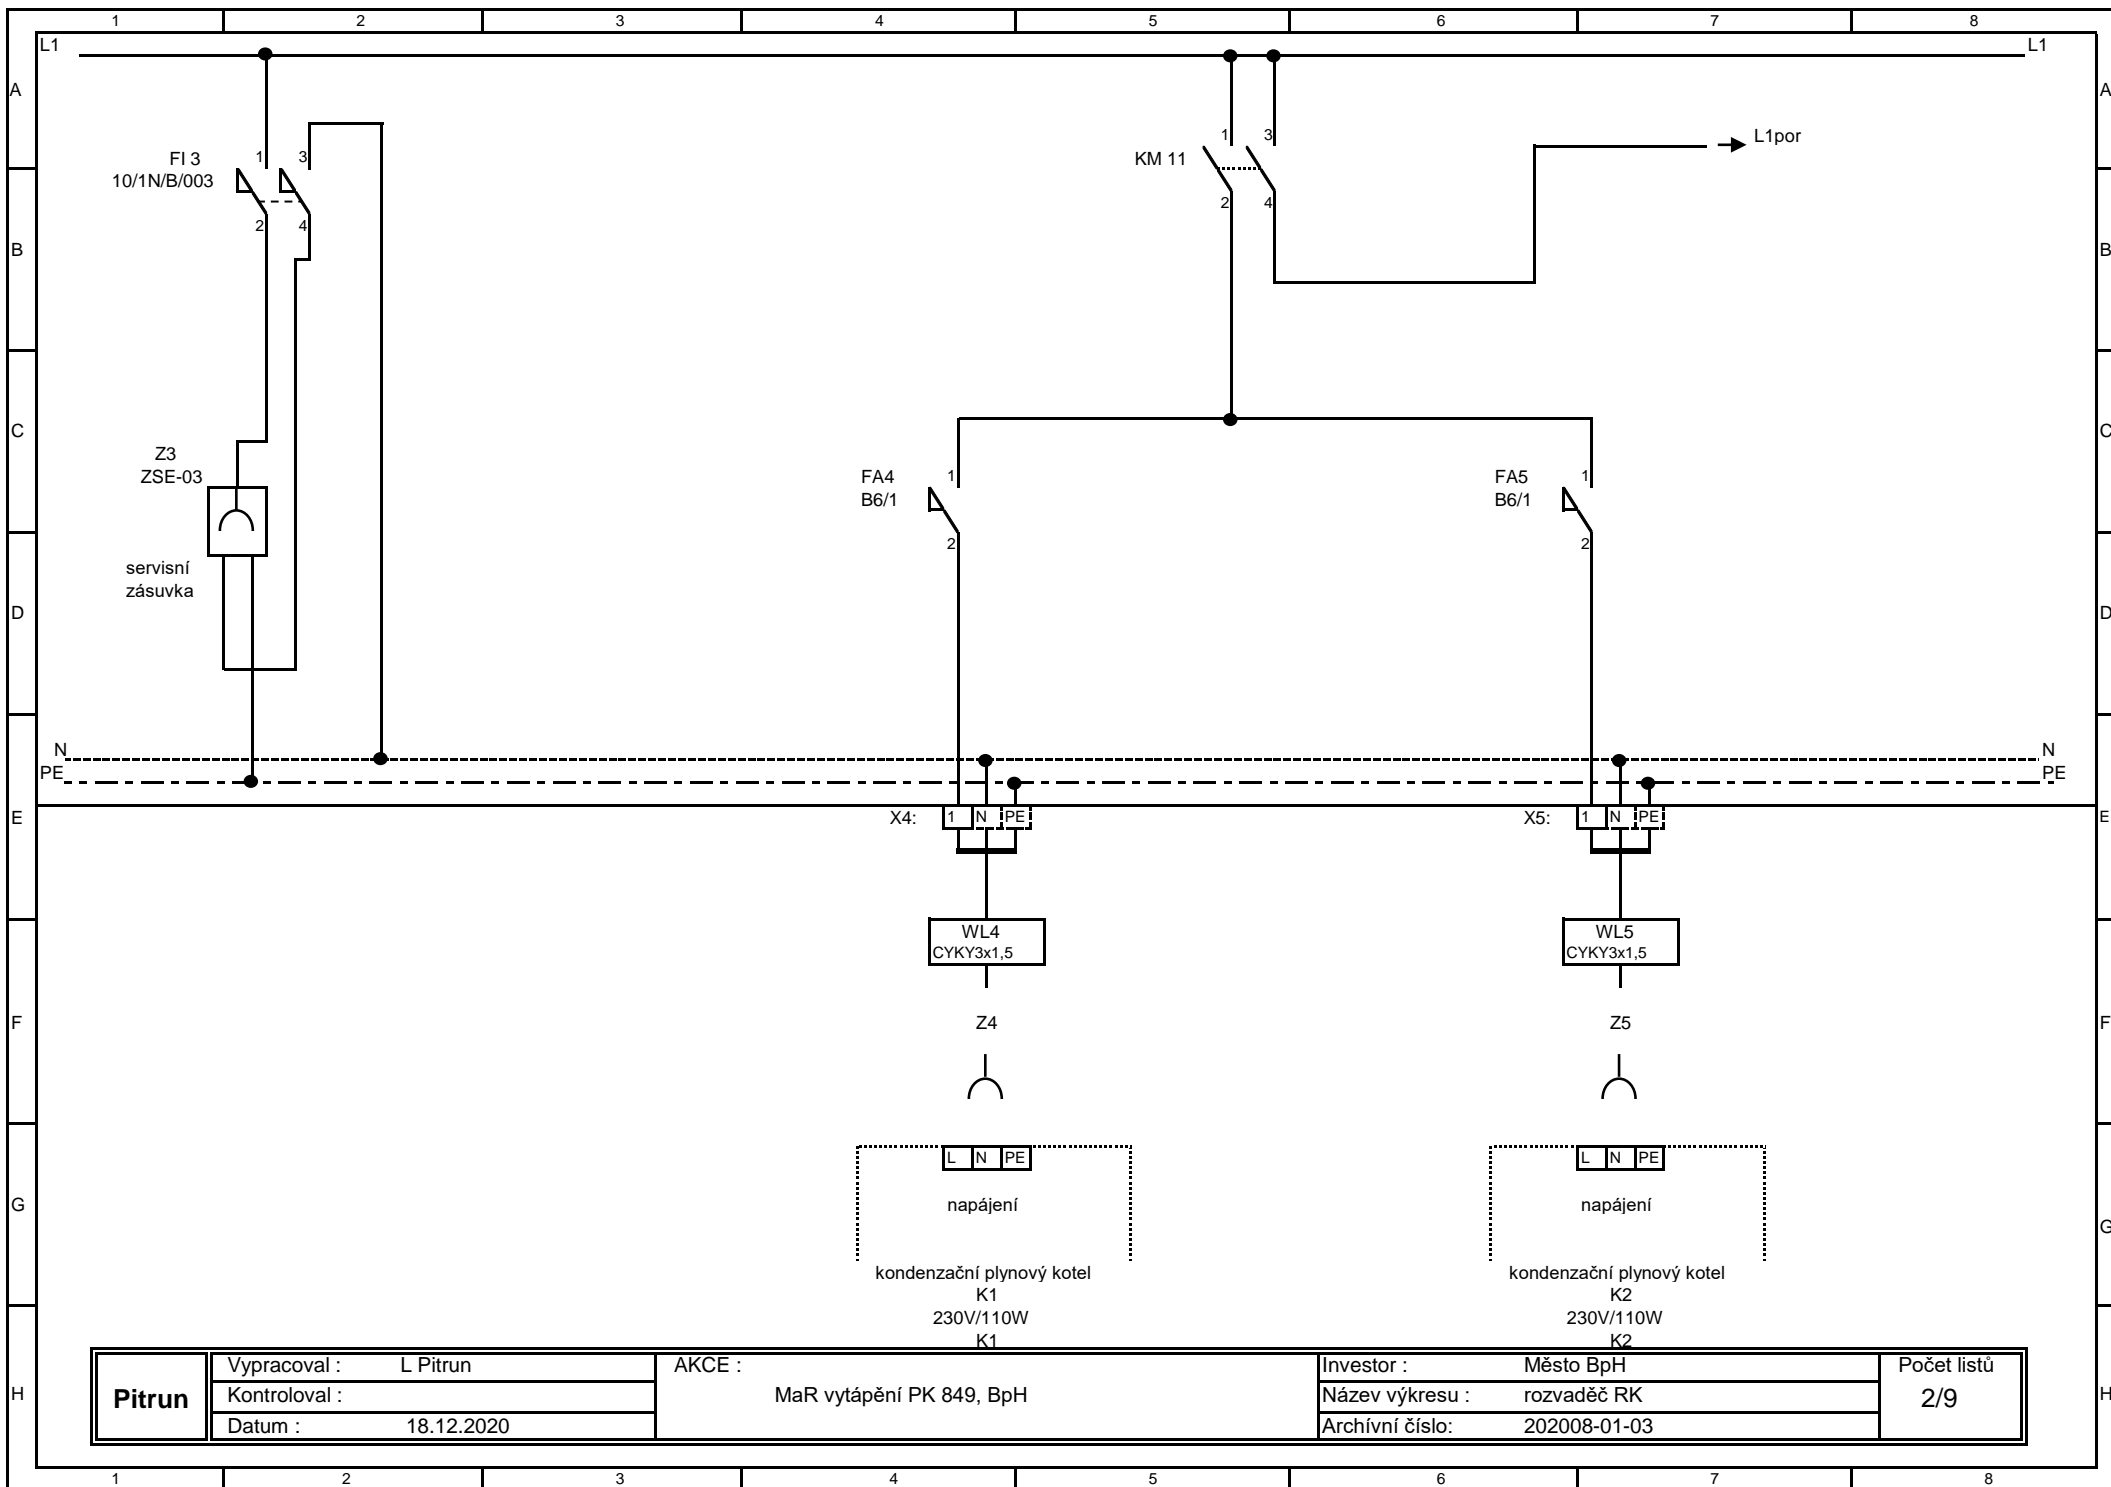



Pitrun	Vypracoval : L Pitrun	AKCE :  MaR vytápění PK 849, BpH	Investor : Město BpH	Počet listů  2/9
	Kontroloval :		Název výkresu : rozvaděč RK	
	Datum : 18.12.2020		Archivní číslo: 202008-01-03	

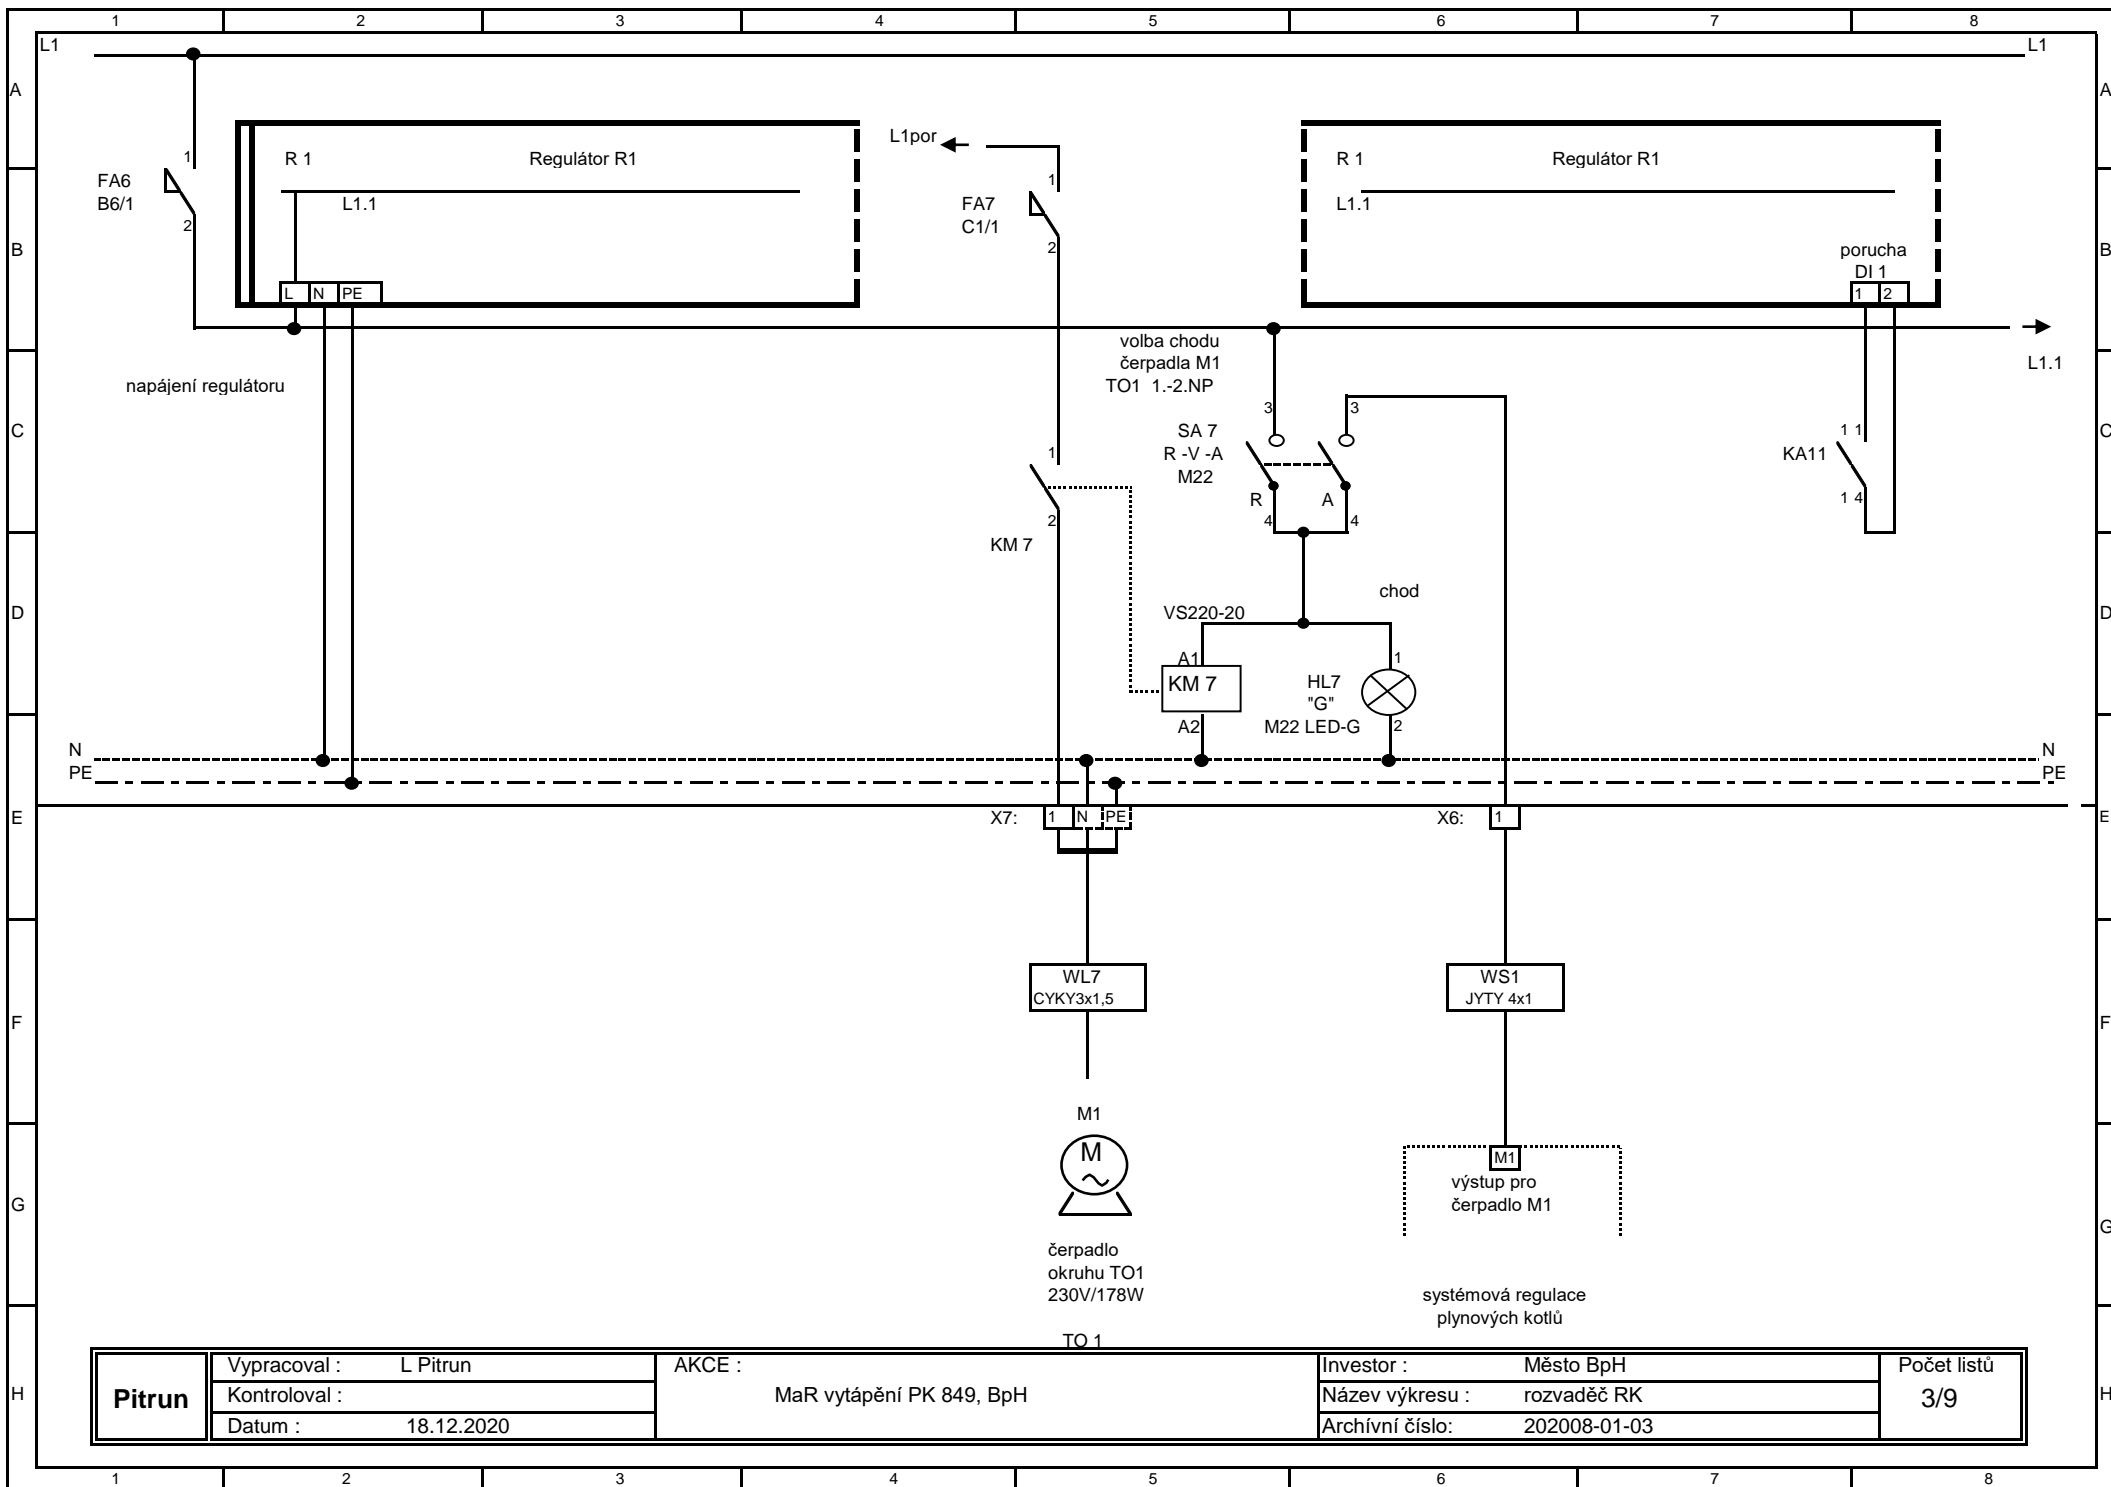


Pitrun	Vypracoval :	L Pitrun	AKCE :	MaR vytápění PK 849, BpH	Investor :	Město BpH	Počet listů
	Kontroloval :				Název výkresu :	rozvaděč RK	
	Datum :	18.12.2020			Archivní číslo:	202008-01-03	

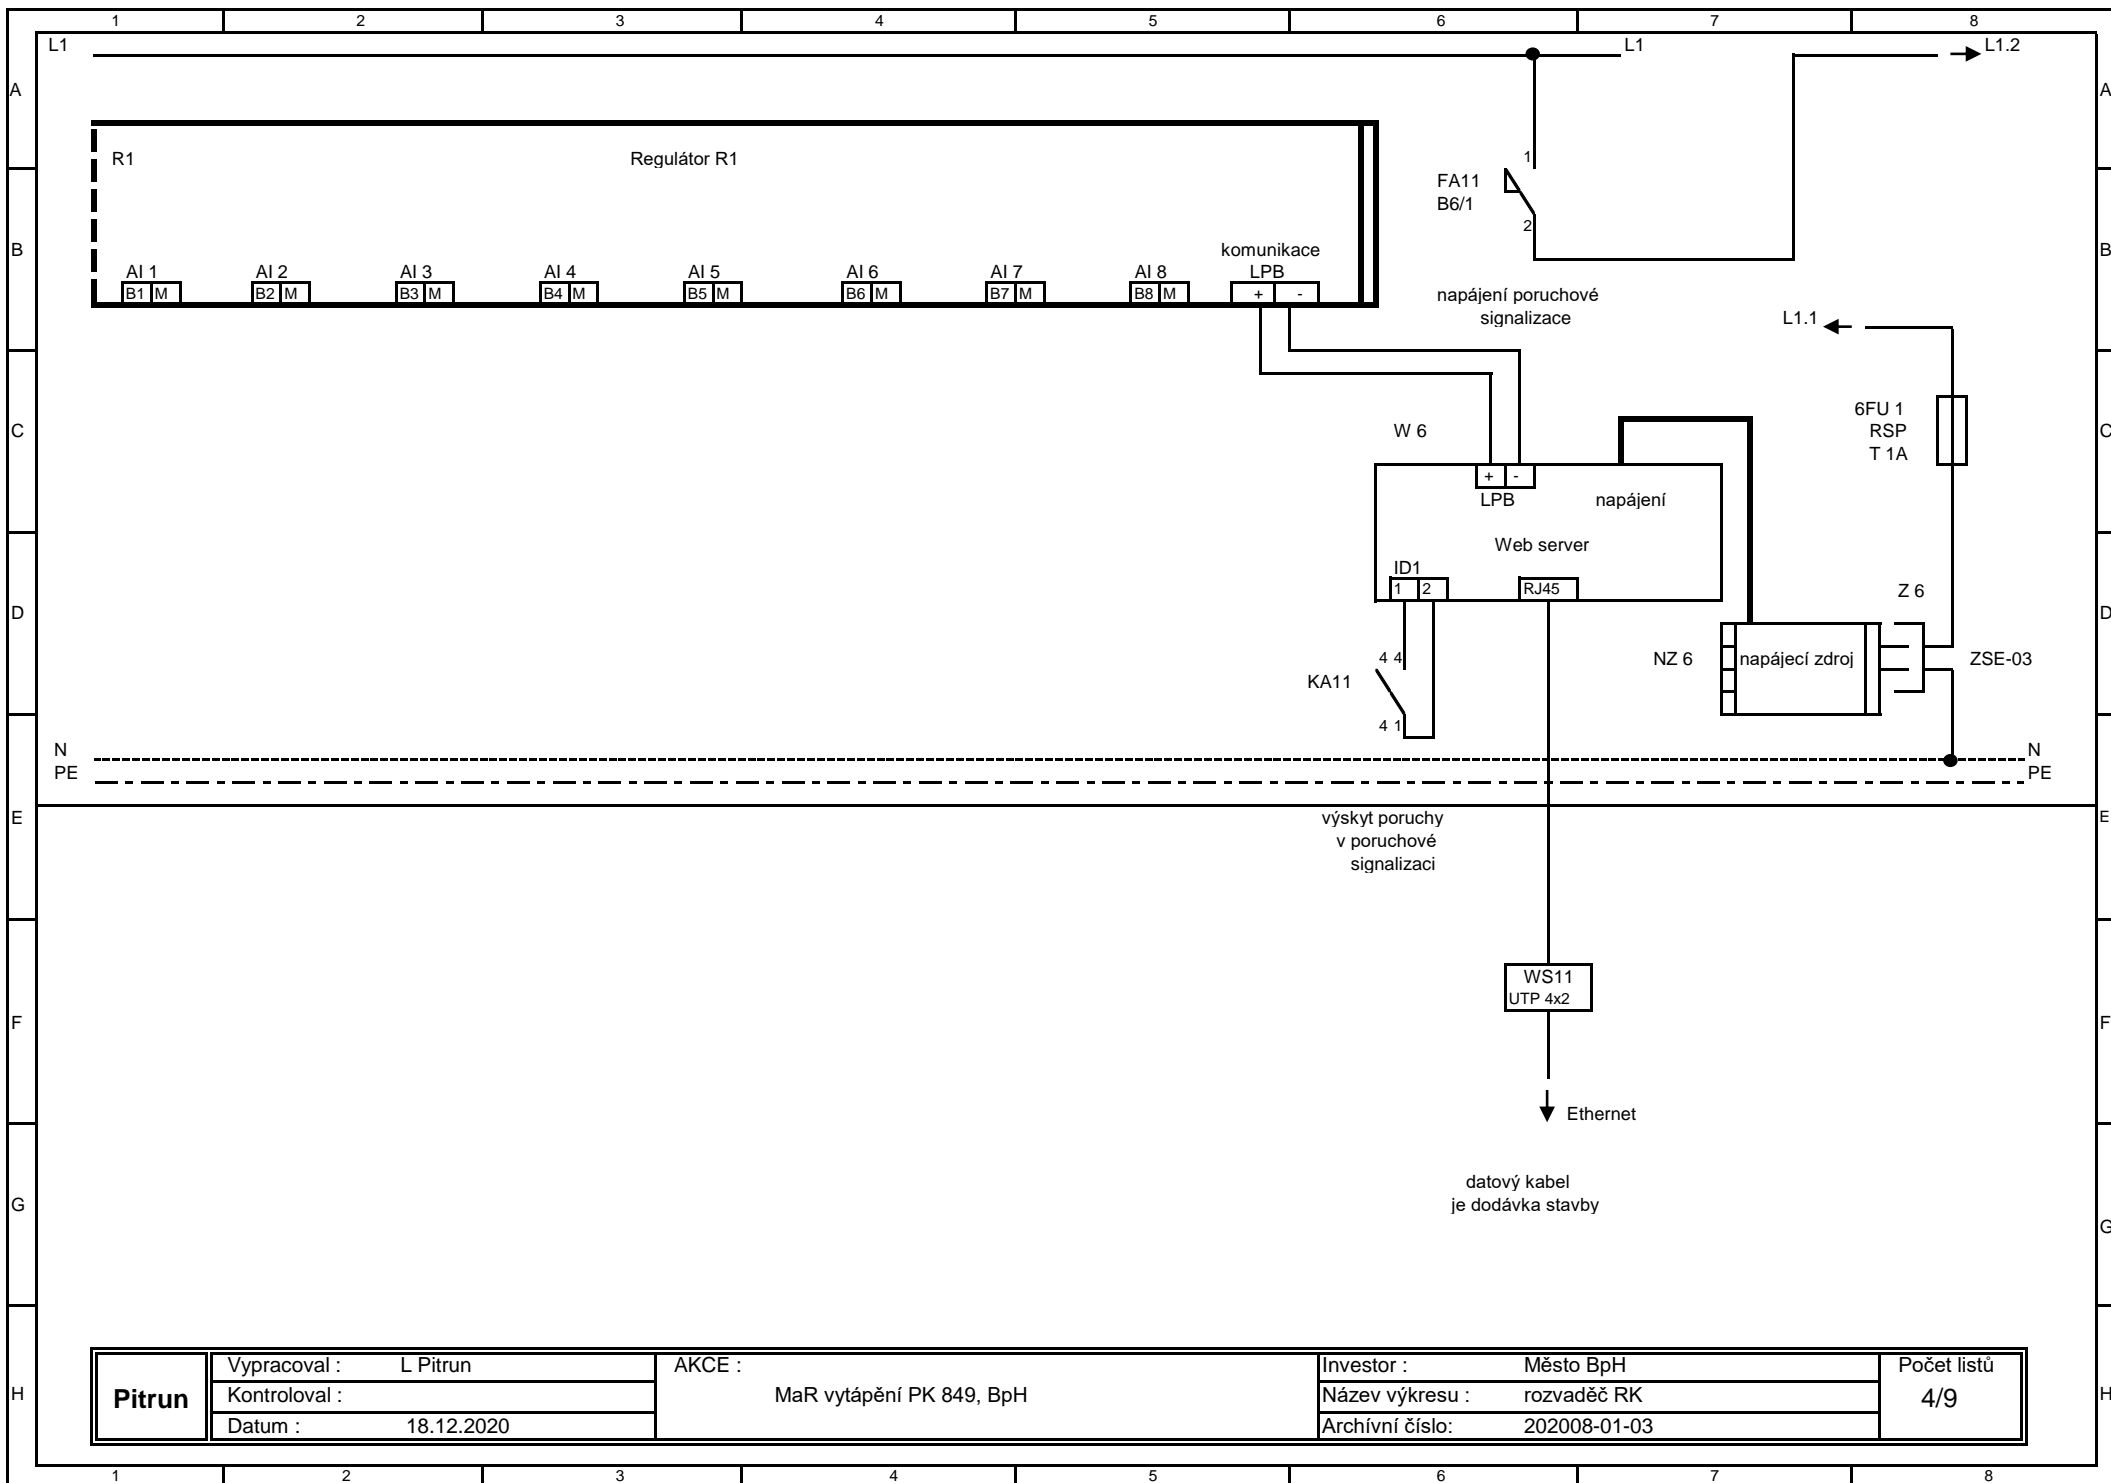

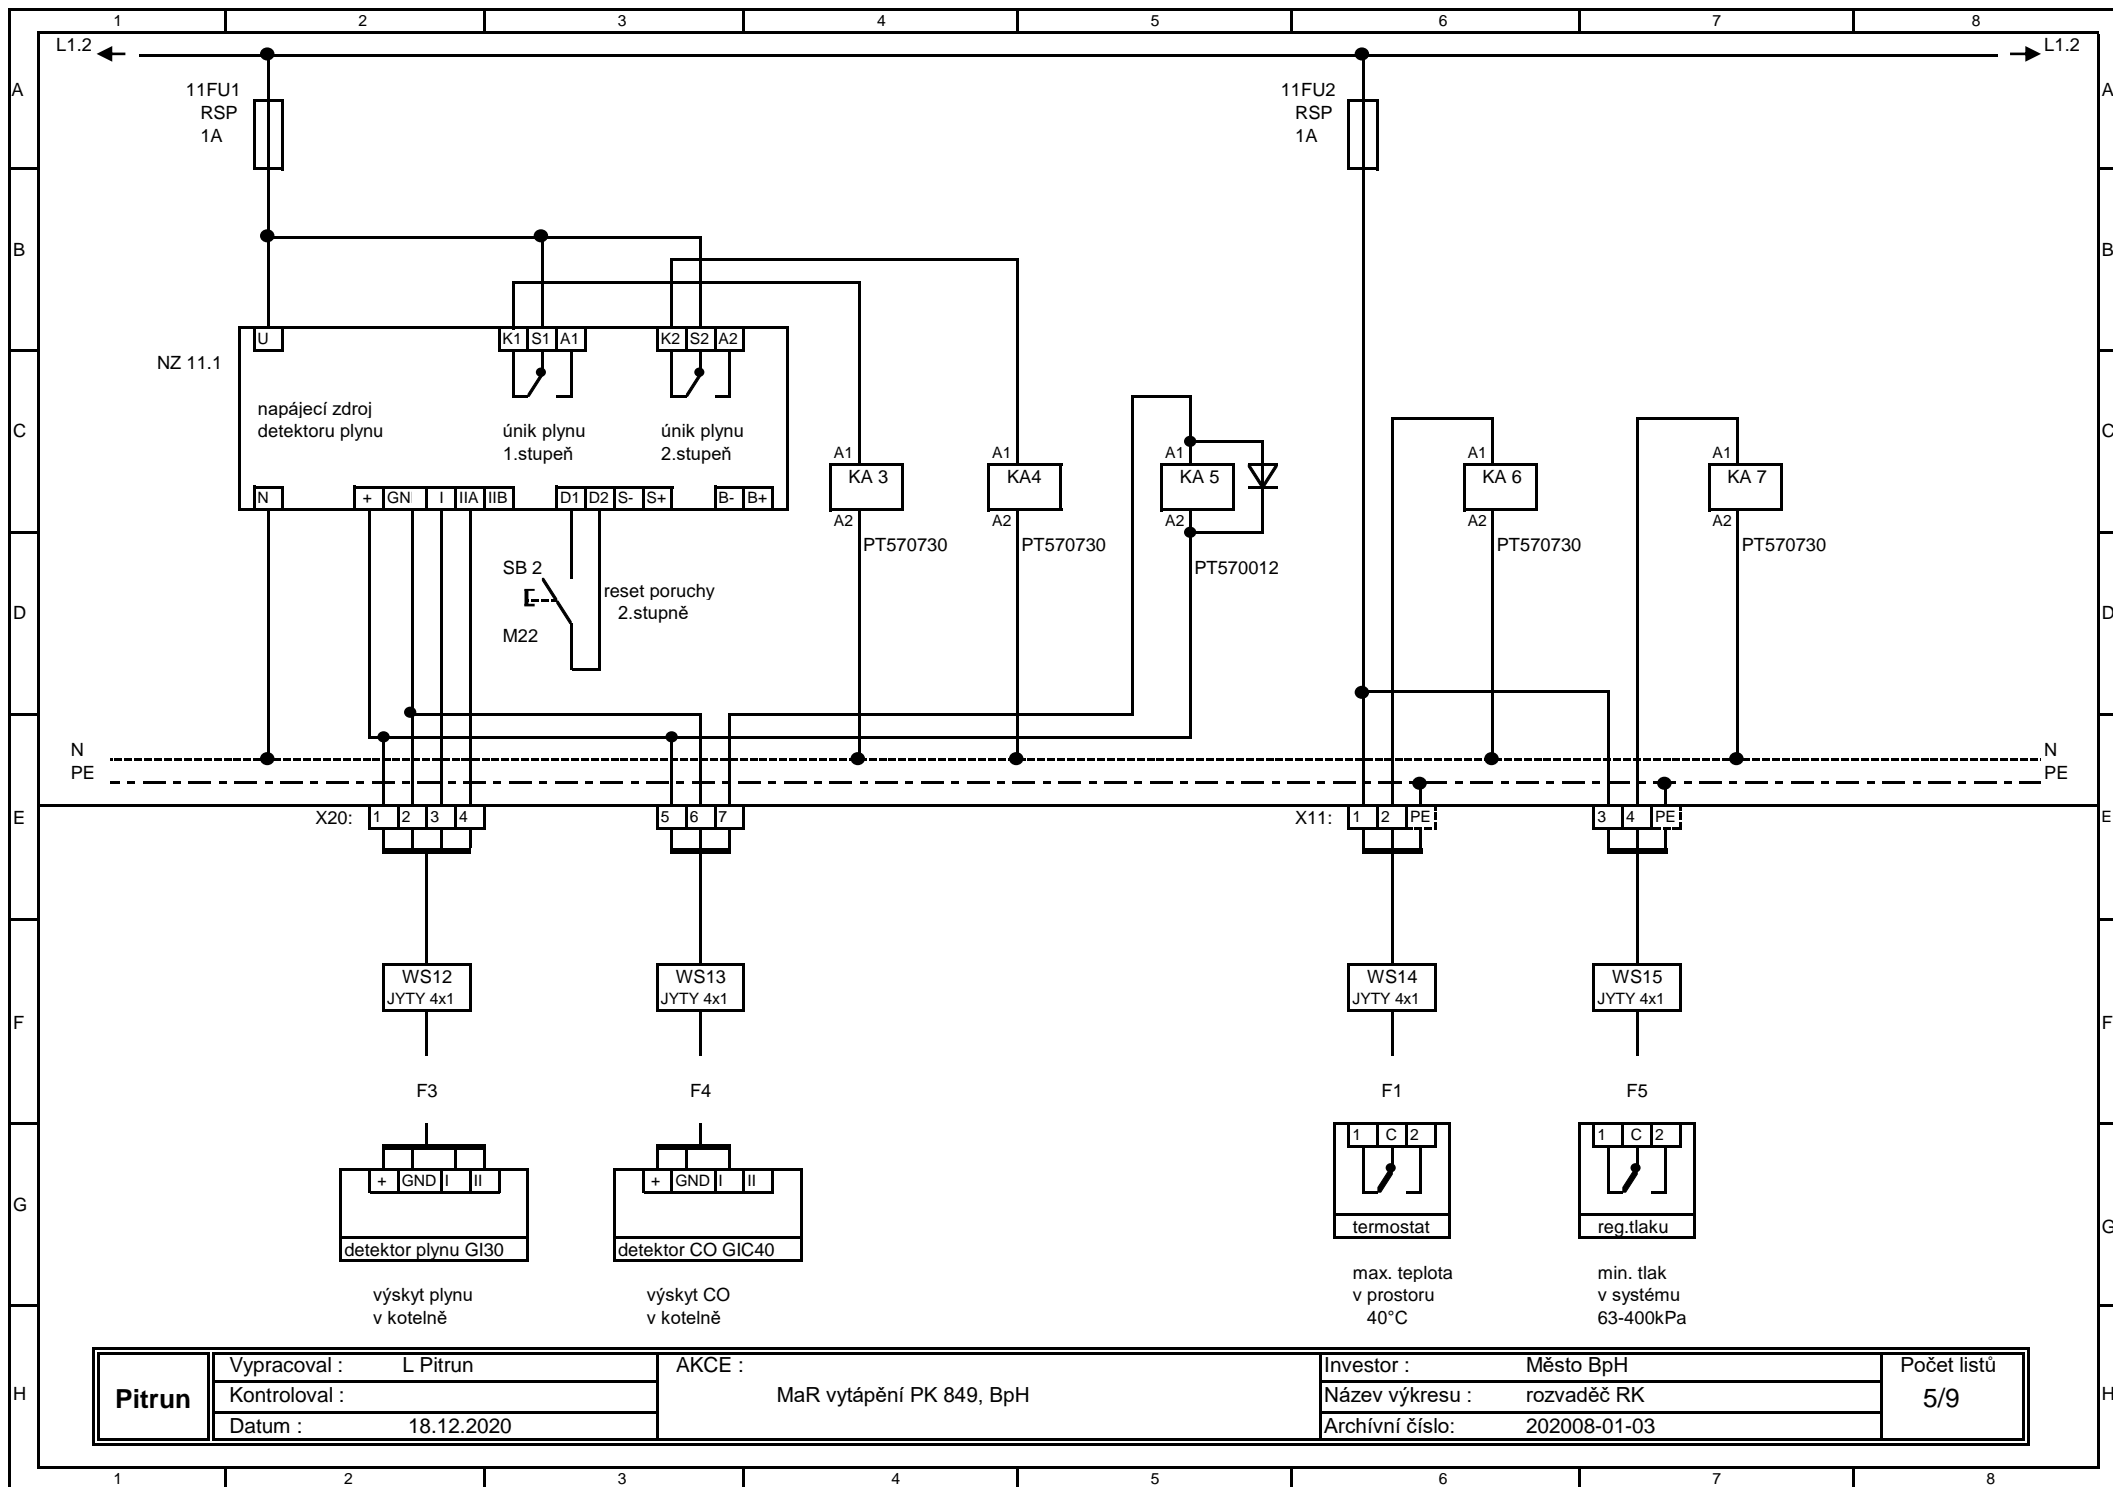


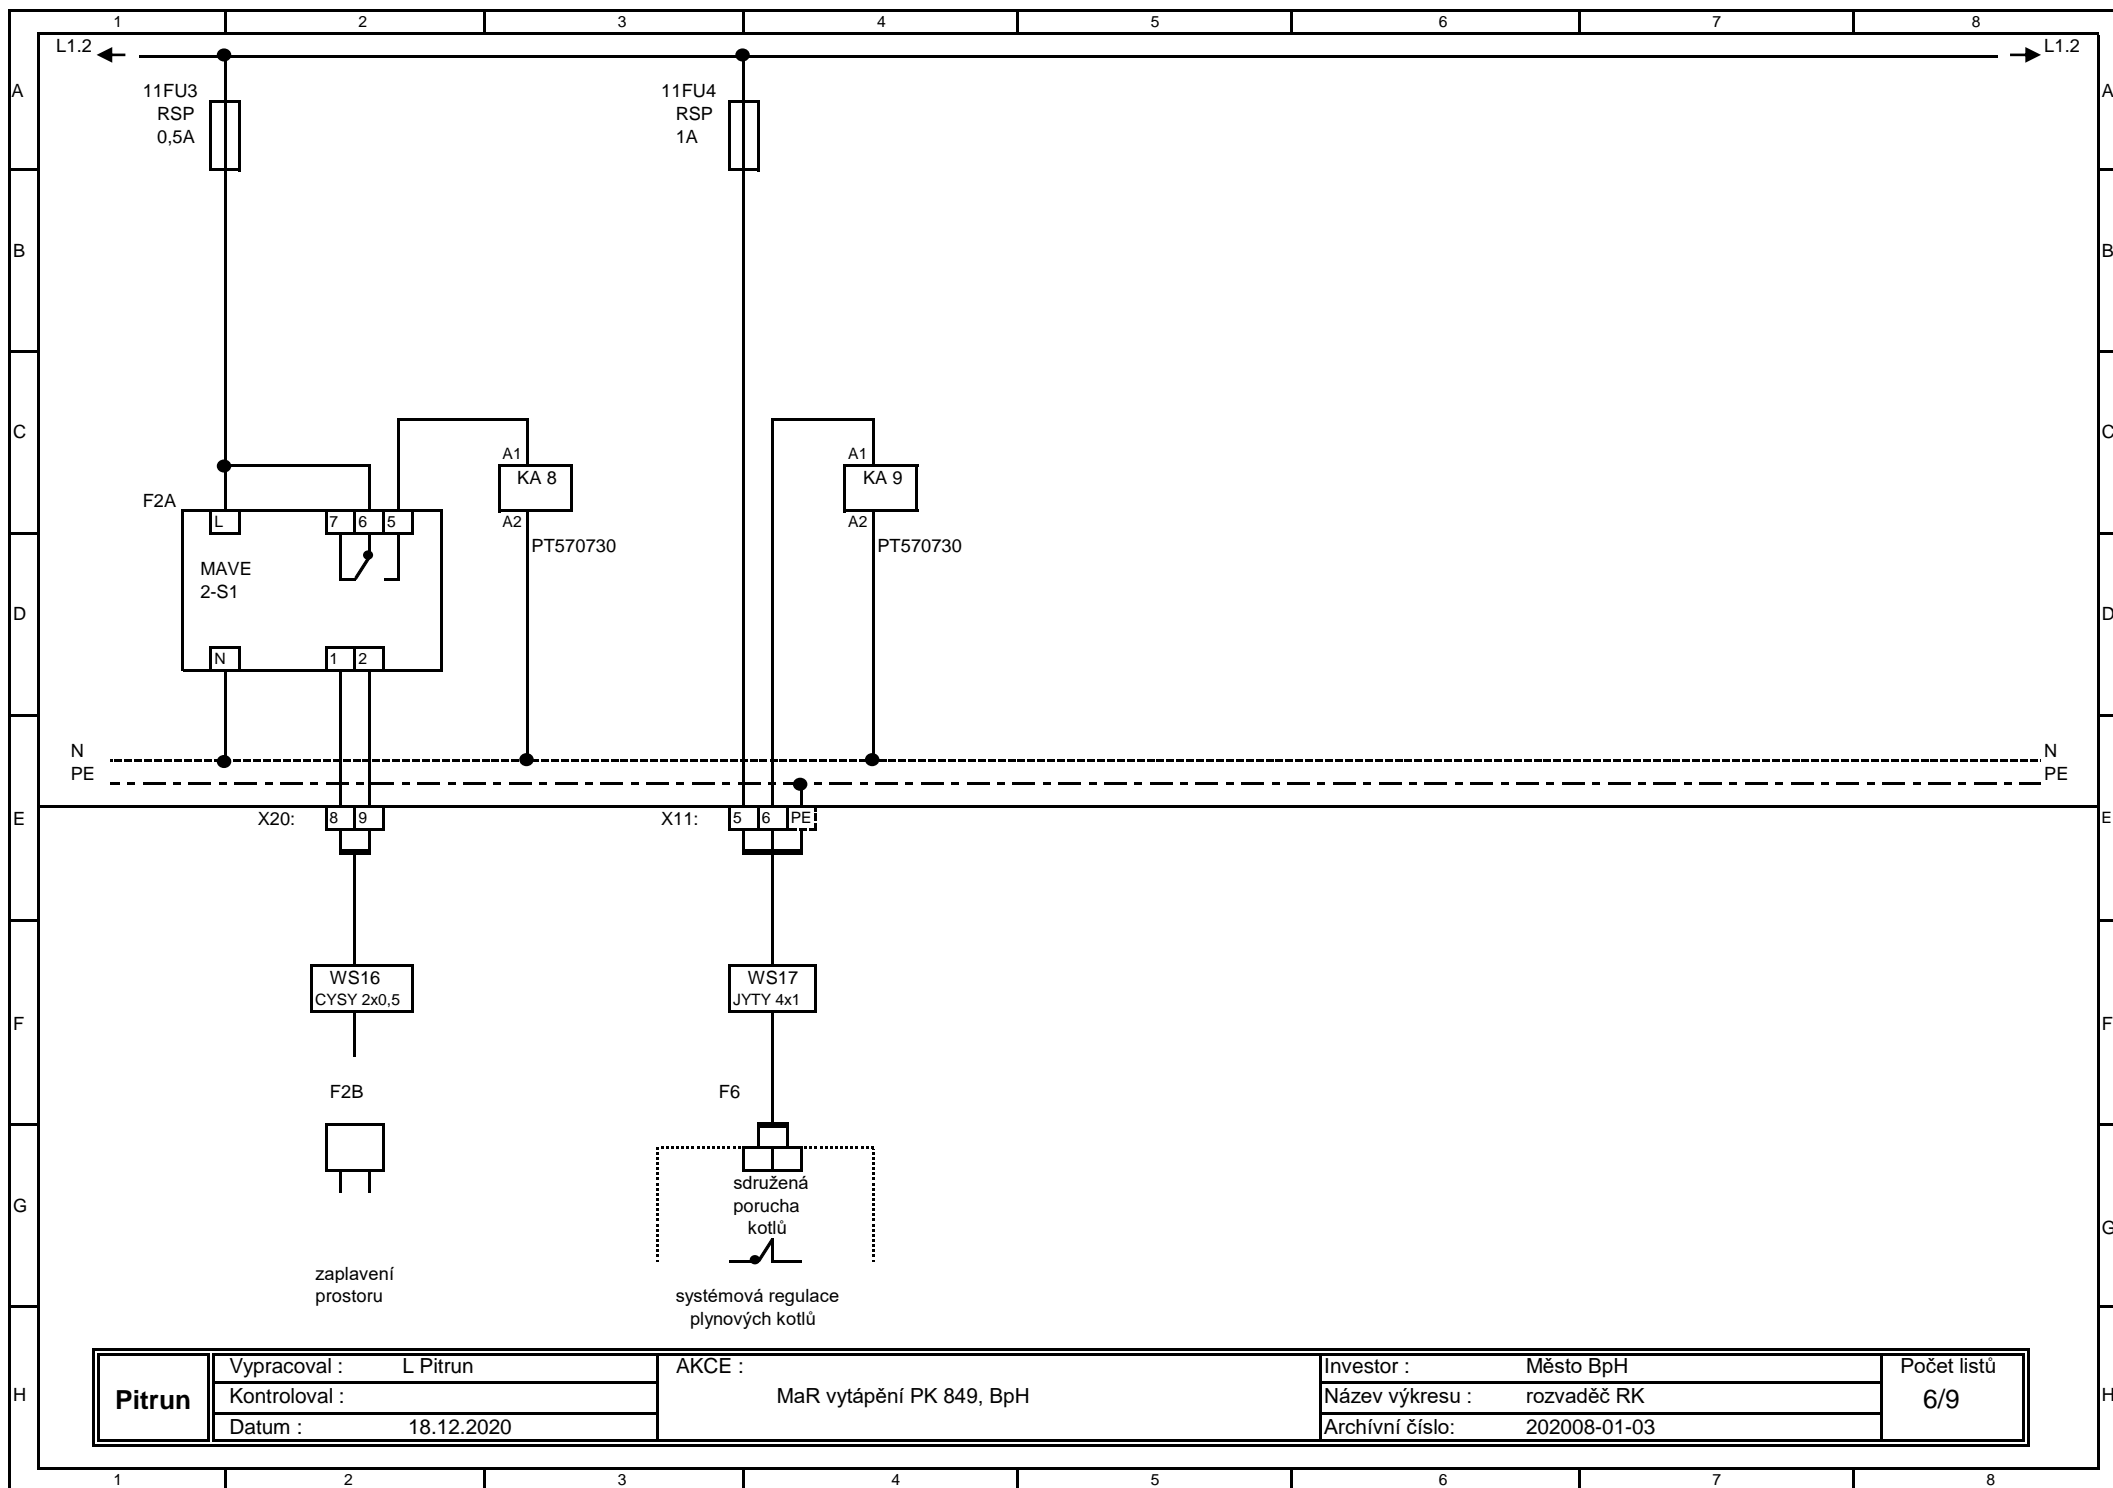

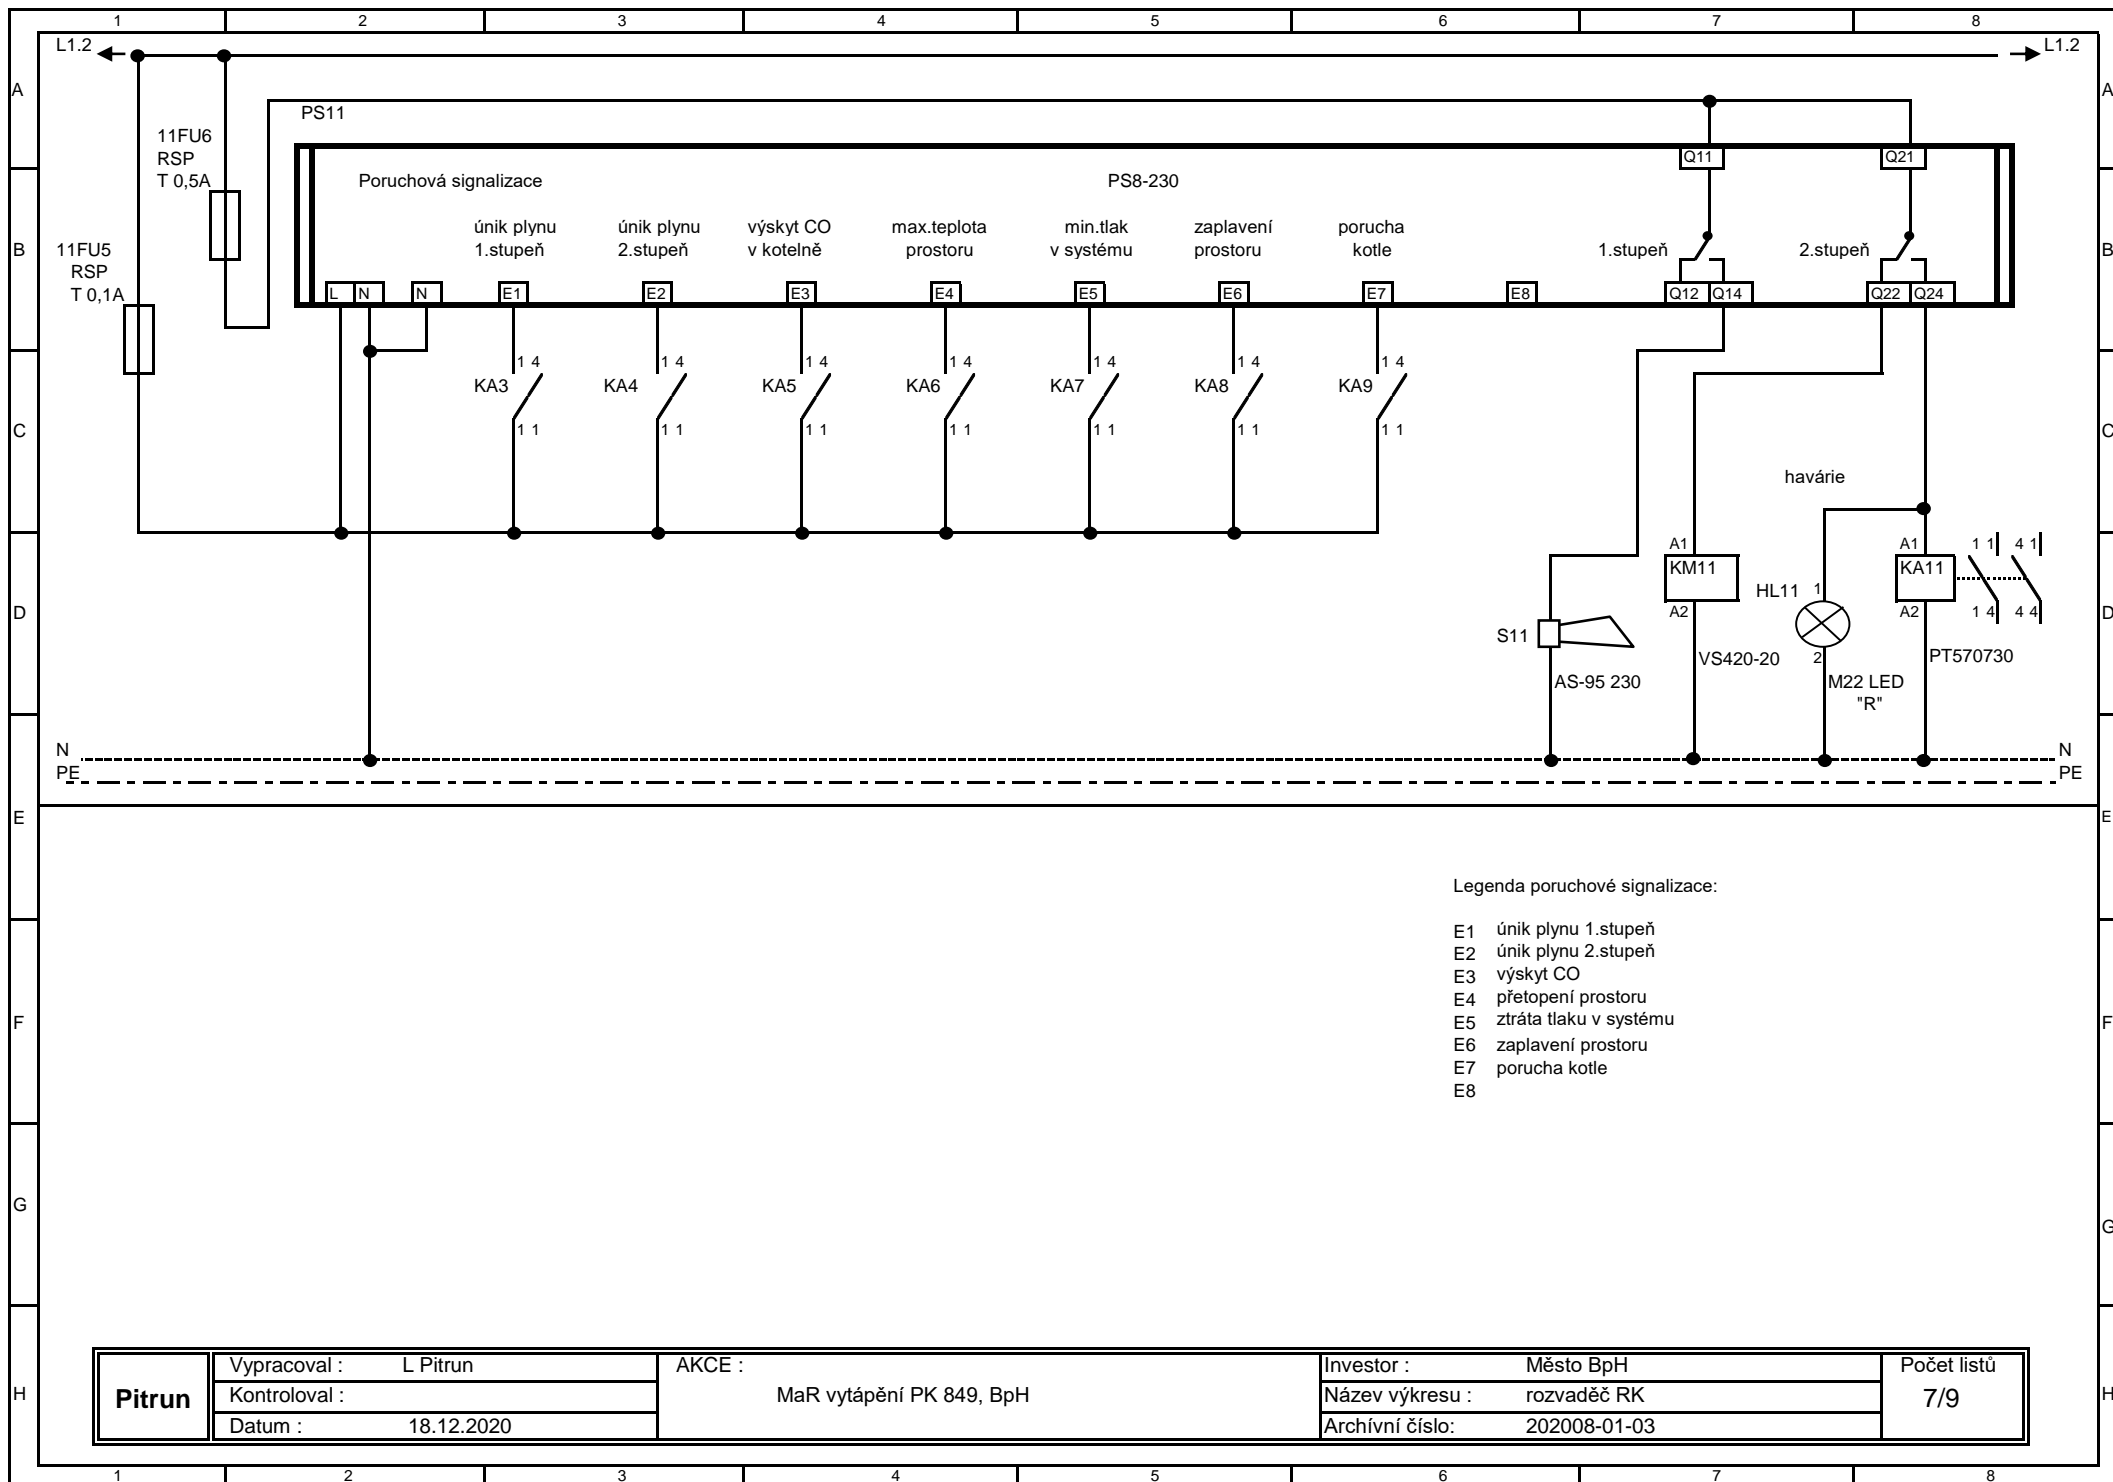


Pitrun	Vypracoval : L Pitrun	AKCE : MaR vytápění PK 849, BpH	Investor : Město BpH	Počet listů
	Kontroloval :		Název výkresu : rozvaděč RK	7/9
	Datum : 18.12.2020		Archivní číslo: 202008-01-03	



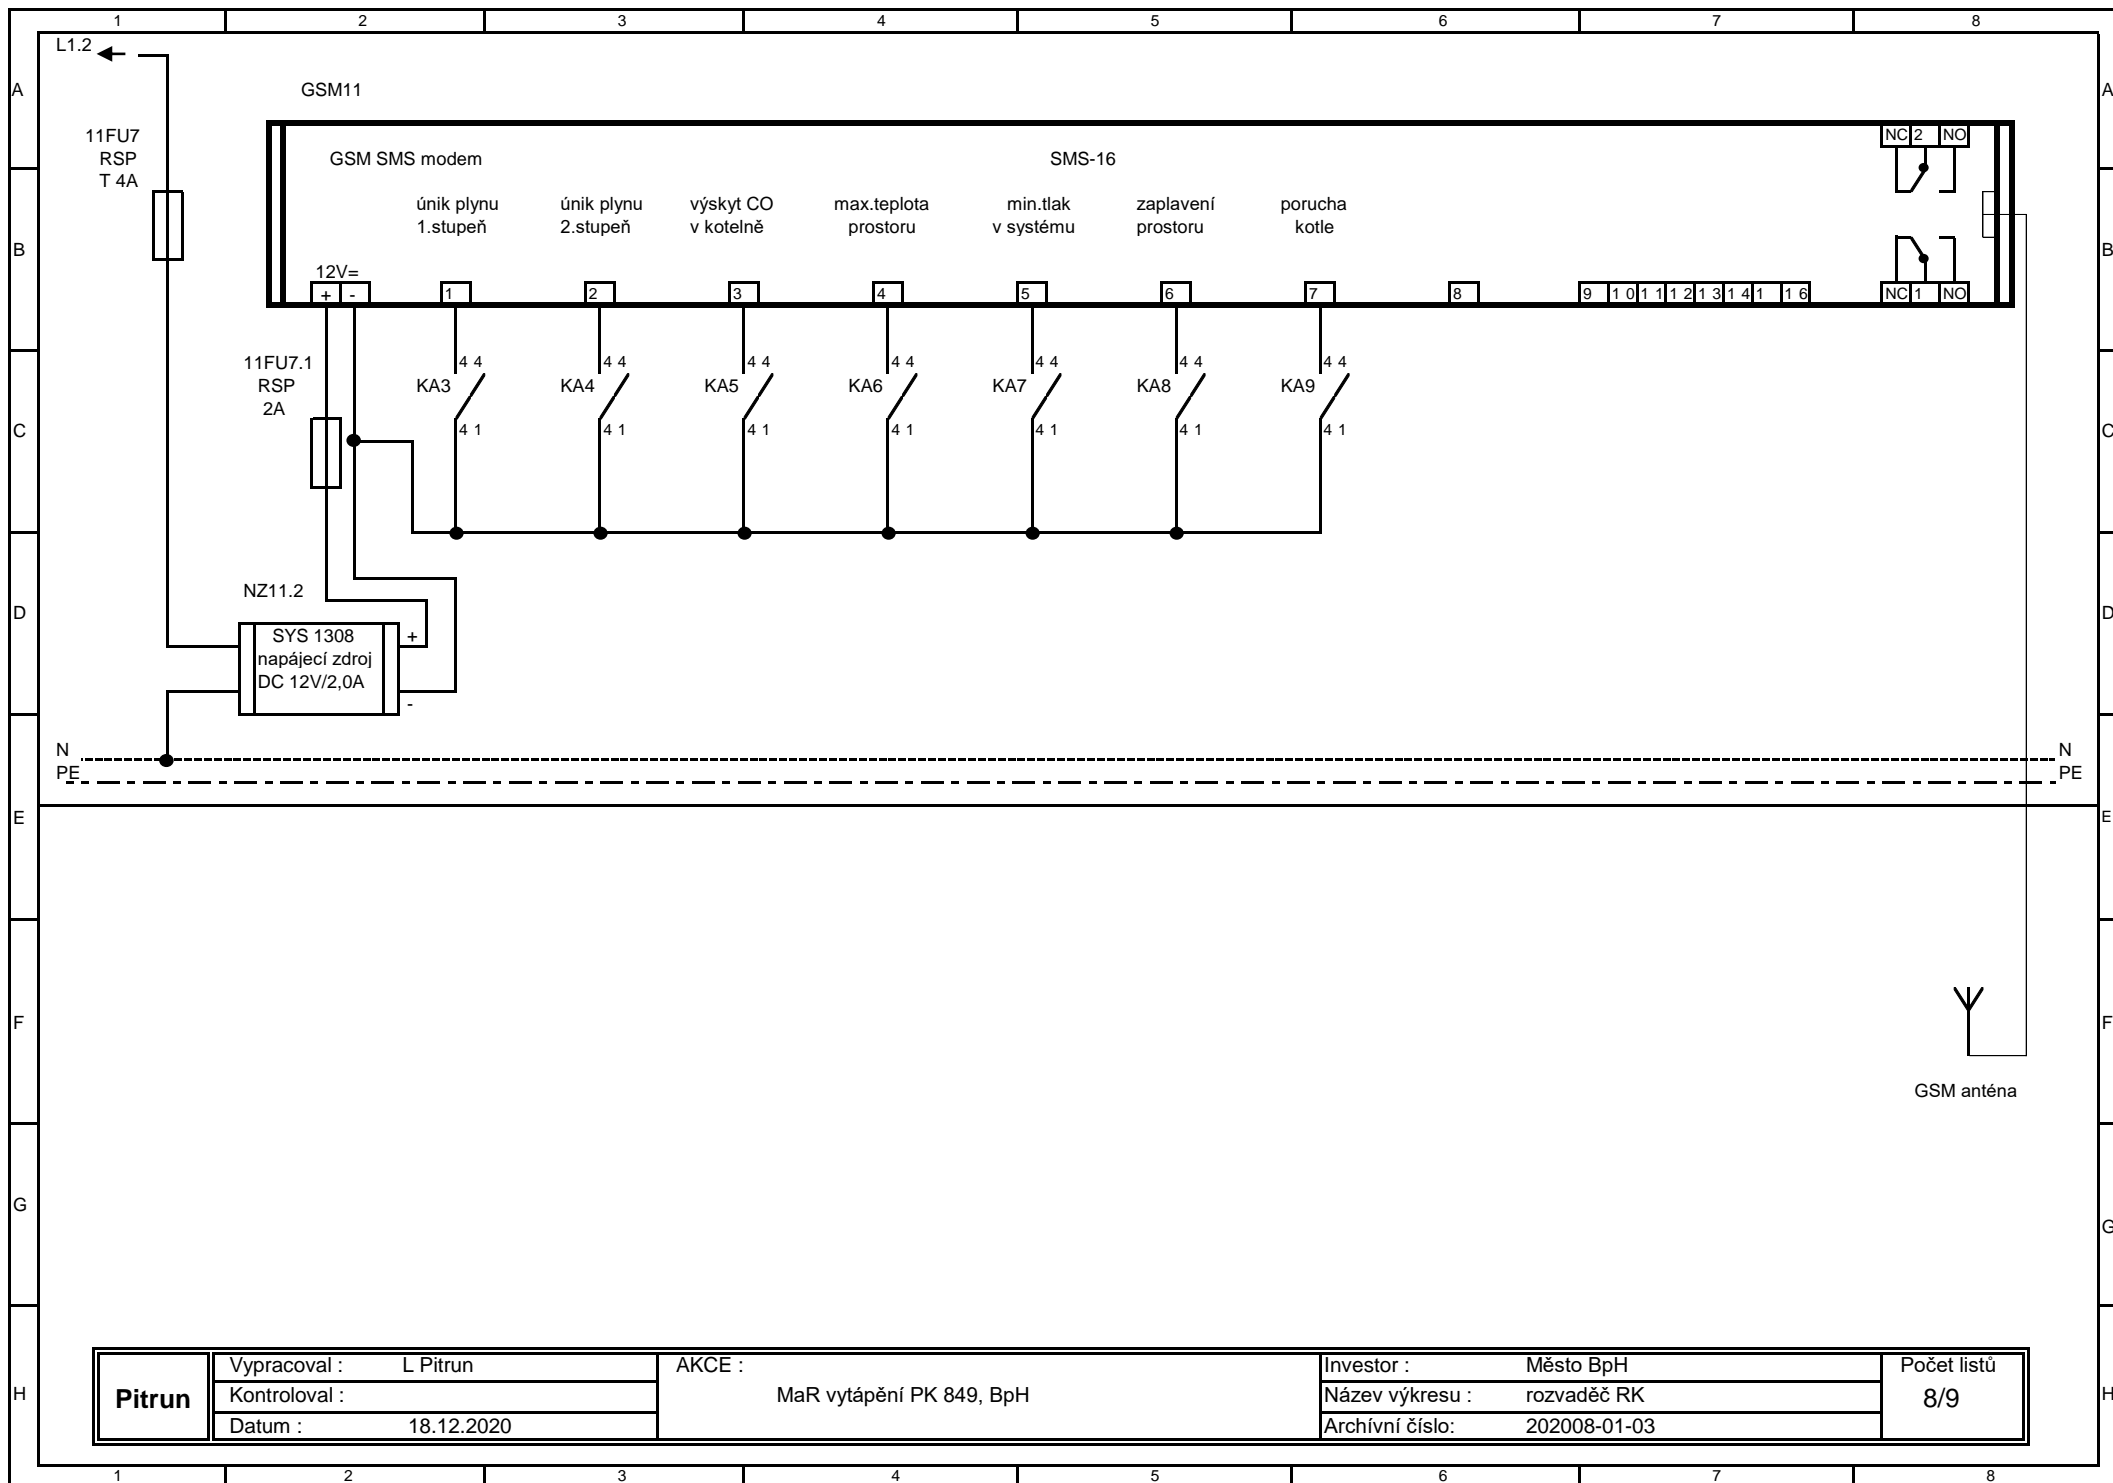

Pitrun	Vypracoval : L Pitrun	AKCE : MaR vytápění PK 849, BpH	Investor : Město BpH	Počet listů
	Kontroloval :		Název výkresu : rozvaděč RK	8/9
	Datum : 18.12.2020		Archivní číslo: 202008-01-03	

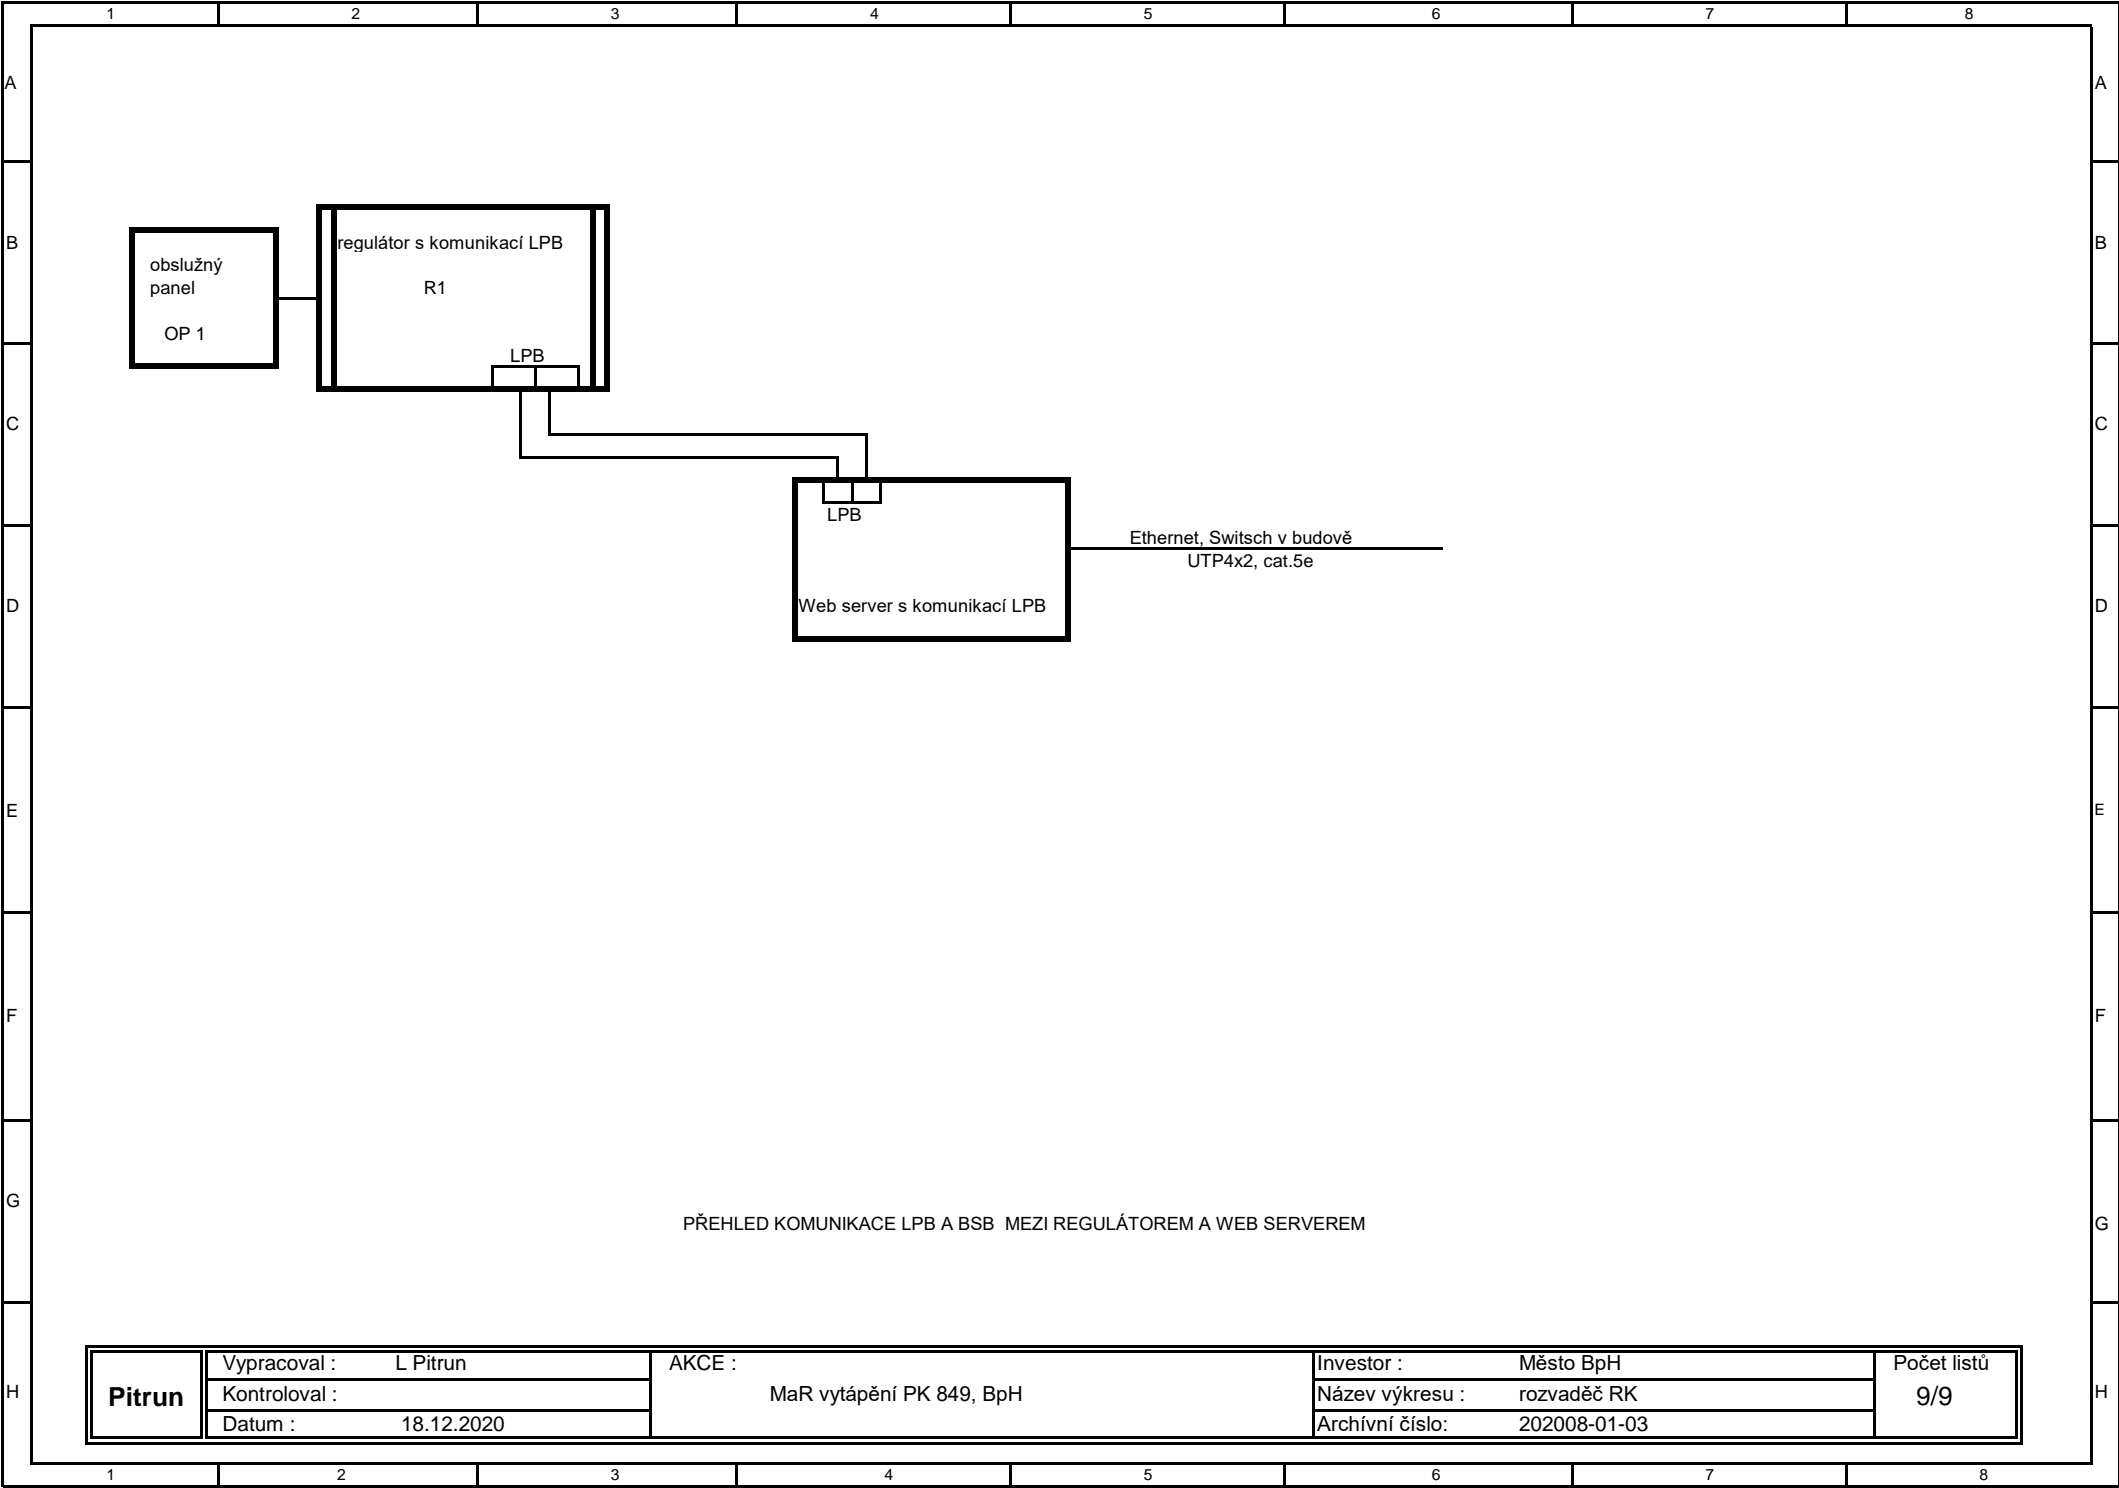

Pitrun	Vypracoval : L Pitrun	AKCE : MaR vytápění PK 849, BpH	Investor : Město BpH	Počet listů 9/9
	Kontroloval :		Název výkresu : rozvaděč RK	
	Datum : 18.12.2020		Archivní číslo: 202008-01-03	