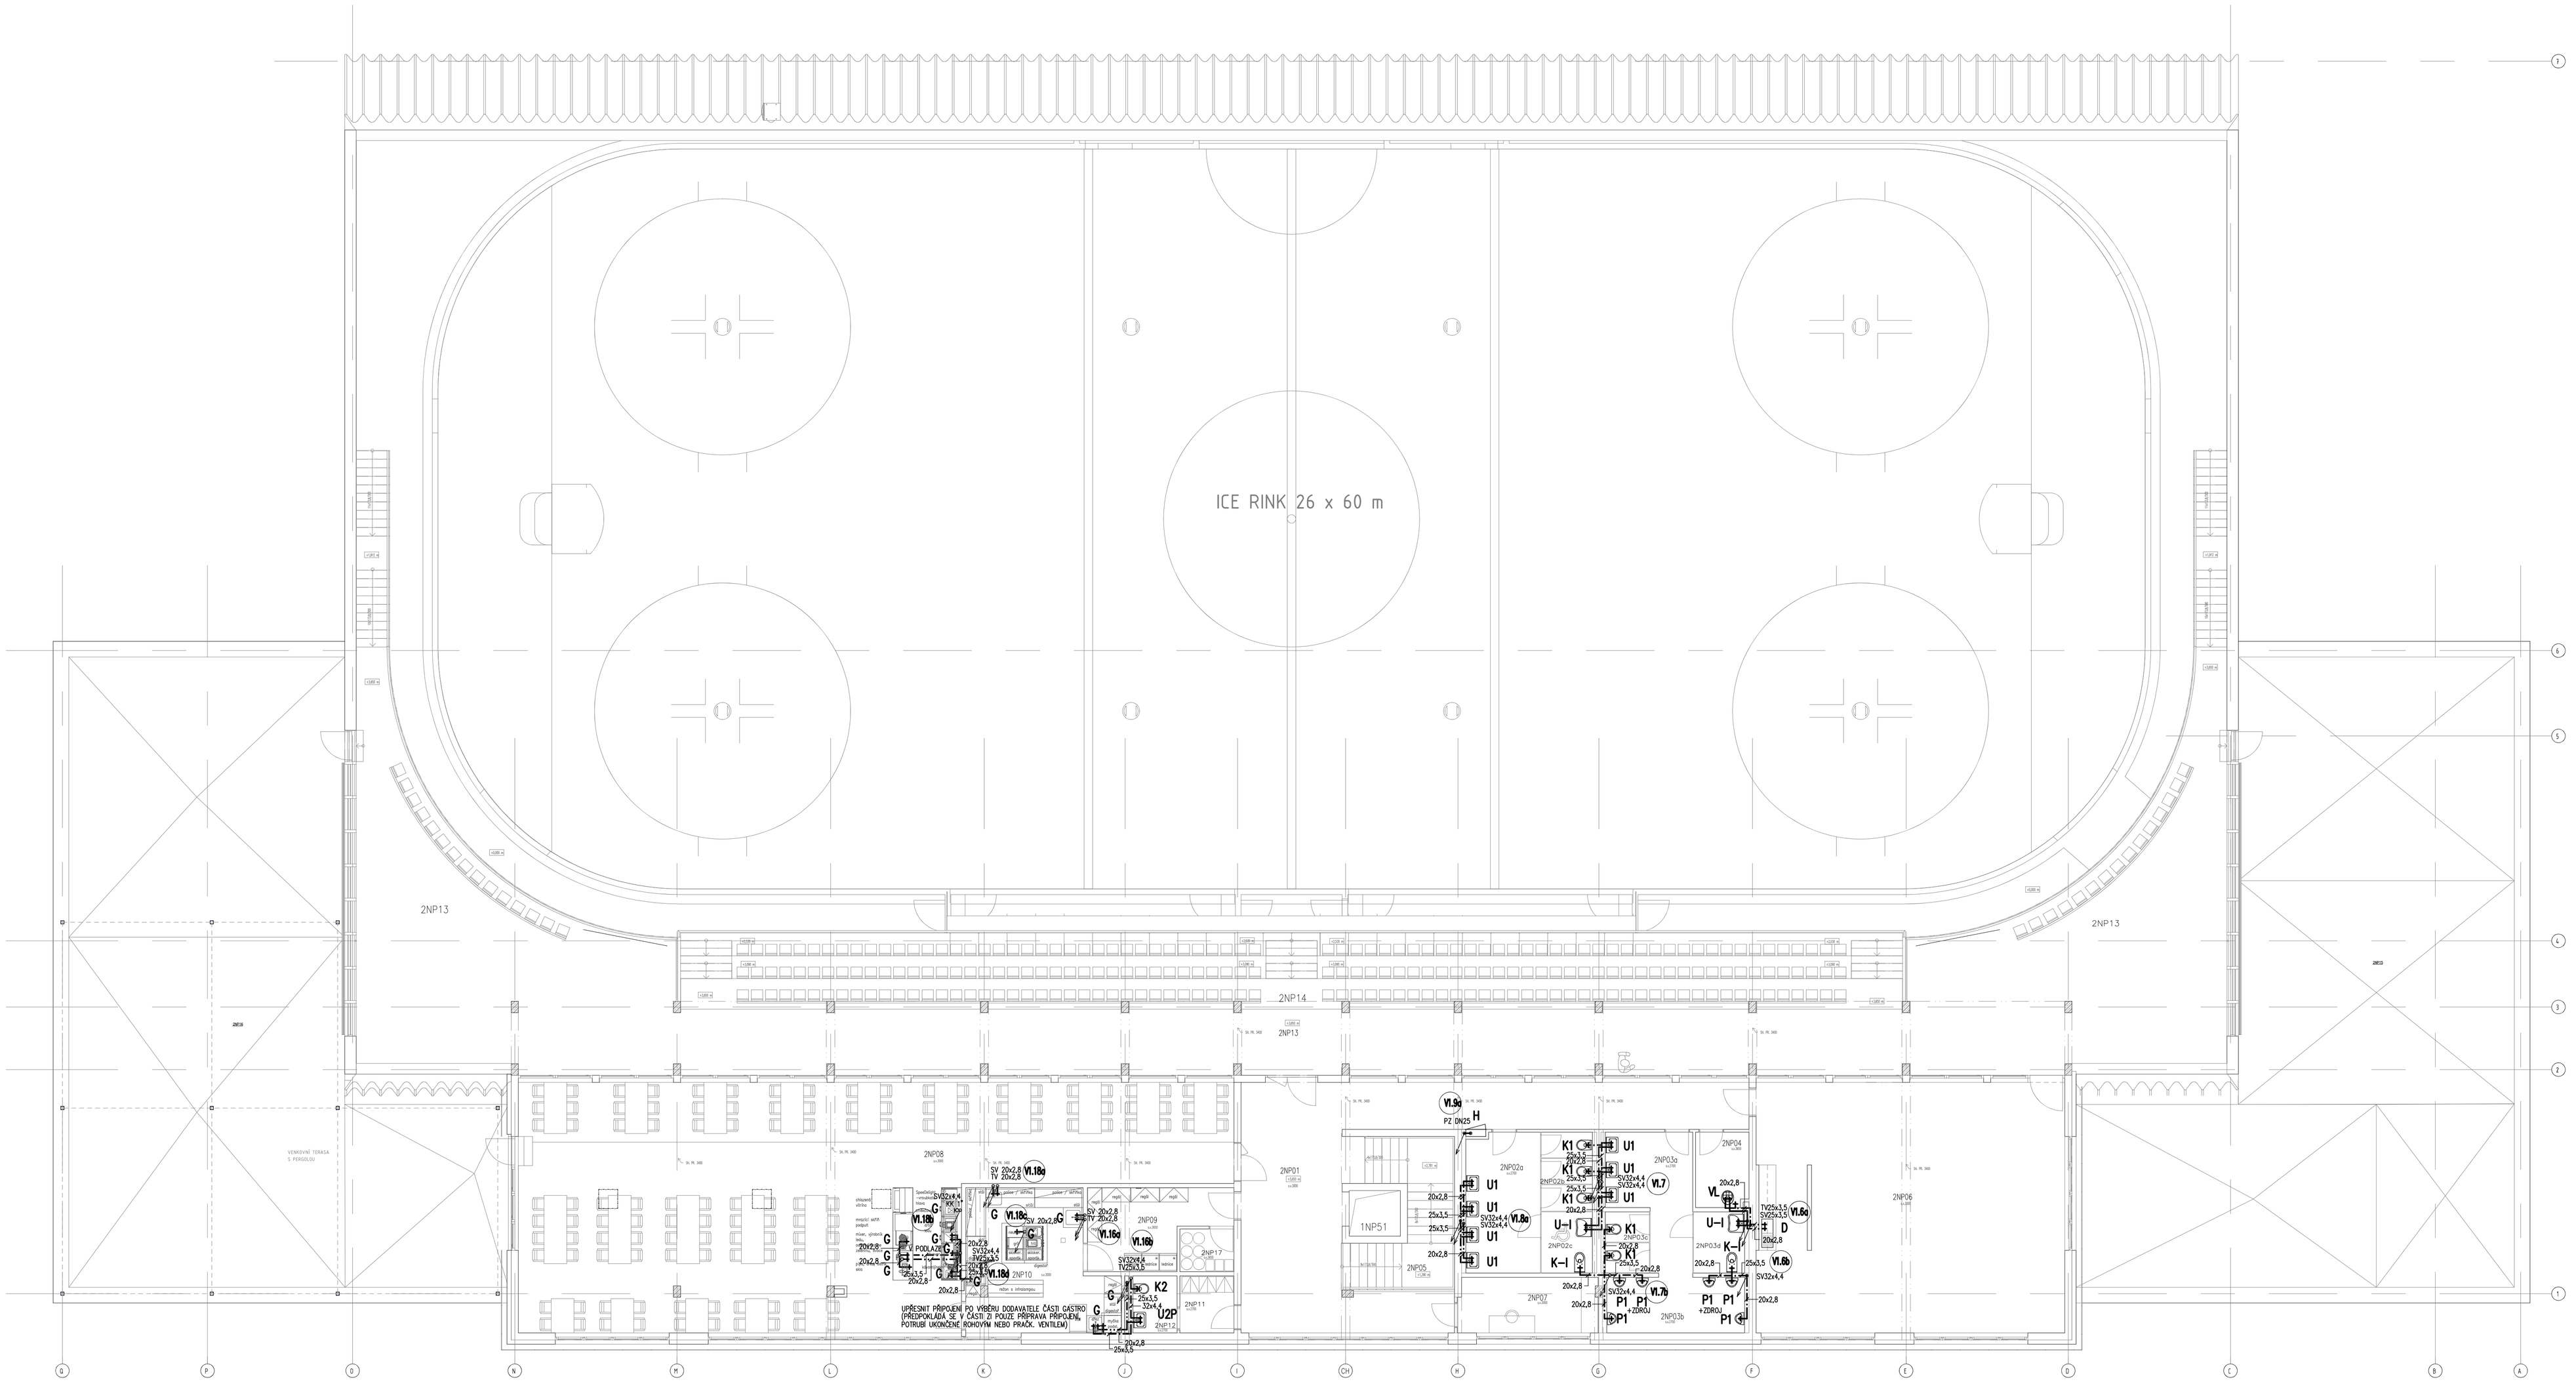

POZNÁMKA

POTRUBÍ PROCHÁZEJÍCÍ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI K-CEMI ZATĚSNIT PROTIPOŽÁRNÍM TMELY (PLAST. I POZINK.TR.)
POTRUBÍ PROCHÁZEJÍCÍ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI K-CEMI OPATŘIT NEHOŘLAVOU IZOLACÍ (MW) S PŘESAHEM 500 MM (PU) (POZINK. POTR.) – PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA
POTRUBÍ PROCHÁZEJÍCÍ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍM K-CEMI OPATŘIT PROTIPOŽÁRNÍMI PÁSY (PP) (PLAST. POTR. DO D63) NEBO MANŽETAMI (PM) – PLAST. POTRUBÍ (NAD D63)
PŘI PROSTUPU STROPEM ZDOLA (1x), PŘI PROSTUPU ZDÍ OBOUSTRANNĚ (2x)

ROZVOD POŽÁRNÍ VODY JE V CELÉM OBJEKTU VEDEN ODDĚLENĚ OD PITNÉ VODY

KOMPENZACE NA POTRUBÍ PROVĚŠIT DLE MONTÁŽNÍCH PODKLADŮ VÝROBCE POTRUBÍ
PŘEDPOKLÁDÁ SE KOMPENZACE OHYBY NA TRASE
NAPOJENÍ ODBOČEK NA PATEŘNÍ TRASU MUSÍ UMOŽŇOVAT KOMPENZACI

TRASY POTRUBÍ PŘI REALIZACI KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI
POLOHA VEŠKERÝCH ROZVODŮ TZB DLE KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ VČET. PROSTUPŮ (VIZ STAVEBNÍ ČÁST)

LEGENDA ARMATUR :
KK – KOHOUT KULOVÝ UZAVÍRACÍ
ZK – ZPĚTNÁ KLAPKA
RV – REGULAČNÍ VENTIL
PV – POJISTNÝ VENTIL
VK – VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT

HLAVNÍ UZÁVĚRY VODOMĚR. OZNAČIT ORIENTAČNÍMI TABULKAMI

LEGENDA

- ROZVOD STUDENÉ VODY Z PLASTOVÝCH TRUB PPR PN 16 (PLAST)
- ROZVOD TEPLÉ VODY Z PLAST. TRUB VRSTVENÝCH (VRSTVA Z ČEDIČ. VL.)
- ROZVOD CIRK. TEPLÉ VODY Z PLAST. TRUB VRSTVENÝCH (VRSTVA Z ČEDIČ. VL.)
- ROZVOD POŽÁRNÍ VODY Z POZINK. TRUB
- VENKOVNÍ VODOVOD

IZOLACE POTRUBÍ PROVÉST DLE POŽADAVKŮ VYHL. 193 Sb–2007

STUDENÁ VODA : IZOLACE NÁVLEKOVÁ TL. 13 MM
POŽÁRNÍ VODA : IZOLACE NÁVLEKOVÁ TL. 13 MM
TEPLÁ A CIRKUL. VODA, SMĚCHANÁ : IZOLACE NÁVLEKOVÁ
POTR. 20/2,8– 20 MM POTR. 50/8,9– 40 MM
POTR. 25/3,5– 25 MM POTR. 63/8,6– 45 MM
POTR. 32/4,4– 35 MM POTR. 75/10,3– 50 MM
POTR. 40/5,5– 40 MM POTR. 90/12,3– 50 MM

A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Vedoucí oddělení : ING. VLADIMÍR ŽÁK	HIP : MICHAL TOMÁŠEK
Vypracoval : ING. JAROSLAV KOVÁŘ	Zodpovědný projektant : ING. JAROSLAV KOVÁŘ
Investor : MĚSTO BRUNTÁL, NADRAŽNÍ 994/20, 792 01 BRUNTÁL	

PROJECT
ing. JAROSLAV KOVÁŘ
IČO 461 83 191
projektová činnost
Lipová 781 , 675 31 Jemnice
tel. 721871056,
mail: Jj.projekt@seznam.cz

Akce :	ZIMNÍ STADION NA KAVALCOVĚ ULICI V BRUNTÁLE	Místo:	BRUNTÁL
Díl :	D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU SO 01	Zak. č.:	04/20
Část :	D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	Počet A4 :	10
Obsah :	ZI - VODOVOD - 2.NP	Měřítko :	1:100

Účel : DPS
Číslo výk.:
D.1.4.1.3