



24 x 2 400 (825)

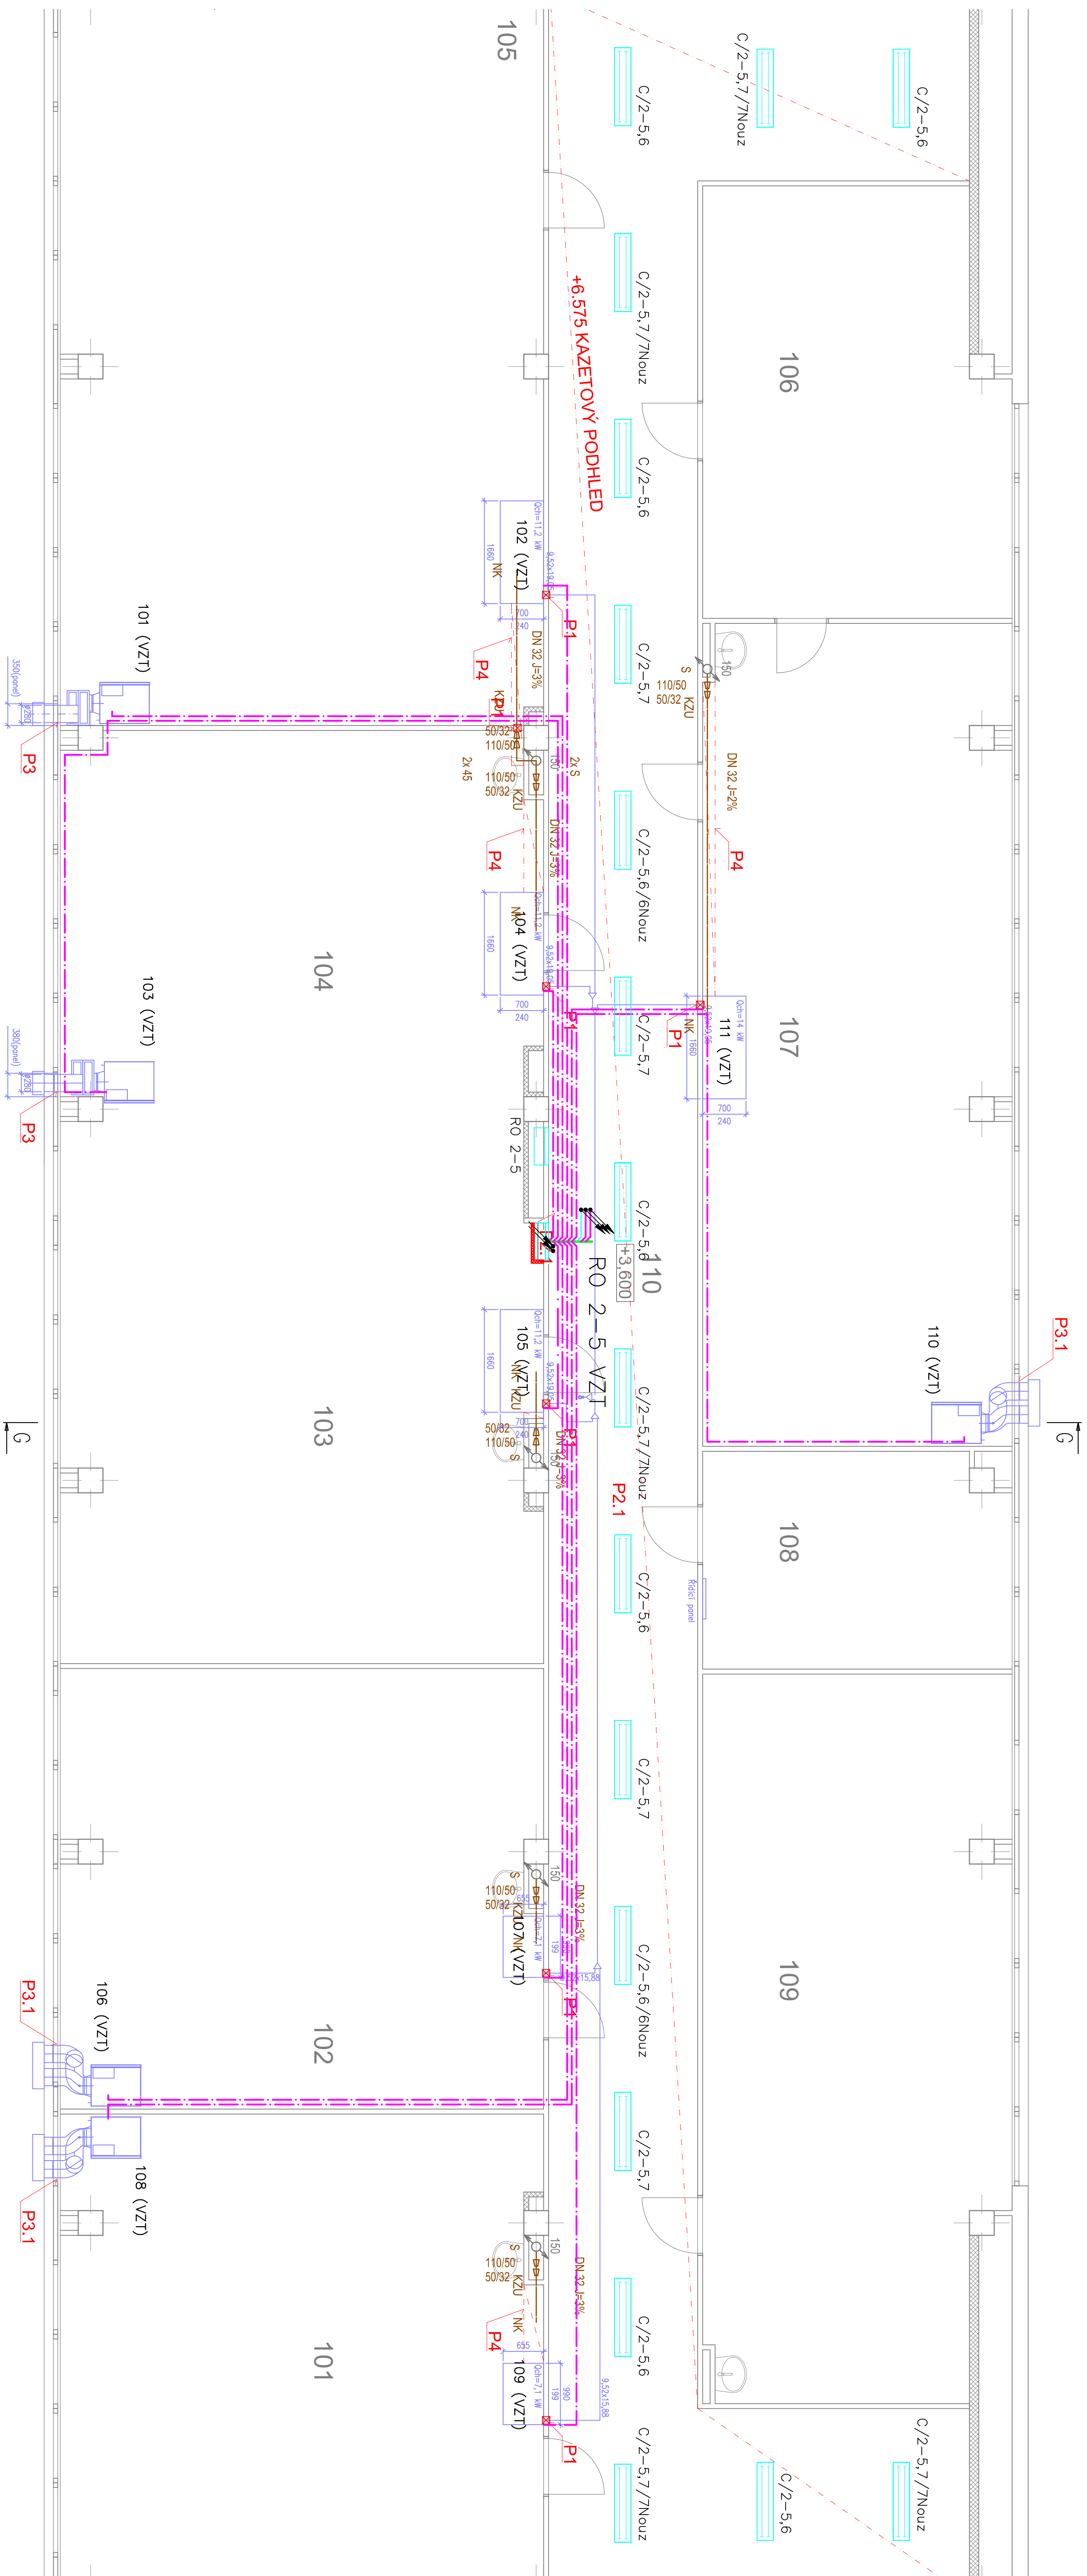

2 400 (825)

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA
101	herna	63,60
102	herna	55,11
103	klubovna	55,02
104	klubovna	60,84
105	společenská místn.	93,38
106	klubovna	32,85
107	čítárna	66,18
108	klubovna	17,44
109	klubovna	56,41
110	chodba	128,27
	plocha Z	629,10

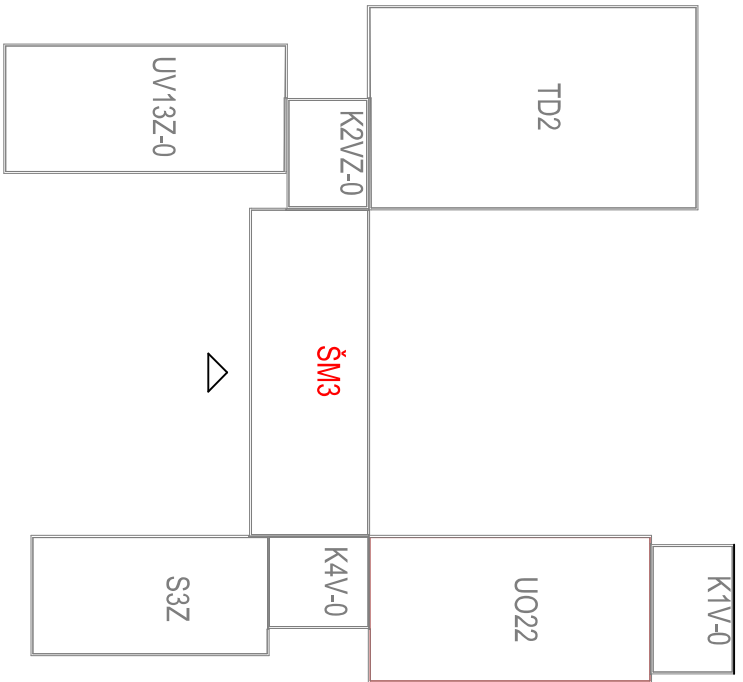

LEGENDA	
Značka	Popis
	přívod pro rozváděč
	voděč pospojování
	vícenásobné vedení m
	okruhy pro vzduchotechnické jednotky
	nový rozváděč vzduchotechniky
	obezdrátka nového rozváděče

Prostředí (vnější vlivy)		viz "protokol"
Napěťová soustava		3NPE síť, 50Hz 230/400V/TN-S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem	normální	automatickým odpojením od zdroje v síti TN-S
- při poruše	doplňěná	- doplňujícím pospojováním
Barevné značení vodičů dle ČSN 33 0165		

VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA			
REPRODUKCE TĚTO DOKUMENTACE NEBO JEJÍ ČÁSTI BEZ PÍSEMNĚHO SOUHLASU ZPRACOVATELE - FIRMY ING. OLDŘICH DIVIŠ ELEKTROSERVIS - JE ZAKÁZANA !!!			
Ing. Oldřich Diviš, 671 31 Únanov č. 144, projekce, montáže, revize			
Zodpovědný projektant:	Projektant:	Stupeň:	Zak. č.:
Ing. Oldřich Diviš	Libor SEMERÁD	DPS	01-20
Č. paré:	Acce:	Měřítko:	1:50
	REKUPERAČE - ZAKLADNÍ ŠKOLA JUD. Josefa Mareše	Formát A4:	8
	Krásňany 2 Znojmo	Datum:	02/2020
	SO03.3 ELEKTROINSTALACE		
	SO03.3 OBJEKT SM3 (spojovací křídlo)		
Název:	ROZVODY OBJEKTU SM3 ve 2.NP		
Investor:	Č. výkresu: 2		
Město Znojmo, Obrovková 1/12, 669 22 Znojmo			

MONTÁŽNÍ POKYNY - VIZ TZI