


MONTÁŽNÍ POKYNY :


- rozváděč bude osazen na chodbě 2.NP v jižním křídle ZŠ (tělocvična)
- přepětovou ochranu osadit co nejdříve k přírodnímu kabelu, prostorově oddělit vstupní a výstupní vedení - minimalizovat plochu indukční smyčky.

Rozvodnice		rozměry: cca 600 x 700 x 190 (š x v x h)
Provedení		zapuštěná s požární odolností EIW 60 DP1
Krytí IP		30/20
Vývody	vrchem	všechny
	spodem	-
Sběrnice (propojky)		Cu
Výstražné tabulky dle ČSN ISO 3864		č. NB.3.01-01 (0101), č. NB.1.43-01 (4301), (8601)
Jednotlivé obvody označit šítky s aktuálním popisem		
Napěťová soustava		3NPE stř.50Hz 230/400V / TN-S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem - při poruše		normální - autom. odpoj. od zdroje v síti TN-S doplněná - doplňujícím pospojováním

VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA	
REPRODUKCE TÉTO DOKUMENTACE NEBO JEJÍ ČÁSTI BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU ZPRACOVATELE - FIRMY ING. OLDŘICH DIVIŠ ELEKTROSERVIS - JE ZAKÁZÁNA !!!	

⚡ Ing. Oldřich DIVIŠ, 671 31 Únanov č. 144, projekce, montáže, revize ⚡			
Zodpovědný projektant :		Projektant :	Stupeň :
Ing. Oldřich DIVIŠ		Libor SEMERÁD	DPS
Č. paré :	Akce :		Zak. č. :
	REKUPERACE - ZÁKLADNÍ ŠKOLA JUDr. Josefa Mareše Klášteří 2, Znojmo SO03 ELEKTROINSTALACE SO03.5 OBJEKT TD2 - jižní křídlo (tělocvična)		01 - 20
	Název :	Formát A4 :	Měřitko :
	ROZVÁDĚČ RO 2-2 VZT	3	-
	Datum :		
	02 / 2020		
Investor :	Č. výkresu :		
Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo	5		

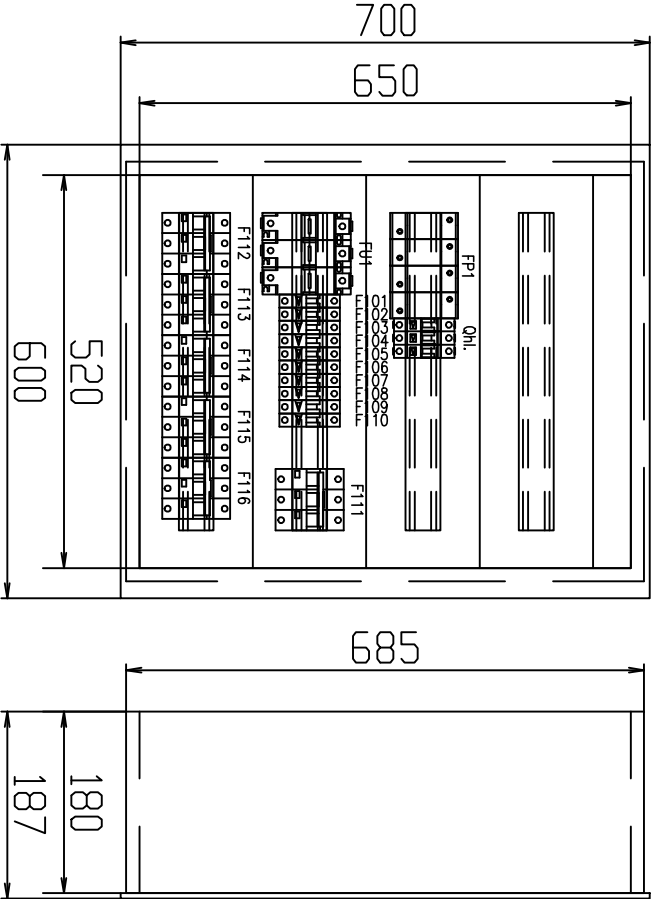

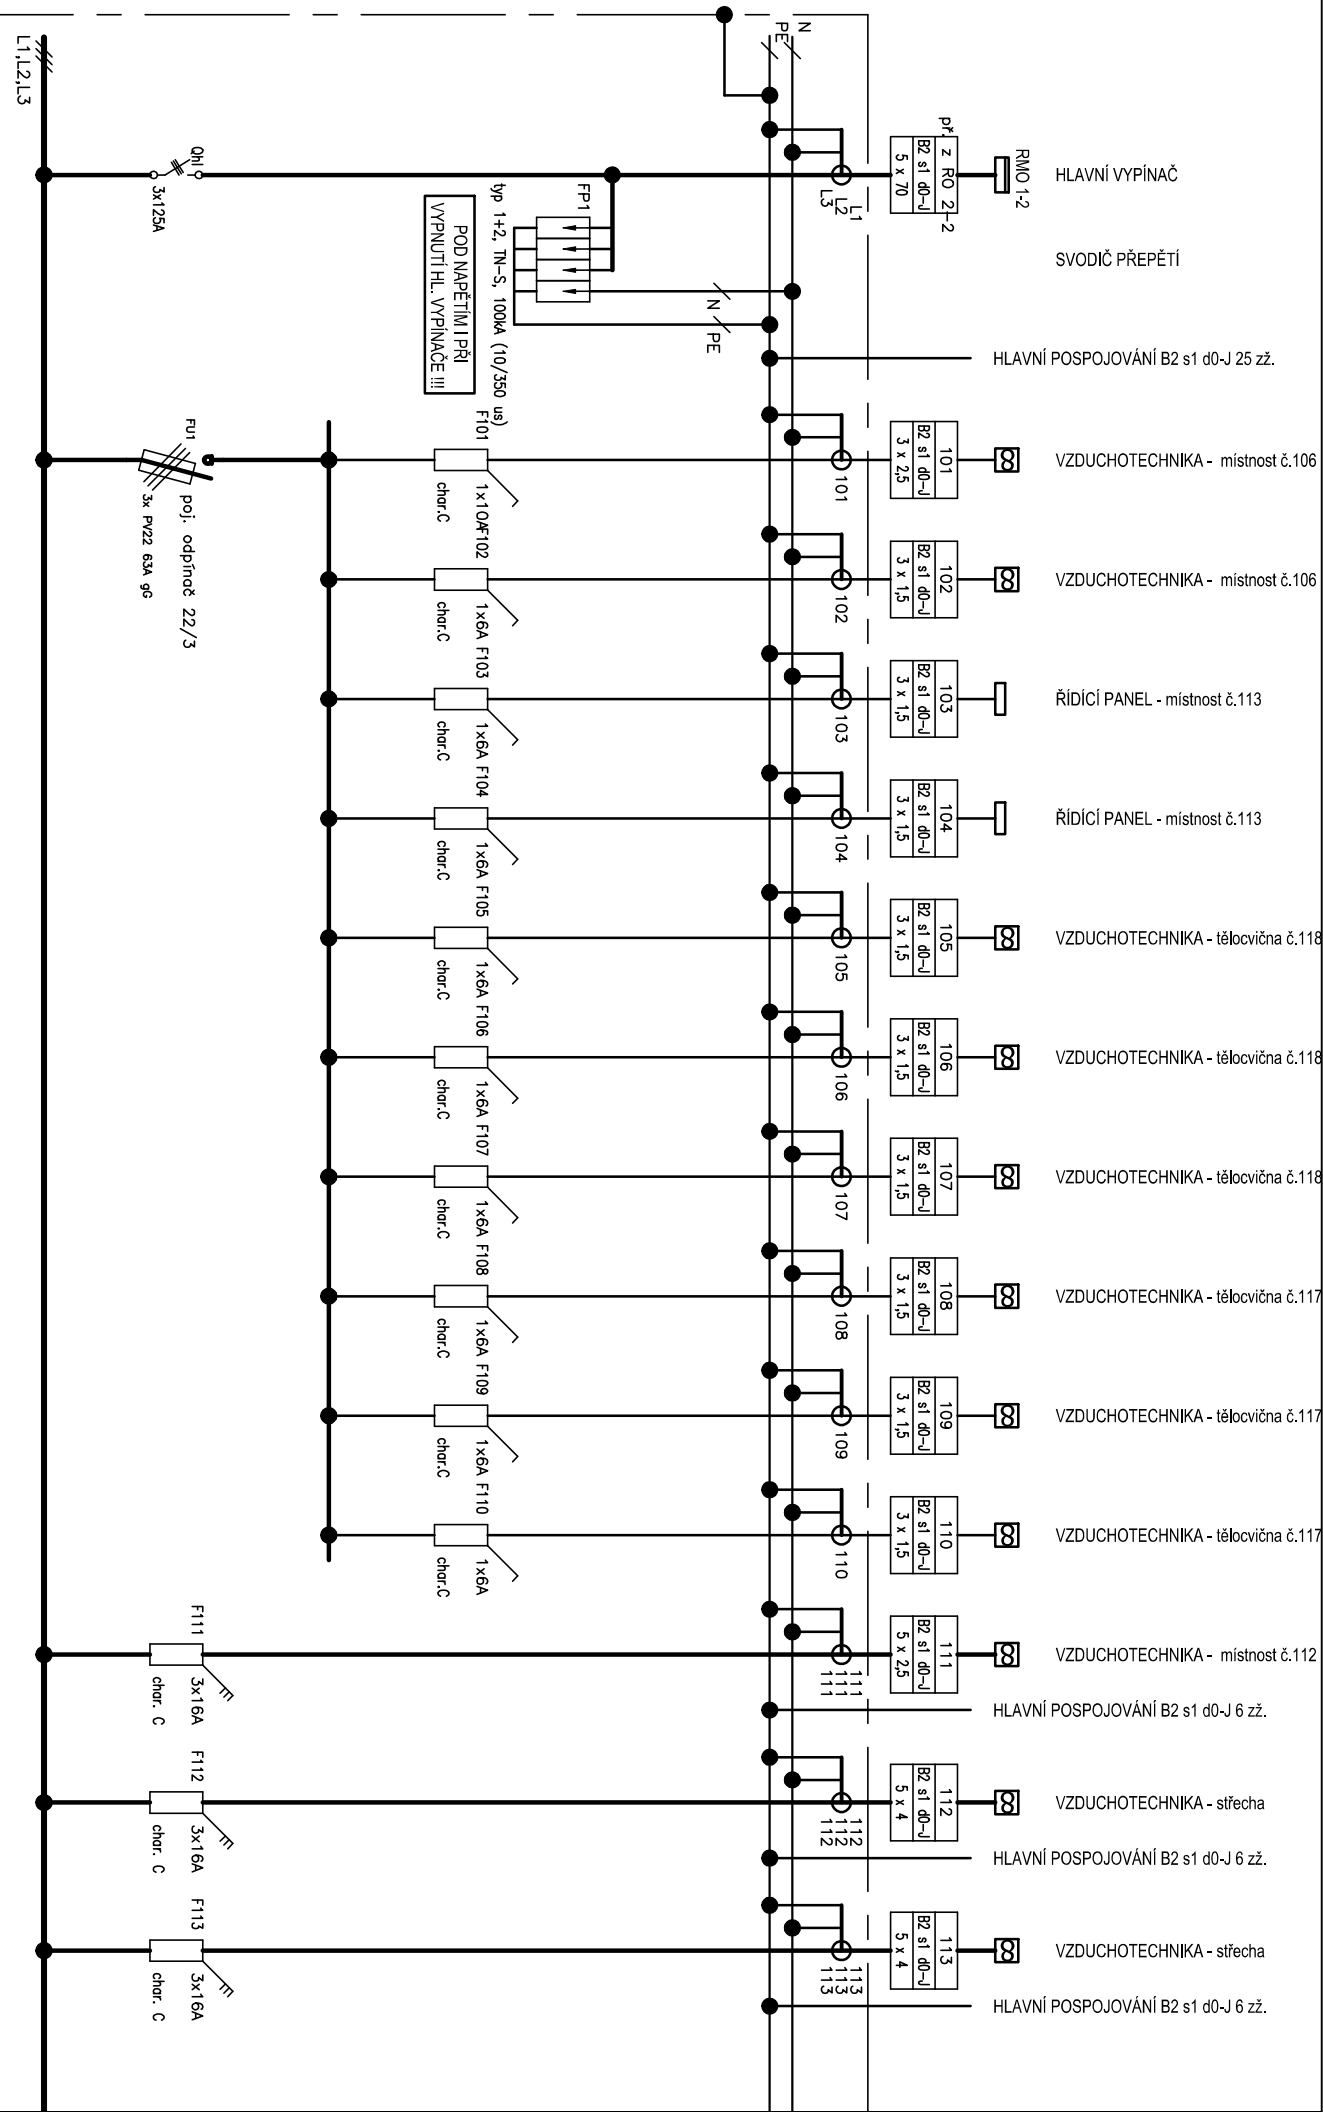

POKRAČOVÁNÍ VIZ. VÝKRES Č. 5/1

POKRAČOVÁNÍ VIZ. VÝKRES Č. 5/3

Ing. Oldřich DIVIŠ, 671 31 Únanov
č. 144, projekce, montáže, revize

Zodpovědný projektant :
Ing. Oldřich DIVIŠ
Stupeň :
DPS

Projektant :
Libor SEMERÁD
Formát A4 :
3

Datum :
02 / 2020

Zak. č. :
01 - 20

Název :

ROZVÁDĚČ RO 2-2 VZT

C. výkresu :
5/2

