



A2 - 4 PŮDORYS 1.NP ve 2. a 3.np je kuchyňka

A2 - 2 ŘEZ

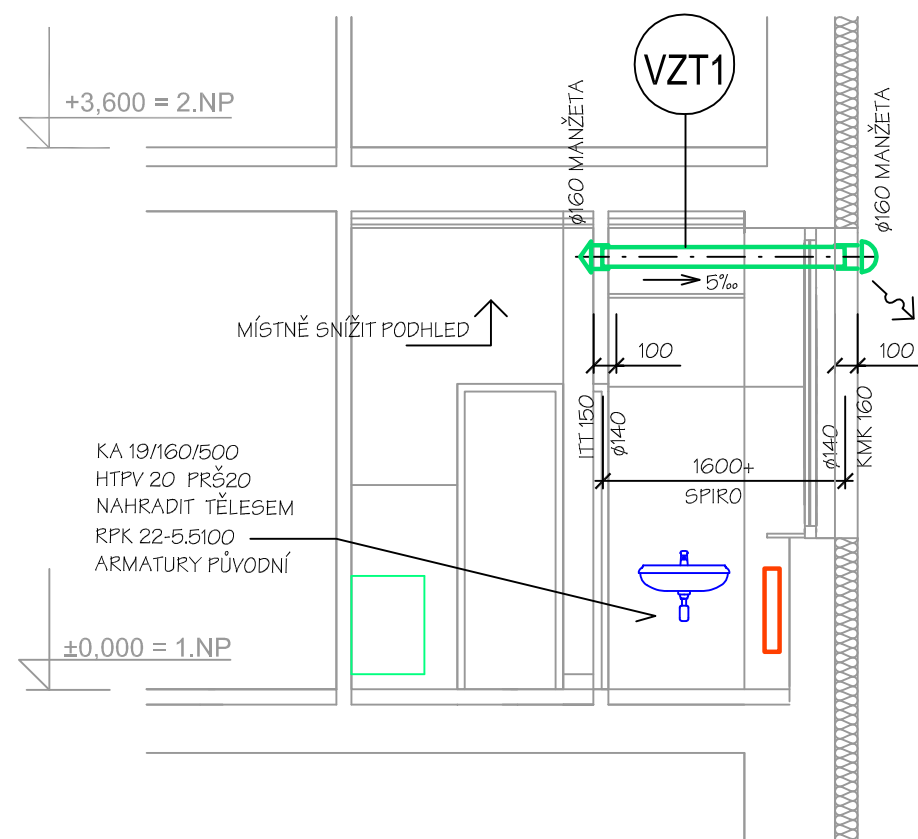

## LEGENDA HLAVNÍCH ZNAČEK - VZT

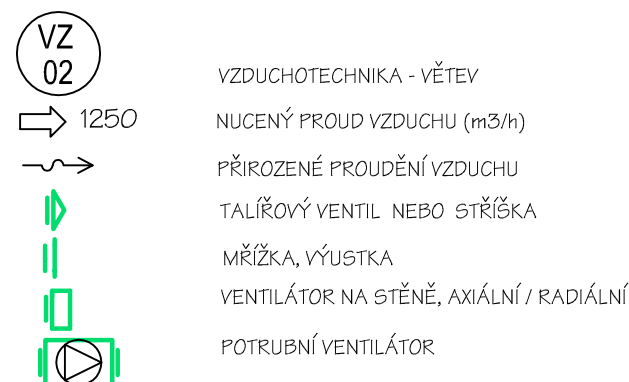

## LEGENDA MÉDIÍ

VYTÁPĚNÍ - VODA	80/60°C, PŘETLAK 200-300 kPa
TV	50-60°C, PŘETLAK 0,6 MPa
PITNÁ VODA	10-15°C, PŘETLAK 0,3-0,6 MPa
ODPADNÍ VODA	SPLAŠKOVÁ (MĚSTSKÁ)
OSTATNÍ VODA	SRÁŽKOVÁ
CHLADIVO	NENÍ NAVRHOVÁNO
EXTERIER	TE = - 13°C, POLOHA NECHRÁNĚNÁ

## LEGENDA HLAVNÍCH ZNAČEK - UT


RPK .... TĚLESO OCELOVÉ DESKOVÉ S HLADKOU  
ČELNÍ DESKOU (NÁHRADA ČLÁNKOVÝCH TĚLES)

TOPNÁ VODA PŘÍVOD  
TOPNÁ VODA VRAT

PŘEDPOKLÁDÁ SE VYUŽITÍ PŮVODNÍHO OCEL. POTRUBÍ

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

1.01	KUCHYŇKA
1.02	WC ZAMĚSTNANCI

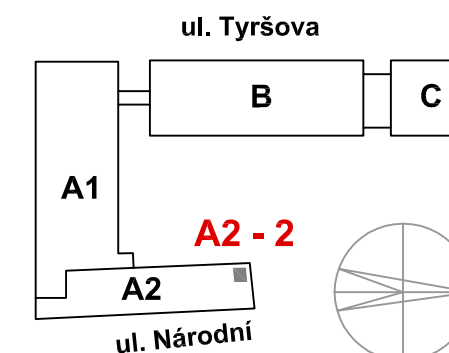

projektant	Ing.Javora Stanislav	město,obec	HODONÍN	 <div>Radějov 330 696 67 Radějov tel 606277481 info@javor.cz</div>	
zodp.projektant	Ing.Javora Stanislav	kat.území	HODONÍN		
podpis		stavební úřad	HODONÍN		
objednatel MĚSTO HODONÍN, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 1, 695 35 HODONÍN				formát	610x420
stavba	<b>REKONSTRUKCE HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR.TŘÍDA 373/25 1. ETAPA</b> D.1.4.b VZDUCHOTECHNIKA D.1.4.c VYTÁPĚNÍ			datum	01/2021
				stupeň	DPS
				číslo zakáz.	027/2020/PD
				arch.číslo	
obsah	PŮDORYS SEKCE 2 V BUDOVĚ A2			měřítko <b>1:50</b>	číslo výkr. 4