


LEGENDA ZNAČENÍ:	
	potrubí tlakové PVC-U PN10
	potrubí PVC KG SN4
Název značky	Grafická značka
Ventil	
Uzavíratelná klapka	
Redukce centrická	
Zpětný ventil	
Hrdlový spoj	
Odpád do kanalizace	

- LEGENDA:
- Odstředivé plastové čerpadlo trysek okruhu A s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN50/DN40, výkon 0,75kW, Q=16m³/h při 8mvs, 400V
 - Odstředivé plastové čerpadlo trysek okruhu B s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN50/DN40, výkon 0,55kW, Q=13m³/h při 8mvs, 400V
 - Odstředivé plastové čerpadlo trysek okruhu C s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN50/DN40, výkon 0,55kW, Q=13m³/h při 8mvs, 400V
 - PP jednopříšťová dvouступňová strojovna technologie, vnitřní rozměry 3,8x2,0x2,0m, dva vstupní komínky 600x600mm, čerpací jímka, vč. žebříků a těsněných prostupů, bez poklopu
 - PP zachycovač nečistot s nerezovým sítím
 - Mosazná pramínková tryska typu kometa, Ø ústí 14mm, připojení G1"
 - Nerezová nádržka trysky Ø254mm, výška 250mm, přívod trysky G1", gravitační odtok DN100, nerezová krycí mřížka, vč. kotvení

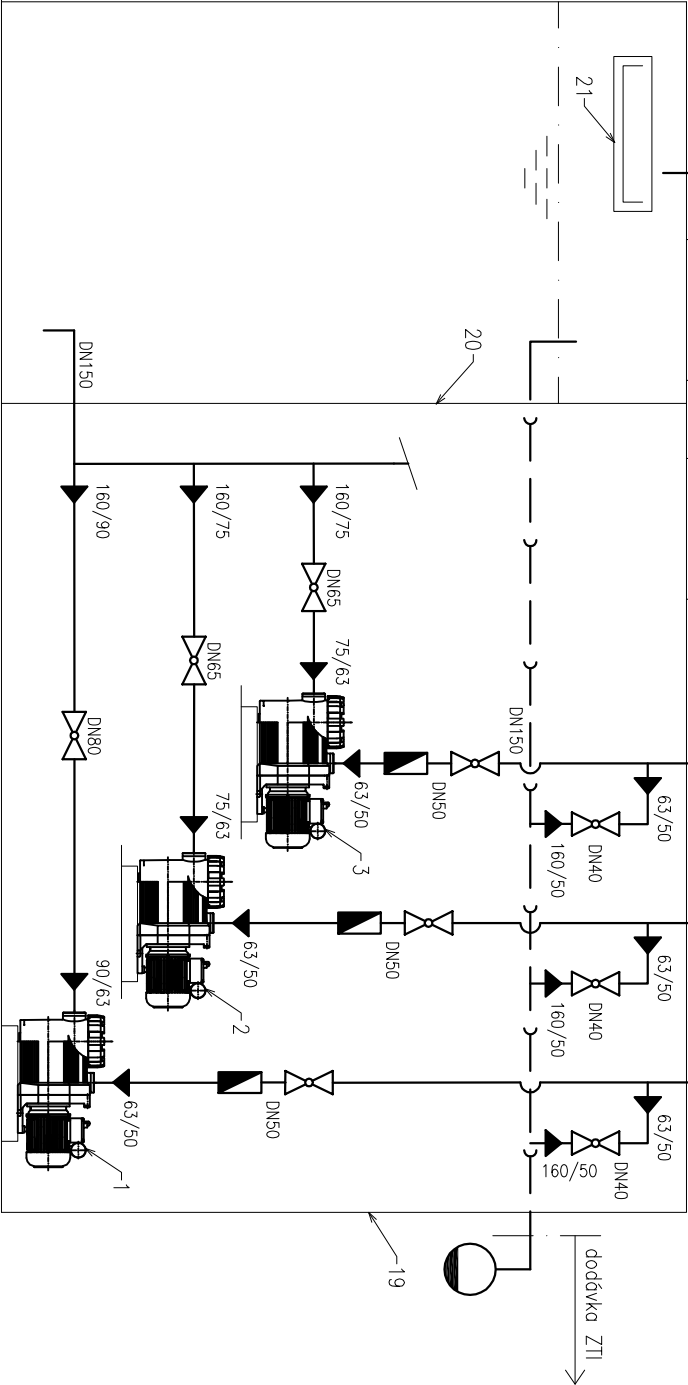

Tato projektová dokumentace nenahrazuje projektovou dokumentaci stavební části, slouží pouze jako její podklad.
Tato projektová dokumentace je důvěrným vlastnictvím společnosti LENTUS AGILIS spol. s r.o. a nesmí být kopírována ani dále publikována bez souhlasu vlastníka.

Projektant		Vypracoval		Zodpovědný projektant	
Ing. Libor Loveček		Ing. Petr Jeřábek		Ing. Ivo Pospíšil	
<div>Lentus agilis, spol. s r.o. Školní 809, 691 10 Kobylník www.lentus.cz, lentus@lentus.cz, tel./fax: 519 431 417</div>					
Investor:		Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22, Znojmo			
Název zakázky:		Č. zakázky		-	
Datum		únor 2021			
Kraj		Jihomoravský			
Stupeň		DPS			
Formát		Měřítko		Č. paré	
2xA4		-			
Část stavby: SO 06 – Vodní prvky		Číslo výkresu			
Obsah výkresu		05			
Liniové schéma- vodní prvek 1					