



# Kladečské schema Nerudova



## Armaturní šachta

PR. J. 7602 LI D98/DN 80 PN 10 HAWLE  
RK 7800 DN 80 HAWLE  
Š 4000E2 DN 80 PN 10 HAWLE  
N 90 5049 KOLENO DN 80 PN 10 HAWLE  
N 90 5049 KOLENO DN 80 PN 10 HAWLE  
FFR KUS 8550 L=200 DN 150/80 PN 10 HAWLE  
T KUS 8510 DN 150/150 PN 10 HAWLE  
Š 4700E2 DN 150 PN 10 HAWLE  
RK 7800 DN 125-150 HAWLE  
FF KUS 8500 L=1000 DN 150 PN 10 HAWLE  
FF KUS 8500 L=1000 DN 150 PN 10 HAWLE

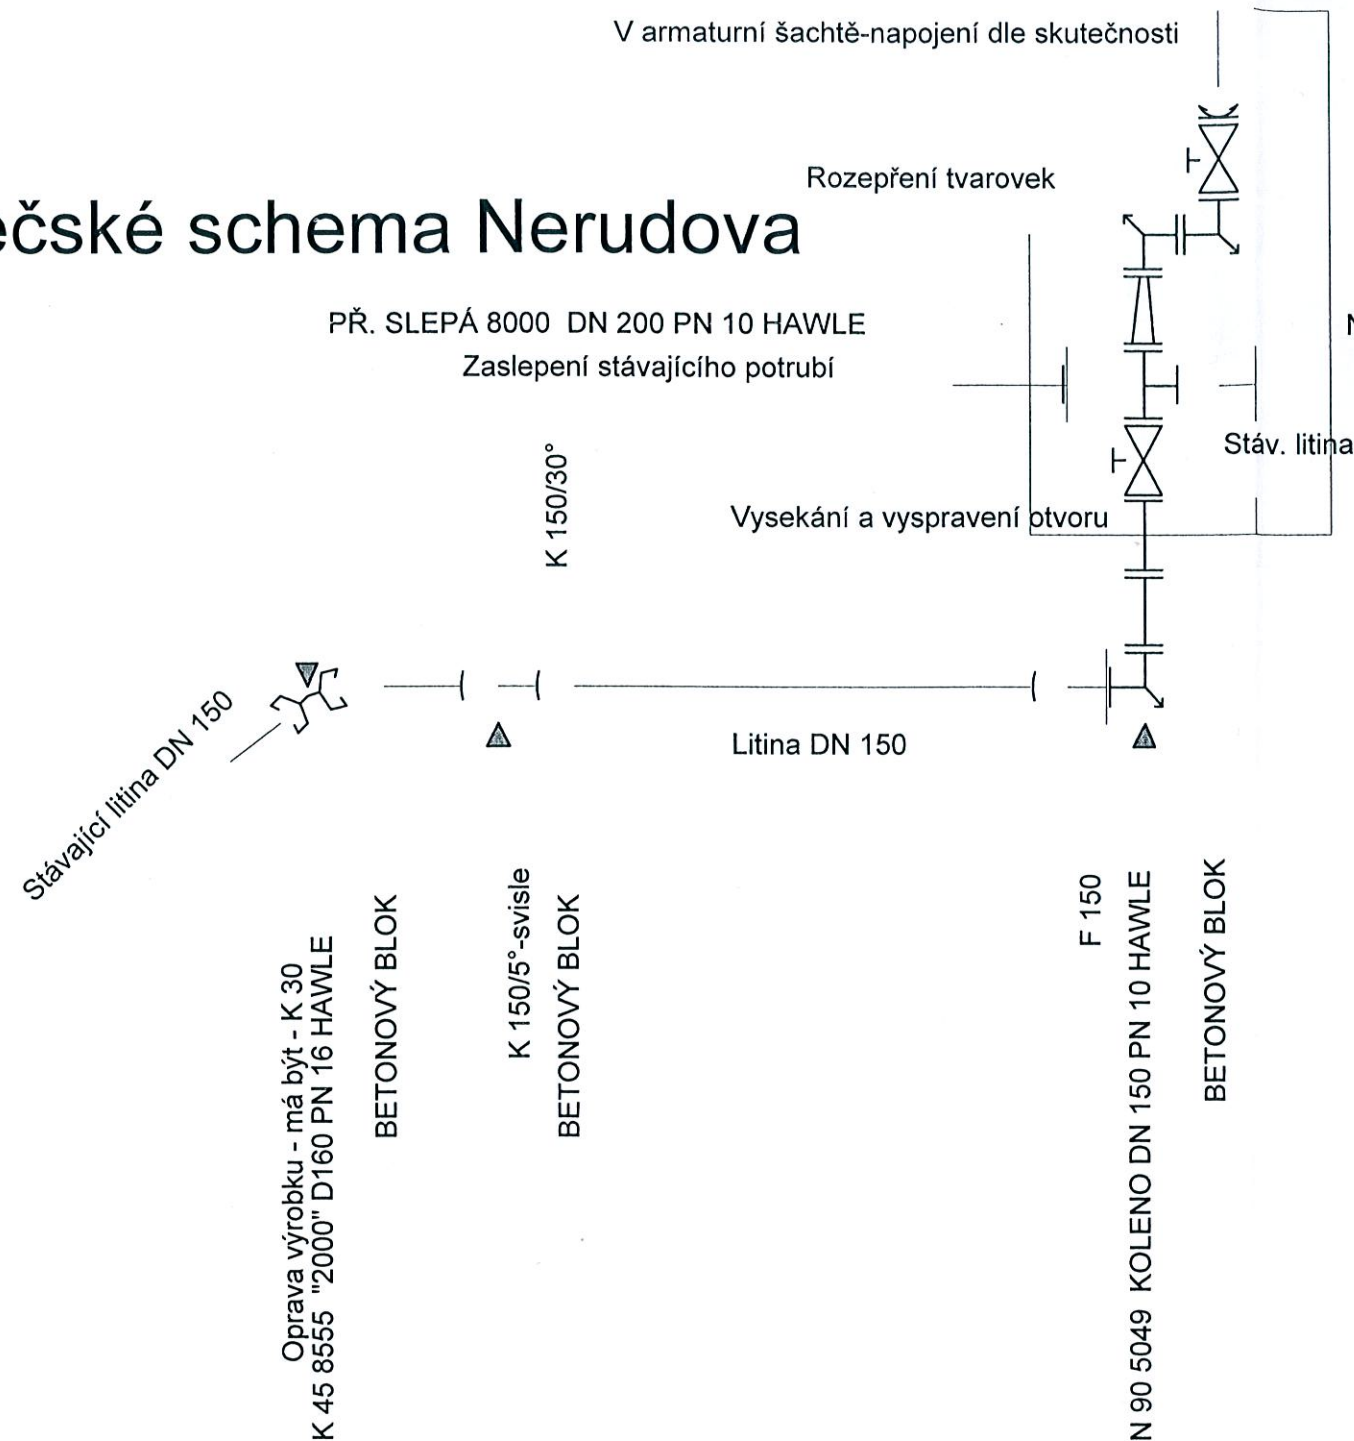

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	 <b>BETA PROJEKT s.r.o</b> Pavlovova 43 568 02 SVITAVY tel: +420461540810-2 betaprojekt@cmail.cz	
Ing. PAVLÍK Zdeněk	Ing. PATOČKA Michal	Ing. PATOČKA Michal		
KRAJ JIHO-MORAVSKÝ		MÍSTO ZNOJMO		
INVESTOR ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ OBCÍ, VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO		AKCE		
REKONSTRUKCE KANALIZACE MĚSTA ZNOJMA – II. ETAPA			ČÍSLO ZAKÁZKY	35/2010/PD
ČÁST F.2 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY			ARCH. ČÍSLO	
OBJEKT SO-90.1.1 PŘELOŽKA VODOVODU UL. NERUDOVA			STUP. DOKUM.	PRO STAV. POVOLENÍ
OBSAH KLADEČSKÉ SCHÉMA			DATUM	LEDEN 2011
			FORMÁT	2x A4
			MĚŘÍTKO	-
			PŘÍLOHA ČÍSLO	PARÉ
			<b>F.2 90.1.1.3</b>	<b>1</b>