




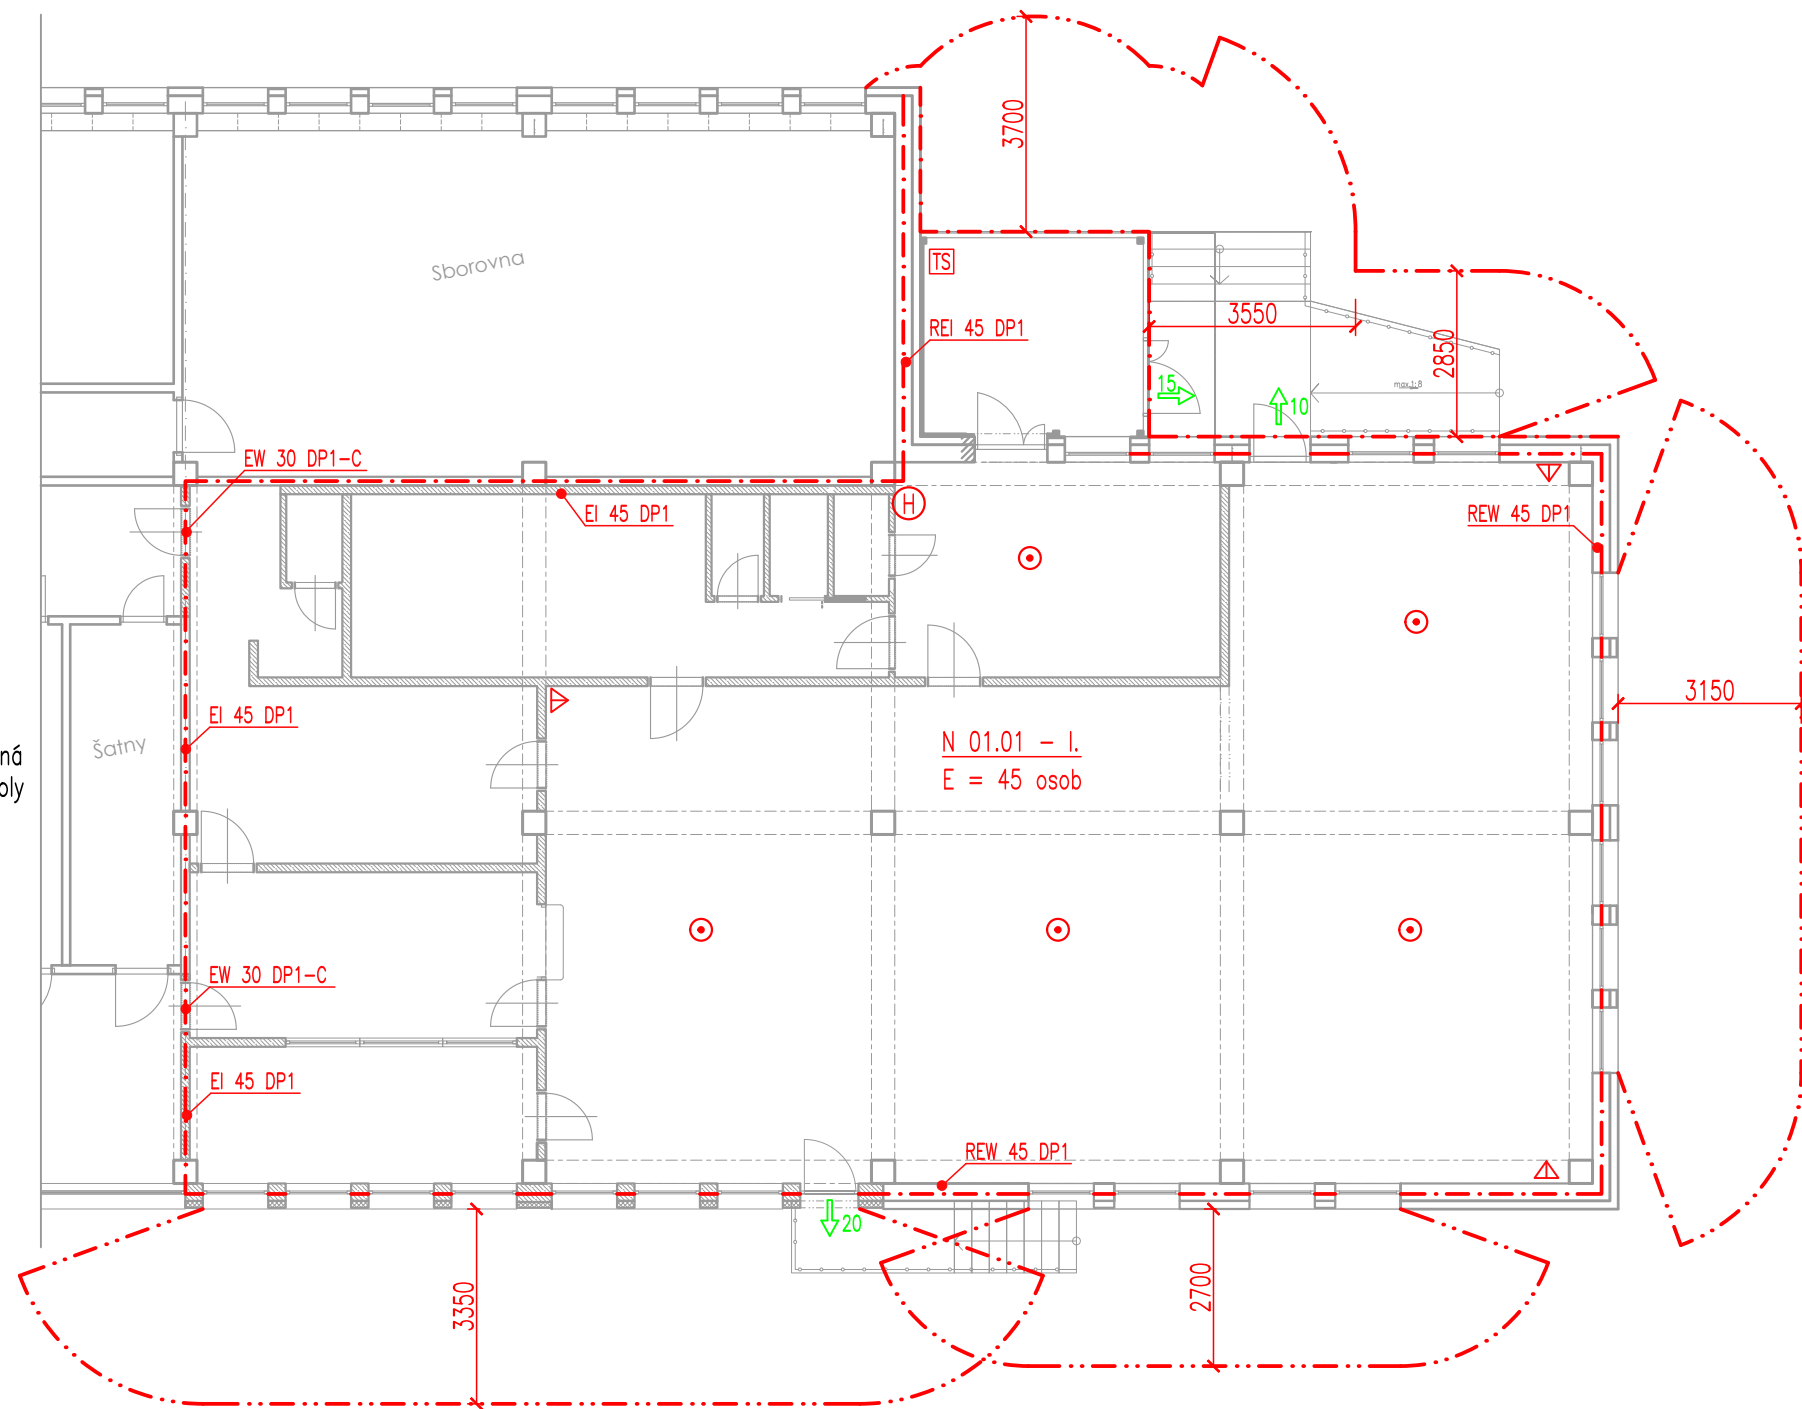


Legenda značek požární ochrany:

-  Řešený objekt
-  Řešená část objektu
-  Vstup do objektu
-  Hranice požárně nebezpečného prostoru
-  Podzemní hydrant

ODPOV.PROJEKTANT	Ing. Zdeněk Hradecký	IQservis.cz, s.r.o. Živcová 990/22 153 00 Praha 5–Radotín	
VYPRACOVAL	Ing. Filip Bareš		
KRESLIL	Ing. Vladislava Svobodová		
INVESTOR	Město Uherský Brod Masarykovo náměstí 100 688 17 Uherský Brod	FORMÁT	2 x A4
ZAKÁZKA: Mateřská škola Na Výsluní, Uherský Brod parc. č. 2812 k. ú. Uherský Brod [772984]		DATUM	11.05.2021
		ČÍSLO ZAKÁZKY	PBŘ 1076
		ÚČEL, STUP.DOK.	DPS
VÝKRES: Situace objektu		MĚŘÍTKO	ČÍSLO PŘÍLOHY
		1:300	02

Neměnná
část školy
II. SPB



Legenda značek požární ochrany:

- N 01.01-I. Podlaží, číslo PÚ, stupeň požární bezpečnosti
E = 45 osob Počet osob
REI 45 DP1 Požadovaná PO požární nosné stěny
EW 30 DP1-C Požadovaná PO uzávěru
- - - - - Hranice požárního úseku
- - - - - Hranice požárně nebezpečného prostoru
⊙ Zařízení autonomní detekce a signalizace
Ⓜ Požární hydrant s hadicí DN 19 mm
△ PHP Přenosný hasicí přístroj
→^x Únik na volné prostranství + počet unikajících osob
TS TOTAL STOP

Poznámka:

Povrchová úprava stěn bude vykazovat index šíření plamene po povrchu $i_s < 75,0$ mm/min
a povrchy podhledů $i_s < 50,0$ mm/min.

ODPOV.PROJEKTANT	Ing. Zdeněk Hradecký	IQservis.cz, s.r.o. Živcová 990/22 153 00 Praha 5–Radotín	
VYPRACOVAL	Ing. Filip Bareš		
KRESLIL	Ing. Vladislava Svobodová		
INVESTOR	Město Uherský Brod Masarykovo náměstí 100 688 17 Uherský Brod	FORMÁT	2 x A4
ZAKÁZKA: Mateřská škola Na Výsluní, Uherský Brod parc. č. 2812 k. ú. Uherský Brod [772984]		DATUM	11.05.2021
		ČÍSLO ZAKÁZKY	PBR 1076
		ÚČEL, STUP.DOK.	DPS
VÝKRES: Půdorys 1.NP		MĚŘÍTKO	ČÍSLO PŘÍLOHY
		1:130	03