


1NPE, ~50Hz, 230V TN-S

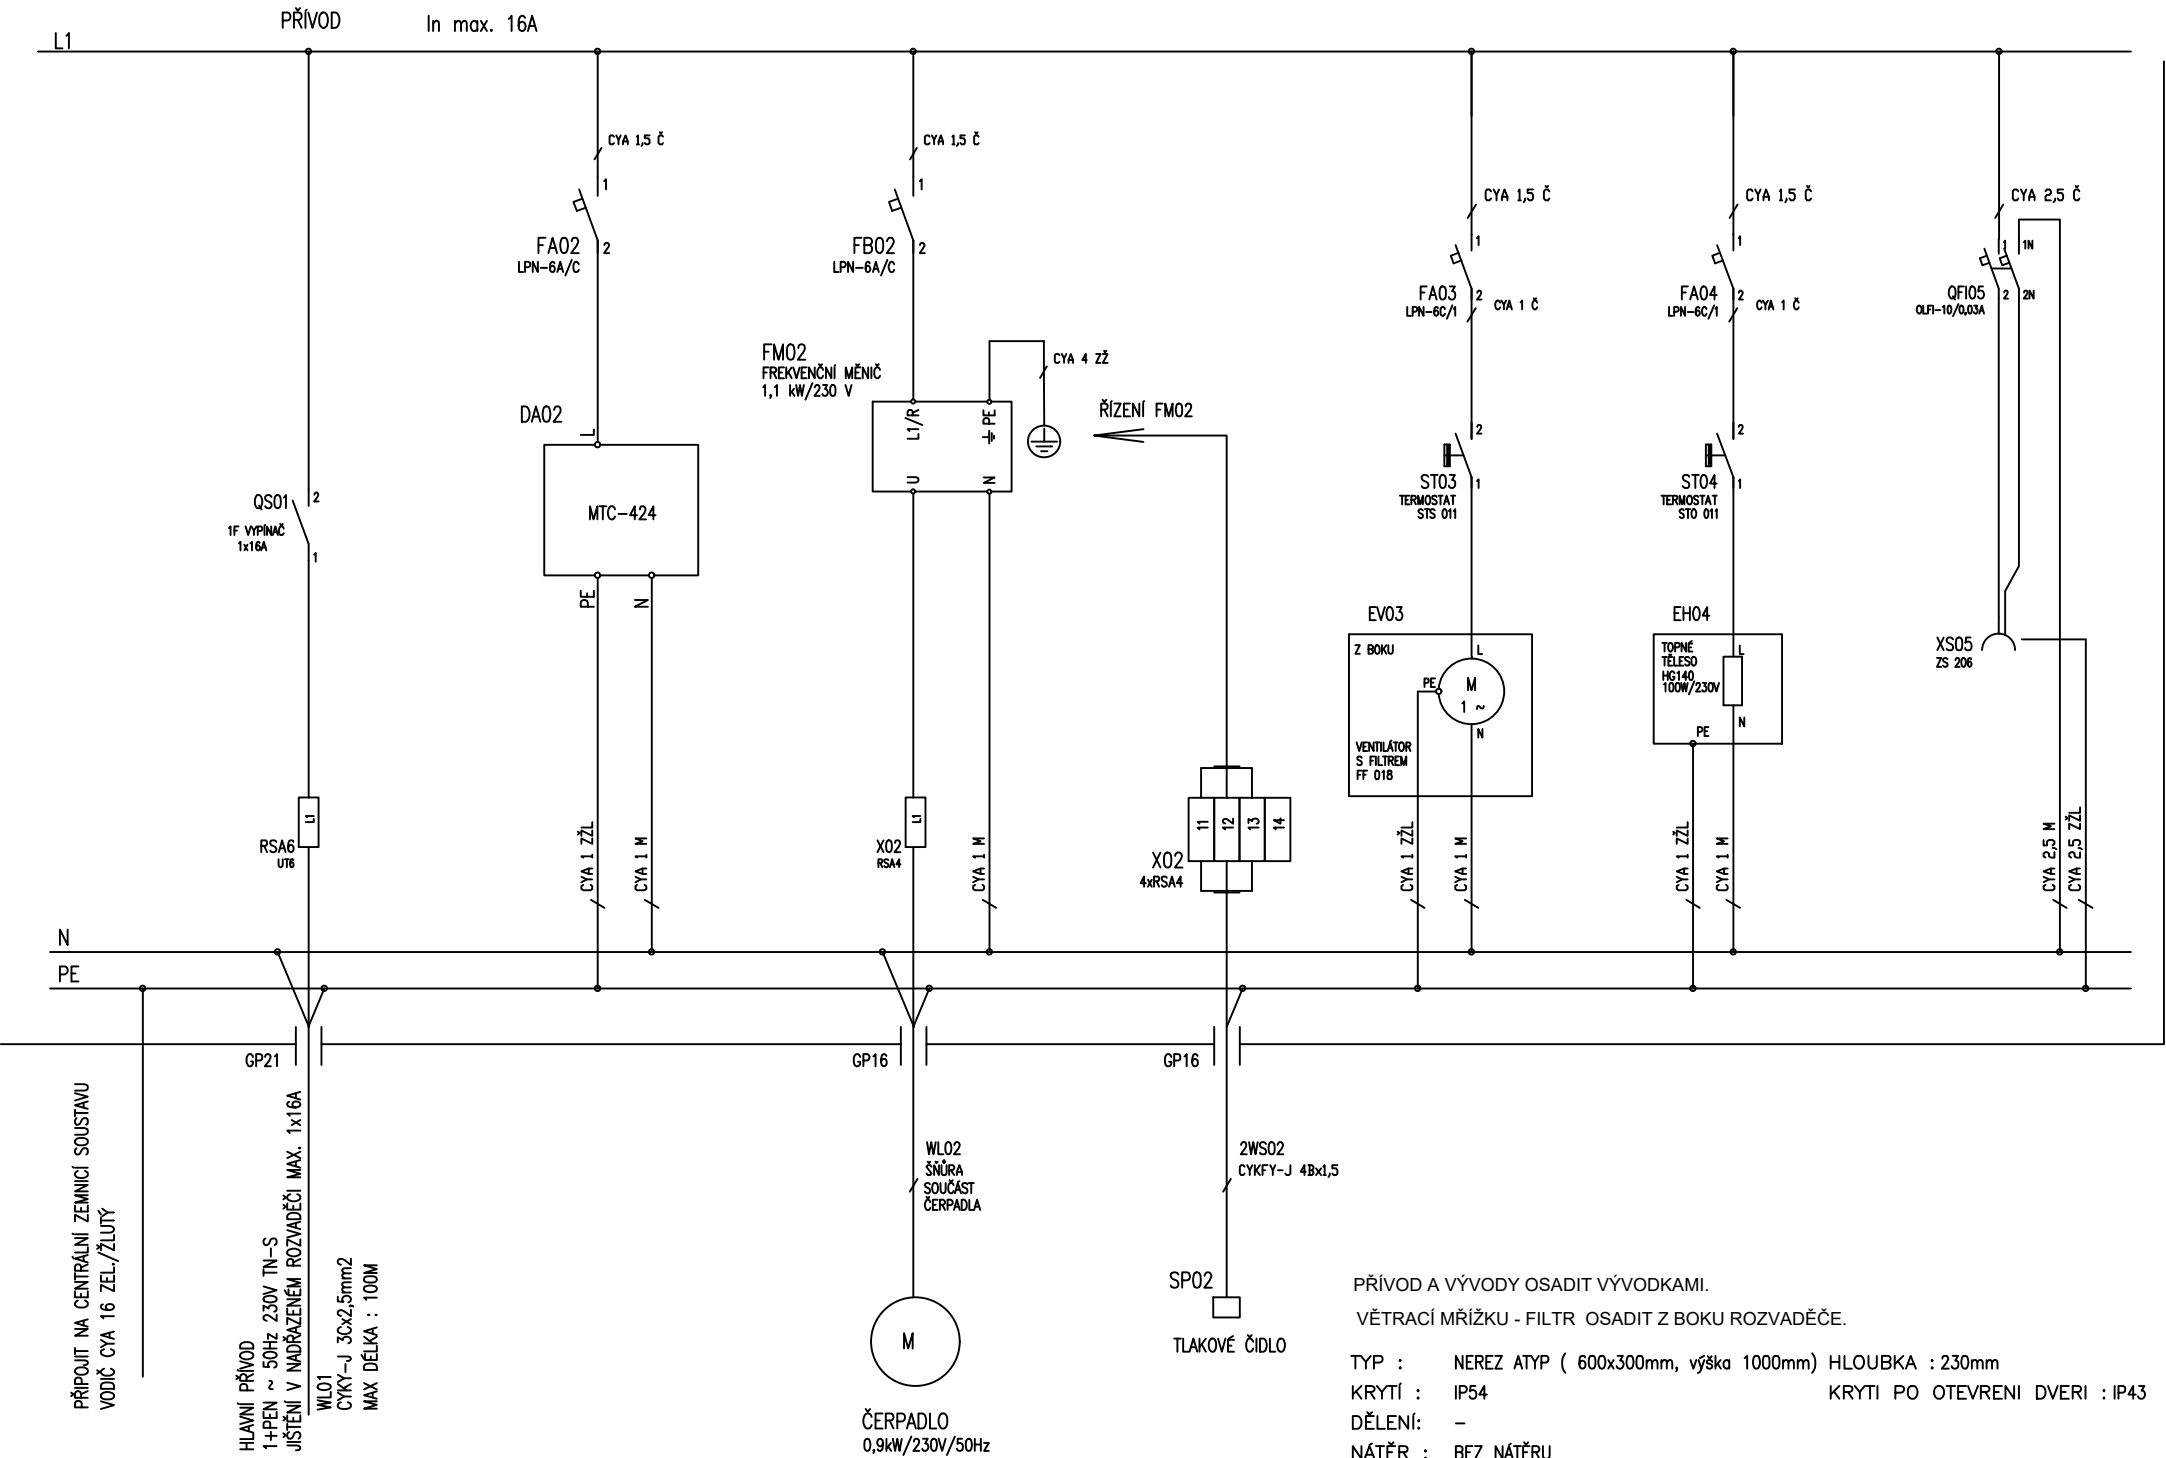

PŘÍVOD A VÝVODY OSADIT VÝVODKAMI.
VĚTRACÍ MŘÍŽKU - FILTR OSADIT Z BOKU ROZVADĚČE.
TYP : NEREZ ATYP (600x300mm, výška 1000mm) HLOUBKA : 230mm
KRYTÍ : IP54 KRYTÍ PO OTEVŘENÍ DVERÍ : IP43
DĚLENÍ: -
NÁTĚR : BEZ NÁTĚRU
PŘÍVODY : SPODEM VÝVODY : DOLŮ

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍ OD ZDROJE
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM, POSPOJOVÁNÍM
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:
POLOHOU, IZOLACÍ

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3NPE~50Hz 230/400V / TN-S

AUTOR PROJEKTOVANÉ ČÁSTI:




Profigrass s.r.o.

Holzova 9, 628 00 Brno

IČ: 25319876

PROFI

GRASS

Změna						
	Popis změny	Datum	Vypracoval	Přezkoumal	Schválil	
TENTO MATERIÁL JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM PROJEKT 2010, S.R.O., RUSKÁ 43, OSTRAVA-VÍTKOVICE, IČO 48391531, A PODLÉHÁ OBCHODNÍMU TAJEMSTVÍ. VLASTNÍK SI VYHRAZUJE S TÍMTO TAJEMSTVÍM NAKLÁDAT A JEHO VYUŽITÍ PODLÉHÁ PÍSEMNÉMU SVOLENÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK TAKOVÉHO UŽITÍ.						
Vypracoval:	Ing. Tomáš Vlček	Č. zakázky:	49 065	Měřtko: -	<div>PROJEKT 2010</div> <div>Ruská 43, 703 00 Ostrava Tel.: 596 693 720 E-mail: projekt2010@projekt2010.cz www.projekt2010.cz</div> <div><div><div>ISO 9001 REGISTERED QUALITY SYSTEM</div></div><div><div>ISO 14001 REGISTERED EMS</div></div><div><div>OHSAS 18001 REGISTERED OHSAS</div></div></div>	
Schválil:	Ing. Tomáš Vlček	Stupeň:	DPS			
HIP:	Ing. Jan Ludvík	F A4:	2xA4			
Datum :	07/2020	Kótováno v:	mm			
Stavebník: Dopravní podnik Ostrava a.s. Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava						
Stavba: PD – PJD na ul. Opavská						
Objekt: SO 301 – Zavlažovací systém						
Název: SCHÉMA ROZVADĚČE				Seznam příloh: PRO-10698-D2		Rev.
				Č. výkresu: PRO-10698-D2-6		