


SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ PE 100RC D63 s ochrannou vrstvou

a) V KOMUNIKACI

b) VE VOLNÉM TERÉNU

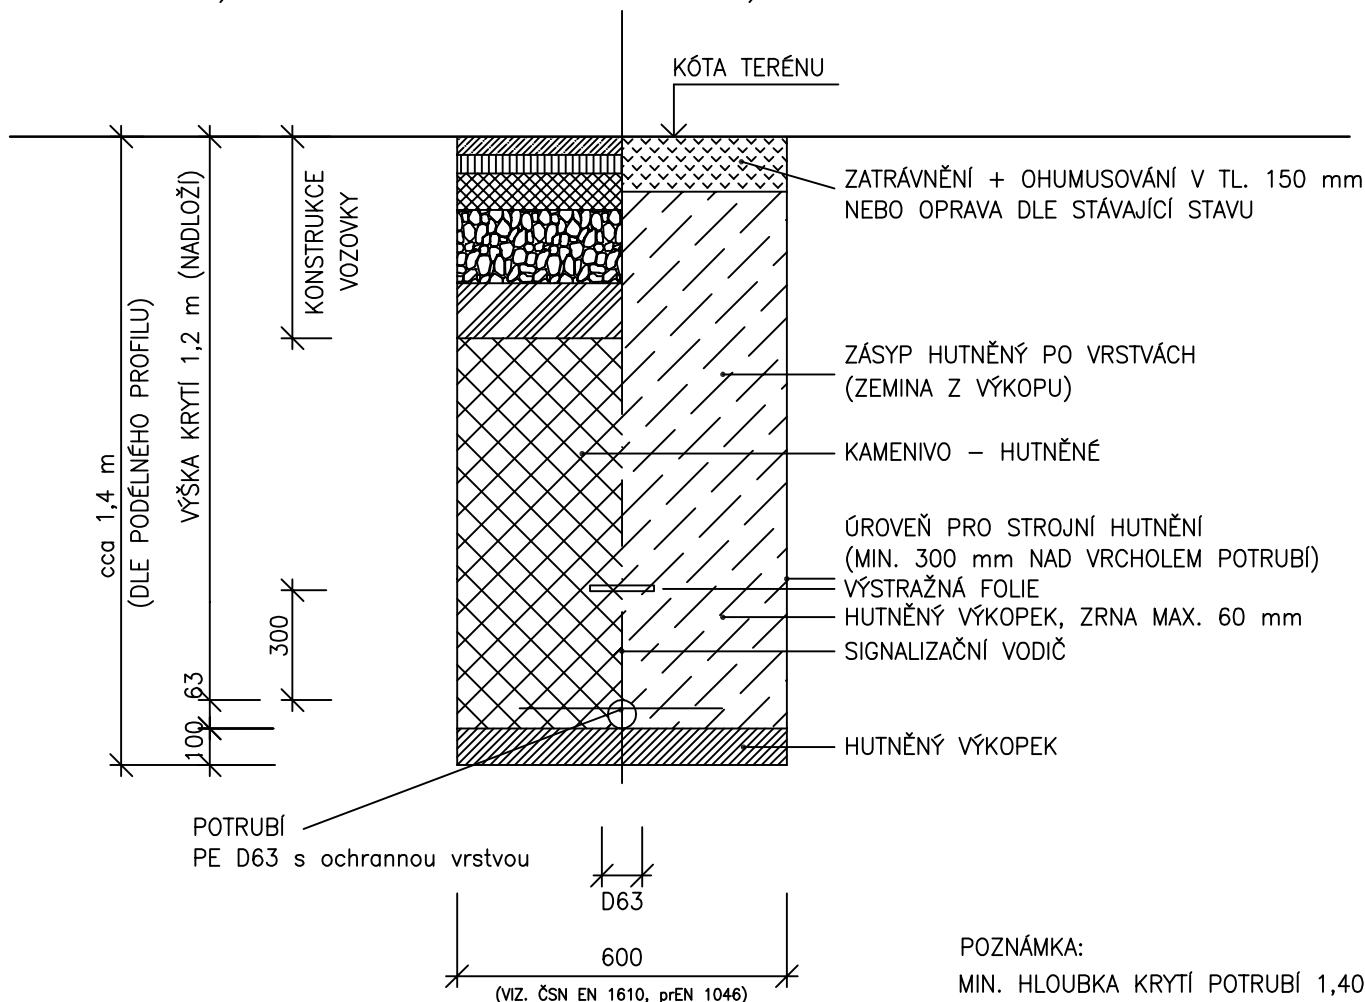

Změna					
	Popis změny	Datum	Vypracoval	Schválil	HIP
TENTO MATERIÁL JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM PROJEKT 2010, S.R.O., RUSKÁ 43, OSTRAVA-VÍTKOVICE, IČO 48391531, A PODLÉHÁ OBCHODNÍMU TAJEMSTVÍ. VLASTNÍK SI VYHRADŽUJE S TÍMTO TAJEMSTVÍM NAKLÁDAT A JEHO VYUŽITÍ PODLÉHÁ PÍSEMNÉMU SOUHLASU A STANOVENÍ PODMÍNEK TAKOVÉHO UŽITÍ.					
Vypracoval:	Fochler	Č. zakázky:	49 065	Měřítko: 1:25	<div>PROJEKT 2010</div> <div>Ruská 43, 70300 Ostrava Tel.: 596 693 720 E-mail: projekt2010@projekt2010.cz www.projekt2010.cz</div> <div><div> ISO 9001 REGISTERED QUALITY SYSTEM</div><div> ISO 14001 REGISTERED EMS</div><div> OHSAS 18001 REGISTERED OHSAS</div></div>
Schválil:	Ing. Hajovský 	Stupeň:	DUR + DSP		
Vedoucí projektu:	Fochler	F A4:	1		
Datum:	07/2020	Kótováno v:	mm		
Stavebník:	Dopravní podnik Ostrava a.s.				
Stavba :	Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava				
	PD – PJD na ul. Opavská				
Objekt :	SO 302 - Přípojky vodovodu				
Název:	ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ VE VÝKOPU - VZOR				
Seznam příloh: PRO-10698			Č. výkresu: PRO-10698-D.3.8		