STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ R1a

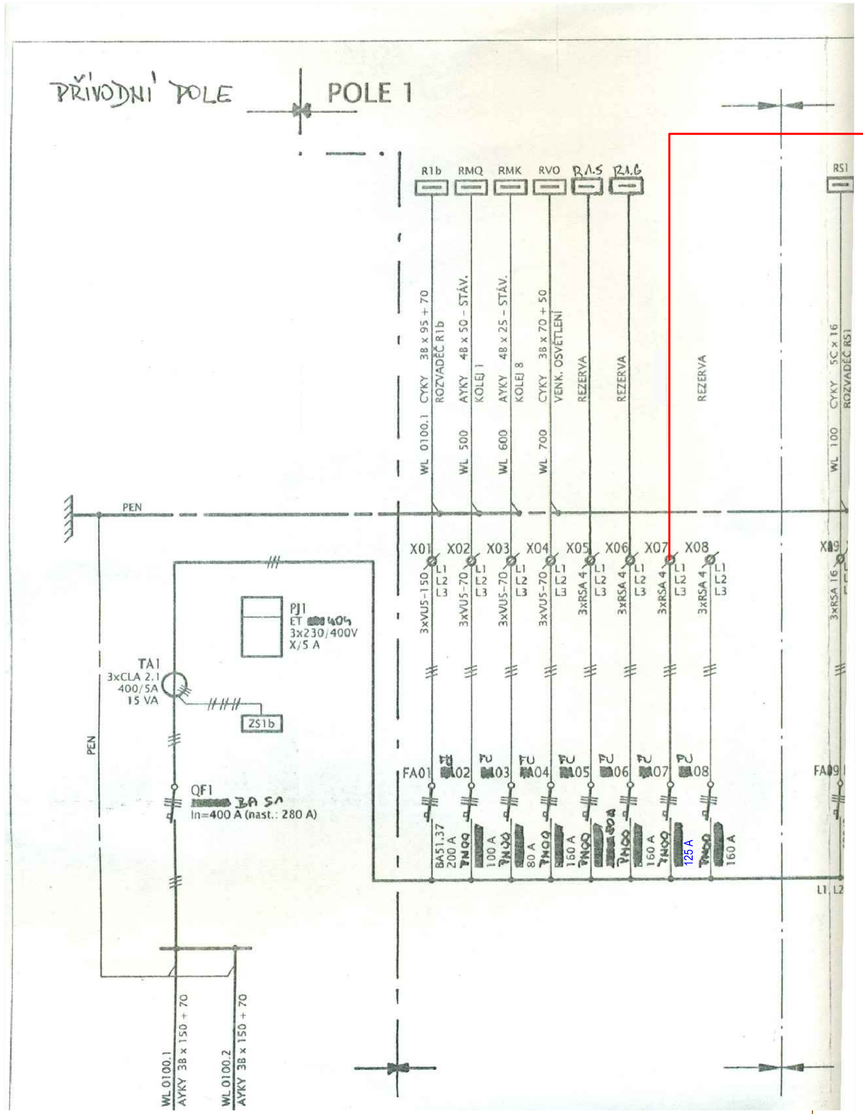

1-AYKY-J 3x120+70 mm^2
330 m

NOVÁ SR 502
V PILÍŘI U ZDI VRÁTNICE



Proudová soustava a napětí:
3~ + PEN, 3x400/231 V, 50 Hz, TN-C
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím :
Automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3.

PDPS

D.1 3. STAVBA

STAVEBNÍK
DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA BRNA, a. s.
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
Dopravní podnik města Brna a.s.

HLAVNÍ PROJEKTANT
METROPROJEKT Praha a.s.
Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. TOMÁŠ POKORNÝ
ČÍSLO ZAKÁZKY 7908/MP

KOORDINÁTOR PROJEKTU A PROJEKTANT
PK OSSENDORF s.r.o.
Tomešova 1, 602 00 Brno
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. VLASTISLAV NOVÁK Ph.D.
ČÍSLO ZAKÁZKY 2020 086.5

SO 672 PŘÍPOJKA NN PRO VRÁTNICI

ZODP. PROJEKTANT	JAN ŘÍHA		
VYPRACOVAL	JAN ŘÍHA		
KONTROLOVAL	ING. JAN KAHUDA		
KRAJ: JIHOMORAVSKÝ	KÚ: PISÁRKY [610208]	DATUM	11/2021
AKCE/STAVBA: **VOZOVNA PISÁRKY, ETAPA III, VRATNÁ TRAMVAJOVÁ SMYČKA** D DOKUMENTACE OBJEKTŮ D.1.6 ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY VE SPRÁVĚ DPMB		FORMÁT	3 x A4
		STUPEŇ PD	PDPS
		ČÍSLA ZAKÁZEK	2020 086.5
		MĚŘÍTKO	-
STAVEBNÍ OBJEKT: **Schema**		ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO PD / PŘÍLOHY: **004**